

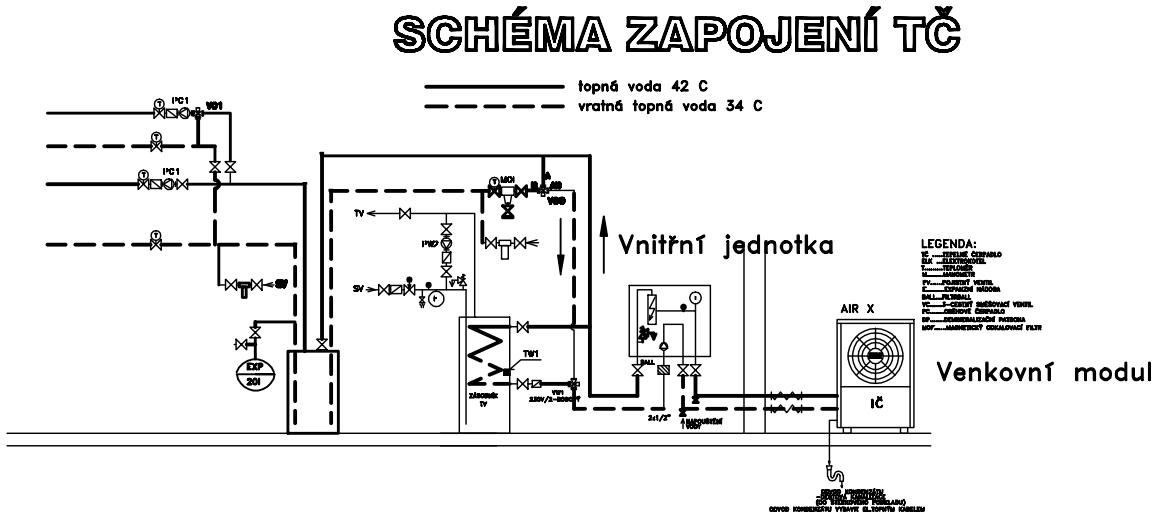


1.NP

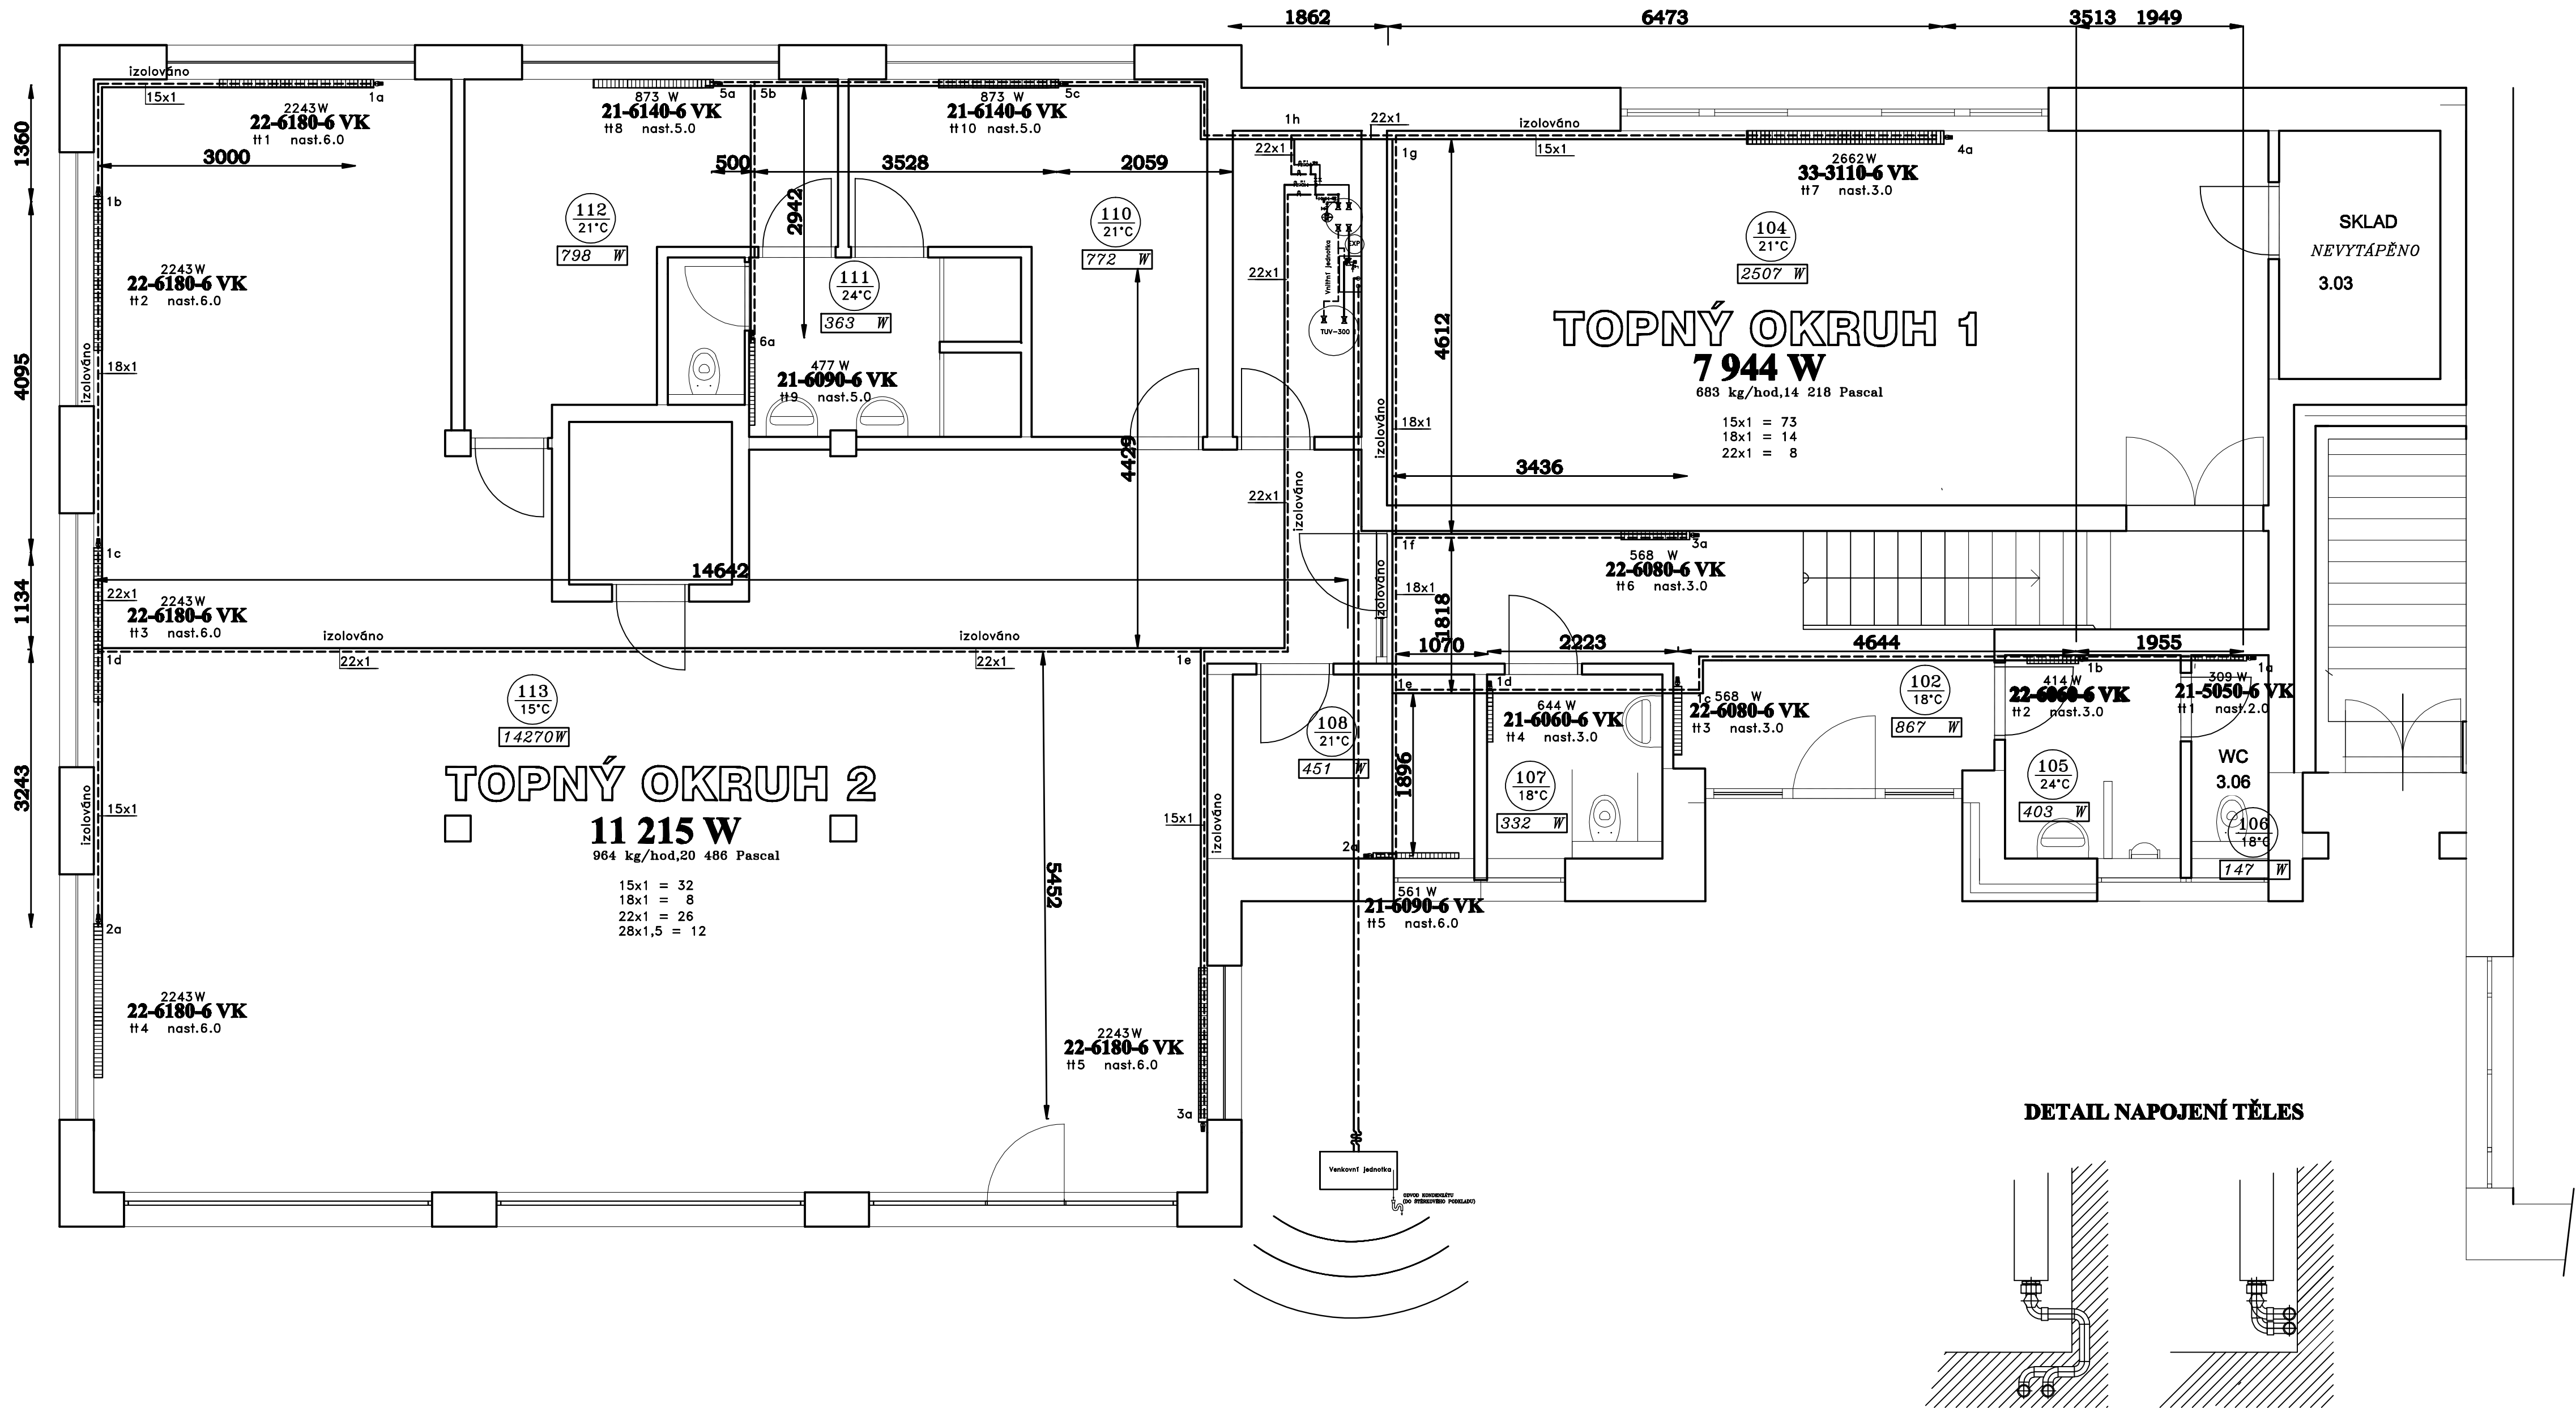

- LEGENDA :**
- ZDROJ TEPLA : Tep.čerpadlo
  - OTOPNÁ TĚLESA : **5,0 - 17,0 kW**
  - UZAV.ARMATURY : **OTOPNÝ ŽEBŘ**
  - PODL.VYTÁPĚNÍ : **DN 15**
  - POJISTNÝ VENTIL : **16x2**
  - FILTR : **PV-0,18 MPa**
  - POTRUBÍ : **F**
  - VYP.KOHOUT : **Cu**
  - OHŘEV TUV : **VK**
  - EXPANZOMAT : **Zásobník TUV 300 ltrů**

DETAIL NAPOJENÍ TĚLES



**TEPELNÝ VÝKON :** Dle ČSN EN 12831 při venkovní teplotě -13°C **17 350 W**

ODP.PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	KRESLIL :	<b>Jindřich Babáček</b> Plyn-topení Projekty-revize Školní 856/8,69301 Hustopeče tel.519412375,608878720 Autorizace ČKAIT: 1004151 jindrich.babacek@seznam.cz
Jindřich Babáček	Jindřich Babáček	Jindřich Babáček	
STAV.ÚŘAD:	Podivín	KAT.ÚZEMÍ:	
INVESTOR: <b>Město Podivín</b> <b>Masarykovo nám. 192/2, 69145 Podivín</b>			
AKCE: <b>Hasičská zbrojnice, Podivín</b> <b>p.č.886/4, k.ú. Podivín</b>			DATUM 2023-05-19 ZAK.ČÍSLO 061/056/2023 STUP.DOKUM. DOK.STAVBY MĚŘÍTKO 1 : 50
OBSAH: <b>D.1.4.b. Vytápění, tepelné čerpadlo</b> <b>PŮDORYS 1.NP + SCHÉMA ZAPOJENÍ</b>			C. PŘÍLOHY <b>D.1.4.b. 2</b>