

plastová zapuštěná skříň
TYP:ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE
PLASTOVÁ zapuštěná ,ESTA IVANČICE
TYP ER222/NVP7;KRYTÍ IP44/20;MAX. 80A
PŘÍVOD spodem A VÝVODY DOLŮ
ROZMĚRY: ŠxVxH 800x800x240
Popis : elm.rozvodnice dvojtarif(elm+HDO)
zámek na trnový klíč(4-hran);
2 x elektroměr
1 x HDO

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkresech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

In = 25A + 25A
Icn = 10kA
2 elektroměry E.GD

Ochranná opatření dle ČSN 33 20 00-4-41,ed.3; čl.411

V rozvodné soustavě- síti 3 NPE AC 50Hz,400V/230V /TN -C- a ovládací soustavě 1 N stř. 50Hz,230V jsou provedena ochranná opatření dle ČSN 332000-4-41ed.3 čl.411 -stupně ochrany u zařízení a instalaci do AC 1000V A DC 1500V

stupeň ochrany

normální

doplněná

druh ochrany a doplňková ochrana

1. automatické odpojení od zdroje
2. dvojitá nebo zesílená izolace


automatické opojení od zdroje a
a) doplňující pospojování

AUTORIZACE 
Ing.Josef Hájek www.elektroatelier.cz
Mikulovská 604,69142 Valtice
IČ 13062522  +420 776898887
ČKAIT č.1001106



ZODP.PROJEKTANT	 VYPRACOVAL Ing.Josef Hájek	 <div> Pod zámkem 2881/5 690 02 BŘECLAV Tel: 519440551 </div>	
Ing. Dalibor KLUSÁČEK	 ing.hajek@seznam.cz		
OBEC: Podivín	KRAJ: JM	formát	4 A4
INVESTOR: Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín		DATUM	05/2023
stavba: Hasičská zbrojnice, Podivín		ÚČEL	DPS
Místo stavby:Radniční, 69145 Podivín		ČÍS.ZAK.	220909
D.1.4 Technika prostředí staveb		Č.VÝKR.	PARÉ Č.
D.1.4.e Elektroinstalace a bleskosvod		D.1.4.e.5	
OBSAH :	MĚŘÍTKO		
Rozváděč R2E/2elektroměry			



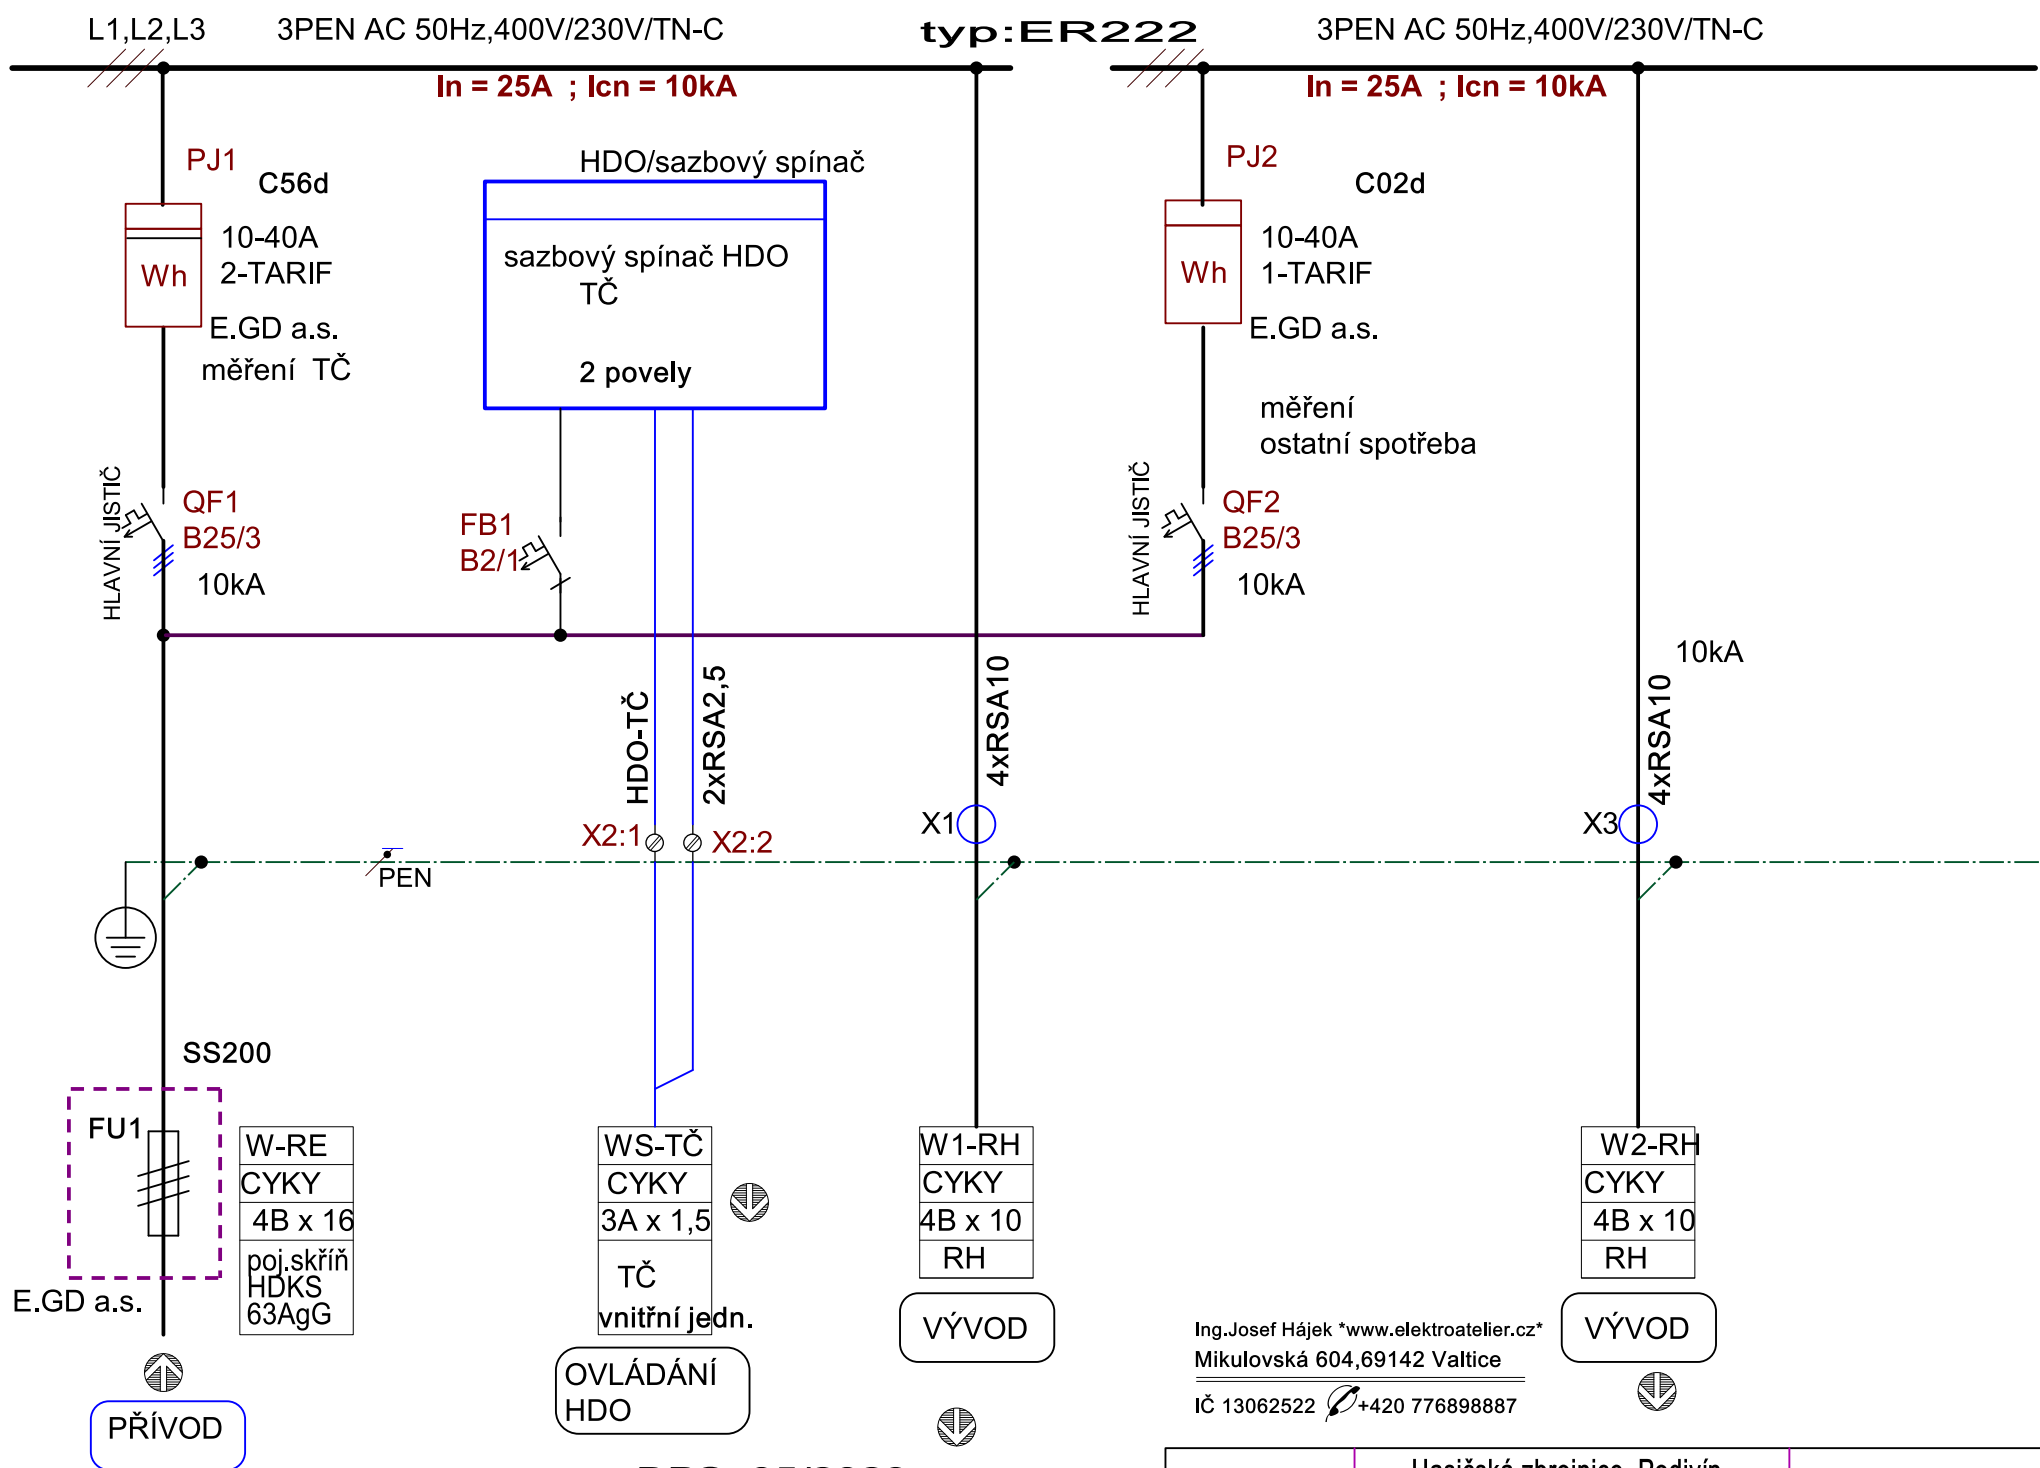


DPS 05/2023

R2E


Hasičská zbrojnice, Podivín

v.č.D.1.4.e.5/1

typ:ER222

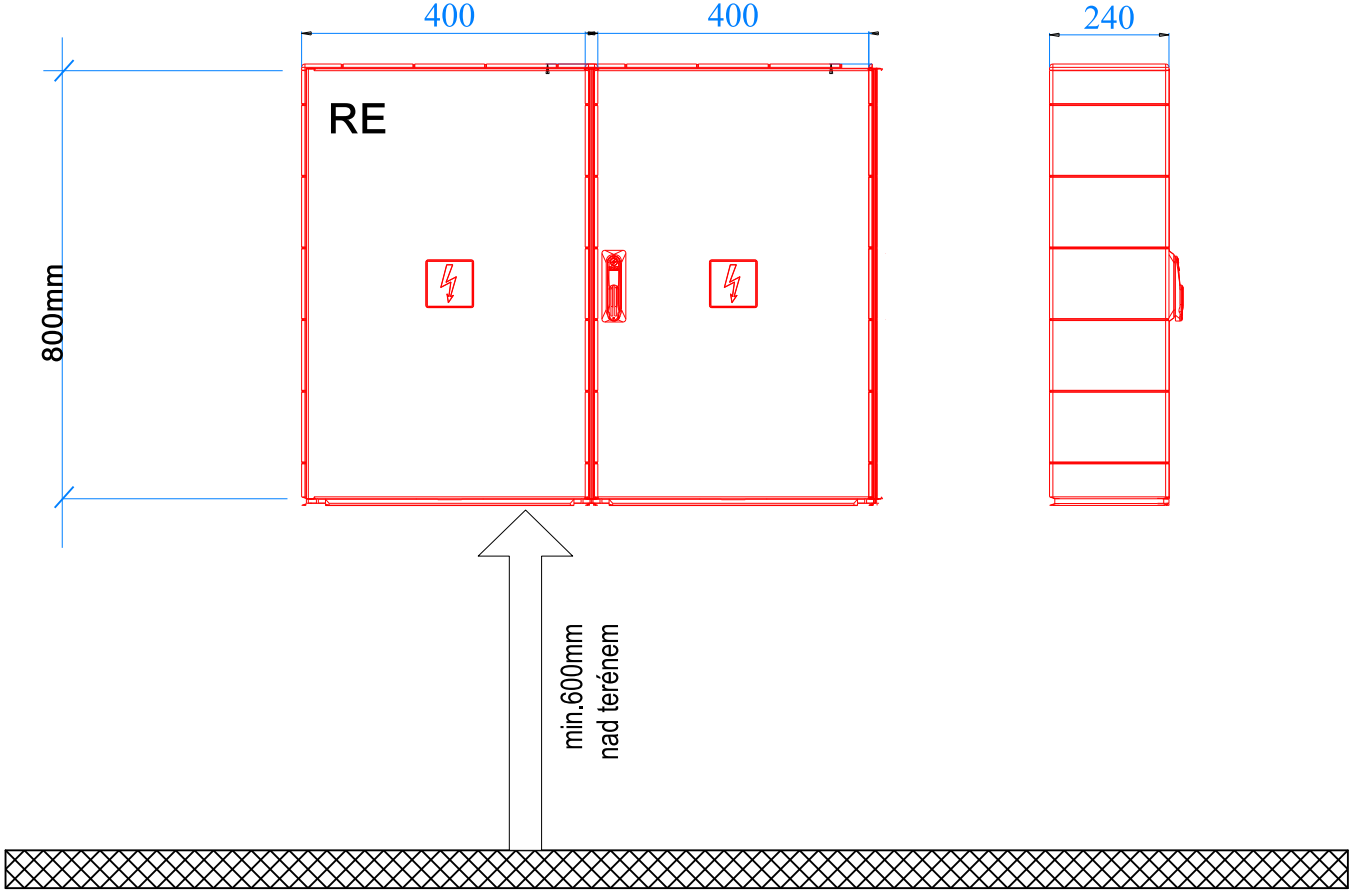

9. Schéma zapojení měření s třífázovým dvousazbovým elektroměrem a třípovelovým přijímačem HDO s blokováním přímotopného vytápění a ohřivačů TUV a pro vytápění tepelným čerpadlem pro sazby C55d (do 31.3.2005) a C56d (od 1.4.2005) v síti TN.

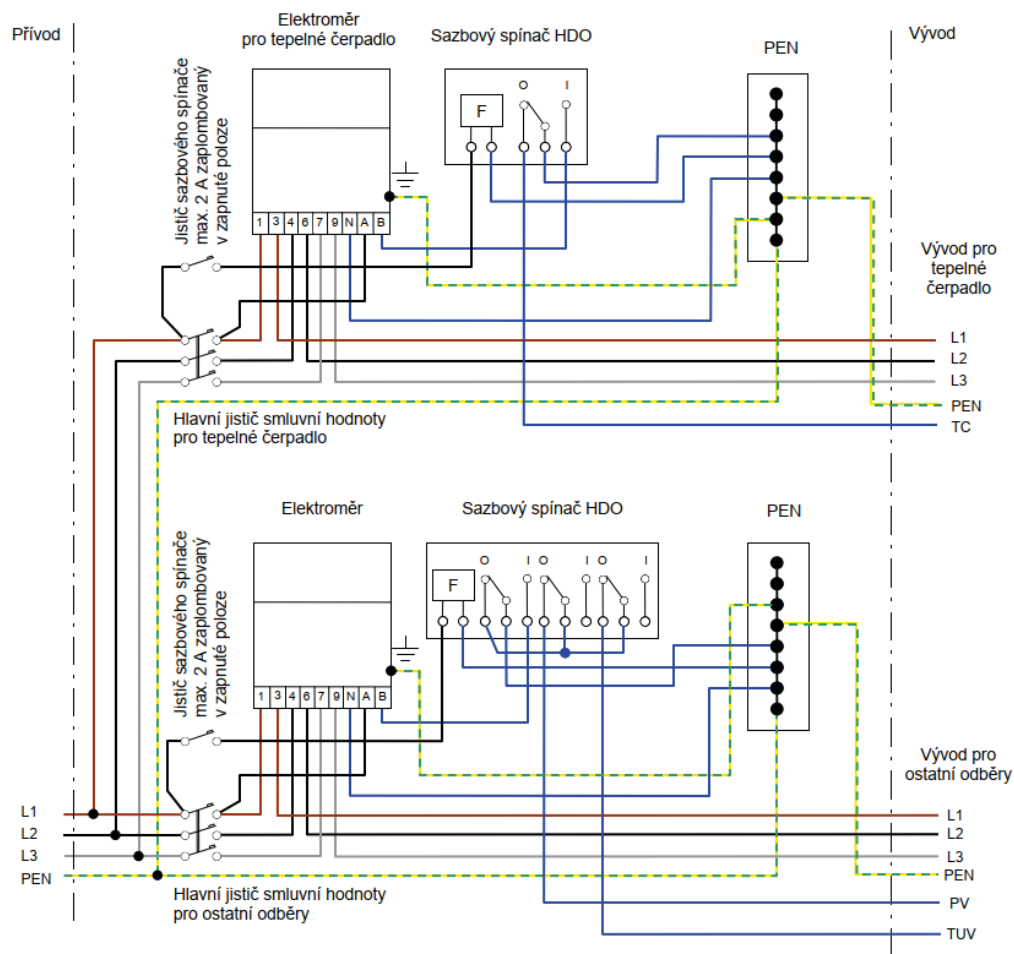

Pozn.: V případě montáže měřidel v provedení třídy ochrany II není ochranný vodič mezi měřidlem a svorkovnicí PEN vyžadován.

Ing. Josef Hájek *www.elektroatelier.cz*

Mikulovská 604, 69142 Valtice

IČ 13062522 ☎ +420 776898887