



ZAŘÍZENÍ č. 1
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ m.č.1.21,1.22,1.23 V <sub>0</sub> = 210 m <sup>3</sup> /h P <sub>E</sub> = 0,05 kW (230 V)

TD 500/160

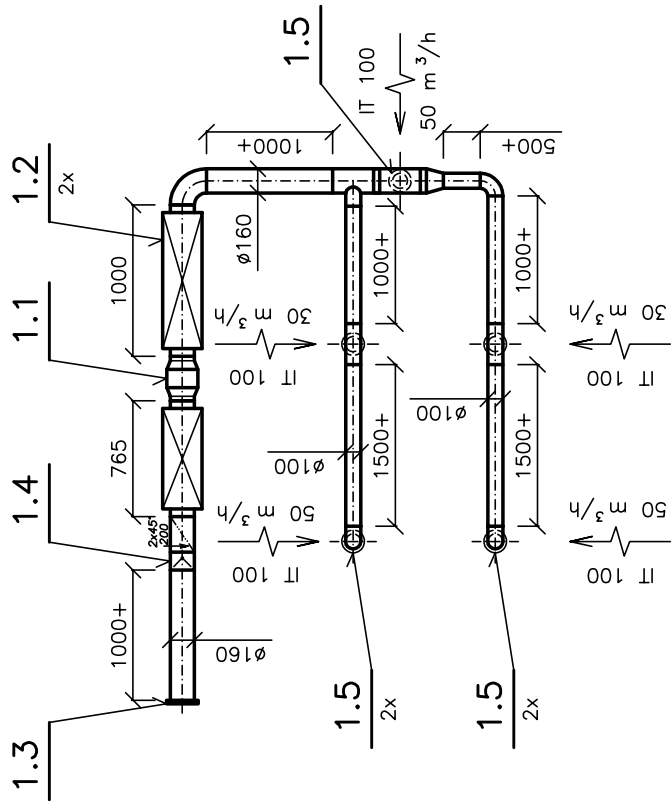


ZAŘÍZENÍ č. 2
HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ m.č.1.19 V <sub>0</sub> = 230 m <sup>3</sup> /h P <sub>E</sub> = 0,05 kW (230 V)

TD 500/160

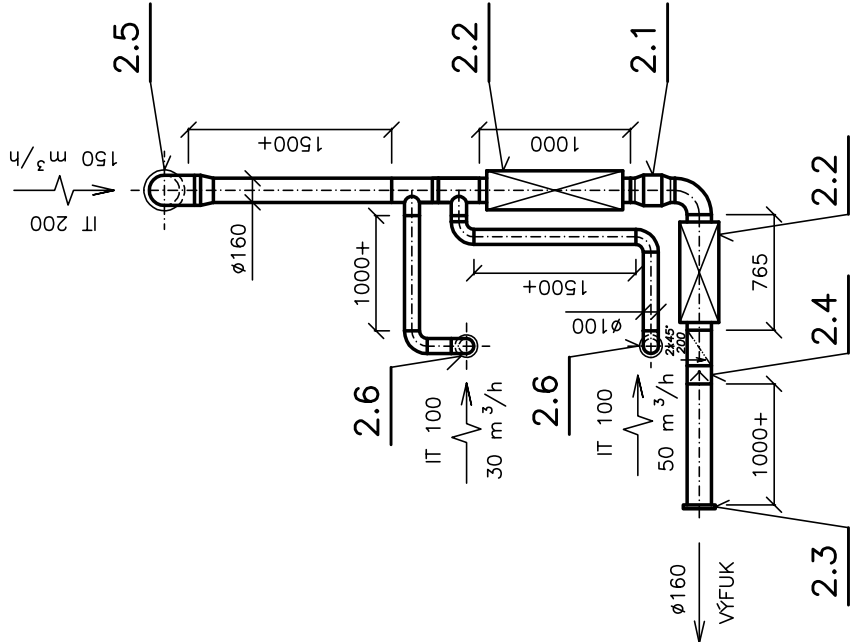


ZAŘÍZENÍ č. 3
SKLADY m.č.1.15,1.24,1.25 V <sub>0</sub> = 244 m <sup>3</sup> /h P <sub>E</sub> = 0,05 kW (230 V)

TD 500/160

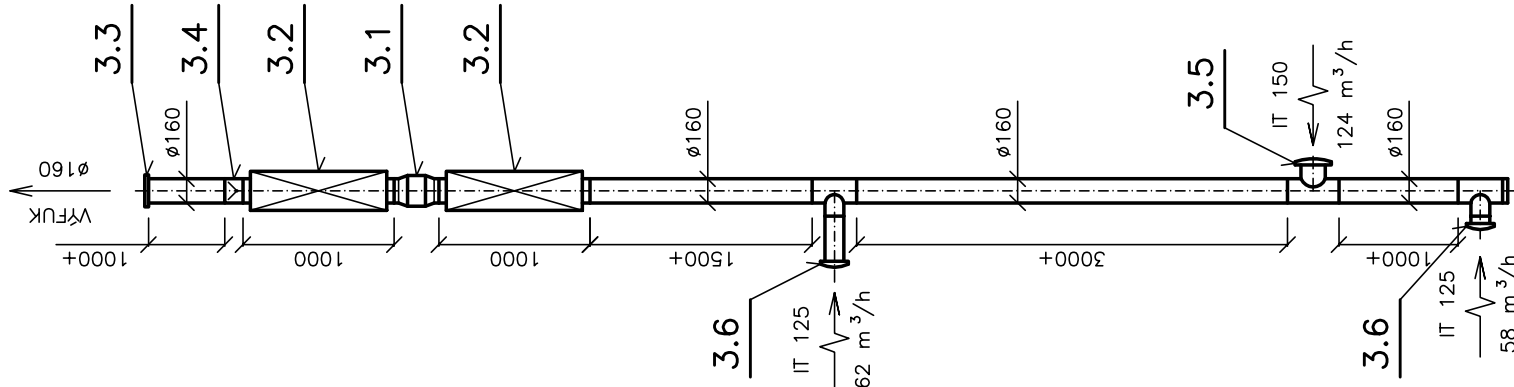


ZAŘÍZENÍ č. 4
SKLAD-m.č.1.14 V <sub>0</sub> = 390 m <sup>3</sup> /h P <sub>E</sub> = 0,13 kW (230 V)

TD 800/200

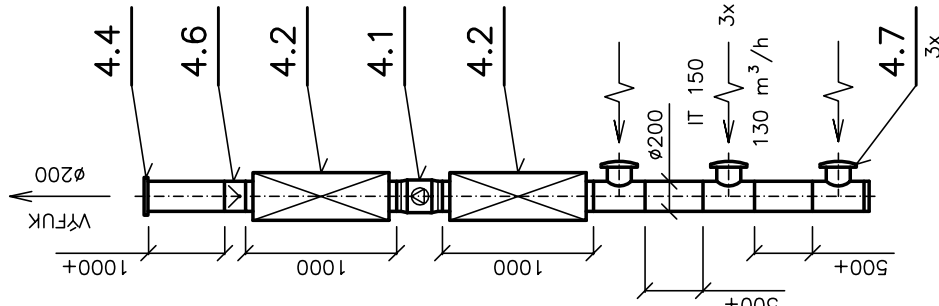

ZAŘÍZENÍ č. 5
SKLADY m.č.1.07,1.09,1.10 V <sub>0</sub> = 212 m <sup>3</sup> /h P <sub>E</sub> = 0,05 kW (230 V)

TD 500/160

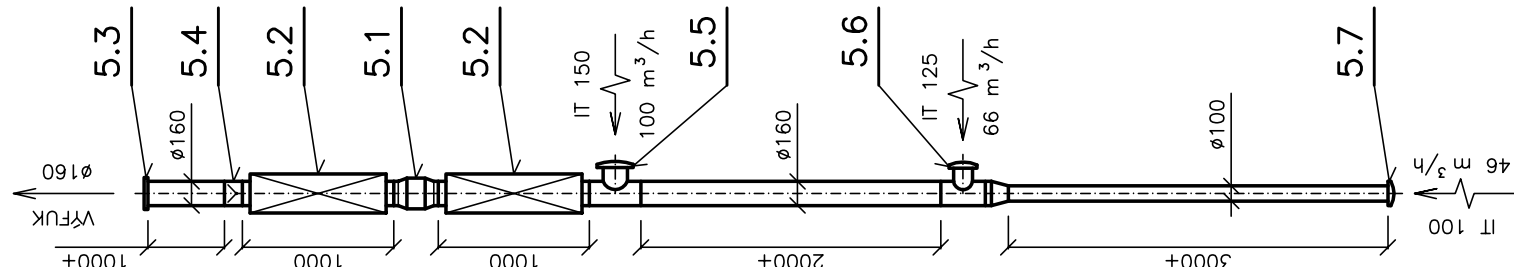

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PETR MATOUŠEK <b>AIR GAS Projekt</b> Kryžankova 929/2, Závodu míru 578/5, K. Vary Tel. +420 607105345 E-mail: petr@matousekVZTL.cz IČO: 670 95 798	
Petr Matoušek		Marcela Matoušková			
INVESTOR:		Materská škola Chodov p.o.			
OBJEDNÁVATEL:		Anna Dindáková, Loketská 351, Staré Sedlo			
AKCE:		MODERNIZACE OBJEKTU MŠ ŠKOLNÍ CHODOV HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA			
KRAJ:		Karlovarský		ČÍSLO PŘÍK:	
DATUM:		09 / 2024		Dokumentace pro provádění stavby	
OBSAH VÝKRESU:		DETAILY POTRUBÍ, POZICE		MĚŘÍTKO: 1 : 50	
				ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.3 - 03	