RE

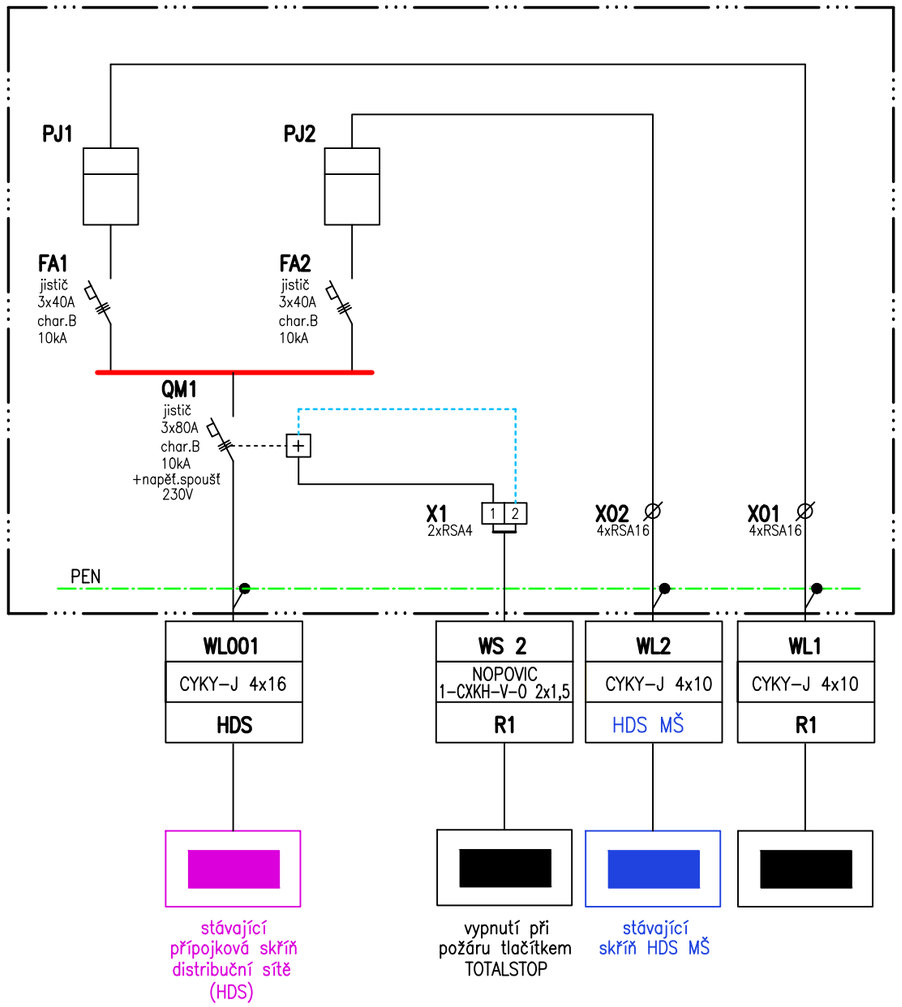

RE – rozmístění prvků

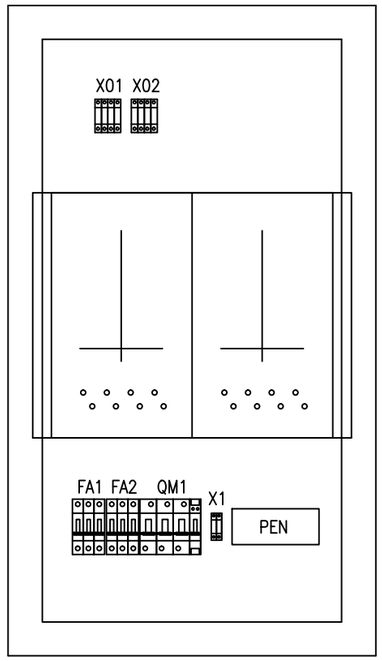

1:10

RE

OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ SKŘÍŇ

VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KRYCÍCH PRVKŮ

NAPŘ. SYSTÉM PROFI PLUS

ROZMĚR: 600x1060x240

KRYTÍ: IP 54

PŘÍVOD SPODEM

VÝVODY HOREM

DODAVADETLÉ SKŘÍNÍ I JEJICH NÁPLŇ JSOU JEN REFERENČNÍ,
MOŽNO POUŽÍT SKŘÍŇ I NÁPLŇ JINÝCH VÝROBCŮ ČI DODAVATELŮ
PŘI ZACHOVÁNÍ MINIMÁLNĚ STEJNÝCH TECHNICHÝCH PARAMETRŮ.

Provedení jističů před měřením musí odpovídat připojovacím podmínkám a vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. k nevyhovujícím typům jističů. Připojovací podmínky a vyjádření k jističům jsou zveřejněny na stránkách www.cezdistribuce.cz.

Napěťová soustava: 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN–C
Ochrana před úrazem el.proudem: základní–automatickým odpojením od zdroje

Stanislav Brychta

Digitálně podepsal Stanislav Brychta
Datum: 2024.10.04 09:53:04 +02'00'

Leopold Vlk
ELEKTROPROJEKTY
Lesní 942
Chodov
357 35
IČO: 733 97 598
telefon: 604 358 616
mail: l–vlk@volny.cz

číslo paré :

kraj: Karlovarský

obec : Chodov

investor : Mateřská škola Chodov, Školní 737, 357 35 Chodov

zakázka : ELV 24–002

datum : 09/2024

stupeň projektu : DPS

formát : 2xA4

navrhl : Leopold Vlk

odpovědný projektant : Stanislav Brychta

soubor: rozvaděče 24–002.dwg

MODERNIZACE OBJEKTU MŠ ŠKOLNÍ CHODOV
HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA
D.1.4.4 – Elektroinstalace silnoproud

Příloha: Rozvaděč RE

měřítko:

číslo výkresu D.1.4.4.4

Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.