



SO 02 ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KURTU – Pohled severovýchodní M 1:100

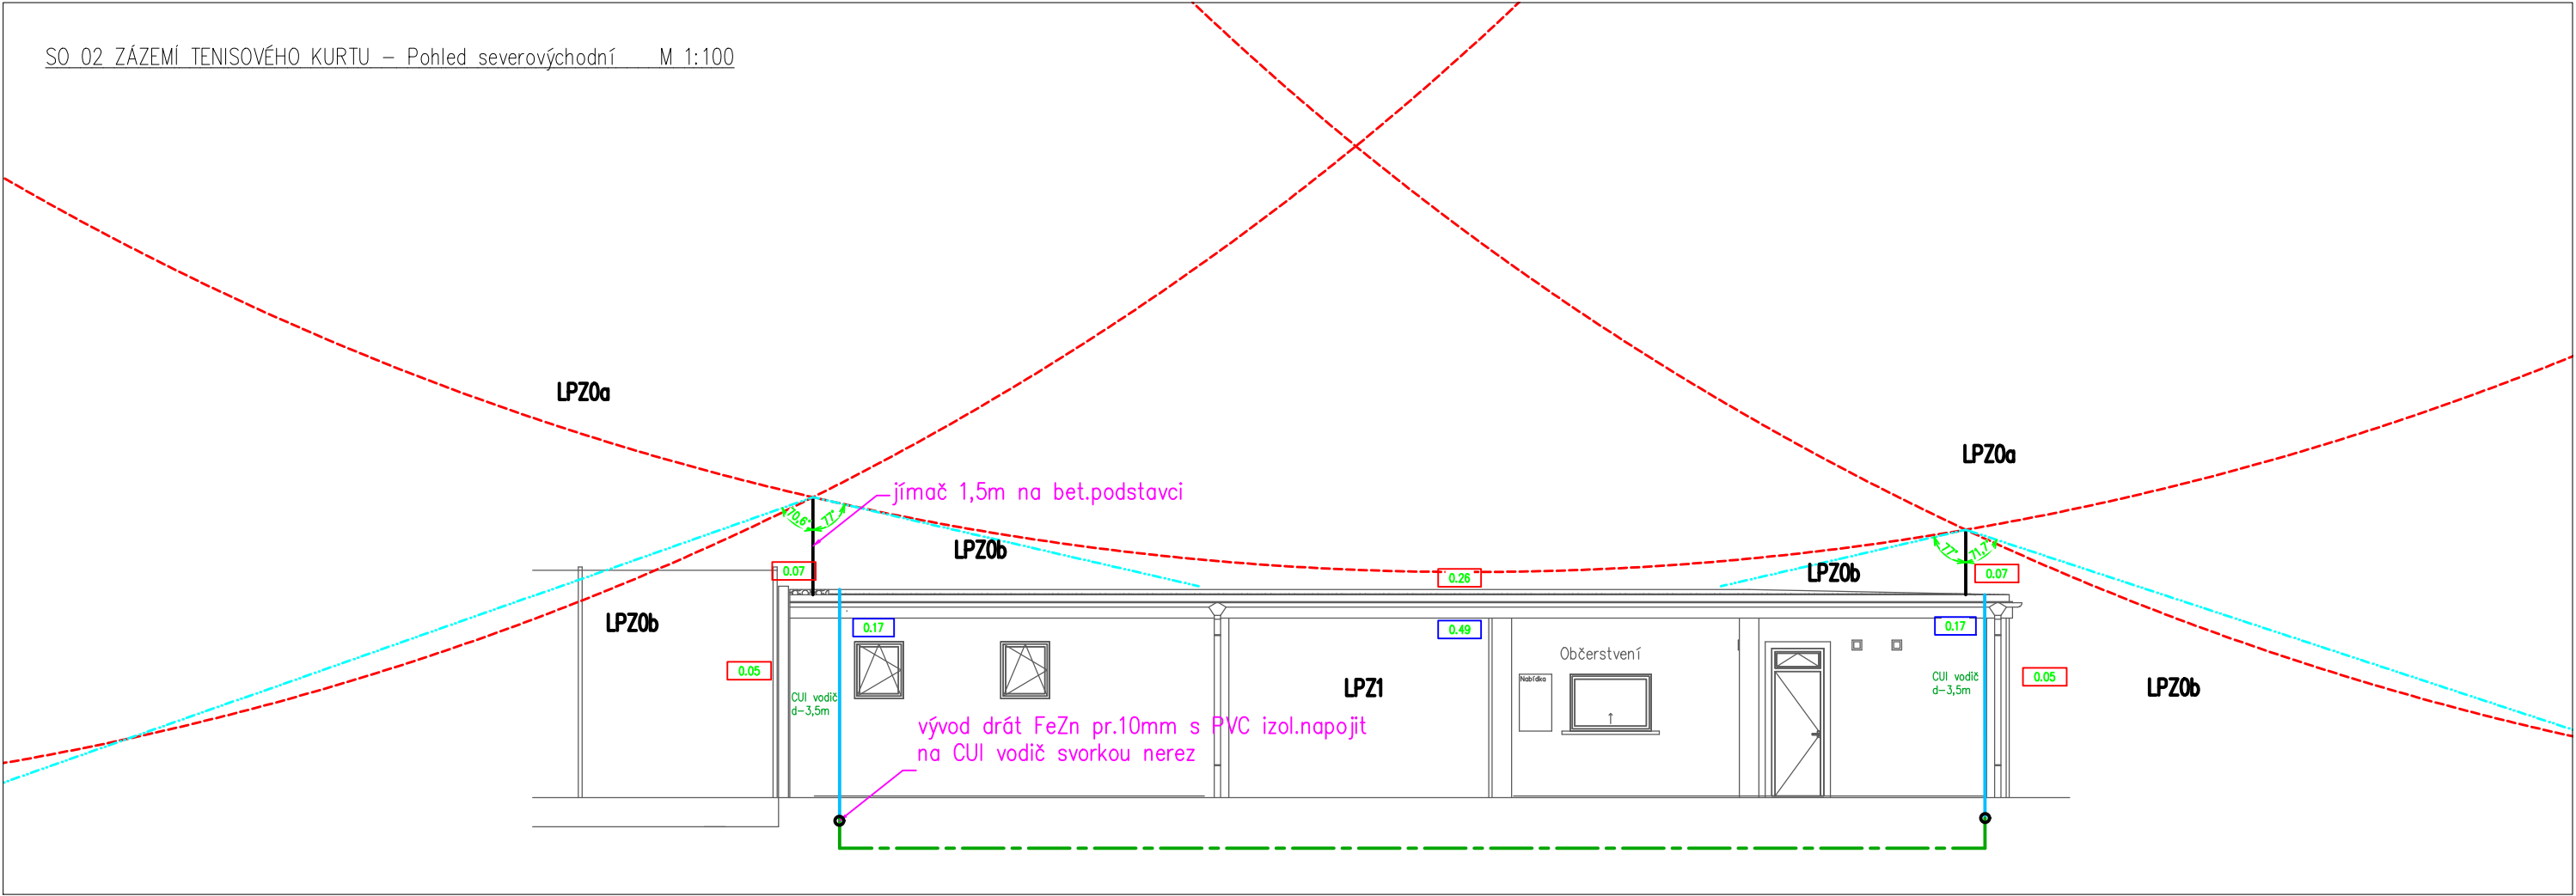

SO 02 ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KURTU – Pohled severozápadní M 1:100

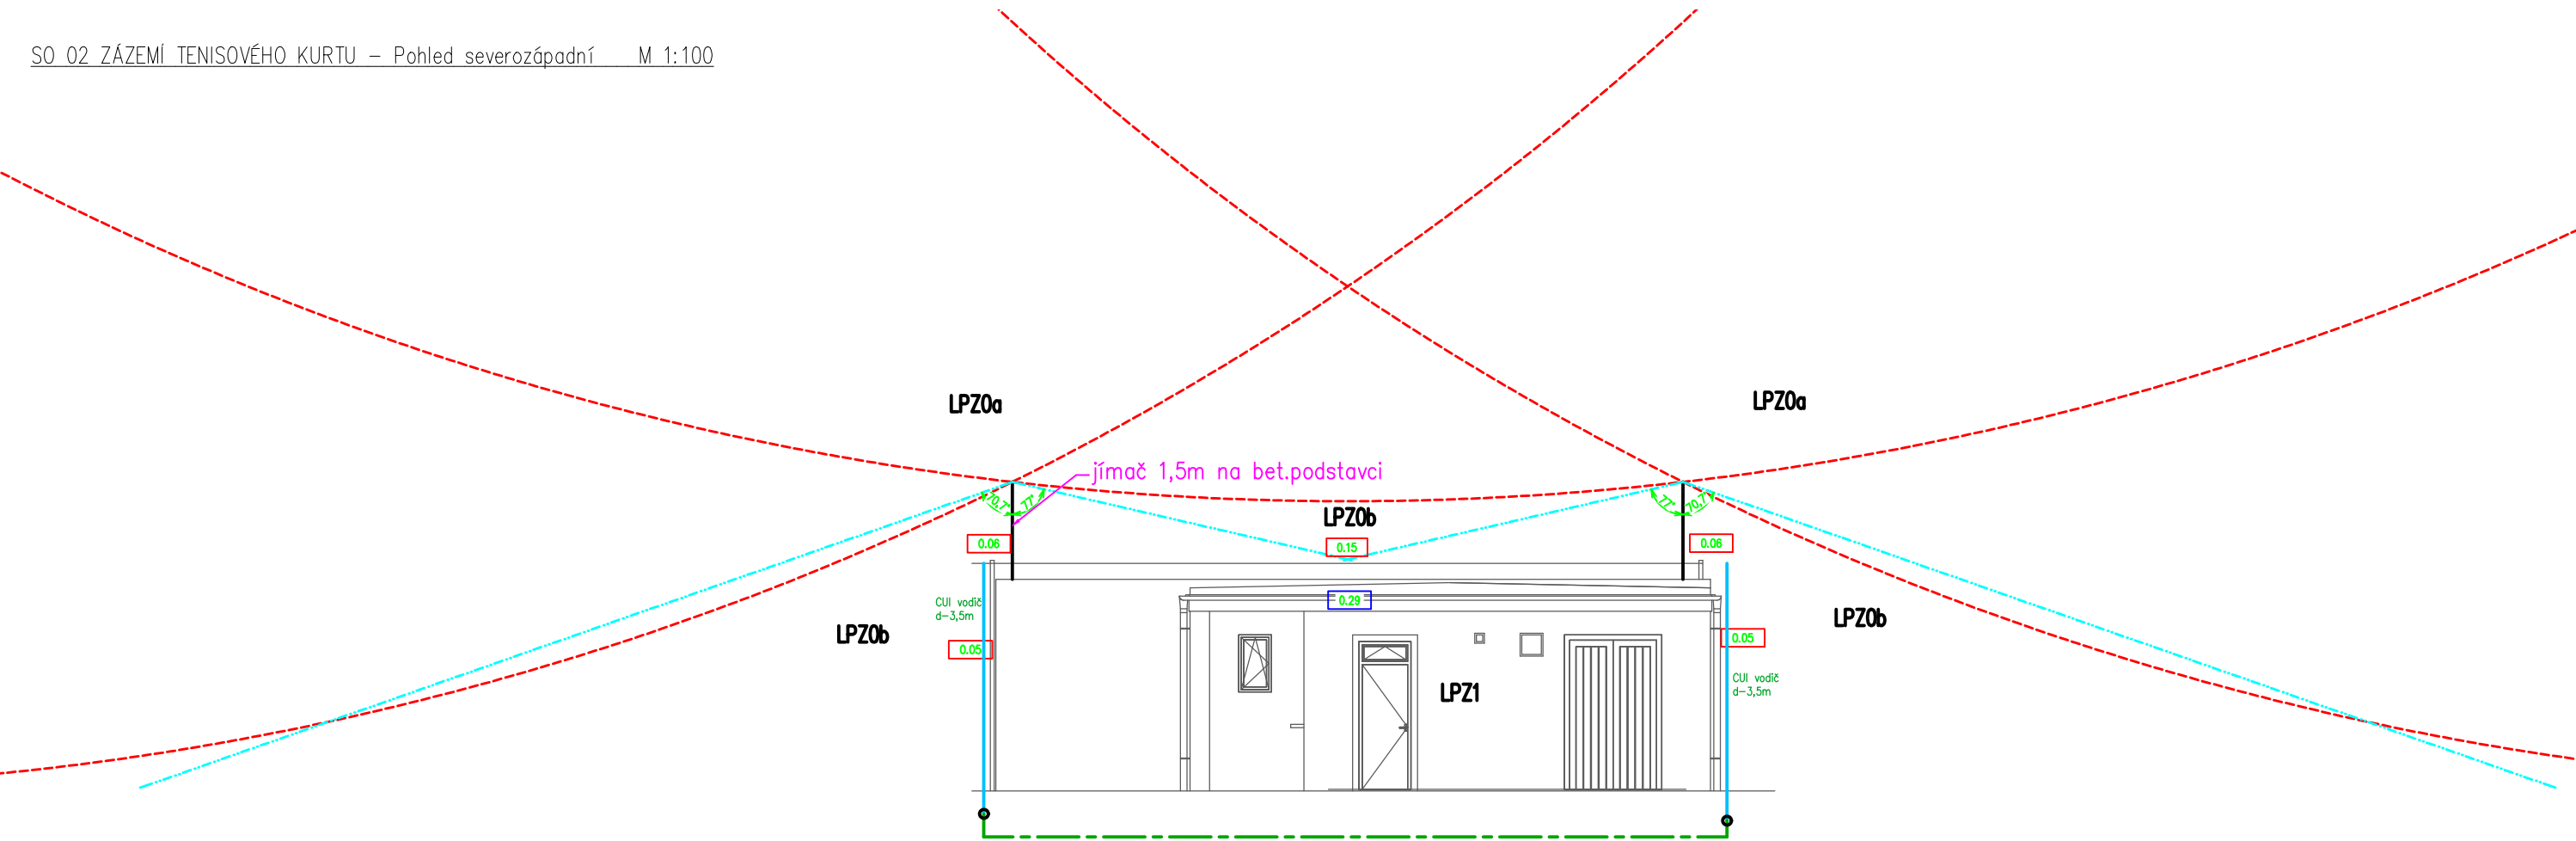

Legenda hromosvodu:

- Jímací vedení kul.pr.8mm AlMgSi
- CUI vodič 3,5m–vysokonapětový
- Jímač 1,5m na betonovém podstavci
- Svorka všeobecně (SS,SU,S0,SZ...)

Legenda uzemnění:

- Uzemnění pásek FeZn 30/4,vývod kul.pr.10mm
- Svorka všeobecně (SR,SZ...)
- 0.18 Dostatečné vzdálenosti–vnitřní
- 0.08 Dostatečné vzdálenosti–venkovní

Poznámka :
Montáž provést dle souboru norem ČSN EN 60305–1 až 4
ČSN EN 62305–1 ed.2 Ochrana před bleskem–část 1: Obecné principy
ČSN EN 62305–2 opr.1 Ochrana před bleskem–část 2: Řízení rizika
ČSN EN 62305–3 ed.2 Ochrana před bleskem–část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
ČSN EN 62305–4 ed.2 Ochrana před bleskem–část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Vypracoval: Roman Hagara romanhagara@seznam.cz 777565395	Roman Hagara Rudoleckého 11,Znojmo projektování el.zařízení	
	formát	A2
Investor obec Dukovany	datum 5.6.2024	
	stupeň PD realizační	
Akce Stavební úprava tenisového kurtu, novostavba zázemí tenisového kurtu a vybudování nové nádrže na vodu v místě původní	archivní č. 79	
	Obsah výkresu LPS–výpočet,dostatečné vzd.	Měřítko 1:100
		Č.výkresu 4