



ŘEZ VZOROVÝ

vedení pod komunikací – souběh s vodou, kanalizací a plynem

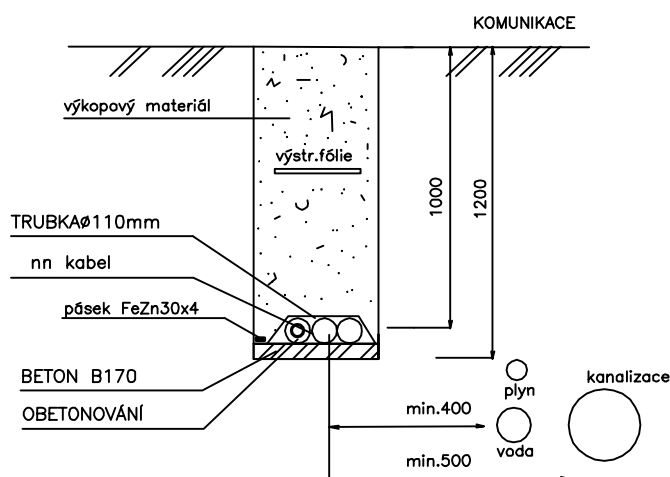


ŘEZ A-A

vedení v terénu

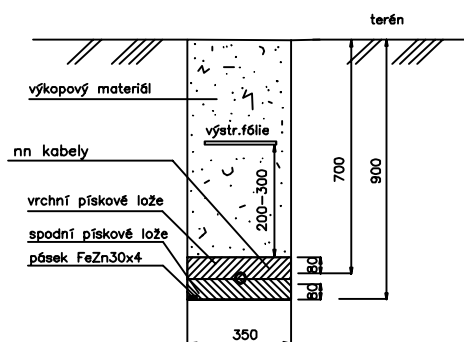


ŘEZ B-B

vedení pod zámek.dlažbou(CHODNÍK)

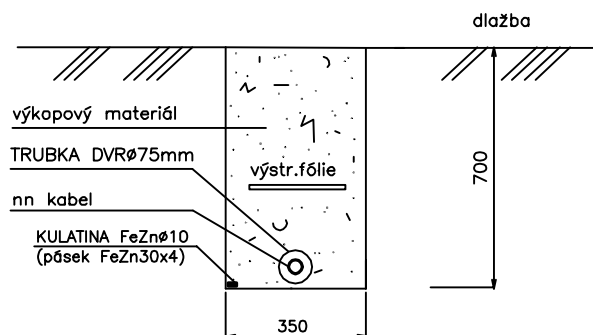

ŘEZ VZOROVÝ

křížení s plynem, kanalizací, vodou

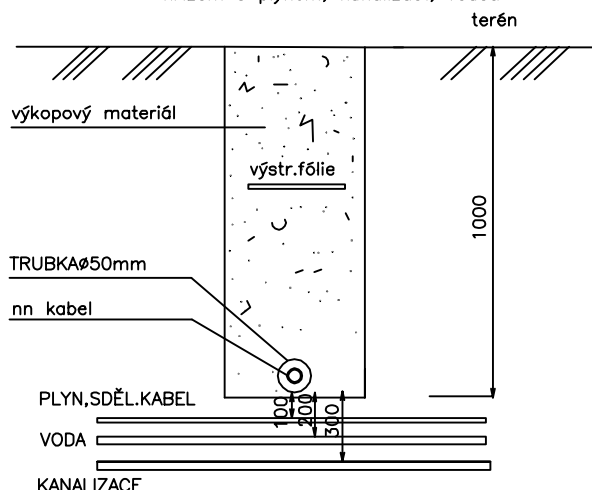

truba Kopoflex Ø75mm přesahuje místo křížení 1m na každou stranu
dle normy ČSN 33 2000-5-52/81

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MICHAEL KOTAS	
VYPRACOVAL:	ING. MICHAEL KOTAS	
PROJEKTANT OBJEKTU:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM	
	IČ: 14567105	TEL: 737 417 019

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/HIP:	BARBORA KYŠKOVÁ	
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL:	ING.LADISLAV ZAHRADNÍČEK	
PROJEKTANT OBJEKTU:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
INVESTOR:	OBEC TĚRLICKO, MÁJOVÁ 474/16, 735 42 TĚRLICKO-HORNÍ TĚRLICKO	
NÁZEV STAVBY:	ÚPRAVA PLOCH NÁMĚSTÍ V OBCI TĚRLICKO	
MÍSTO STAVBY:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VIZ. TZ TĚRLICKO	
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZ KABELOVOU TRASOU	

DATUM:	12/2024
FORMÁT:	A4
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	01025
DOKUMENTACE OBJEKTU:	DPS SILNO. ELEKTROINSTAL., VČ. OCHR. BLESKEM
STAVEBNÍ OBJEKT:	S 03 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.8- 03