


KONEC VĚTVY V1
VODOVODU SO01

V3 = L2 - 0,032.3

- T-KUS DN 80/80 GGG
- PK 90 5049 DN 80 PN 16 (N-KUS) HAWLE
- POKL. 1950 ULIČNÍ TH., PODZ. H. HAWLE
- PODKL. DESKA 3482 POKL. PODZ. HYDRANTŮ HAWLE
- H DUO K240 PODZ. 2B, 1,2 M DN 80 PN 16 HAWLE
- DRENÁŽNÍ KOŠ + OBSYP
- BETONOVÝ BLOK (DESKA)
- LEMOVÝ NÁKRUŽEK + OTOČNÁ PŘÍRUBA D90 PE
- ELEKTROSPOJKA LU D90 (DN 80), PE 100, SDR11
- POKL. 1750 TH., Š A COMBIT HAWLE
- PODKL. DESKA 3481 UNIV. ŠOUP. POKL. HAWLE
- ZS 9500E2 TELESK. 1,30-1,80 M DN 50-100 HAWLE
- Š 4000E2 DN 80 PN 16 HAWLE

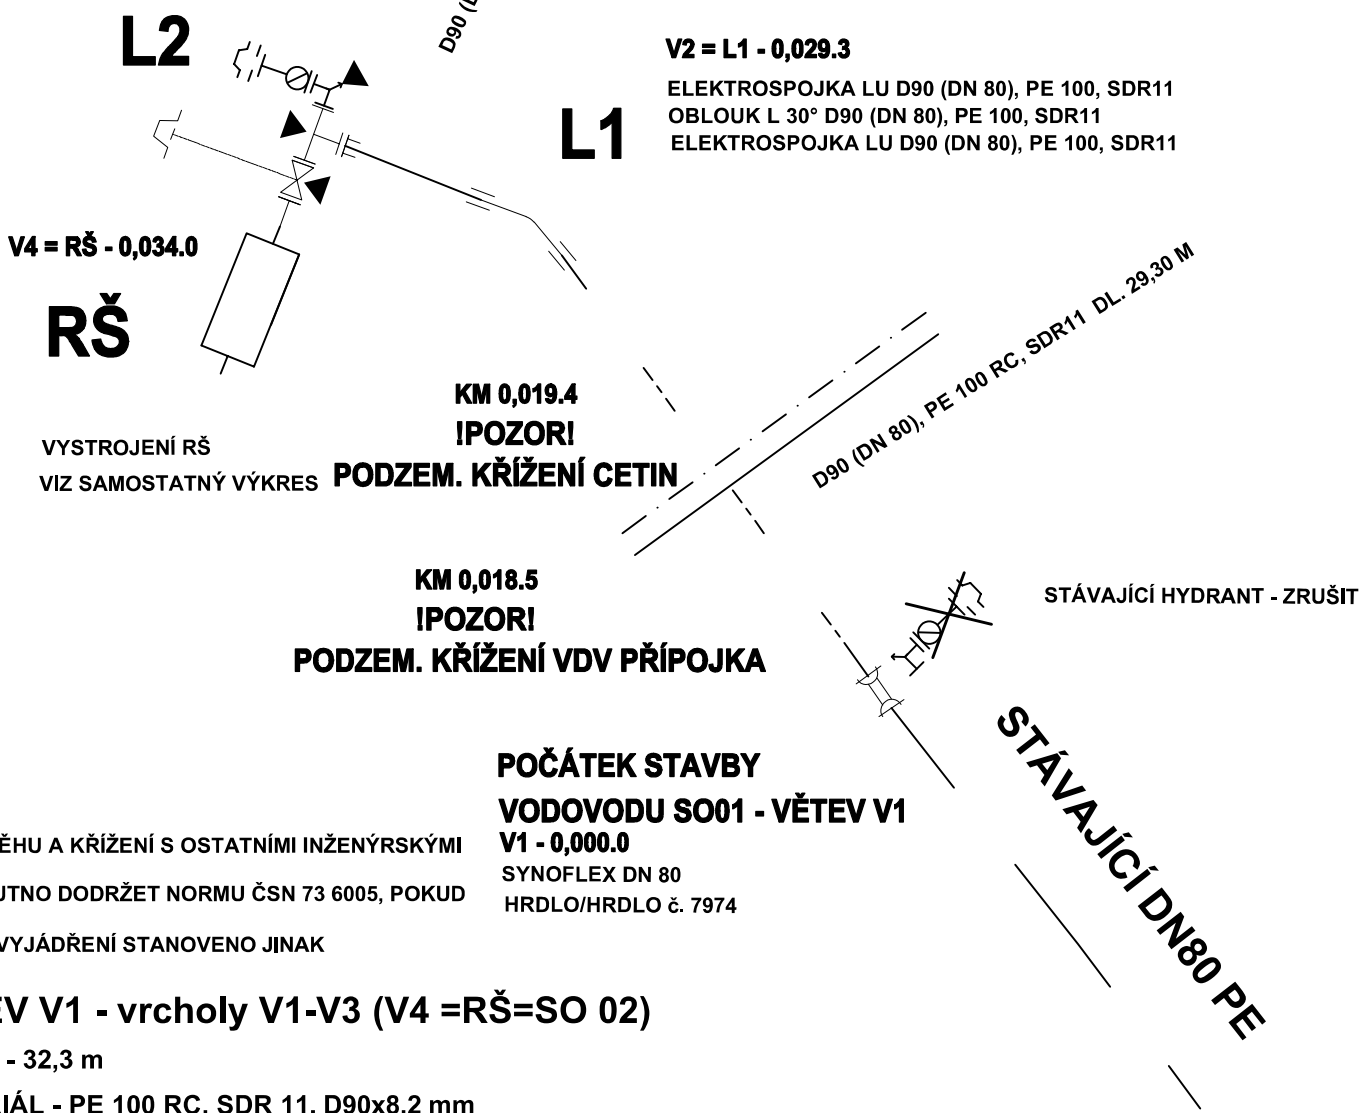

- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI
SÍTĚMI NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005, POKUD
NENÍ VE VYJÁDŘENÍ STANOVENO JINAK

VĚTEV V1 - vrcholy V1-V3 (V4 =RŠ=SO 02)
DÉLKA - 32,3 m
MATERIÁL - PE 100 RC, SDR 11, D90x8,2 mm

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|---------|---------|--|-----------|
| Katastrální území: Dolní Těrlicko | Zpracoval: | Tureček | | Datum: | 05/2025 | Zhotovitel PD: Ing. Drahomír Tureček Morávka 575 739 04 Pražmo | |
| | Kreslil: | Tureček | | Stupeň: | DPS | | |
| | Kontroloval: | Tureček | | Revize: | A0 | | |
| Investor : obec Těrlicko | | Akce: Prodloužení vodovodního řadu ul. U Hráze, k. ú. Dolní Těrlicko | | | | Formát: | A4 |
| | | | | | | Měřítko: | |
| | | Název výkresu: KLADEČSKÝ PLÁN SO01 VĚTEV V1 | | | | Zakázka: | |
| | | | | | | Číslo výkresu: | D.1.1.B.3 |