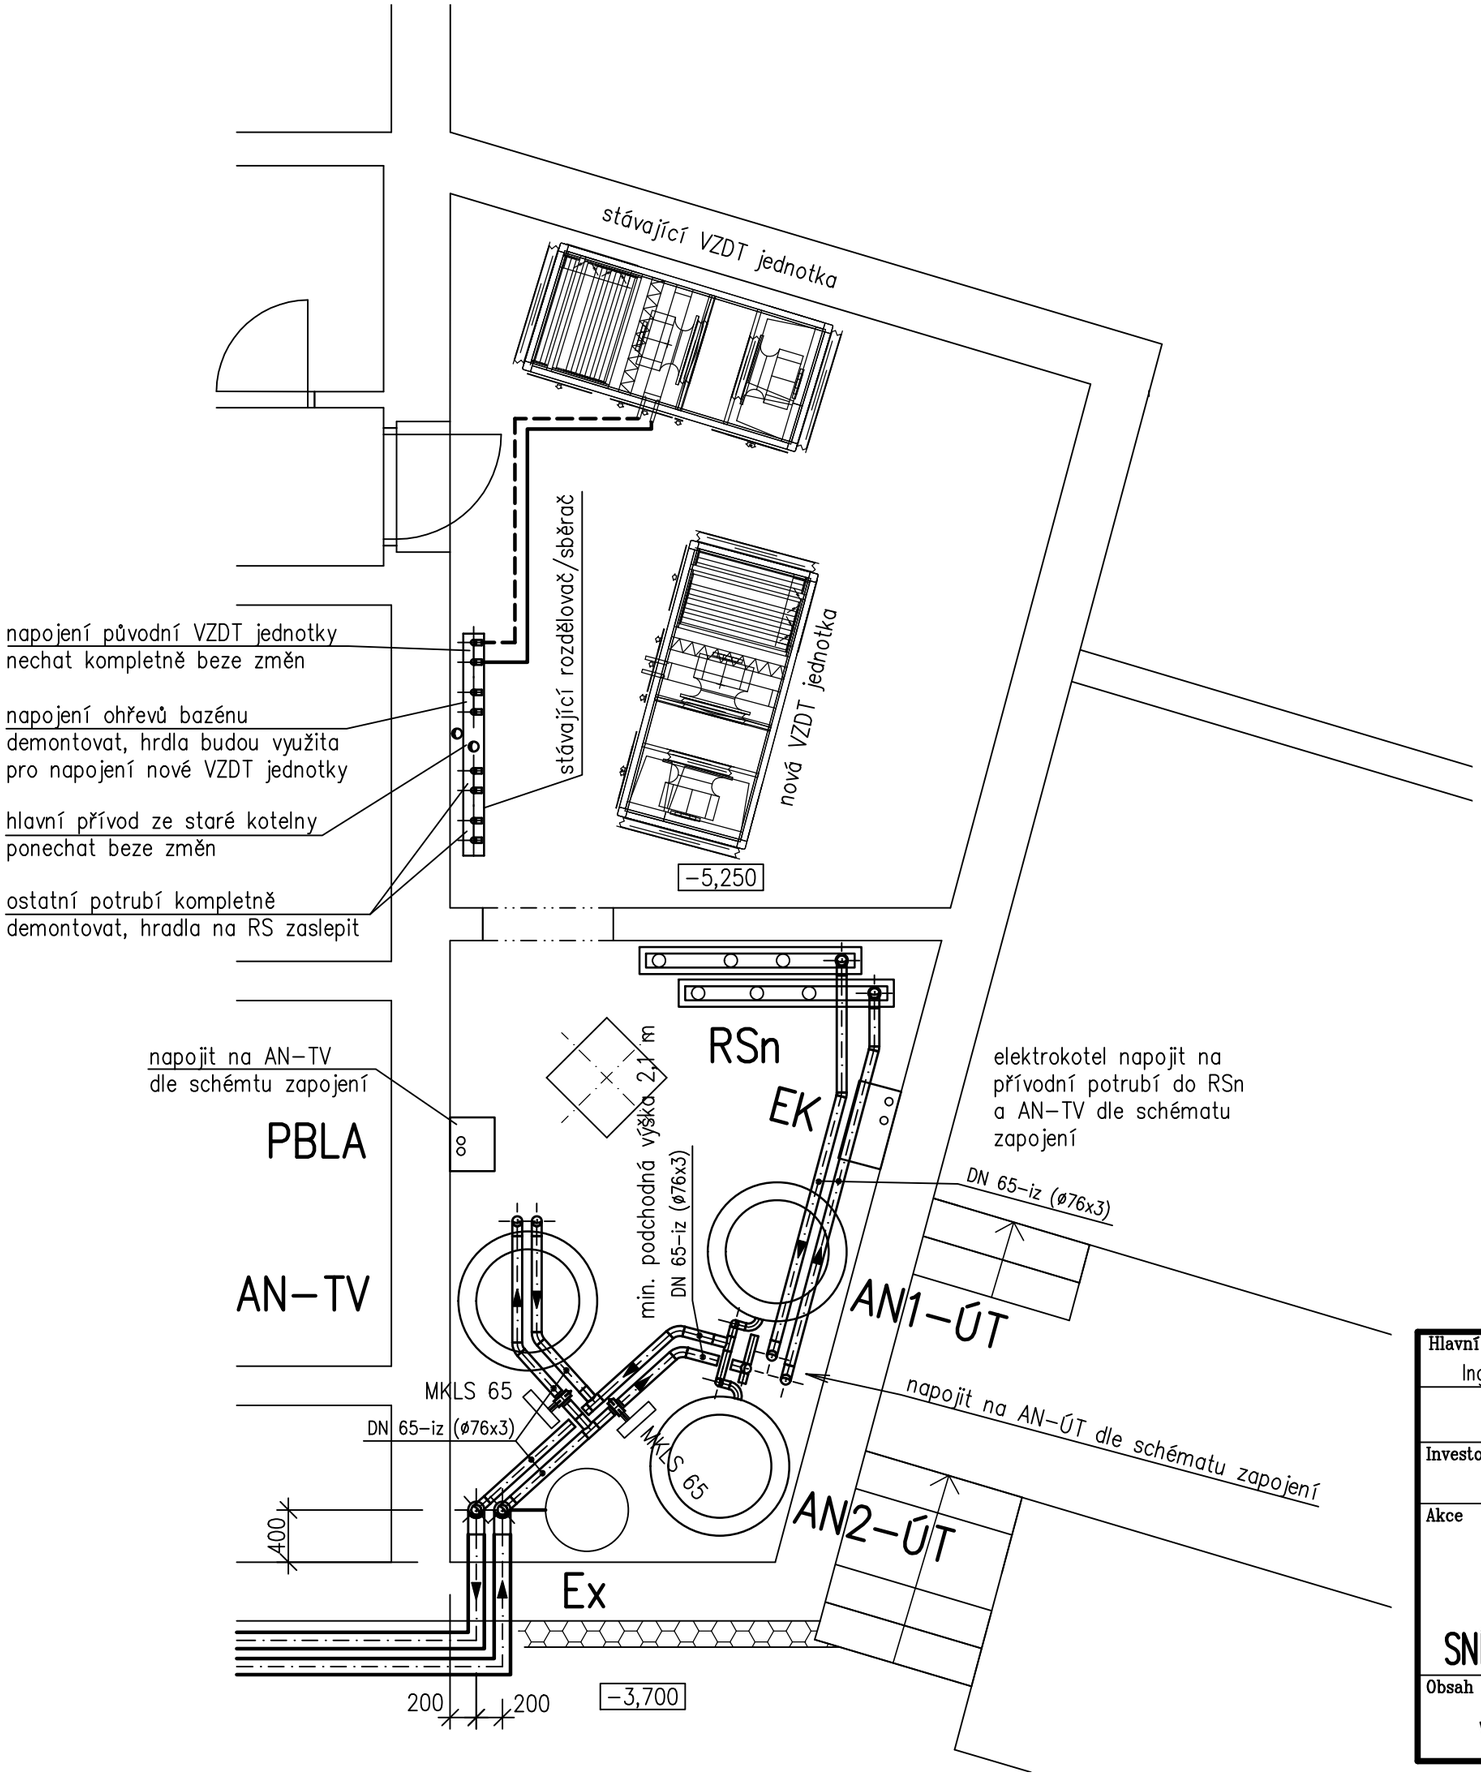

Legenda:

AN−ÚT,TV
Akumulační ocelová nádoba
sundavací tepelná izolace
ø 1065 (790) mm, V=1970 mm, přípojky 2", 135 kg

Ex
Tlaková expanzní nádoba
ø634 mm, V=888 mm, přípojka 1", 24,7 kg
přetlak vzduchu nastavit na 150 kPa

PBLA
Modul teplé vody na principu průtokového ohřívače k montáži na stěnu:
- Vysoce efektivní deskový výměník tepla
- Integrovaná, předběžně zapojená a nastavená regulace
- Oběhové čerpadlo okruhu ÚT s regulovanými otáčkami
- Čidlo objemového toku
- Teplotní čidla
- Uzavírací ventily s integrovaným zpětným ventilem
- Nástěnný držák
- Tepelná izolace

Podrobné technické parametry viz Technická zpráva

EK
Elektrokotel, tepelný výkon 60 kW
ŠxVxH = 615x852x332 mm,, přípojky 1", 62 kg
napětí 3x 400/200 V, příkon 88 A, počet stykačů 4
jištění před kotlem 100 A
spínání výkonových stupňů 15−30−45−60 kW
vestavěný termostat nastavit na 90°C
vestavěné oběhové čerpadlo nastavit na max. konst. otáčky

RSn
Nový rozdělovač a sběrač DN 100
podrobně viz samostatný výkres

Hlavní projektant Ing. J. Jirsák	**Vypracoval** Ondřej Balihar		**TZB KOMPLET s.r.o.** Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568 www.projekty−chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor HOTEL JEZERKA s.r.o., ÚSTUPKY 278, SEČ			**formát** 2x A4
Akce SEČ, ÚSTUPKY č.p. 278 HOTEL JEZERKA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BAZÉNU			**datum** 03/2025 **účel** DPS **měřítko** 1:50 **část**
Obsah výkresu VYTÁPĚNÍ − PŮDORYS ZAPOJENÍ STROJOVNY			**Označení** D.1.4.b.−UT7