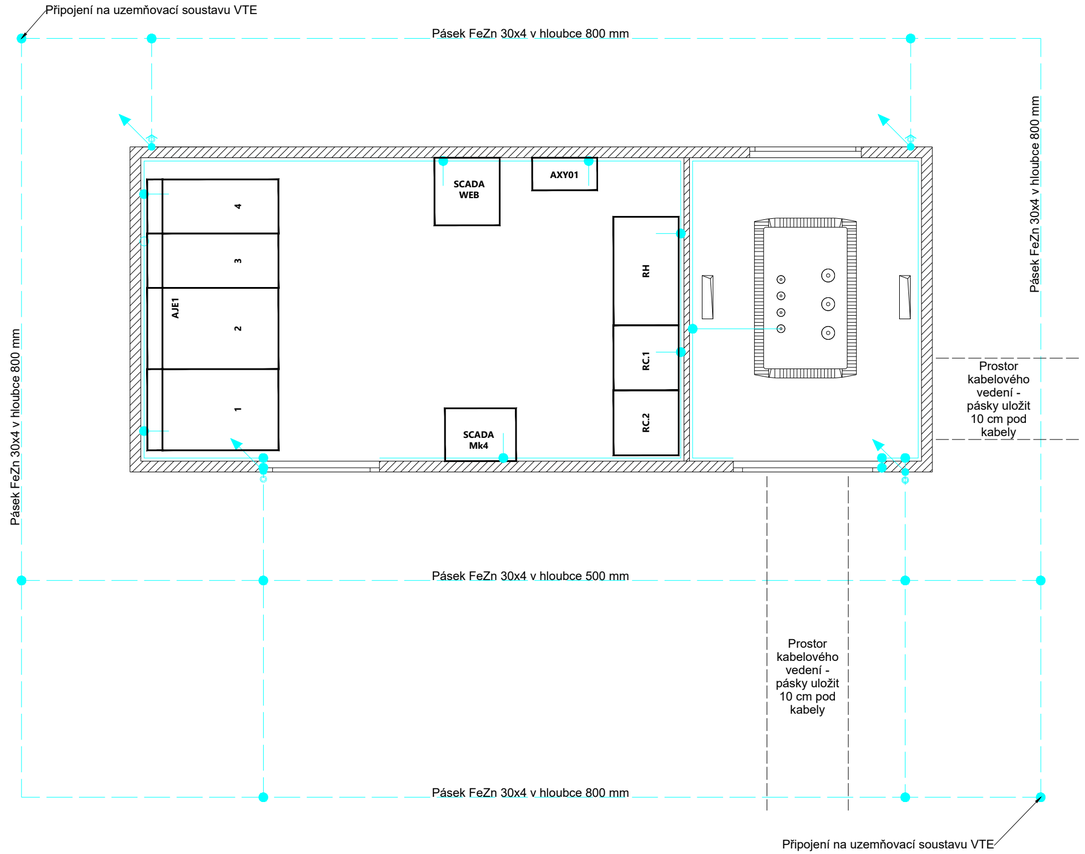

Legenda:

- Pásek FeZn 30x4 mm - na stěně ve výšce cca 60 cm
- Pásek FeZn 30x4 mm - v zemi
- Vývod uzemnění nad úroveň terénu
- Uzemňovací svorka
- Zkušební svorka
- Ochranný úhelník

Poznámka:

Všechny spoje musí být opatřeny antikorozní (pasivní) ochranou (asfaltová zálivka, licí pryskyřice, antikorozní páskou, atd.).
Přechody prostředími musí být opatřeny antikorozní ochranou - přechod půda vzduch - 30 cm na vzduchu, 20 cm pod povrchem.
- přechod beton země - 30 cm v betonu, 100 cm v zemi.
- přechod beton povrch - 10 cm v betonu, 20 cm nad povrchem.

AUTORIZACE:	ČÍSLO PARÉ:

0 4 m

Stupnice měřítka pro použití u výtisku

VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	DRUH DOKUMENTU
Ing. Vojtěch	Ing. Vojtěch	&EFA - Přehledové schéma

OBJEDNATEL: WEB Větrná energie, s.r.o., Rišova 149/21, Žebětín, 641 00 Brno

Větrné elektrárny v lokalitě Břežany u Znojma
D.1.2 - Technologické řešení
2.6.0.4.2 - Vyvedení výkonu z VTE II

Dispozice - uzemnění trafostanice

Projekční činnosti v elektrotechnice
Ing. Pavel Vojtěch
IČO: 21507295
ČKAIT: 1007526

DATUM:	01/2026
MĚŘÍTKO:	1:40
STUPEŇ:	RD
LIST:	-
Č. VÝKRESU	REVIZE
2-E08	R03

A3.2