


## Bezpečnost práce při výstavbě

- výkopy zasahující do veřejné komunikace musí být označeny dopravní značkou, v noci a za snížené viditelnosti červeným světlem;

## Přechody přes výkopy

Hloubka výkopu	Šířka přechodu		Zábradlí	
	Staveniště apod.	Veřejné prostranství	Staveniště apod.	Veřejné prostranství
Od 0,5 m Do 1,5 m	Min. 0,75 m	Bez ohledu na hloubku výkopu 1,5 m	Oboustranné jednotyčové	Oboustranné dvoutyčové se zarážkou
Nad 1,5 m	Min. 0,75 m		Oboustranné dvoutyčové se zarážkou	

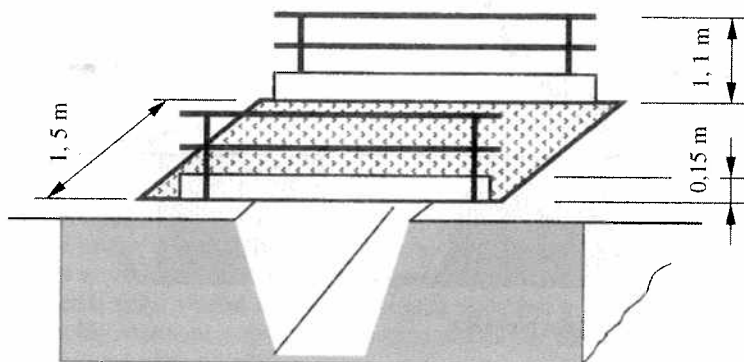

Obr. 8 Přechod pro chodce na veřejném prostranství

- ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny maximálně 30 m,
- okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu,
- zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem dodavatele a před prvním vstupem do výkopu po přerušení práce delším než 24 hodin,
- od hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený pracovník,
- při souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí:
  - zákaz pohybu v nebezpečném dosahu stroje,
  - obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci.