




DET.A

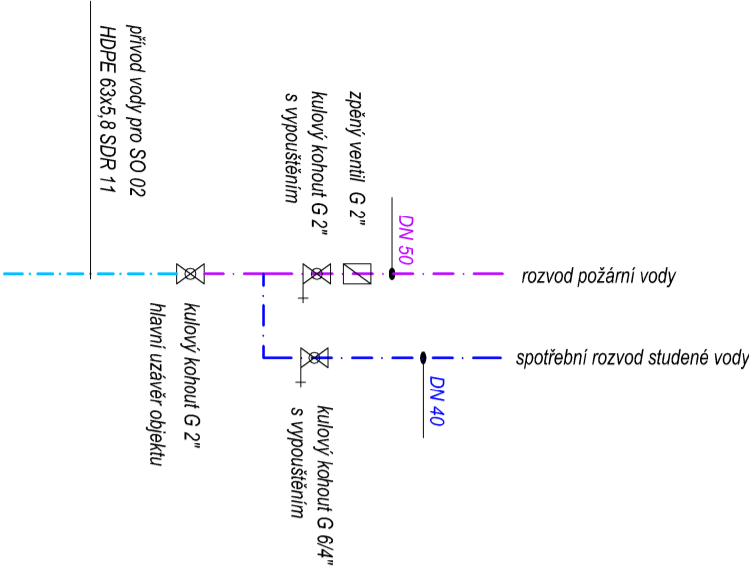

DET.B SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV - V=300 l/minPa



LEGENDA POTRUBÍ



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- UM umyvadlo třídní š. 600 mm se západovou uzávěškou - chrom, armatura umyvadlová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- UM 2 umyvadlo třídní pro ZTP se západovou uzávěškou, armatura umyvadlová páková pro ZTP, 2x rohový ventil G 1/2"
- WC klozet závěsný, montážní prvek do lehké příčky, rohový ventil G 1/2"
- WC 2 klozet závěsný pro ZTP, montážní prvek do lehké příčky, rohový ventil G 1/2"
- D dřez jednodílný se západovou uzávěškou, dřezová batere stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- S1 sprcha akrylátová 900x900 mm se západovou uzávěškou, spr. zástěna, batere nastěnná sprchová
- S2 sprcha dlažděná, 2x sprchový žlab se západovou uzávěškou batere nastěnná sprchová
- VL výlevka keramická, samostatně stojící batere nastěnná páková
- OV nepřímotopný zásobníkový ohřívač V=300 l, západová uzávěška pro suchý stav
- H hydrantová skříň s výzbrojí

POZN.:

- Montáž ohřívače TV je třeba provést v souladu s ČSN 060320, ČSN 060830 a pokyny výrobce.
- Střed hadicového systému bude osazen ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou v souladu s ČSN 730873, EN 671.
- Vnitřní hydranty budou s tvarové stálou hadicí délky 30 m.
- Hadicové systémy budou světlosti nejméně 25 mm, přítok min. 0,3 l/s v souladu s PRŘ.
- Uzávěry vody musí být přístupné.
- Připojení jednotlivých zařizovacích předmětů na straně vody bude provedeno potrubím DN 15.
- Rozvod vody je veden v SDK podhledu.
- Osazení zařizovacích předmětů (pro ZTP) musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
- Přesně vybavení koupelen bezbarierovými prvky a jejich umístění viz. PD stavební část.

Ved. projektant:		Ing. Miroslav Svoboda		<div><div><div></div></div><div><div>INREAA</div><div>INREAA Pro s.r.o. Směšarova 2263/66 765 01 Šternberk</div></div></div>	
Odporový projektant:		Ing. Kateřina Jutránková			
Vypracoval:		Ing. Kateřina Jutránková			
Investor:		Pastikon product, s.r.o., Hlavní 147, Milušovice 790 84			
Místo stavby:		Areal Pastikon Product, ku Mikulovce		Datum: 04/2016	
Název akce:		ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.		Stupeň: DPS	
Stavební objekt:		SO02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou		Měřítko: Č.v.: 1:75	
Část dokumentace:		D.1.4.a ZTI, D.1.4.b PLVN, D.1.4.c VZT, D.1.4. d Vytápění		Č. kopie: a.106	
Výkres:		IZOMETRICKÉ SCHÉMA VODY			