



# ZAKLADY

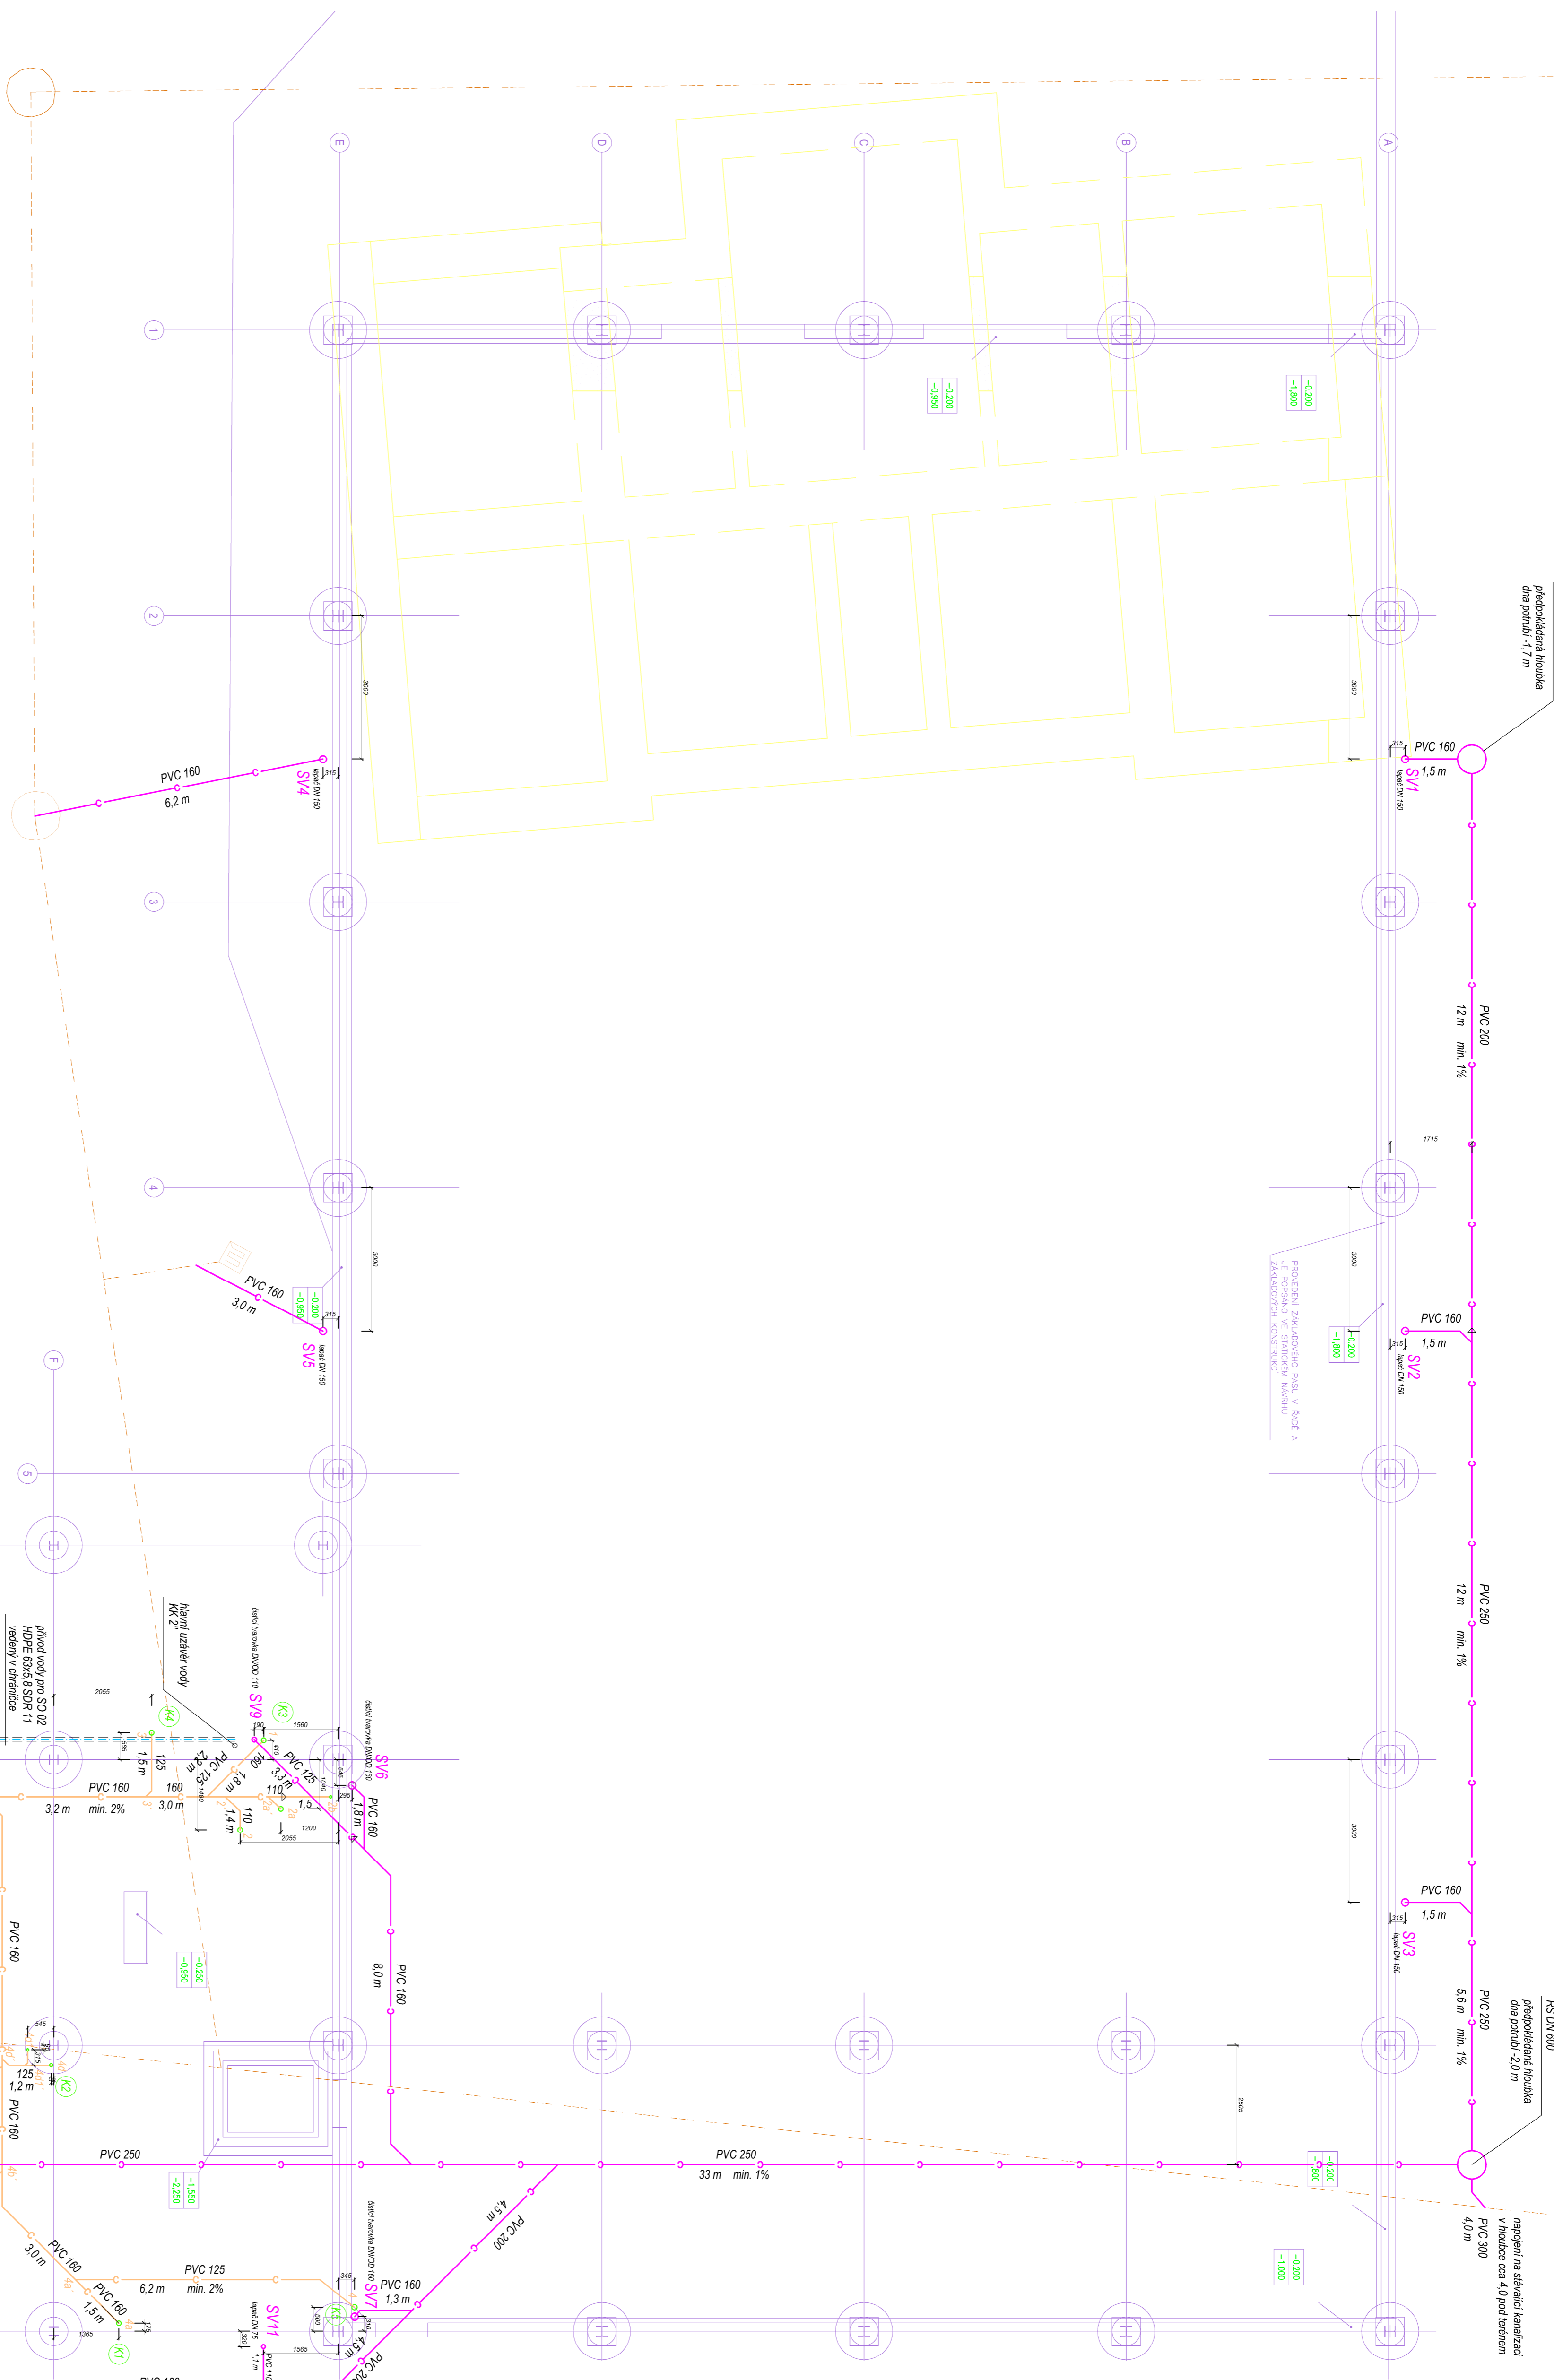


PROJEKT ZÁKLADOVÉHO PŮDŮLÍ V RÁMCI A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

SCHEMA ULOZENÍ POTRUBÍ KANALIZACE V KOMUNIKACI

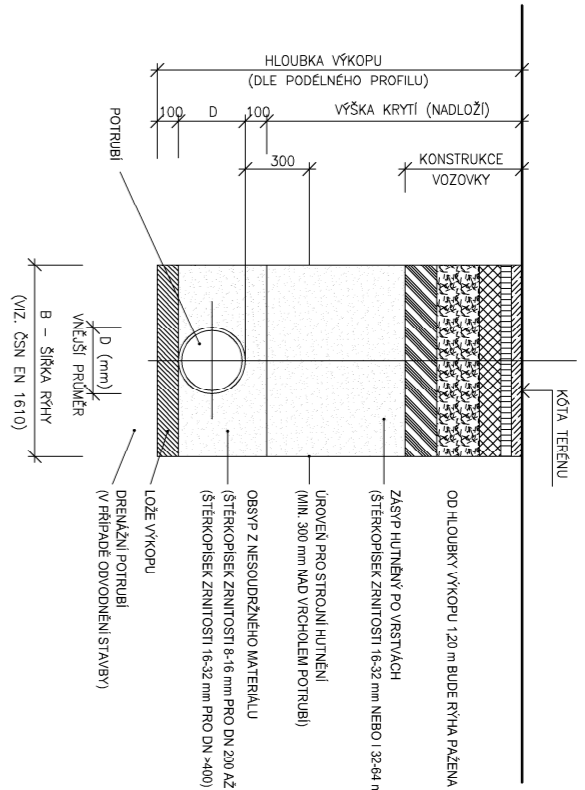

SCHEMA ULOZENÍ POTRUBÍ KANALIZACE VE VOLNÉM TERÉNU

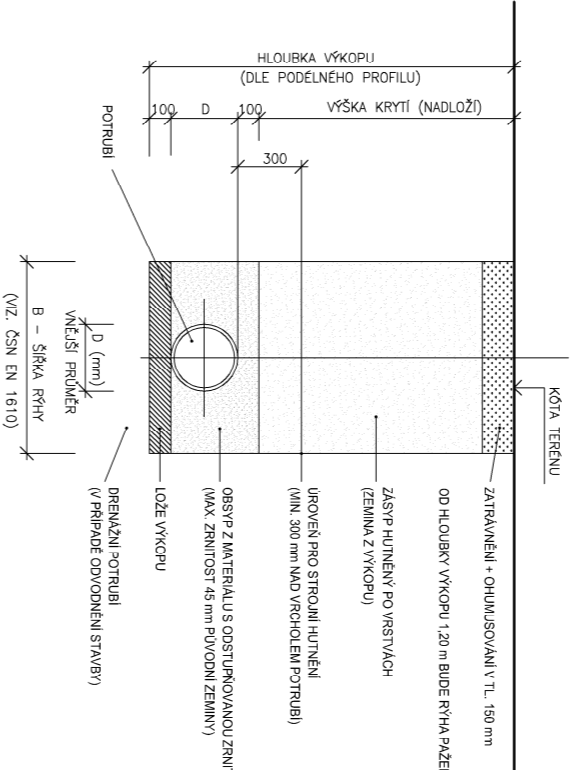

SV

dešťový svod  
vnitřní dešťový svod napojený na výřivnanou vpusť  
nad podlahou osazena čistící lávnicí  
venkovní dešťový svod napojený na lápatč sítěšních splavenin  
dle DN svodu

- ležatá kanalizace odtělová - potrubí PVC K3
- ležatá kanalizace spásková - potrubí PVC K3
- předpokládané vedení stávající jednotné kanalizace
- přívod státní vody

Napojení dešťových vod upravit do stávající kanalizace před realizací!  
Minimální sklon ležatého odtělového potrubí kanalizace je 1‰.  
Na vnitřních sítích budou osazeny čistící lávnicí.  
Venkovní svody budou osazeny lápatč sítěšních splavenin.

Provedení svodových potrubí spáskové kanalizace upravit do stávající kanalizace před realizací.  
Minimální sklon svodového potrubí spáskové kanalizace je 2‰.  
Na odpadních potrubích budou osazeny čistící lávnicí.

Problém stávající síti je zobrazen pouze orientačně!  
PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ PROVEST VYTŘEŠENÍ STAVAJÍCÍCH SÍTÍ A OVĚŘIT HLUBOKÝ ULOŽENÍ POTRUBÍ.  
PŘI REALIZACI VESTÍM NOVÝCH POTRUBÍ JE NUTNO DODRŽET VZDÁLENOSTI DLE ČSN 736005

Vedl. projektant:	Ing. Miroslav Štroboda
Objedavatel projektant:	Ing. Kateřina Juránková
Výkonatel:	Ing. Kateřina Juránková
Investor:	Plastikon Produkt s.r.o., Hlavní 147, Mladá Boleslav 293 04
Místo stavby:	Areál Plastikon Produkt, k.o. Mladá Boleslav
Název akce:	ROZŠŘEŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTIKON PRODUCT, S.R.O.
Stavění objekt:	SO02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou
Číslo dokumentu:	D.1.4.a ZTL, D.1.4.b PLYN, D.1.4.c VZT, D.1.4.d Vyfápení
Výkres:	PŮDORYS ZÁKLADŮ - ZTI