


## Rozvodnice na povrch



Typ	- CS-810/300
Krytí	- IP 54, po otevření dveří IP20
Jmenovité napětí	- 400V, 50Hz
Splňuje podmínky	- ČSN EN 60439
Přívod, vývody	- Přívod shora, vývody nahoru, vývody IP65

Třída ochrany I

Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :

0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ


4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV


$\pm 0,000 = 1.NP$

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda	 <b>INREA</b> Pro s.r.o. Smetanova 2263/66 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz			
Odpovědný projektant:	Miroslav Pavelka				
Vypracoval:	Miroslav Pavelka				
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84				
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum:	04/2016		
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.		Stupeň:	DPS	
Stavební objekt:	SO 04 – Přístavba haly (nová nástrojárna)		Měřítko:	Č.v.:	Č. kopie:
Část dokumentace:					
f) Měření a regulace, g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů					
Výkres:					
04RG – Rozváděč řízení osvětlení					


27




04RG - Rozváděč řízení osvětlení



04RG - Rozváděč řízení osvětlení

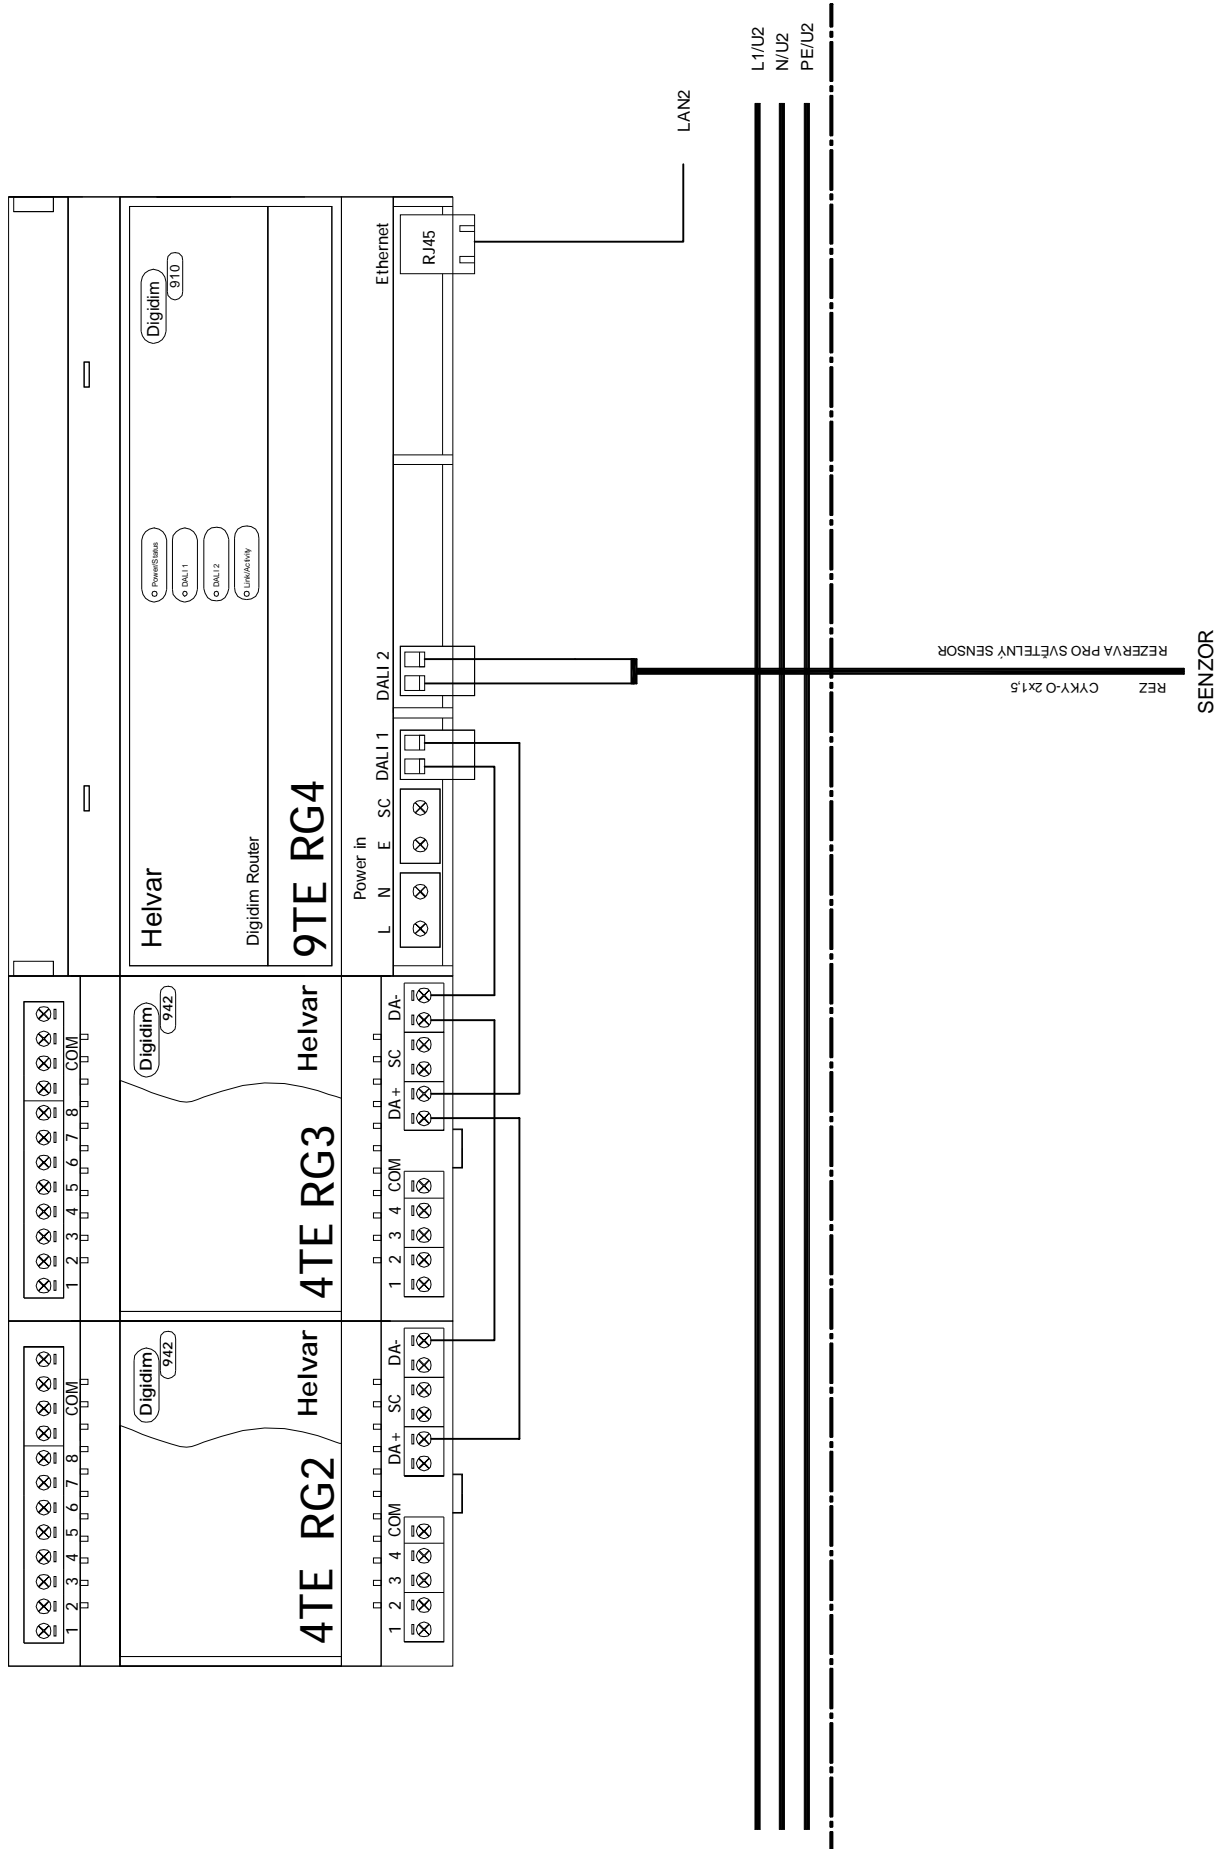

04RG - Rozváděč řízení osvětlení

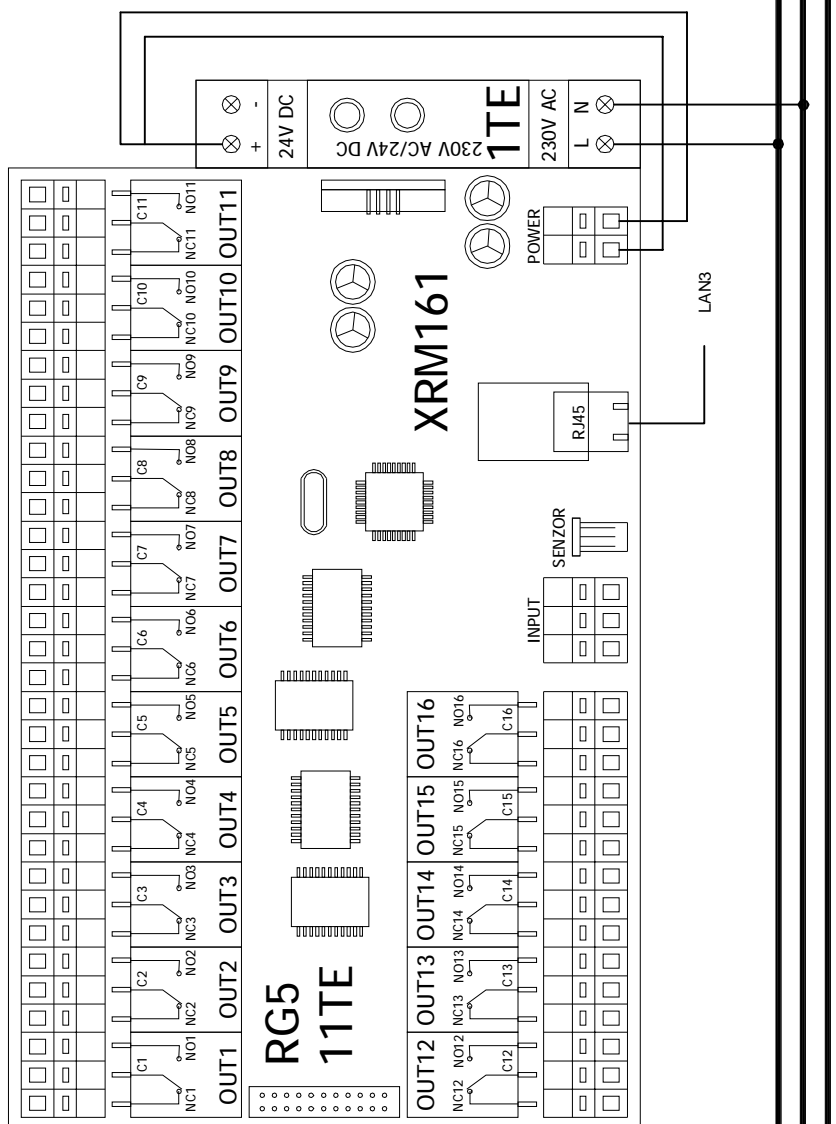

04RG - Rozváděč řízení osvětlení

