

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 211/2015

Vyřizuje: **Olga Bulandrová**

Kontakt: Tel: 352 304 250
E-mail: olga.bulandrova@voss.cz

Datum: 7.4.2015

Žadatel:

Ing.Milan Kaláb

Mičurinova 1148

356 01 Sokolov

Kat.území: Sokolov

P.p.č.: 2272/4 – viz.ZÚ

Akce: denní stacionář

Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod a splašková kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zakres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti
- **Vodovod – středisko Vodovody - venkov, p. Sýkora, t.č.603 817 381**
- **Kanalizace – středisko Kanalizační sítě, p. Mrázek, t.č.603 157 004**
- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb.§23:**

vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, **1,5 m**
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, **2,5 m**
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jířího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

Tel.:840 111 111, Fax.: 352 623 544

E-mail: voss@voss.cz, www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 45351325 DIČ: CZ45351325

Bankovní spojení Komerční banka Sokolov číslo účtu 15301391/0100

Držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007



- vytyčení sítí: **p. Brožek, t.č. 352 304 223(603 204 901)** (měř.vůz 603 857 053)
- zakres sítí je pouze orientační
- platnost potvrzení **6 měsíců**

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

S pozdravem



Ing. Jiří Braun
Manažer technického útvaru

VODOHOSPODÁŘSKÁ ®
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov

Přílohy: situace s orientačním zákresem sítí

Vážený zákazníku,

využijte nabídky společnosti VOSS a aktivujte si nyní službu SMS info. Získáte tak informace o haváriích velkého rozsahu a plánovaných odstávkách vody, které se týkají Vámi zvolené oblasti, a to zcela BEZPLATNĚ přímo do Vašeho mobilu.

Podrobnější informace a registraci obdržíte na zákaznické lince 840 111 111.

Podrobné informace a možnost přímé registrace přes internet naleznete na stránkách www.veolia-info.cz

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

Tel.: 840 111 111, Fax.: 352 623 544

E-mail: voss@voss.cz, www.voss.cz


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 45351325 DIČ: CZ45351325

Bankovní spojení Komerční banka Sokolov číslo účtu 15301391/0100

Držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007



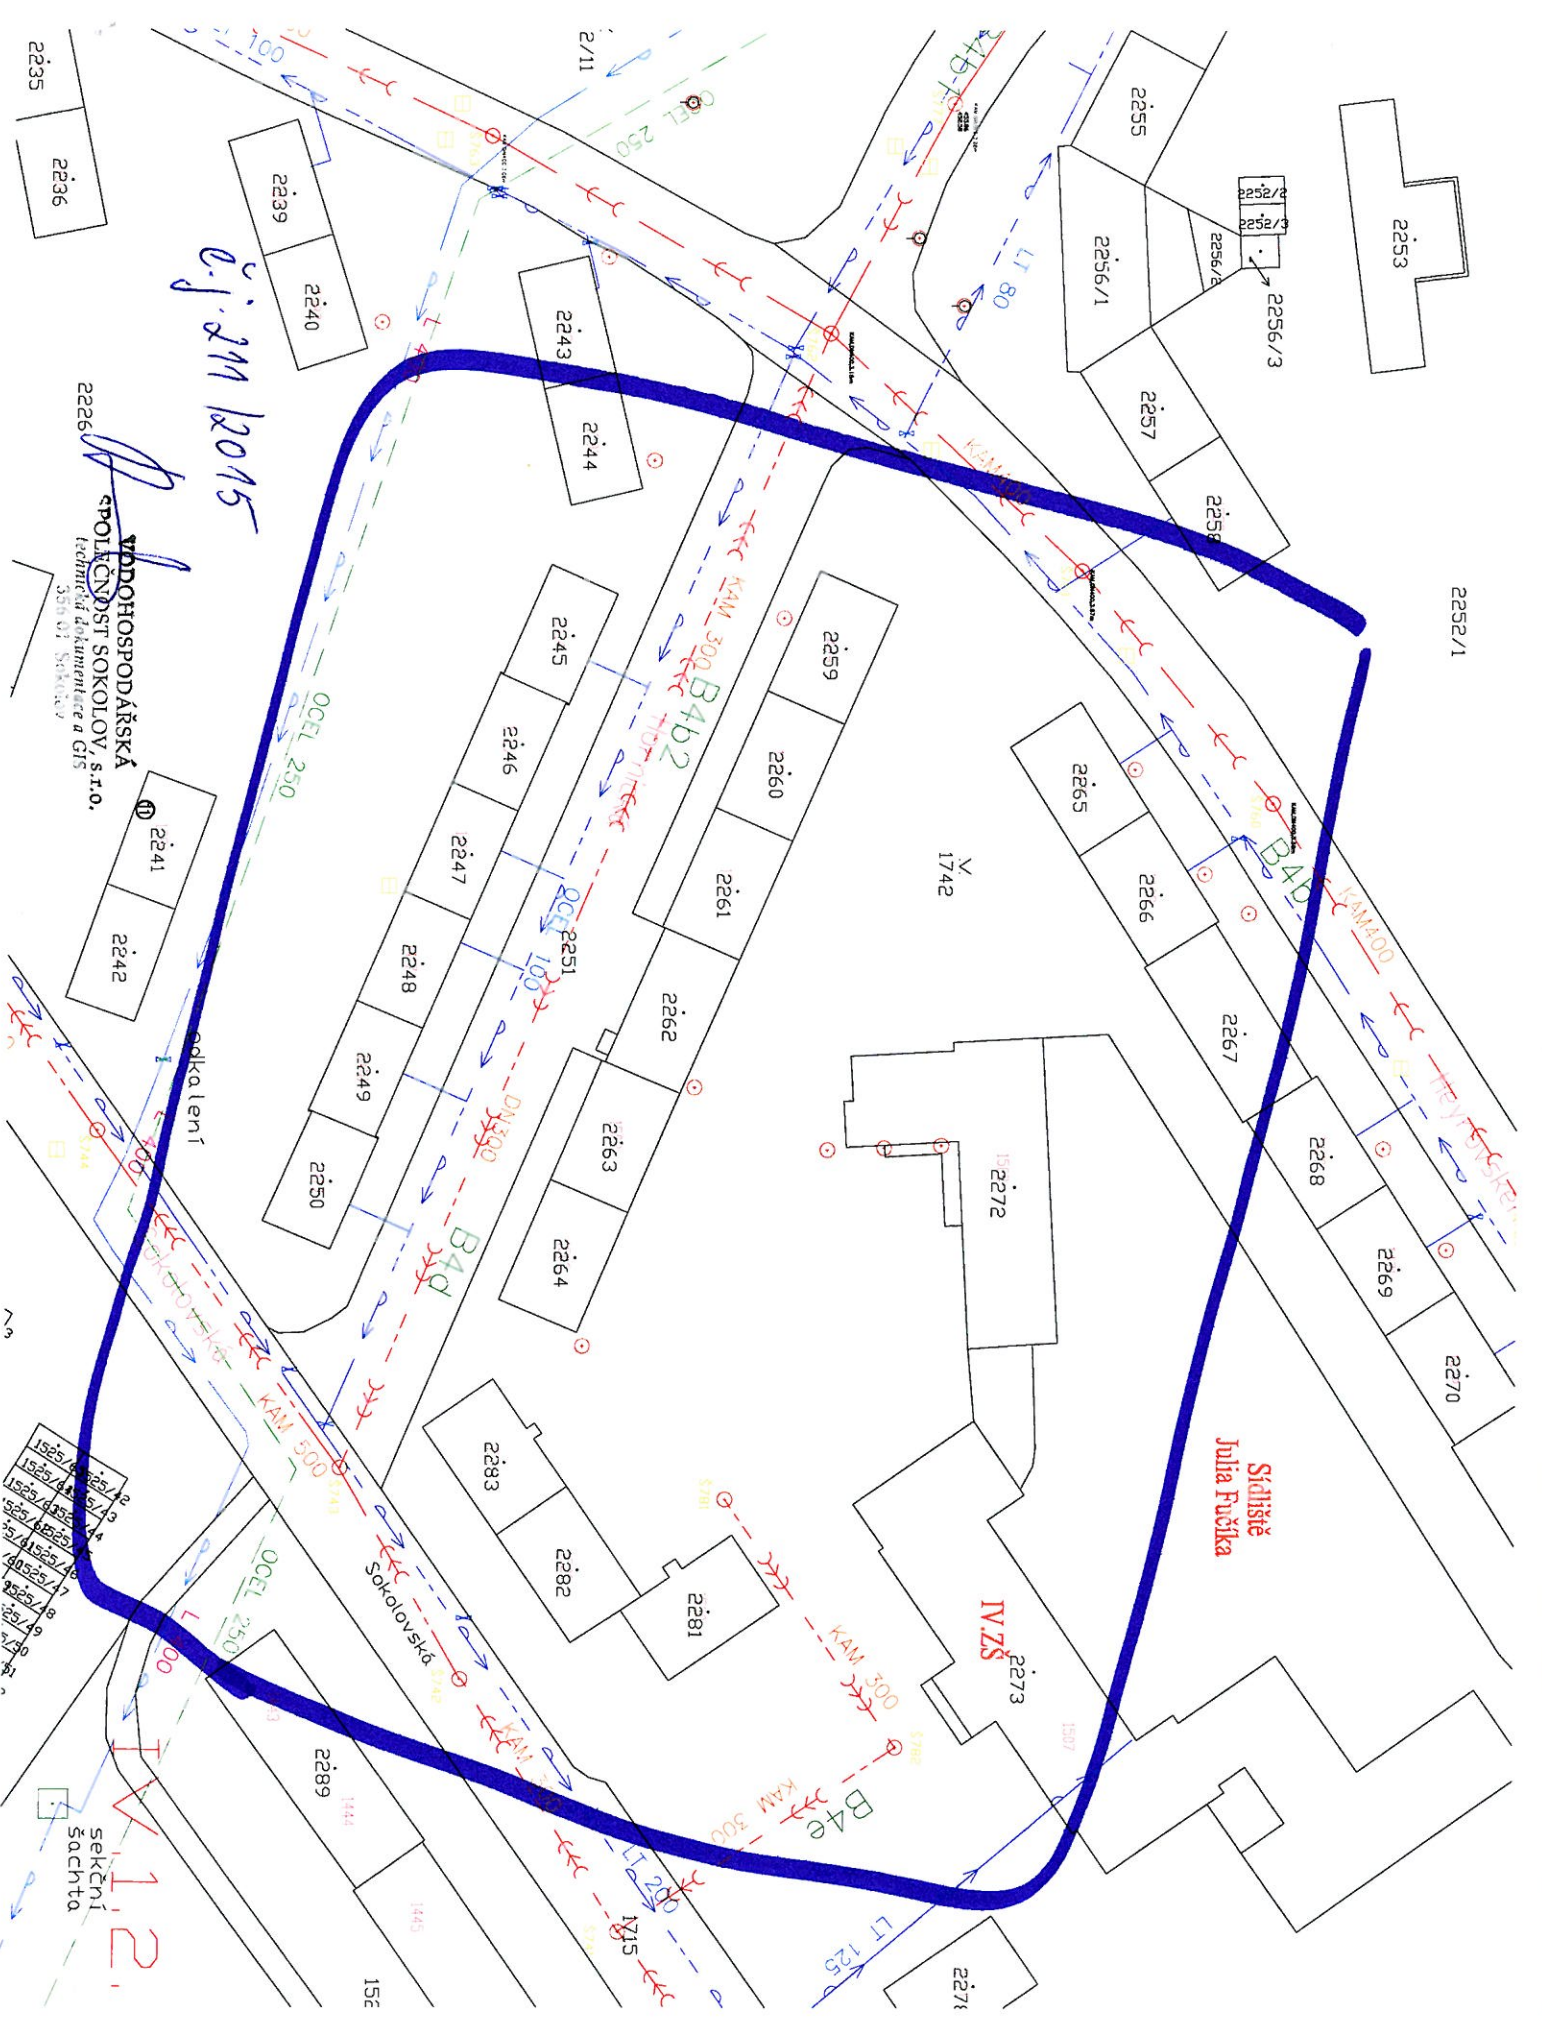

číslo 12015

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLUČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
350 01 Sokolov

1525/1	1525/2	1525/3	1525/4
1525/5	1525/6	1525/7	1525/8
1525/9	1525/10	1525/11	1525/12
1525/13	1525/14	1525/15	1525/16
1525/17	1525/18	1525/19	1525/20
1525/21	1525/22	1525/23	1525/24
1525/25	1525/26	1525/27	1525/28
1525/29	1525/30	1525/31	1525/32
1525/33	1525/34	1525/35	1525/36
1525/37	1525/38	1525/39	1525/40

IV.1.2.

seční
sachta