


TOPENÍ PŮDORYS 1PP

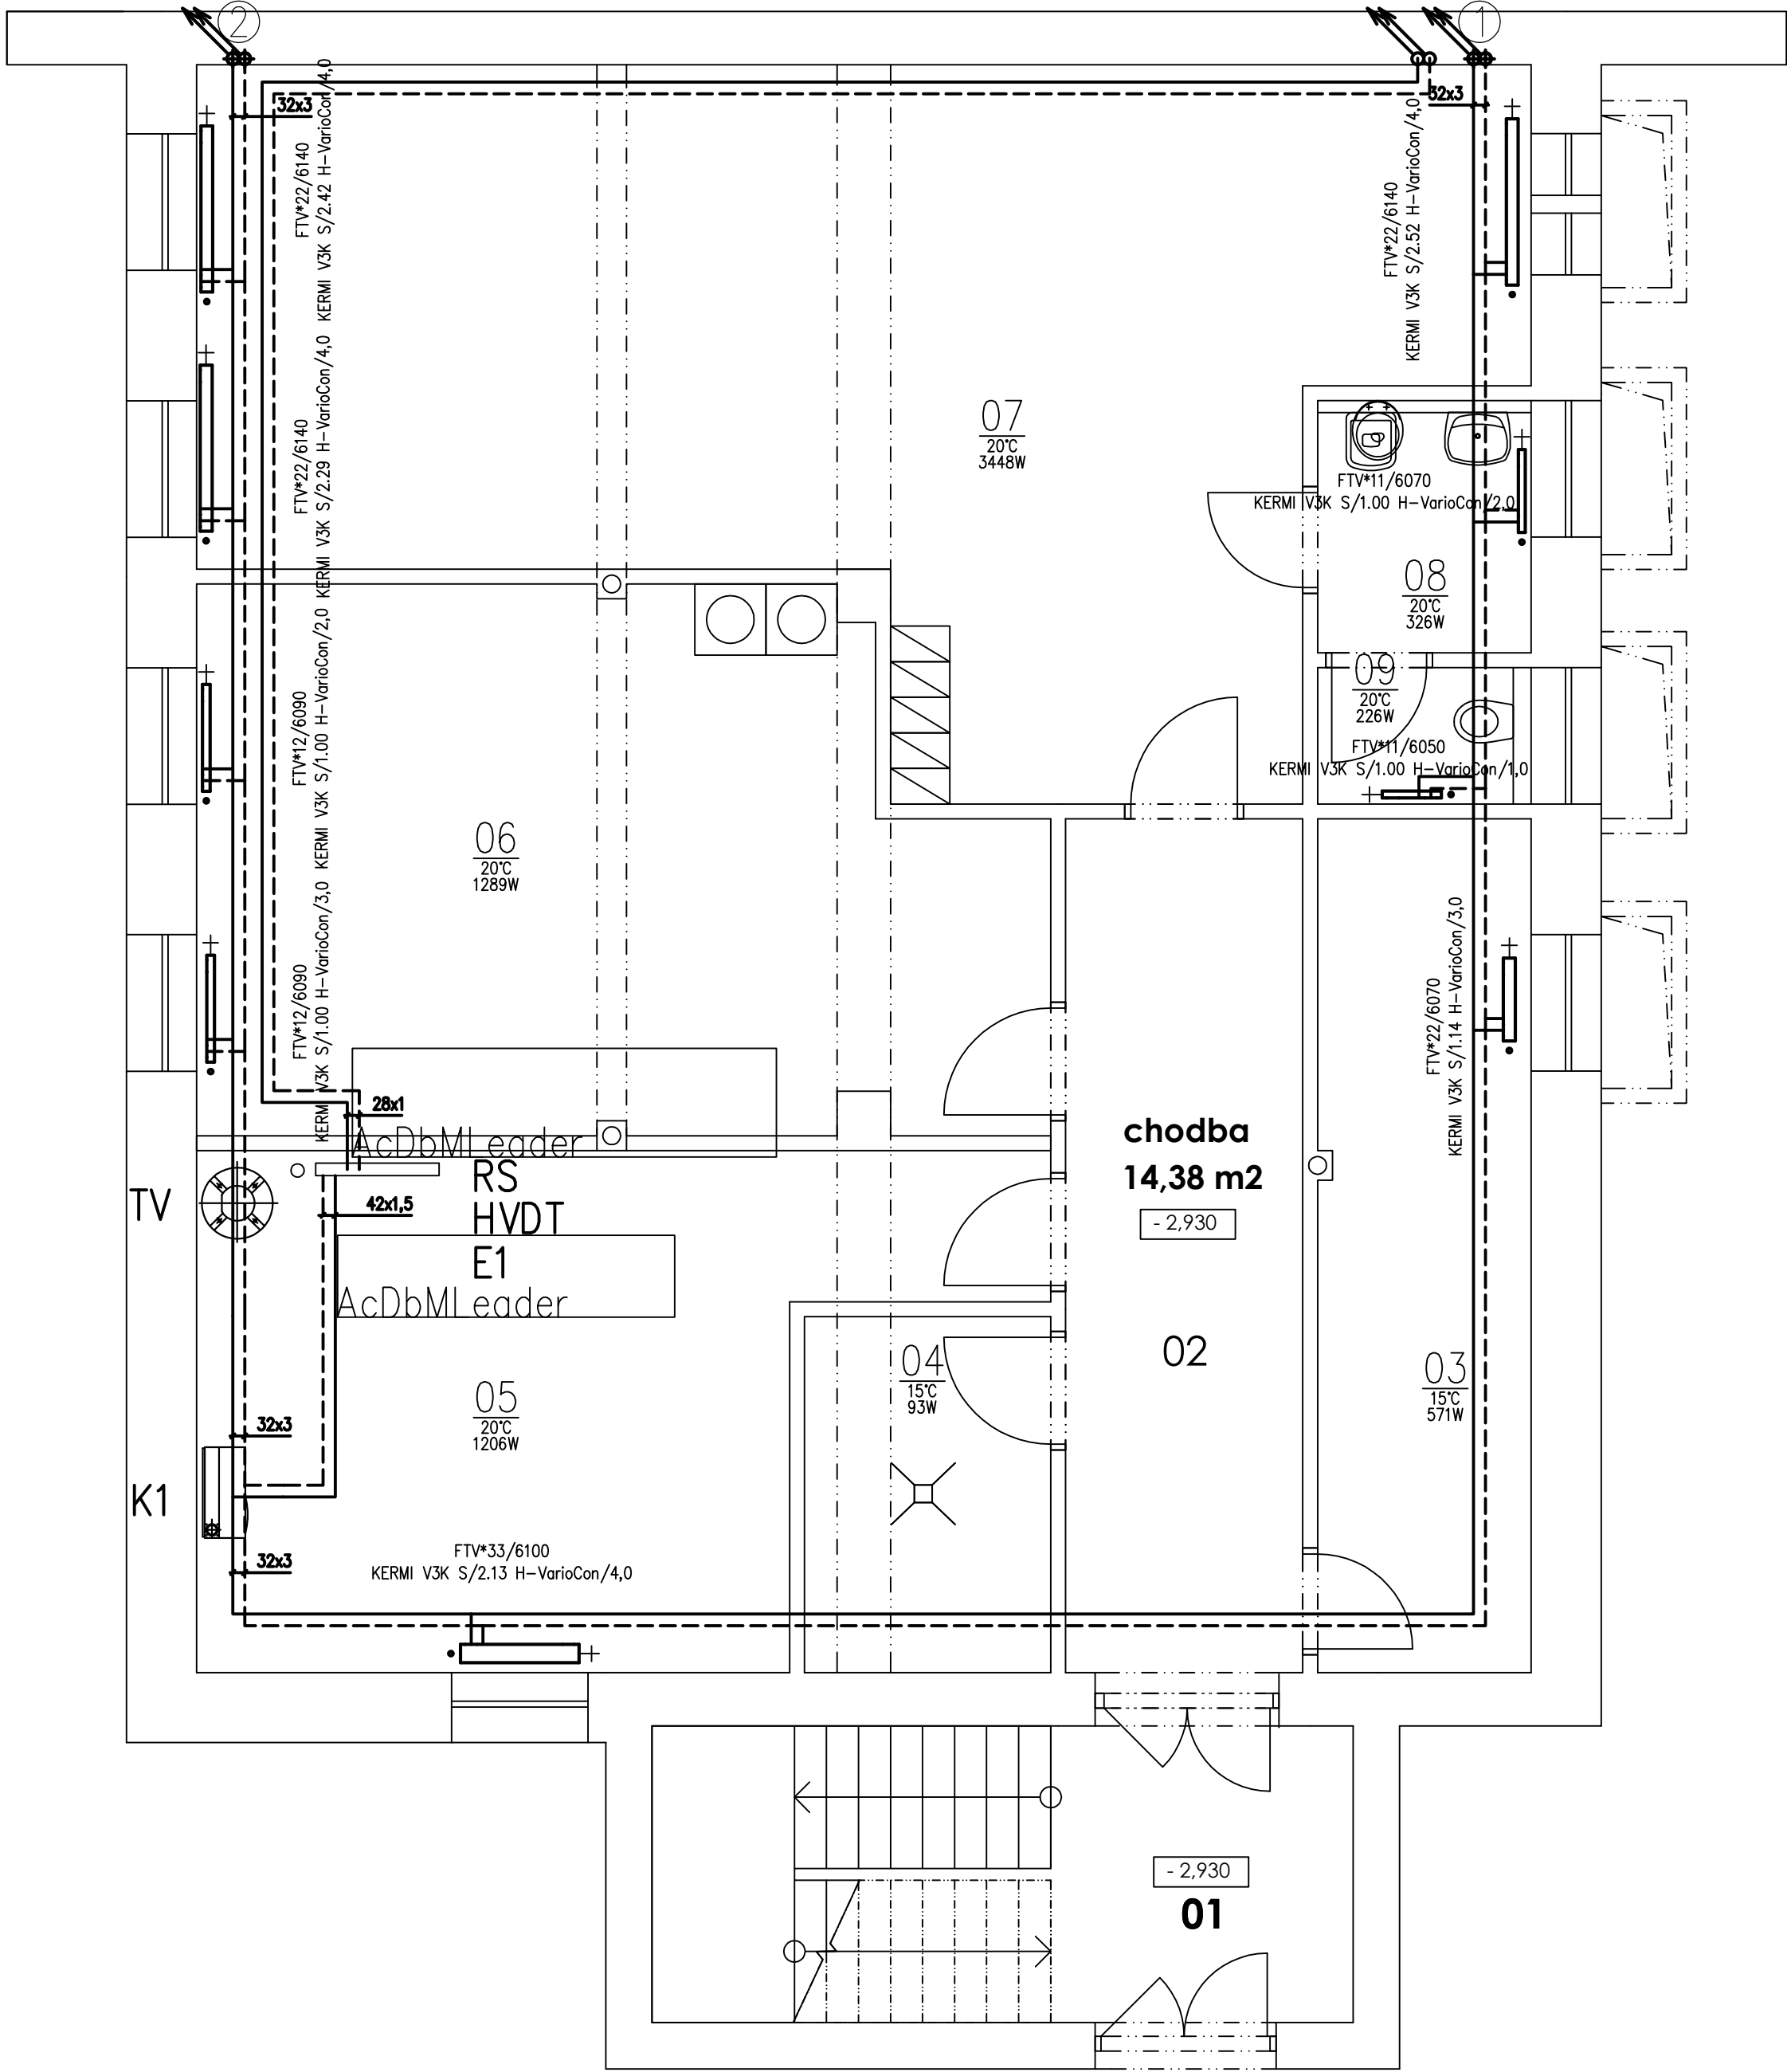

LEGENDA

Zařízení			
Označení	Název	Typ	ks
K1	Kondenzační kotel	Geminox THRS 10–50 C 10–49kW	2
E1	Expanzomat	Expanzomat Reflex 80 I	1
HVDT	HVDT	HVDT 1	1
RS	RS kombi	RS kombi modul 80x80mm	1
TV	Ohřívač teplé vody	ACV Smart 320, celková kapacita 318 l špičkový průtok v 10min t40°C 540 L	

POZNÁMKA:
Výrobky a materiály uvedené v této projektové dokumentaci nejsou závazné, zhotovitel je může nahradit výrobky nebo materiály stejných parametrů, a to vždy s ohledem na to, aby záměnou nedošlo ke znehodnocení nebo snížení funkčnosti projektovaného díla.

Vedoucí projektant	Odp. projektant části ÚT	Vypracoval		Účel	DSP
Ing.Milan Kaláb	Pavel Stejskal	Pavel Stejskal		Datum	05/14
	AT 0300714	AT 0300714		Číslo zak.	0392015
Investor	Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., Školní 737, 357 35 Chodov ICO 27989364			Formát	A2
Kraj	Karlovarský	MÚ: Sokolov	StÚ: Sokolov	Kótováno	mm
Název akce DENNÍ STACIONÁŘ SOKOLOV Sokolovská 1508				Měřítko	1:50
				Lokalita akce Sokolov	
Stavba - objekt- Technika prostředí staveb - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD				Číslo D.1.4.b-04	
Obsah TOPENÍ PŮDORYS 1PP					