



Pozn.: Rozvody provedeny z potrubí plastového PEX s kyslík. bariérou nebo více vrstvého AL-PEX při vedení v konstrukcích, z potrubí měděného Supersan s tvarovkami při vedení v podhledu či po povrchu, při dimenzích nad DN32 pak potrubím ocelovým bezešvým s tvarovkami a ochranným dvojitým nátěrem, rozvody budou opatřeny v páteřních vedeních, pod stropem, v podhledu a obv.konstrukcích nálevkovou tepelnou izolací o síle dle vyhl.193/2007Sb., schematické zapojení technologie UT a napojení na stávající systém UT bude řešeno dodavatelem vytápění, technická místnost a technologie UT musí splňovat požadavky ČSN, vyhl. a TPG, odkouření a komínové vedení musí splňovat požadavky ČSN 734201: 2010, na systému UT budou instalovány všechny potřebné armatury pro zajištění kompletnosti a funkčnosti soustavy UT, trasy a umístění budou koordinovány dle interiéru a koordinace profesí, nedlinou součástí výkres dokumentace jsou i technická zpráva a přílohy případné nejasnosti a odchylky od projektu budou řešeny v rámci výstavby s investorem nebo HIPem.

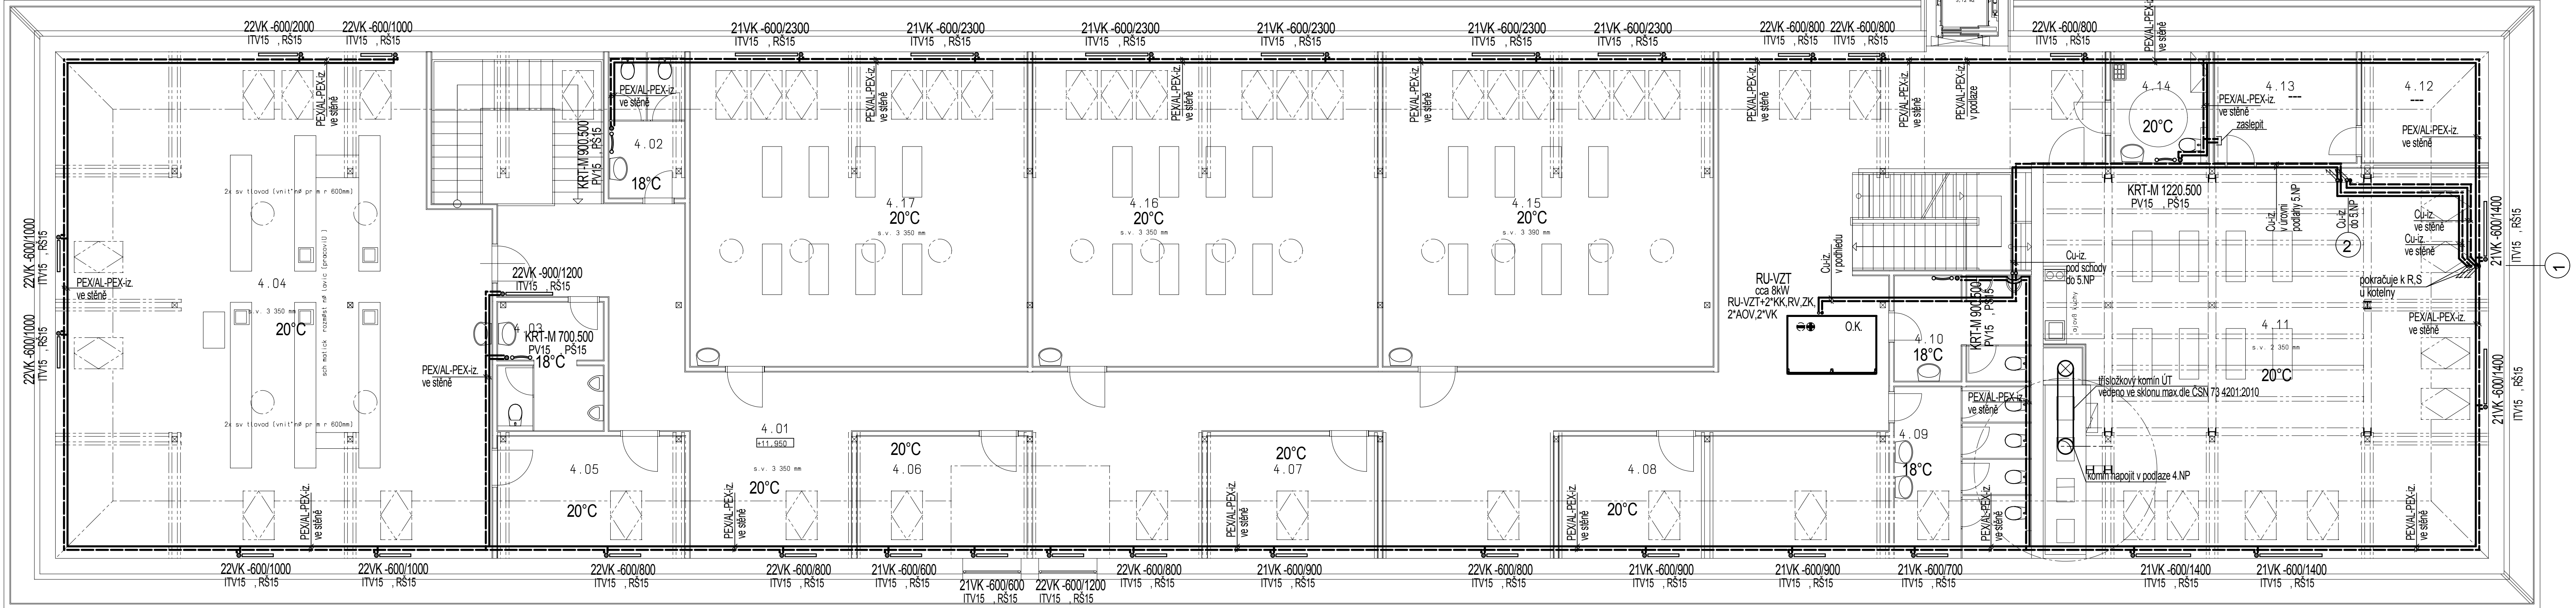

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| č.míst. | název místnosti | plocha m2 |
|---------|-----------------------------|-----------|
| 401 | CHODBA | 180,53 |
| 402 | WC dívky | 7,27 |
| 403 | WC chlapi | 8,67 |
| 404 | UČEBNA - FYZIKA A CHEMIE | 138,89 |
| 405 | KABINET | 15,02 |
| 406 | KABINET | 13,65 |
| 407 | KABINET | 13,65 |
| 408 | KABINET | 26,50 |
| 409 | WC dívky | 15,49 |
| 410 | WC chlapi | 9,57 |
| 411 | UČEBNA | 109,61 |
| 412 | UPS | 9,26 |
| 413 | SERVER | 10,34 |
| 414 | WC invalidé, ÚKLID.MÍSTNOST | 7,10 |
| 415 | UČEBNA - INFORMATIKA | 68,39 |
| 416 | UČEBNA - JAZYKY | 71,42 |
| 417 | UČEBNA | 69,77 |
| 418 | OSOBNÍ A EVAKUAČNÍ VÝTAH | 3,12 |



VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|---------------|---|----------|----------|----|
| Projektant | Ing.Z.Jícha | iČO: | 47543850 | REVEL s.r.o. | | | |
| Kraj : | Středočeský | Míst. Ú. | Milín | stavebně obchodní a montážní společnost | | | |
| Investor | Obec Milín | Vypracoval | Ing.St.Kantor | Příbram, Dubno 127 tel:318541900, 318541904 iČO:47 54 38 50 | | | |
| Stavba - Objekt | ZÁKLADNÍ ŠKOLA MILÍN-STAV.ÚPRAVY Odborné učebny, bezbariérovost stavby k.ú. Milín, parc.č.235/1, 235/2,235/4-5 SO 01 - ŠKOLA | | | Formátů | 5"A4 | | |
| | | | | Datum | 11/2016 | | |
| | | | | Účel | DVZ | | |
| | | | | Č. zak. | P-142/16 | | |
| Obsah výkr. | D1.4. ÚT - Půdorys 4.NP | | | Měřítko | 1 : 75 | Č. výkr. | T1 |