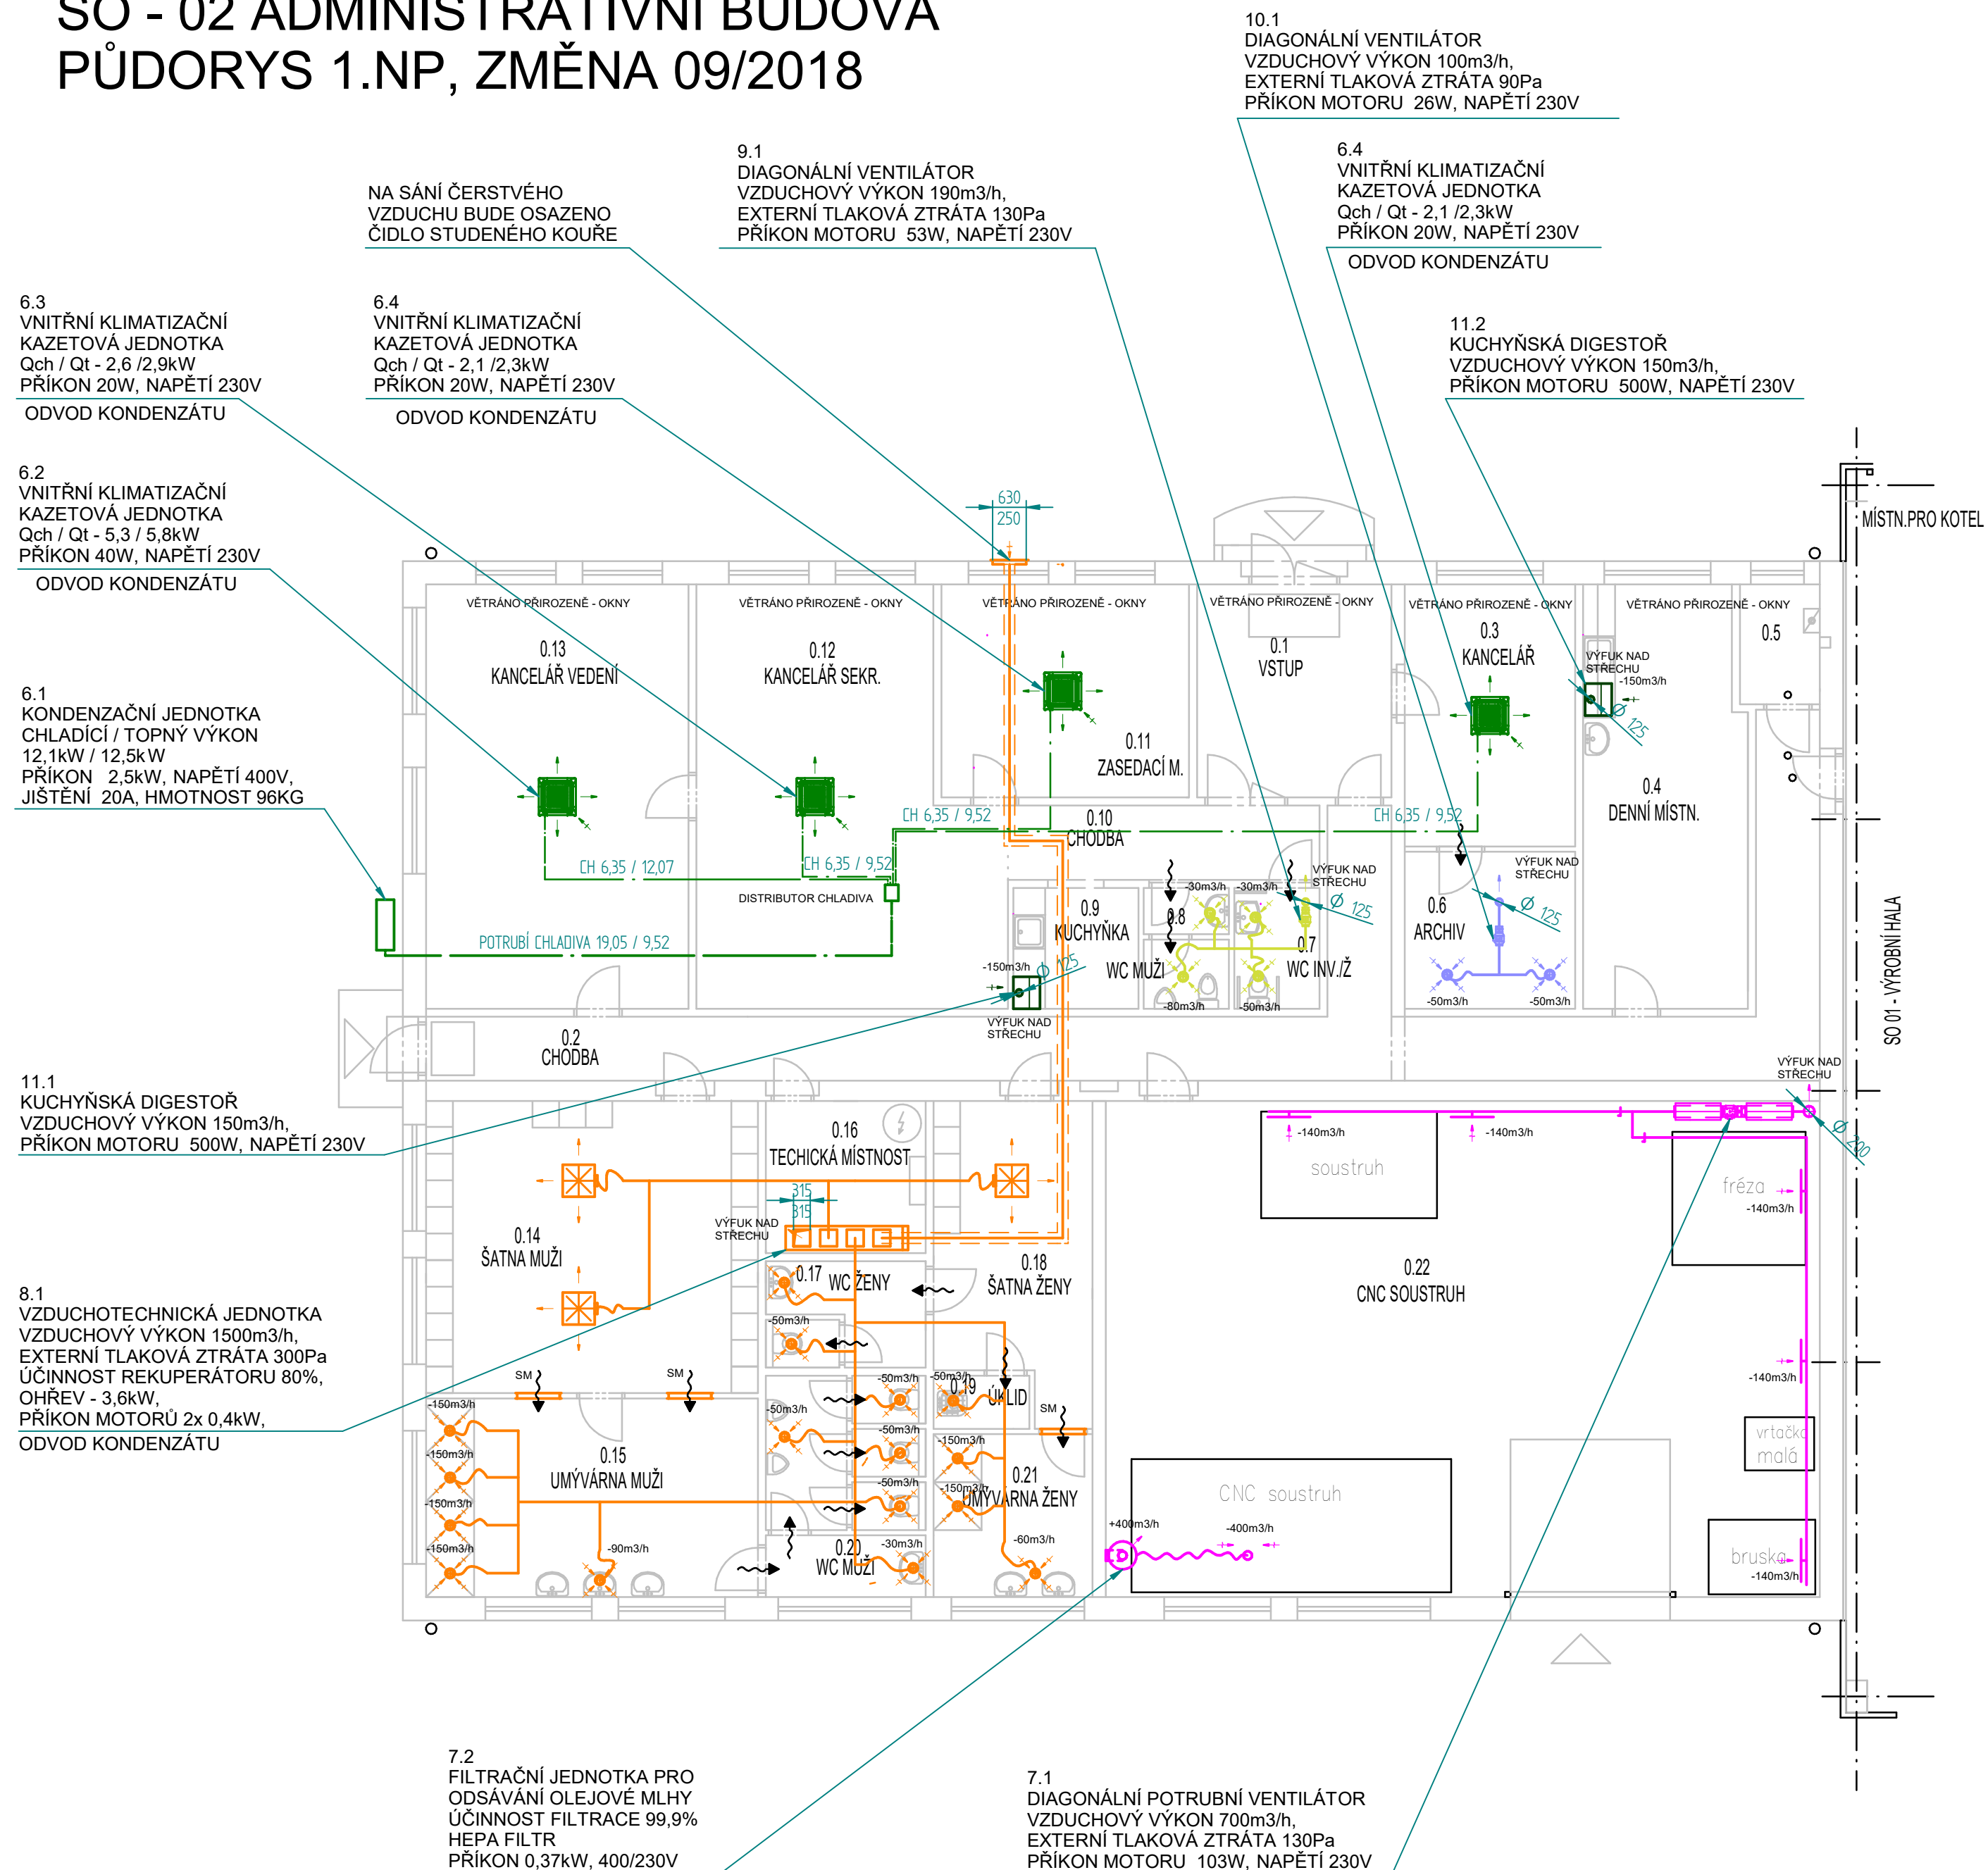








SO - 02 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
PŮDORYS 1.NP, ZMĚNA 09/2018



LEGENDA:

- Zařízení č. 6 - Klimatizace kanceláří 1.NP
- Zařízení č. 7 - CNC soustruh
- Zařízení č. 8 - Větrání šaten
- Zařízení č. 9 - Větrání sociálního zařízení administrativa
- Zařízení č. 10 - Větrání archivu
- Zařízení č. 11 - Větrání kuchyňky, denní místnost

- Tepelná izolace
 - Protipožární izolace
 - Stavební část
 - Potrubí chladiva
- SM  Stěnová mřížka
- ↑ +500m³/h
-  Příklad vzduchu
- ↓ -50m³/h
-  Odvod vzduchu
-  Tlumič hluku
-  Diagonální ventilátor se zpětnou klapkou
-  Dveřní mřížka, podfíznutí dveří

Poznámka:
Vzduchotechnické zařízení pospojit a spojit ochranným vodičem dle
ČSN 32 2000 - 4 - 41
Od vnitřních klimatizačních jednotek bude odveden kondenzát
Od vzduchotechnické jednotky bude odveden kondenzát

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontrola	Petr Broch <i>projekty technologie</i> Waltrova 7, 318 00 Plzeň <i>email: petrbroch@seznam.cz</i>	
Ing. Petr Turek	Petr Broch	Petr Broch	Ing. Marcel Souček		
Investor :					
HAUSER CZ s.r.o., Tlučenská 8, 330 27 Vejprnice					
Stavba : Výrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o. Heřmanova Huť SO 02 Administrativní budova				Formát:	A2
				Datum:	09/2018
				Stupeň:	DSP
				Č. projektu:	08/2018
Obsah:				VZT 01	Měřítka: 1 : 100
Půdorys 1.NP					