


POZNÁMKA

1. Rozvodnice RM2 skříňový ROZVÁDĚČ (400×200×2000)
2. Přívod do ROZVÁDĚČe musí být veden přes řadové svorky, umístěné před hlavním vypínačem a označené tabulkou
' Pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači'
3. ROZVÁDĚČ musí být opatřen schránkou na výkresy, obsahující schéma elektrického zapojení.
4. Fyzické označení přístrojové náplně ROZVÁDĚČe musí být trvale čitelné a odpovídat označení na schématu elektrického zapojení.
5. Oceloplechový ROZVÁDĚČ
6. V ROZVÁDĚČi ponechat prostorovou rezervu cca 20% včetně DIN lišt.
7. Krytí IP 20/40


VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>HAUSER</div>	
ING. PETR TUREK	Bc. PAVEL TOMES	Bc. PAVEL TOMES		
		OKRES : PLZEN SEVER		
INVESTOR: HAUSER CZ S.R.O. TLUSENSKA 8, 33027 VEJPRNICE				
Vyrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod S001 Vyrobní hala; SO 02 Administrativní budova			DATUM	12/2018
			STUPEŇ	RD
			FORMÁT	A4
			MÉRITKO	—
ROZVADĚČ RM2			ČÍSLO PŘÍLOHY	8

NÁZEV	PŘÍVOD	VYPÍNÁNÍ	VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TŘÍDY C
OZNAČENÍ				
OKRUH [x]	00			

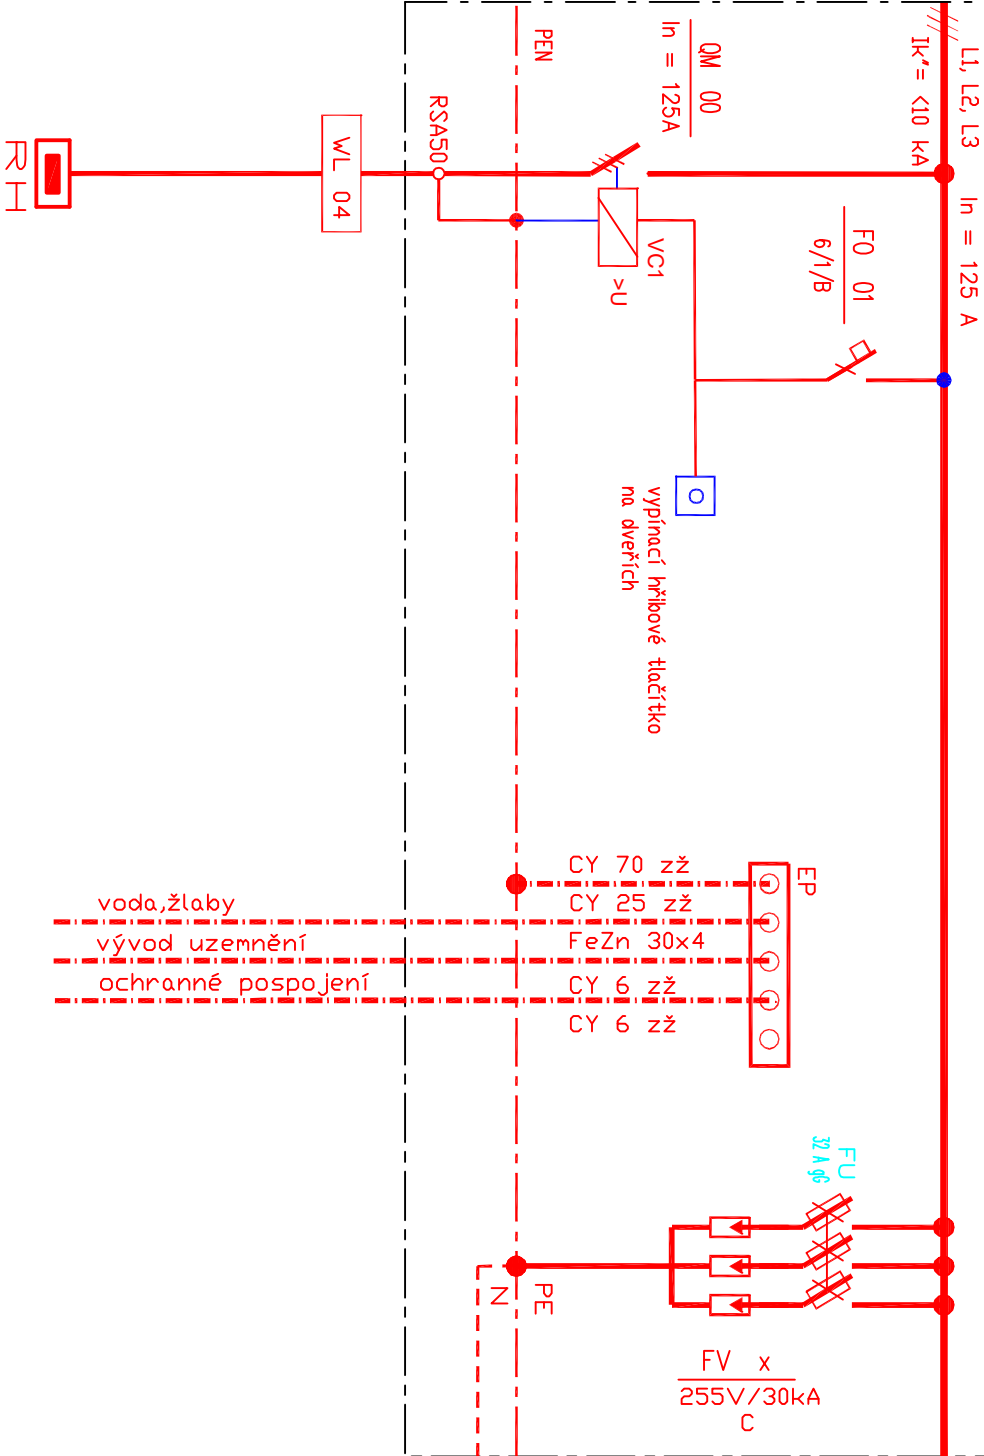

INSTALOVANÝ VÝKON [W]				
SCHEMA ZAPOJENÍ				
ČÍSLO MÍSTNOSTI				

STAVBA :	NÁZEV :	DATUM :	KOPIE :	POČET LISTŮ :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :
Výrobní areál fi. Houser CZ s.r.o., Heřmanova Huť	ROZVÁDĚČ RM2	17.12.2018		5	
SO01 Výrobní hala: SO 02 Administrativní budova		ČÍSLO ZAKÁZKY :			
D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky,bleskosvod		VYPRACOVAL : Bc. Pavel Tomeš			
					08

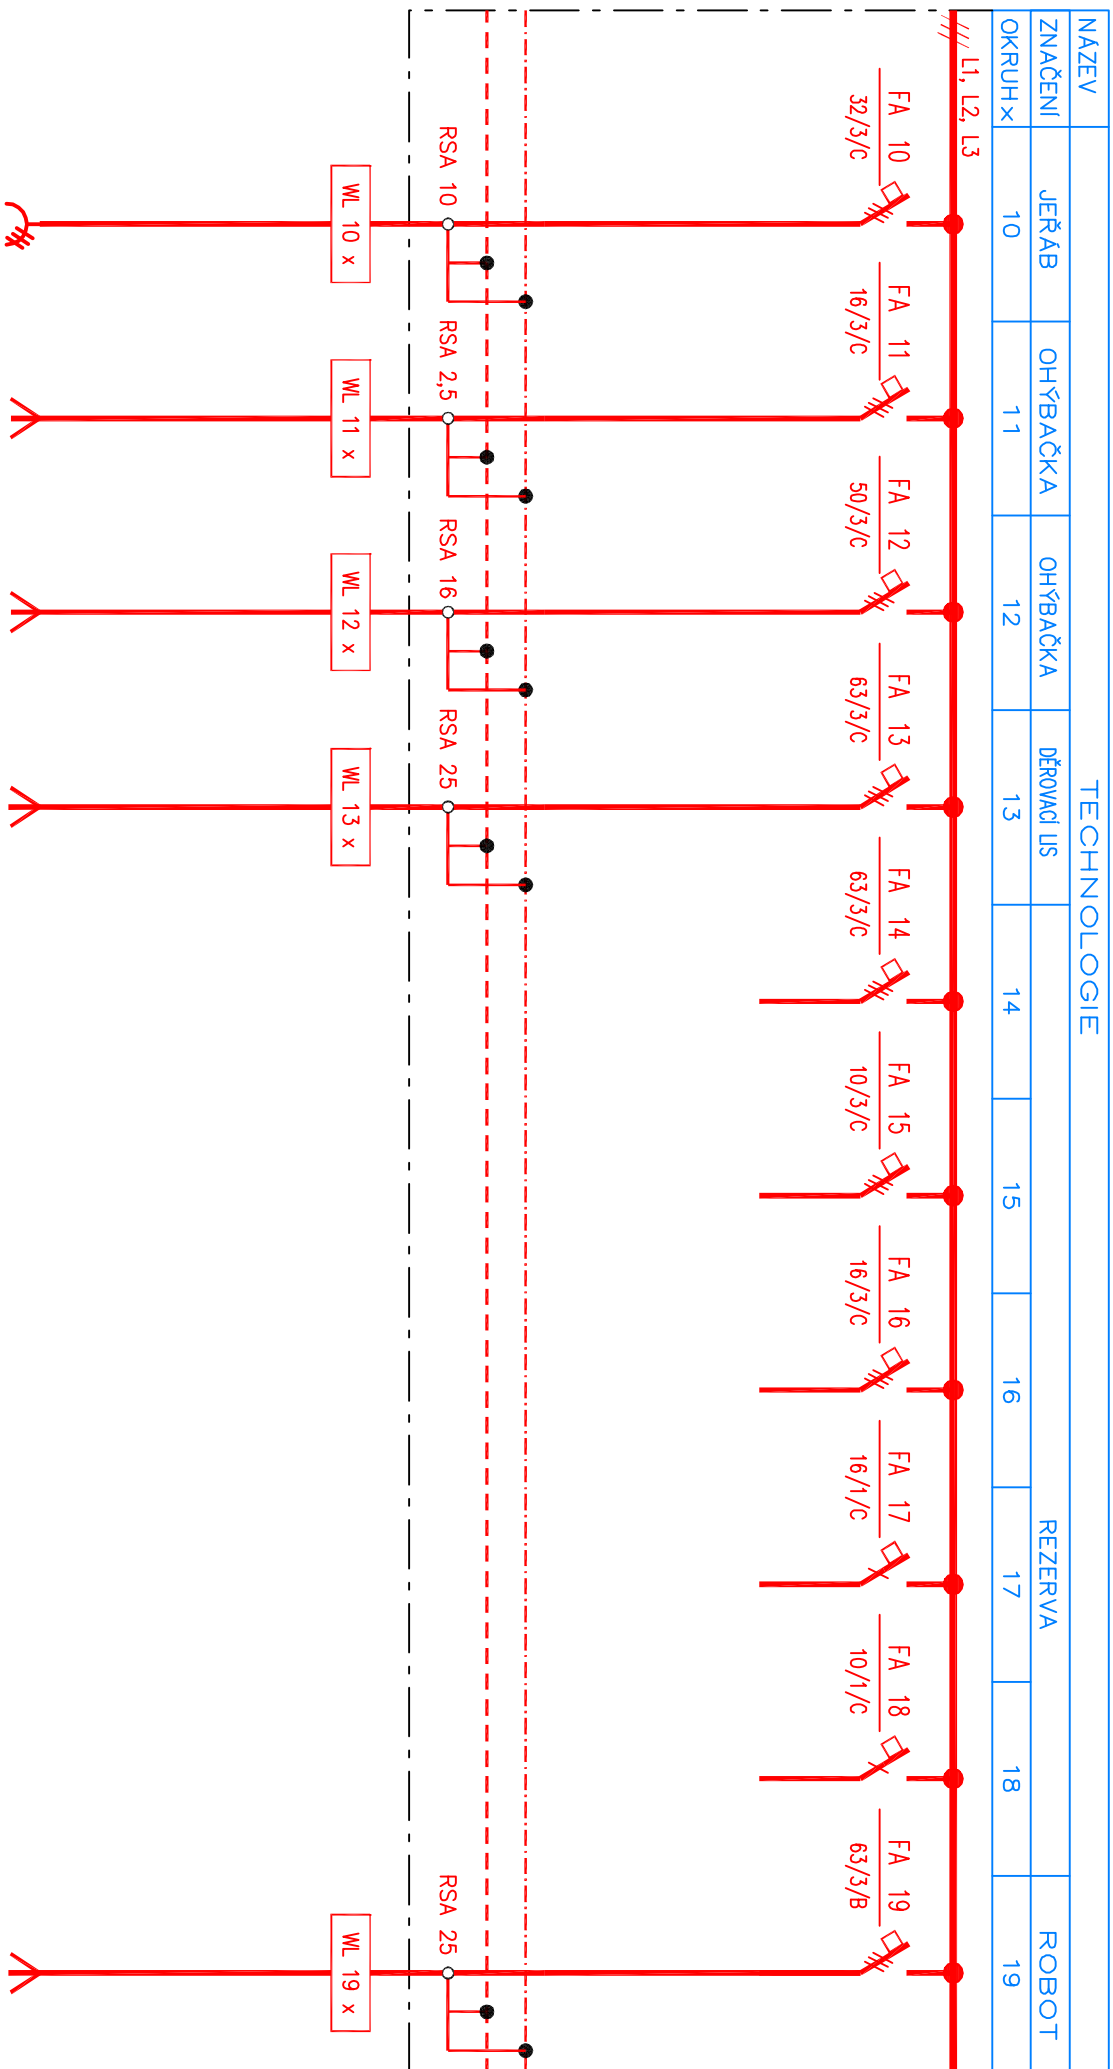

STAVBA :		Výrobní areál fi. Hauser CZ s.r.o., Heřmanova Huť 5001 Výrobní hala; SO 02 Administrativní budova D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky,bleskosvod	
NÁZEV :		ROZVÁDĚČ RM2	
DATUM :		17.12.2018	
ČÍSLO ZAKAZKY :			
VYPRACOVAL :		Bc. Pavel Tómeš	
KOPIE :			
POČET LISTŮ :		3	
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		08	
LIST :		3	