



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. arch. Kateřina Horáková
Durdáková 49
613 00 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Brno
Hády 968/2
614 00 Brno – Maloměřice
www.eon.cz

Bronislava Kousalíková
T +420-545141250
bronislava.kousalikova@eon.cz

Naše značka
B6941-16143017

Brno – Maloměřice, 21.10.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Ruka pro život o.p.s.
Název stavby: Domov pro osoby se zdravotním postižením a
dostavba denního stacionáře pro spoluobčany s
mentálním a kombinovaným postižením včetně lidí
s poruchami autistického spektra – 2. etapa
Božetěchova 15.B
Místo stavby: parc. č. 555, 556, k. ú. Královo Pole, Brno

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu
řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě,
že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se
na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává
provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních
na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o.
(dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

**Podzemní vedení NN + rozpojovací skříň
Podzemní přípojka NN (není v majetku E.ON)**

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního
vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16143017

zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše žádost byla předána na Regionální správu, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Ivana Peclová Zelinková, tel.: 733670248, email: ivana.zelinkova@eon.cz.**
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.



8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, **Ing. Romana Bžatková**,
tel.: 54514-1839,
email: romana.bzatkova@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 21.10.2017.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.


Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkově nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.


S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


E.ON Servisní, s.r.o.
J. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

108

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

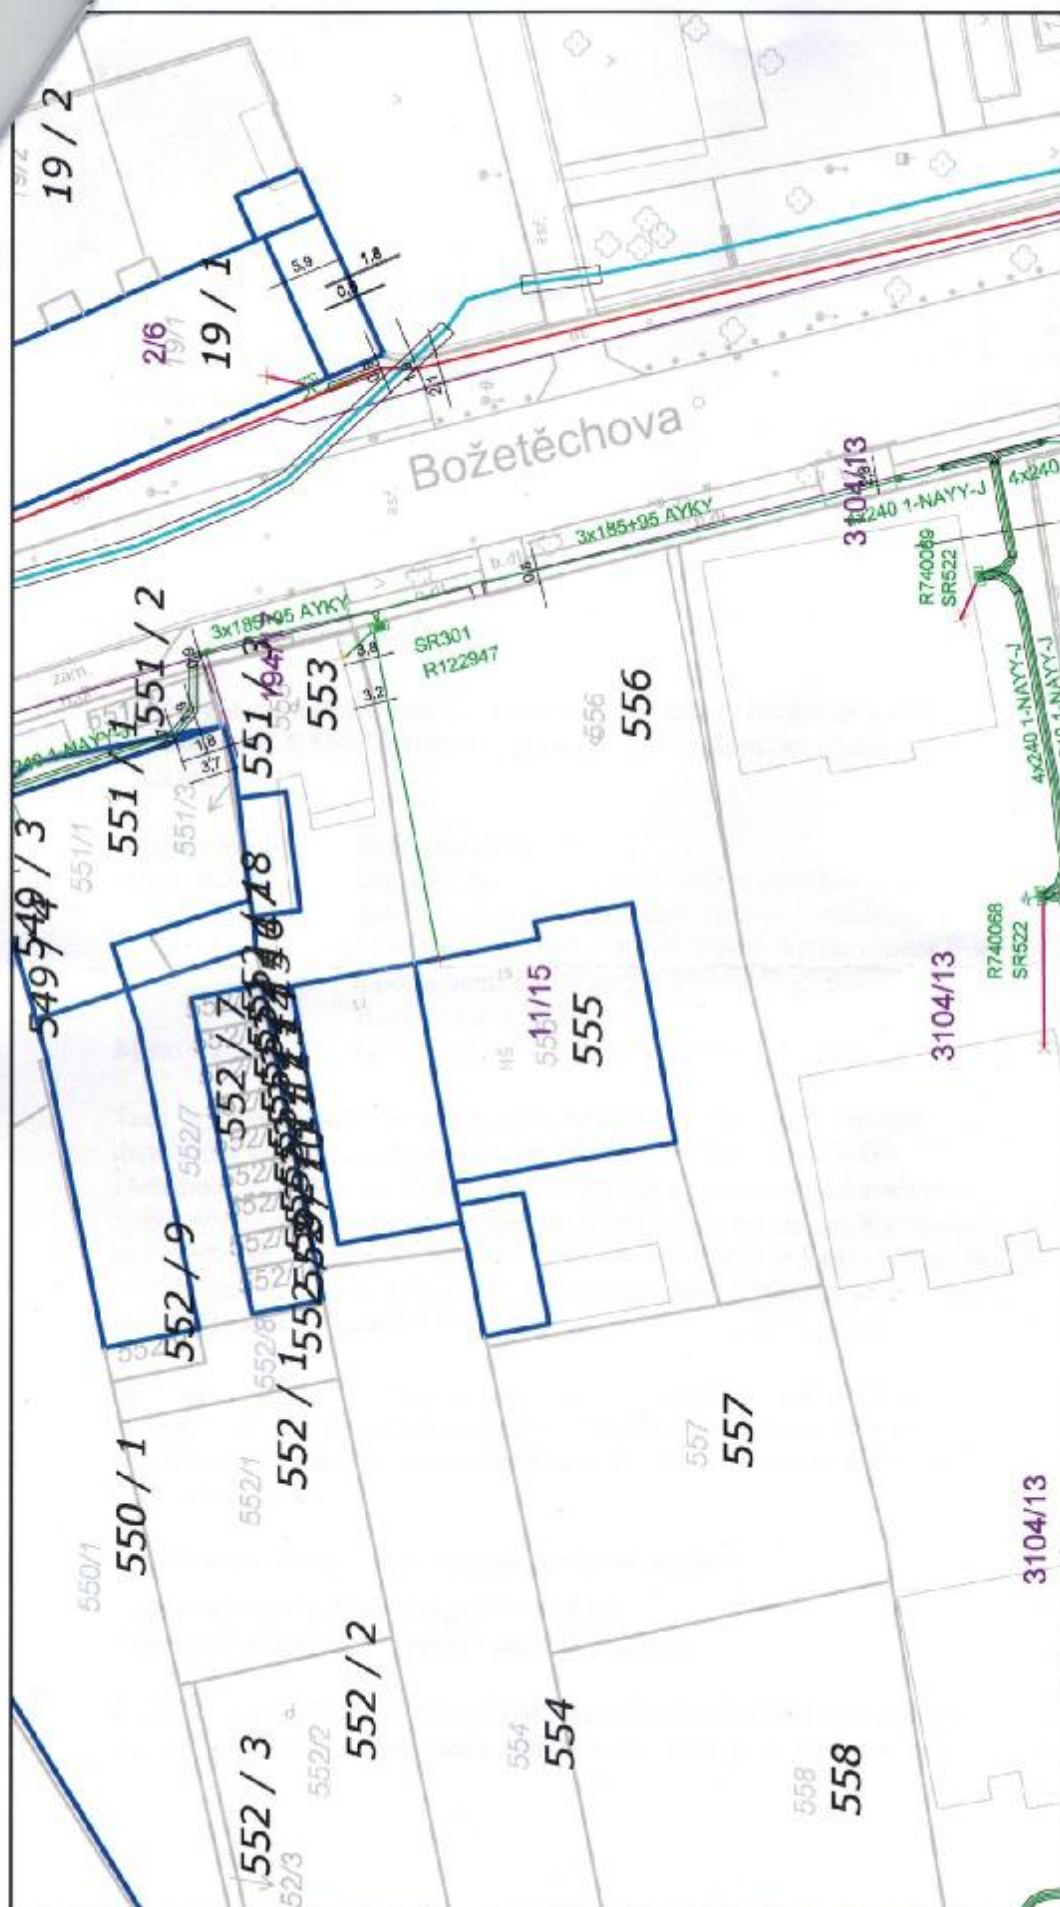

40-2

Datum : 21.10.2016
Měřtko : 500

Strana: 1 / 1

E.ON Services, s.r.o.
Základní údaje
F. A. Gestnera 205/16
370 49 České Budějovice
IC: 2596215, DIČ: CZ2596215
Heslo: 14

- | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|
| — | — | Nadzemní vedení VN 400 kV | — | Podzemní vedení VN | — | Nadzemní sdílovací vedení optické |
| — | — | Nadzemní vedení VN 220 kV | — | Nadzemní vedení NN | — | Podzemní sdílovací vedení optické |
| — | — | Nadzemní vedení VN 110 kV | — | Podzemní vedení NN | — | Nadzemní sdílovací vedení metalické |
| — | — | Podzemní vedení VN 110 kV | — | Pomocný propoj NN | — | Podzemní sdílovací vedení metalické |
| — | — | Nadzemní vedení VN | — | Zrušené kabelové vedení | — | |