


M.E.	Název měřičů
1-SI-01	Gond
1-SI-02	Drina dávkový
1-SI-03	Sklad
1-SI-04	Kotlina
1-SI-05	Solna
1-SI-06	Hygienické zařízení
1-SI-07	Schodstří
1-SI-08	Odpočívárna
1-SI-09	Výhled
1-SI-10	Technická místnost
1-SI-11	Sklad zeleniny
1-SI-12	Sklad mýdla
1-SI-13	Zdraví

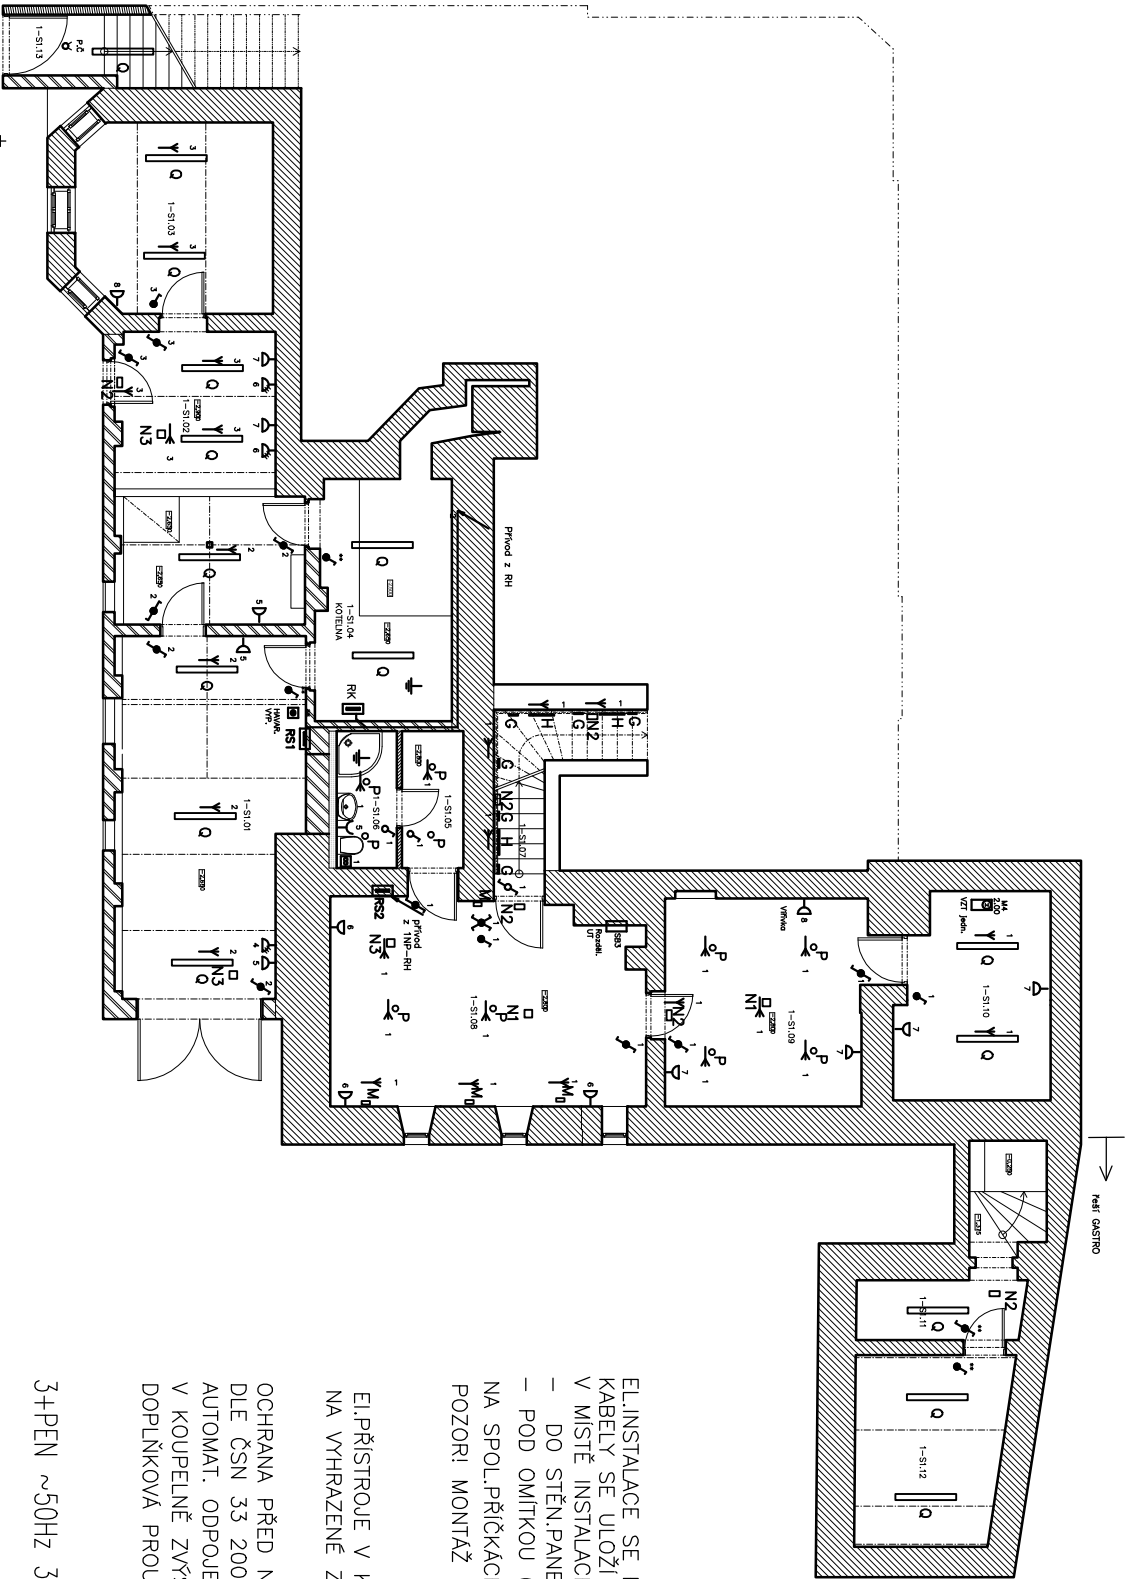

- ⊕ V MÍSTNOSTI PROJEKT OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- ⊕ SPÍNACÍ DOKOVNÍ ZAPRSTĚNÝ
- ⊕ SPÍNACÍ DOKOVNÍ DO VLAHA
- ⊕ (DVOU) ZASUVKA DOKOVNÍ ZAPRSTĚNÁ
- ⊕ ZASUVKA DO VLAHA
- ⊕ ZASUVKA MĚSTNÁ 400V/16A
- ⊕ POKRYVČE ČIDLO
- ⊕ VENTILÁTOR (S DOBĚHEM)

Typy svítidel – viz samostat.seznam

TATO DOKUMENTACE NEVYHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE.

EL.INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY  
KABELY SE ULOŽÍ DLE TYPU STAV.KONSTRUKCI  
V MÍSTĚ INSTALACE  
– DO STĚN.PANELŮ (SDK KONSTRUKCE)  
– POD OMÍTKOU (ZDĚNÉ KONSTRUKCE)  
NA SPOL.PŘÍČKÁCH NEMONTOVAT PŘÍSTROJE PROTI SOBĚ!  
POZOR! MONTÁŽ NA A DO HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ

EL.PŘÍSTROJE V KOUPELNĚ OSAZOVAT S OHLEDEM  
NA VYHRAZENÉ ZÓNY!

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE  
V KOUPELNĚ ZVÝŠENÁ OCHR.POSPOJENÍM  
DOPLNĚKOVÁ PROUD.CHRAŇIČI

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C-S

VYPRACOVANÝ Ing.HETTERER Iod.	ODP.PROJL.PROFESE KONTROLOVAL	ODP.PROJL.STAVBY
OKRES: INVESTOR: Spol.3V Invest s.r.o.	OBEC: Špindlerův Mlýn	
REKONSTRUKCE OBJ.REK.CHATY SLAVIE Ž.p.134 K.Ú.Špindlerův Mlýn, parc.č.134,342 o 8,70/4...	FORMÁT DATUM STUPEŇ MERITKO	8 A4 12/2019 DPS 1:50
Situční schéma – půdorys 1.p.p	ZAK.CÍSLO: 2141	ARCHIVNÍ CÍSLO 2141/05/19
		CYKRESU E4