




BLOKY NA ODBOČENÍ POTRUBÍ

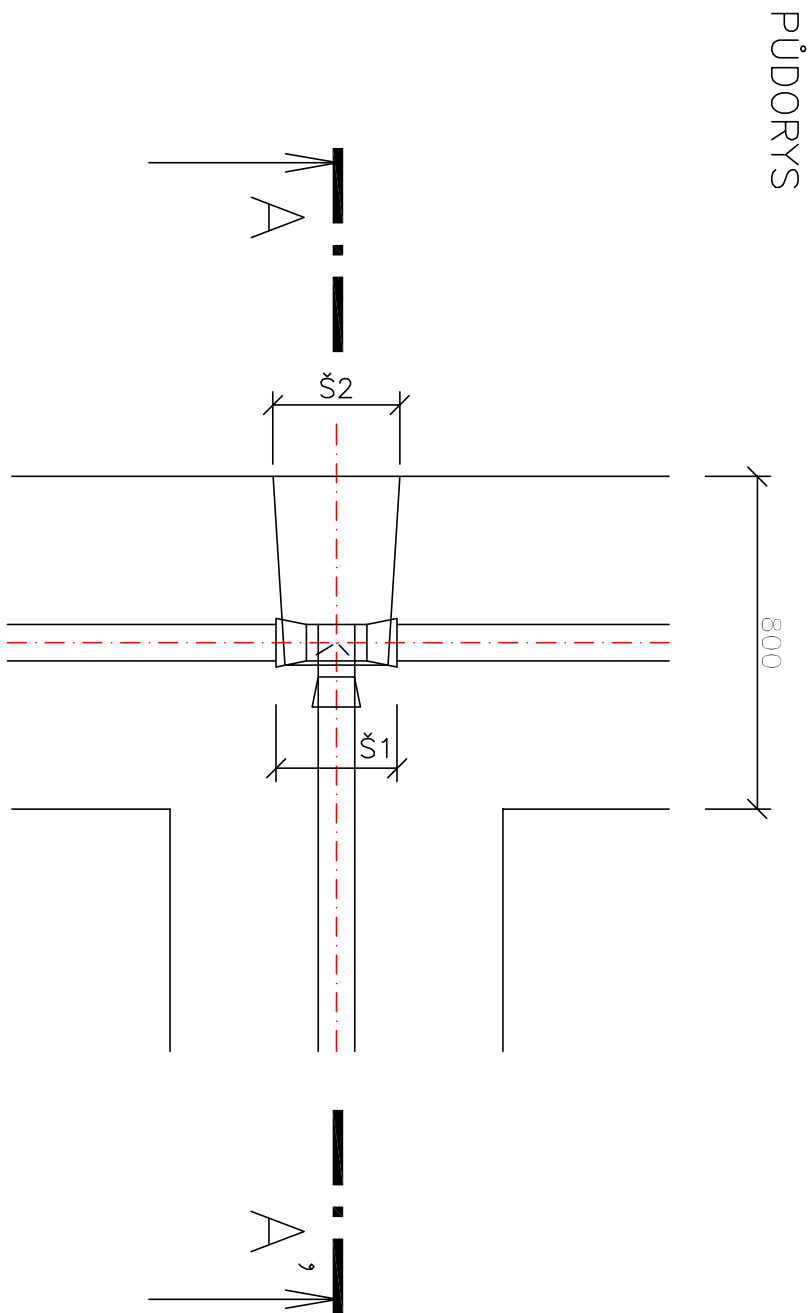

BLOKY POD KOLENA S PATKOU
(U HYDRANTŮ)

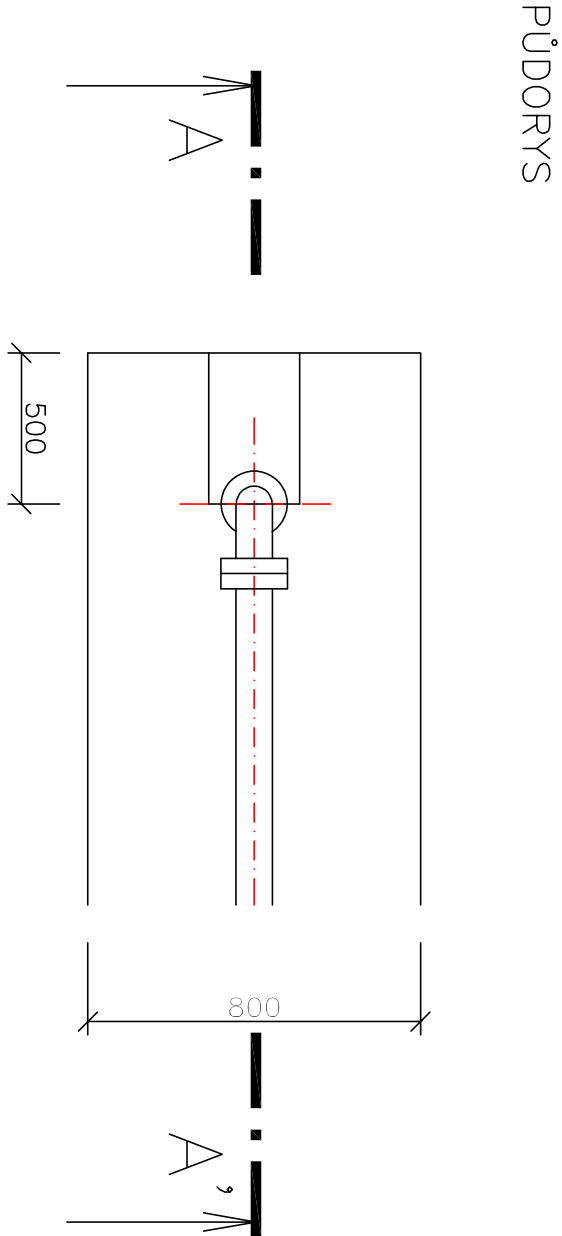

PODÉLNÝ ŘEZ
A-A'

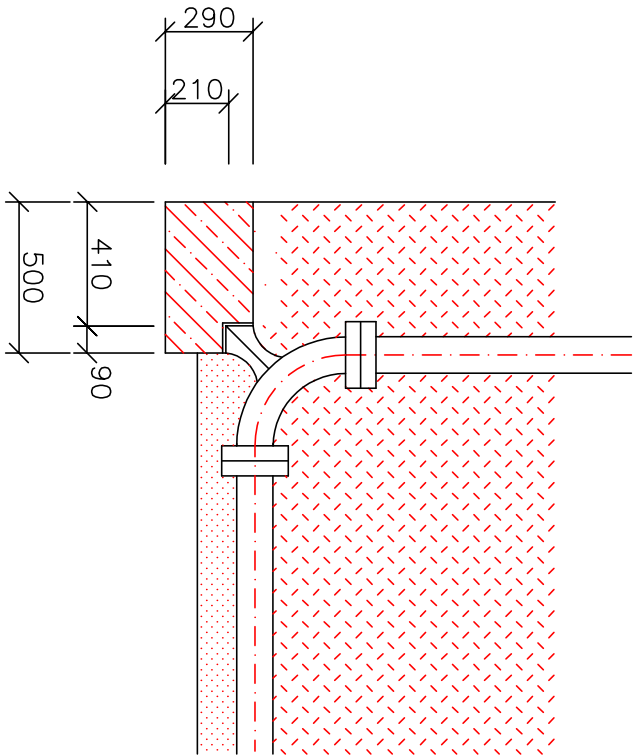

BETON – C12/15

ROZMĚRY

DN80		DN100		DN150		DN200					
V	§1	§2	V	§1	§2	V	§1	§2			
450	300	300	500	300	400	550	350	600	600	500	800

BETON – C12/15

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE				datum
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola			
Ing. Pravec František	Ing. Kopecký Josef	Ing. Pravec František			
Obec	Olešnice	Kraj	ulhonomavský		
Investor	Město Olešnice				
ROZŠÍŘENÍ VODOVODU ULICE ZA PUCHÁRNOU OLEŠNICE			Číslo zakázky	091020192	
			Druh projektu	DPS	
			Datum	11/2020	
			Formát A4	3x44	
			Měřítko	Číslo přílohy	
BLOKY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ			1:25		D.5

