



VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE32 NA PE90 – 8KS

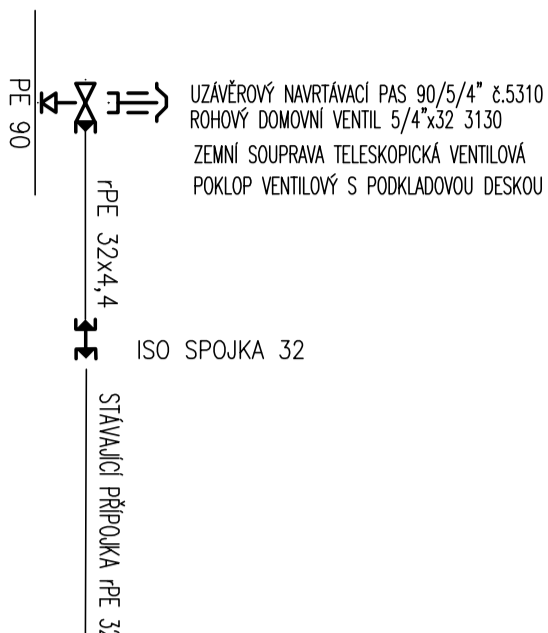


VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE32 NA PVC10 – 2KS

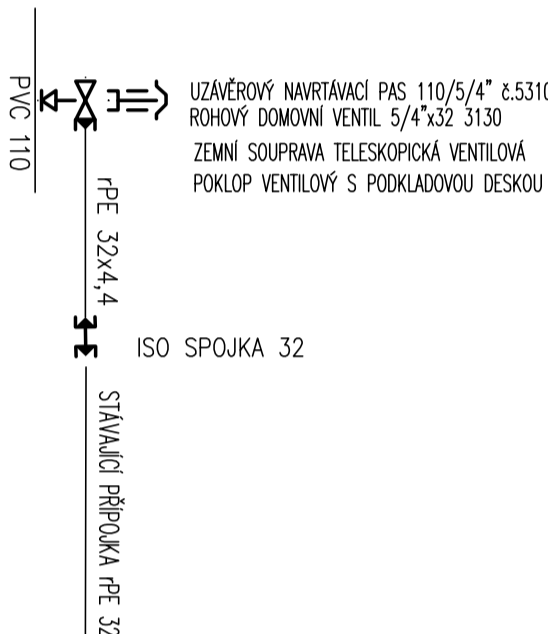

Popis materiálu		mm.	m.j.
POTRUBÍ		1	ks
FF80/400		1	ks
TVAROVKY			
ELEKTROKOLENO PE100 – 90° – D90		1	ks
ELEKTROKOLENO PE100–45°–D90		2	ks
ELEKTROSPOLKA PE D90		22	ks
FFR100/80		1	ks
KLINOVÝ KROUŽEK Ø–8" & 8/30		1	ks
LEMOVÝ MAKRUŽEK PEHD 90 S PŘÍRUBOU DN80		2	ks
PP 80		1	ks
PŘÍRUBOVÁ SPOJKA UNIVERZÁLNÍ JIŠTĚNÁ DN100 7994		1	ks
180/80		1	ks
PE 32x4,4 – 3,0m ODVODNĚNÍ HYDRANTU		1	ks
ARMATURY			
HYDRANT NADZEMNÍ DN80		1	ks
POKROV ŠOUPÁKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU		2	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ		2	ks
ŠOUPÁK 80		2	ks
JINÉ			
HYDRANTOVÁ DŘENAŽ		1	ks
KOTVNÍ BLOK		2	ks
ORENÁČNÍ SLOUPEK S TABULKOU A PATKOU		1	ks
ŠTĚKOVÝ VSKOKOVÝ PROSTOR		1	ks
VODOVODNÍ ŘÁD "ZP" PEHD RC2, 90x5,4, SDR17 – TYČE 12,0m		263,0	m

Pojis materiálu	mm.	m _j
TVAROVY		
ISO SPOJKA 32	10	ks
UZÁVĚROVÝ NAVRTÁVACÍ PÁS 90/5/4" 6,5310	8	ks
UZÁVĚROVÝ NAVRTÁVACÍ PÁS 110/5/4" 6,5310	2	ks
ARMATURY		
POKLOP VENTILU S PODKLADOVOU DESKOU	10	ks
ROHOVÝ DOMOVNÍ VENTIL 5/4"x32 3130	10	ks
ŽEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ VENTILOVÁ	10	ks
PŘE 32x4,4 PŘEPŮST STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK – 2ks	9	m
PŘE 32x4,4 VODOVODNÍ PŘÍPOJEK – 8ks	41,5	m

- POZN.:
- PROFIL PŘEPOJENÍ PŘÍPOUKY BUDE PŘÍZPUSOBEN PROFILU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOUKY
 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ČI OLOVĚNÉ PŘÍPOUKY NEBUDOU PŘEPOJENY NA VODOVODNÍ ŘÁD. PO
 - DOHODĚ S MAJITELEM A NA JEHO NAKLADY BUDE PROVEDENA VMĚNA ZA POTRUBÍ PŘE
 - PŘÍPOUKY PŘEPOJOVANÉ NA STÁVAJÍCÍ ŘÁD PVC 110 BUDOU PŘEPOJENY JEN BUDE-LI TO
 - NUTNÉ Z PROSTOROVÝCH DŮVODŮ V MÍSTĚ VYSTROJENÍ UZLU.
 - UMÍSTĚNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOUKY BUDE UPŘESNĚNO V REALIZAČNÍ DOKUMENTACI
 - STANDARD ARMATUR URČÍ INVESTOR – PROVOZOVATEL VODOVODU

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE		DATUM
Zodpov. projektant	Vypracoval	kontrola	
Ing. Pravec František <i>Pravec</i>	Ing. Kopecký Josef <i>Kopecký</i>	Ing. Pravec František	
Obec	Olešnice	kraj	uhomorský
Investor	Město Olešnice		
			
ROZŠÍŘENÍ VODOVODU ULICE ZA PUCHÁRNOU OLEŠNICE			
Číslo zakázky		091020192	
Druh projektu		DPS	
Datum		11./2020	
Formát A4		4xA4	
Měřítko		Číslo priority	
SCHÉMA KLADEČSKÉHO PLÁNU		D.3	