24.NP

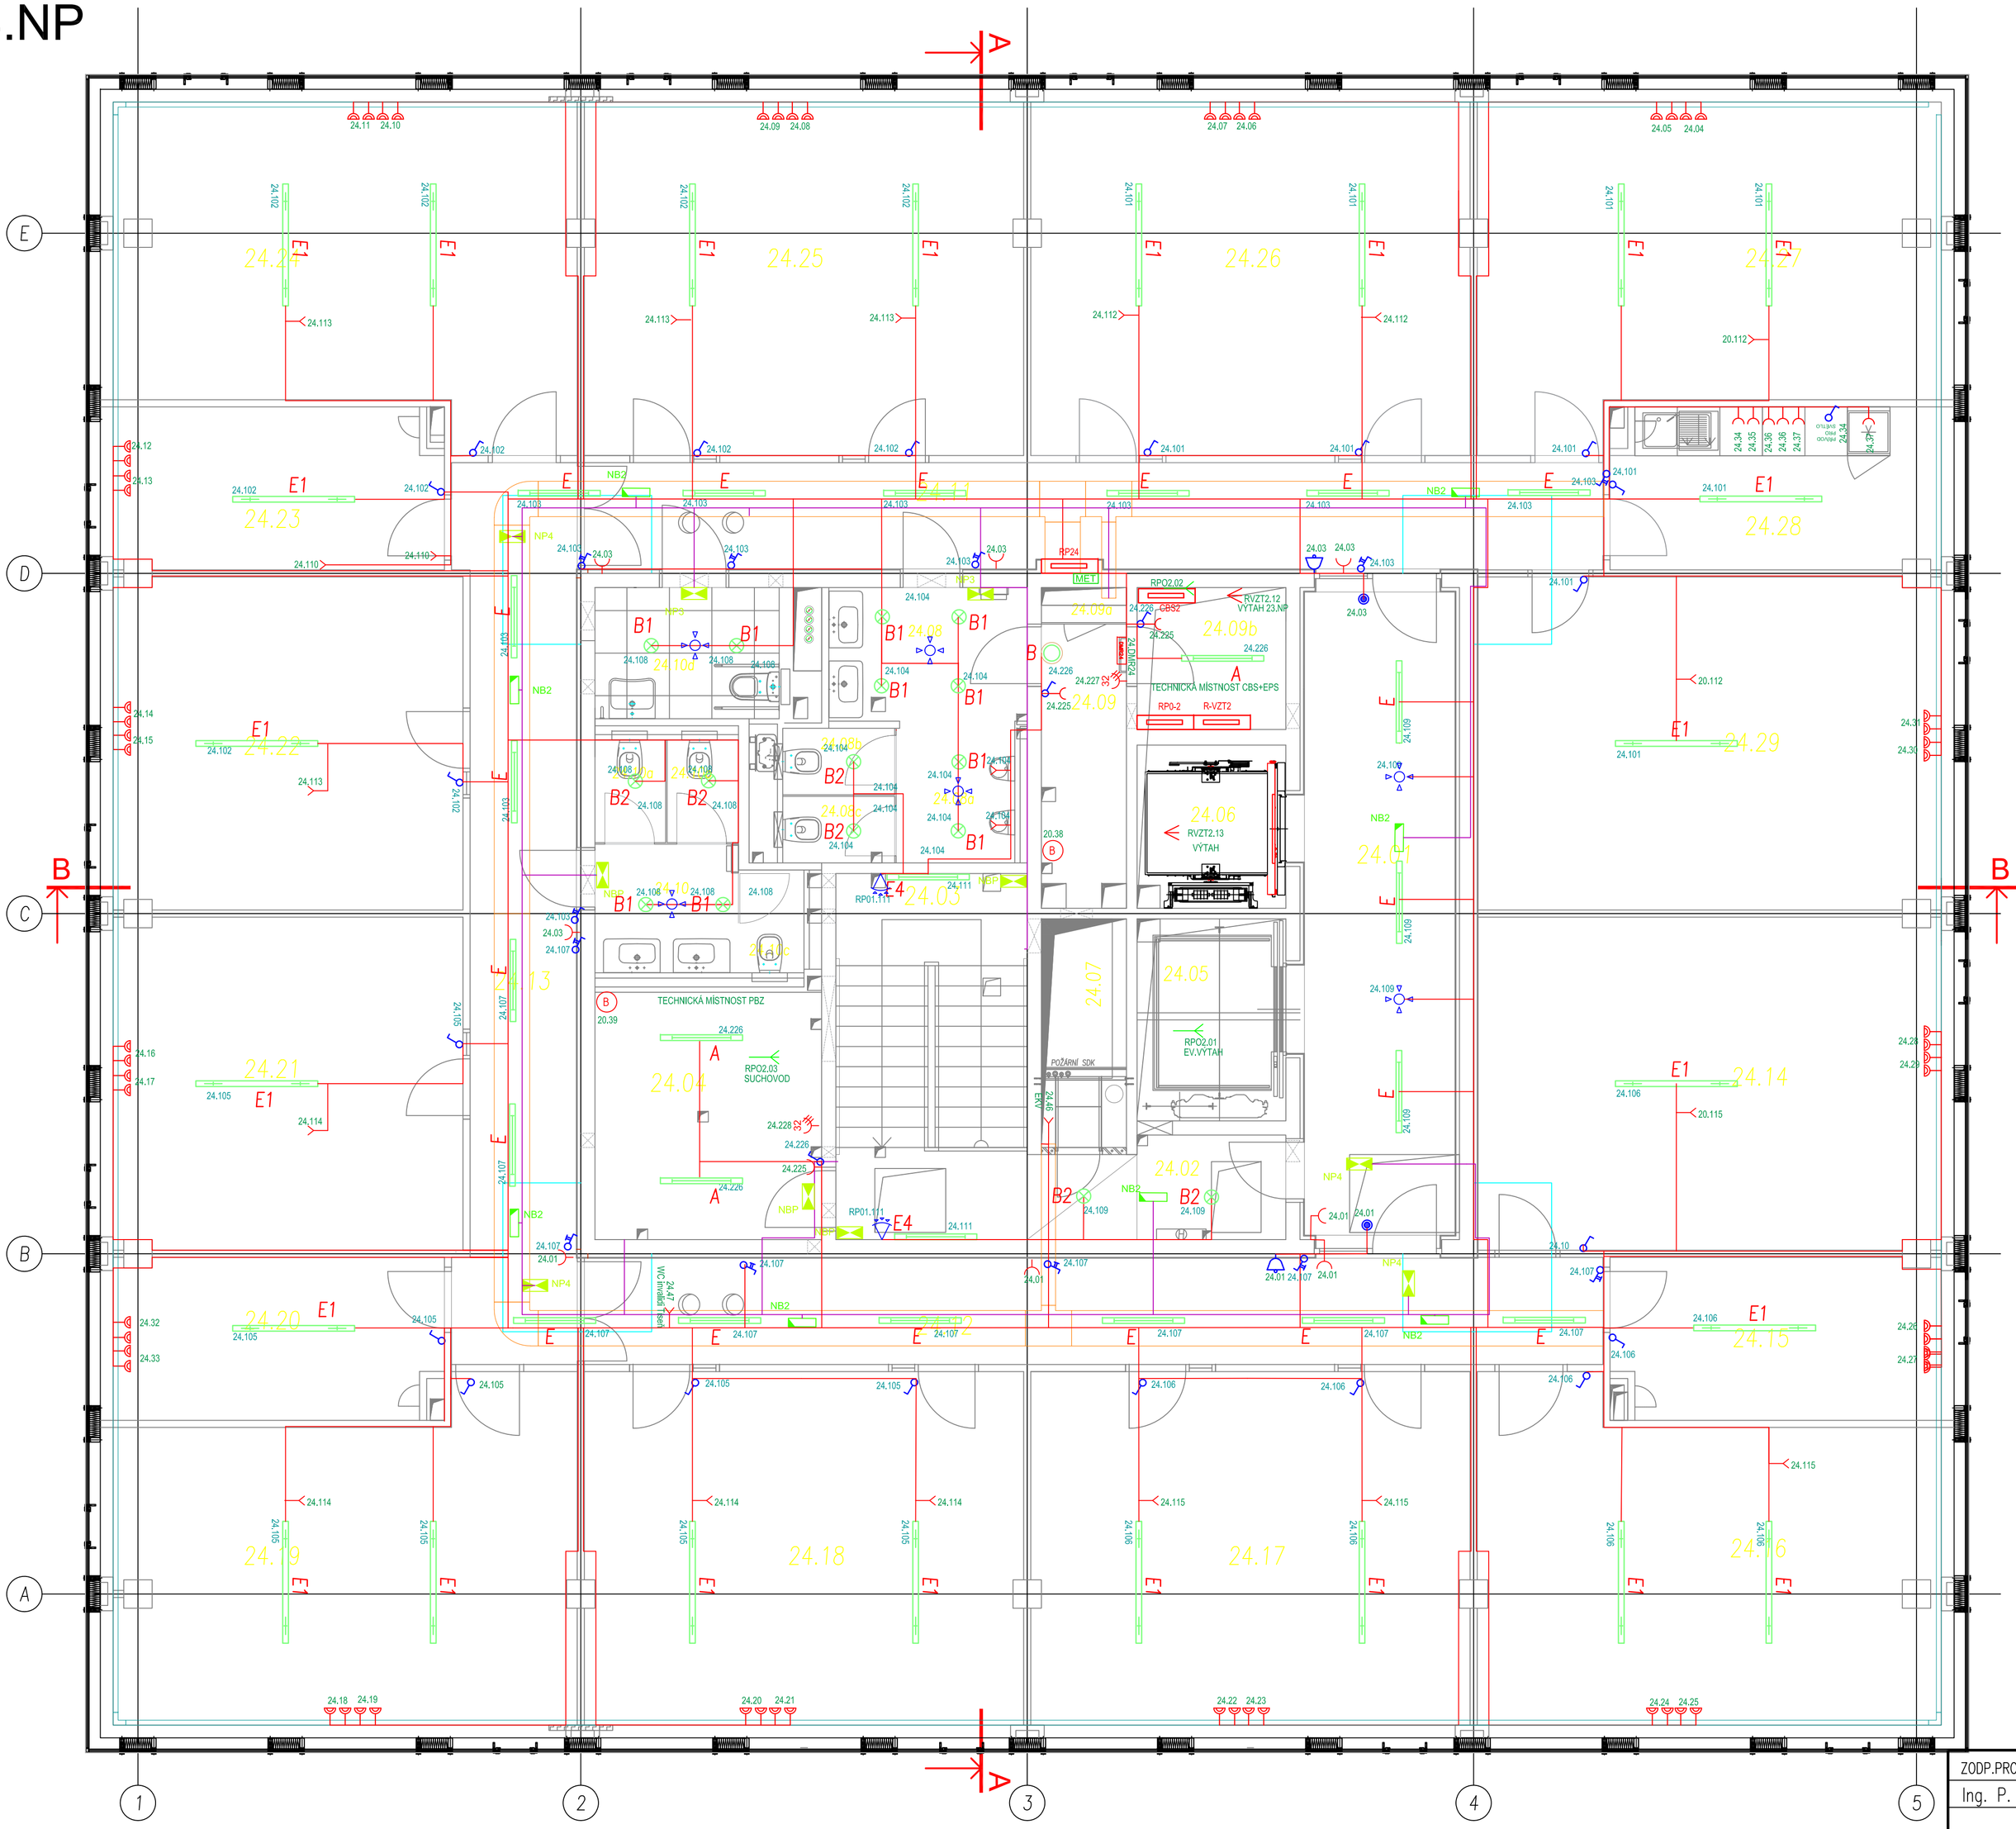

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 24.NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA		SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	PODHLED [mm]
24. 1	VSTUP DO VÝTAHŮ, CHUC C	19,29	KOBEREC		2800	SDK
24. 2	CHODBA, CHUC C	5,06	STĚRKA		2200/2800	SDK PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 ZHORA
24. 3	SCHODIŠTĚ, CHUC C	13,95	STĚRKA			SDK PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 ZHORA
24. 4	STROJOVNA PO VODOVODU	11,17	KERAMICKÁ DLAŽBA			
24. 5	POŽÁRNÍ VÝTAH	5,88				
24. 6	VÝTAHY V2	4,83				
24. 7	INSTALAČNÍ ŠACHTA, VZT, SLP	3,87	STĚRKA, POBOROŠT			
24. 8	PŘEDSÍŇ MUŽI	5,28	KERAMICKÁ DLAŽBA		2400	SDK
24. 8a	PISOÁRY	3,18	KERAMICKÁ DLAŽBA		2400	SDK
24. 8b	WC MUŽI	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA		2400	SDK
24. 8c	WC MUŽI	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA		2400	SDK
24. 9	EL ROZVODNA VÝTAHŮ	4,81	STĚRKA		2400	
24. 9a	INSTALAČNÍ ŠACHTA, EL, MaR	0,53	STĚRKA			
24. 9b	ROZVADĚČ PO CBS	4,20	STĚRKA			
24. 10	PŘEDSÍŇ ŽENY	3,68	KERAMICKÁ DLAŽBA		2400	SDK
24. 10a	WC ŽENY	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA		2400	SDK
24. 10b	WC ŽENY	1,46	KERAMICKÁ DLAŽBA		2400	SDK
24. 10c	WC ŽENY	1,31	KERAMICKÁ DLAŽBA		2400	SDK
24. 10d	WC IMOBILNÍ	4,81	KERAMICKÁ DLAŽBA		2400	SDK
24. 11	CHODBA	21,45	KOBEREC		2800	SDK
24. 12	CHODBA	21,58	KOBEREC		2800	SDK
24. 13	CHODBA	19,92	KOBEREC		2800	SDK
24. 14	KANCELÁŘ	30,61	KOBEREC		2800	SDK
24. 15	KANCELÁŘ	10,45	KOBEREC		2800	SDK
24. 16	KANCELÁŘ	28,85	KOBEREC		2800	SDK
24. 17	KANCELÁŘ	30,80	KOBEREC		2800	SDK
24. 18	KANCELÁŘ	30,80	KOBEREC		2800	SDK
24. 19	KANCELÁŘ	28,85	KOBEREC		2800	SDK
24. 20	KANCELÁŘ	10,45	KOBEREC		2800	SDK
24. 21	KANCELÁŘ	23,09	KOBEREC		2800	SDK
24. 22	KANCELÁŘ	23,09	KOBEREC		2800	SDK
24. 23	KANCELÁŘ	10,45	KOBEREC		2800	SDK
24. 24	KANCELÁŘ	28,85	KOBEREC		2800	SDK
24. 25	KANCELÁŘ	30,80	KOBEREC		2800	SDK
24. 26	KANCELÁŘ	30,80	KOBEREC		2800	SDK
24. 27	KANCELÁŘ	27,76	KOBEREC		2800	SDK
24. 28	KUCHYŇKA	10,45	KOBEREC		2800	SDK
24. 29	KANCELÁŘ	30,61	KOBEREC		2800	SDK

LEGENDA

- Tlačítko
- Vypínač řaz.1
- Vypínač řaz.5
- Vypínač řaz.6
- Vypínač řaz.6+6
- Vypínač řaz.7
- Pohybové čidlo 180°
- Pohybové čidlo 360°
- Zvonek 230V/ tlačítko zvonek
- MET Hlavní ochranná svorka
- Ochranné pospojování
- Zásuvka 230V/16A
- Zásuvka 230V/16A s PO
- Zásuvka 230V/16A dvojitá
- Zásuvka 230V/16A dvojitá, s PO
- Zásuvka 230V/16A dvojitá vodorovná do parapetního žlabu DLP
- 32 Zásuvka 400V/32A
- Zásuvka 230V/16A IP44
- Kabelový vývod 230V
- Kabelový vývod 400V
- Tlačítko žaluziové
- Podlahová krabice 12M 4x zas. 230V 4xRJ45
- M El. Motor
- B El. Boiler

POŽÁRNÍ ROZVODY

- T TOTAL stop tlačítko označit "POUZE PRO HZS"
- C CENTRAL stop tlačítko
- Kabelový vývod 230V
- Kabelový vývod 400V

- E Svítidlo E - upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- E1 Svítidlo E1 - upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- E4 Svítidlo E4 - upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- A Svítidlo A - upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- B Svítidlo B - upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- B1 Svítidlo B1 - upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- B2 Svítidlo B2 s PIR - upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- NB2 Nouzové svítidlo NBx - upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- NP3 Nouzové svítidlo NPx - upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"
- NBP Nouzové svítidlo NPx - upřesněno v dokumentu "kniha svítidel"

500x100 / 200x100	kabelový žlab v podhledu pro běžné rozvody
200x100	kabelový žlab v podhledu s PO odolností
	kabelový žlab parapetní DLP

POZNÁMKY:

- Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm (pokud v PD není uvedená jiná). *
- Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYY6(popř. vyšší)!
- Nouzové osvětlení bude napojeno z CBS.
- Ve vnějších stupačkách budou osazeny 2x rezervní chráničky pr.40
- Veškeré světelné okruhy budou spojeny, až na výjimky, v kabelovém žlabu > krabice- světlo, krabice-vypínač

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. P. Holub	T. Gomola	Ing. P. Holub

ELMS s.r.o organizační složka
Bílá 80, 739 15, Staré Hamry
tel./fax : +420 775 555 780
e-mail : elms@elms.sk

INVESTOR	AGRIE Office s.r.o. náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, 616 00, Brno
STAVBA	Rekonstrukce interiérů administrativní budovy A Šumavská 519/35, 602 00, Brno
ČÁST	Administrativní budova A
PROFESE	Elektroinstalace – silnoproud
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 24.NP

ZÁKAZKA Č.	2014_01
ÚČEL	DPS
FORMÁT	2xA4
DÁTUM	10/2020
LIST	1/1
PŘÍLOHA:	1
MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES Č.	EL24-01