

[illegible]


Vypracoval: PETR BOŘUTA	Kontroloval:	Datum : 22.06.2020
AKCE: REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMIN. BUDOVY "A"		

BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4	MĚŘENÍ A REGULACE
Petr Bořuta	

Projekce zařízení Měr	Manesova 1138, 76502	Otrokovice IČ: 47970596
Investor: AGRIE office s.r.o.		

Obsah:	Rozvaděč DMR24	
Změna/Datum:	1:1	Měřítko:
V.č.:	120	
Zakázka: 202008	Listů: 17	

List: 12	Listů: 17	
----------	-----------	--

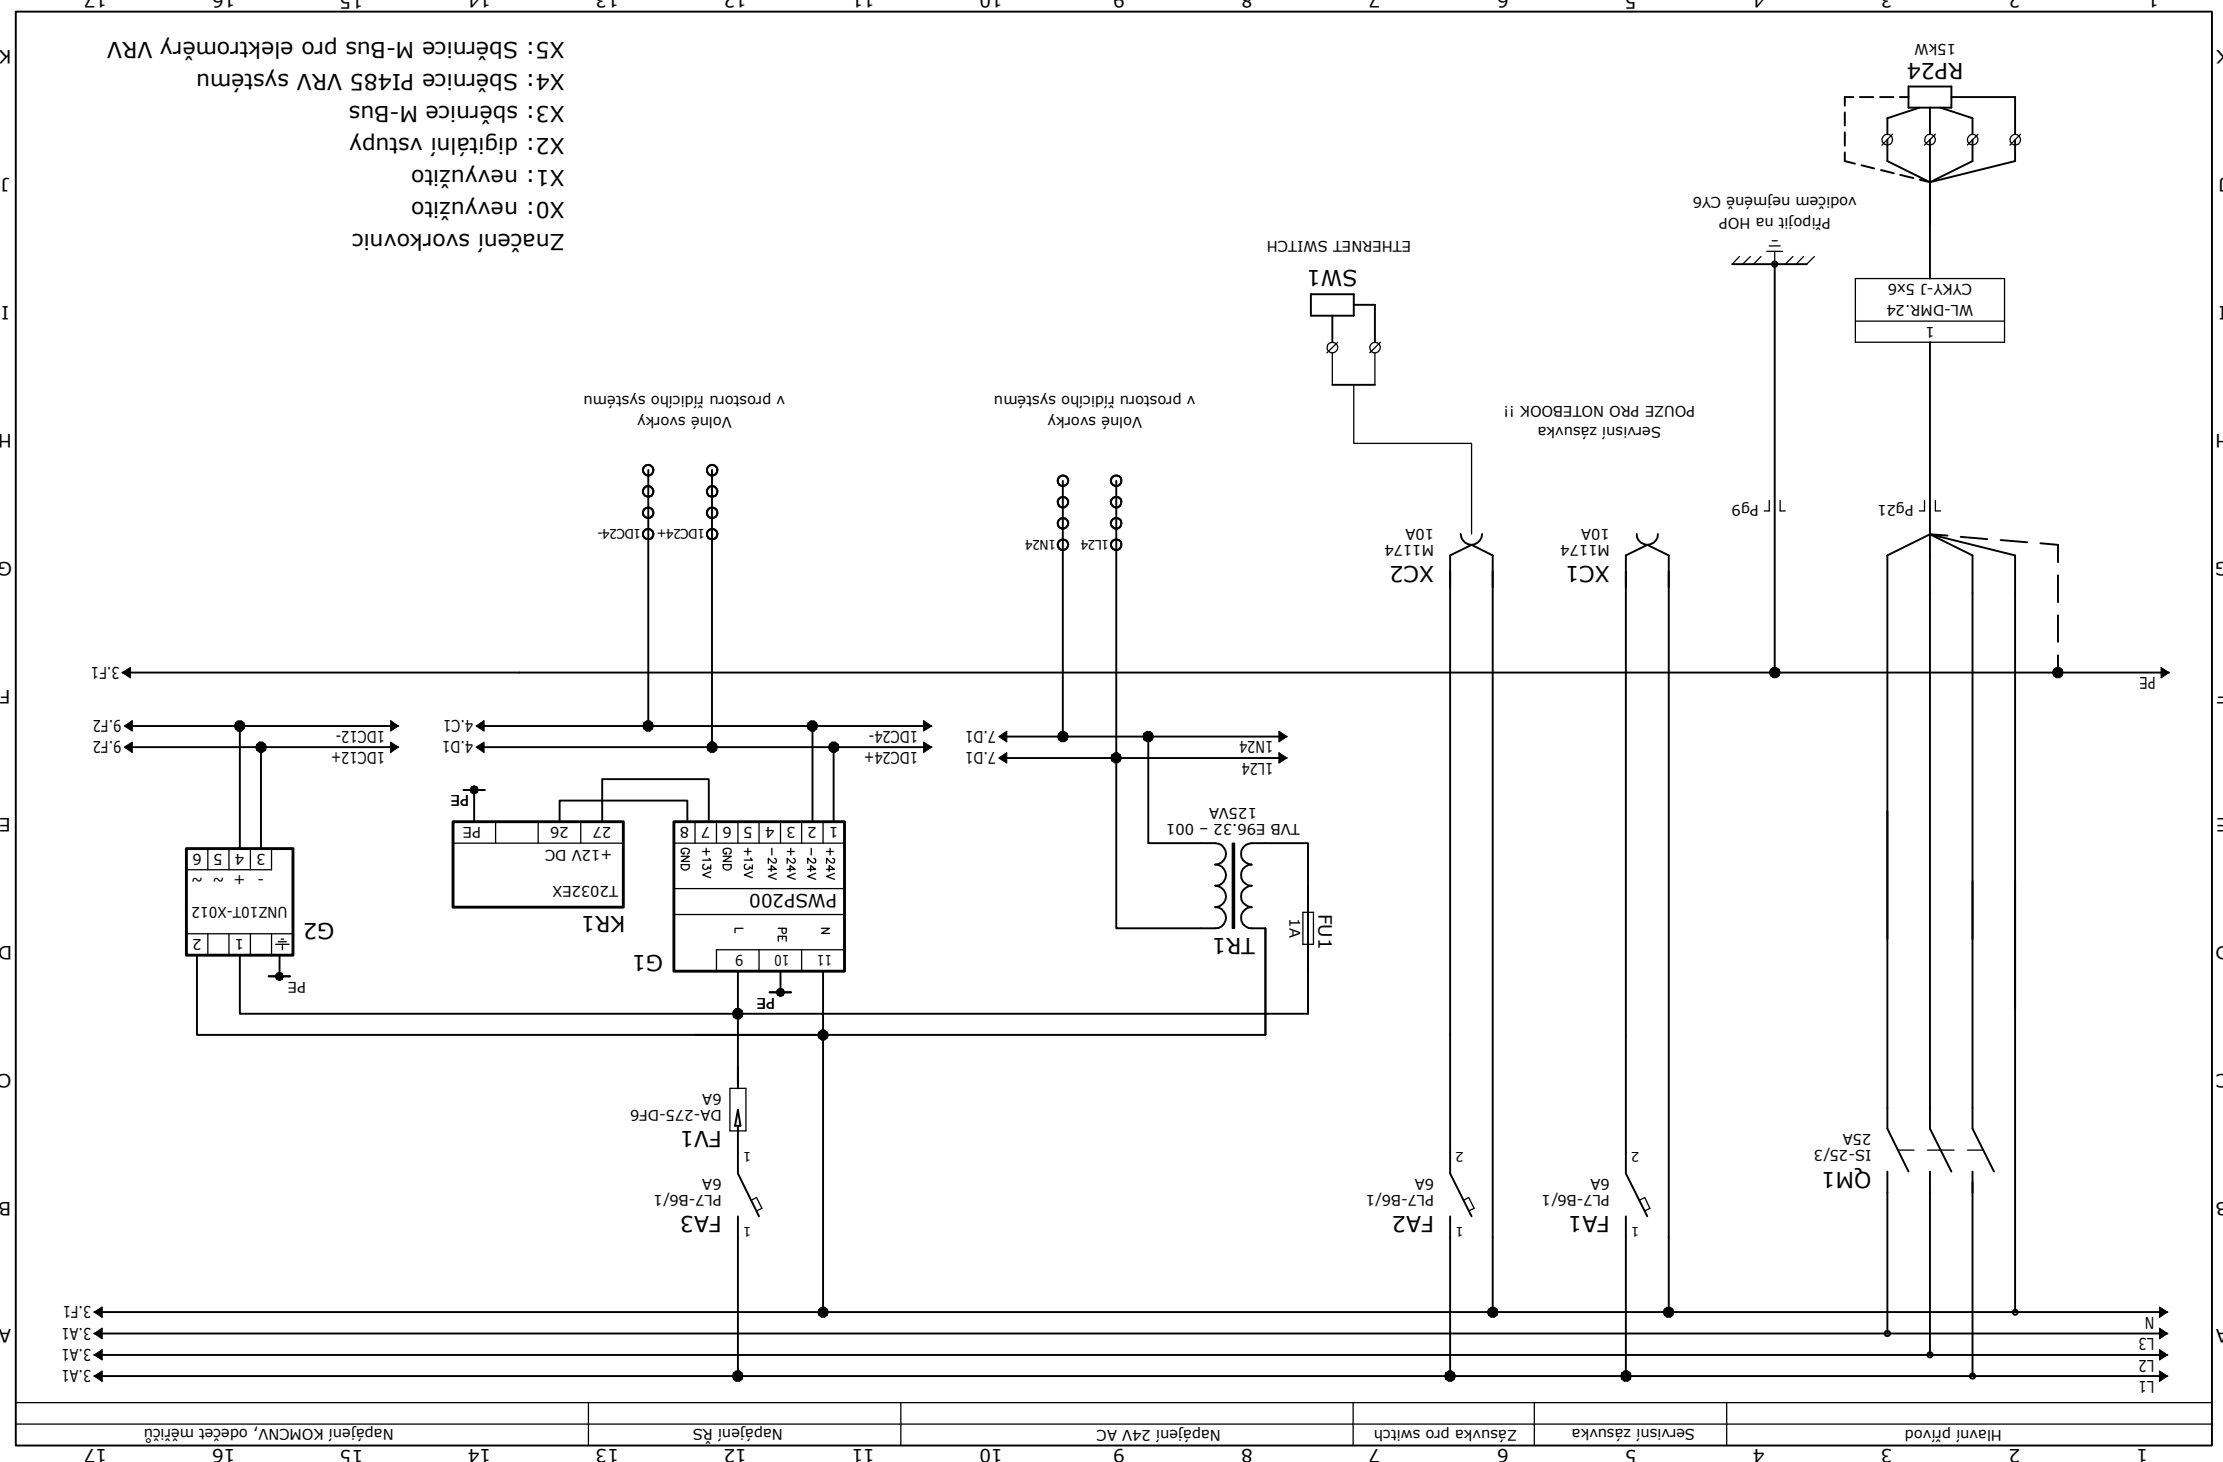

Vypracoval:	Petr Bořuta
Kontroloval:	
Datum :	22.06.2020


AKCE: REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMIN. BUDOVY "A"
BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4
MĚŘENÍ A REGULACE


Petr Bořuta
Projekce zařízení MěR
Mánesova 1138, 76502
Otrokovice IČ: 47970596


Obsah:
Investor: AGRIE office s.r.o.
Rozvaděč DMR24

Měřítko:
Změna/Datum:
1 : 1


V.č.:
Zakázka: 202008
Listů: 17
3

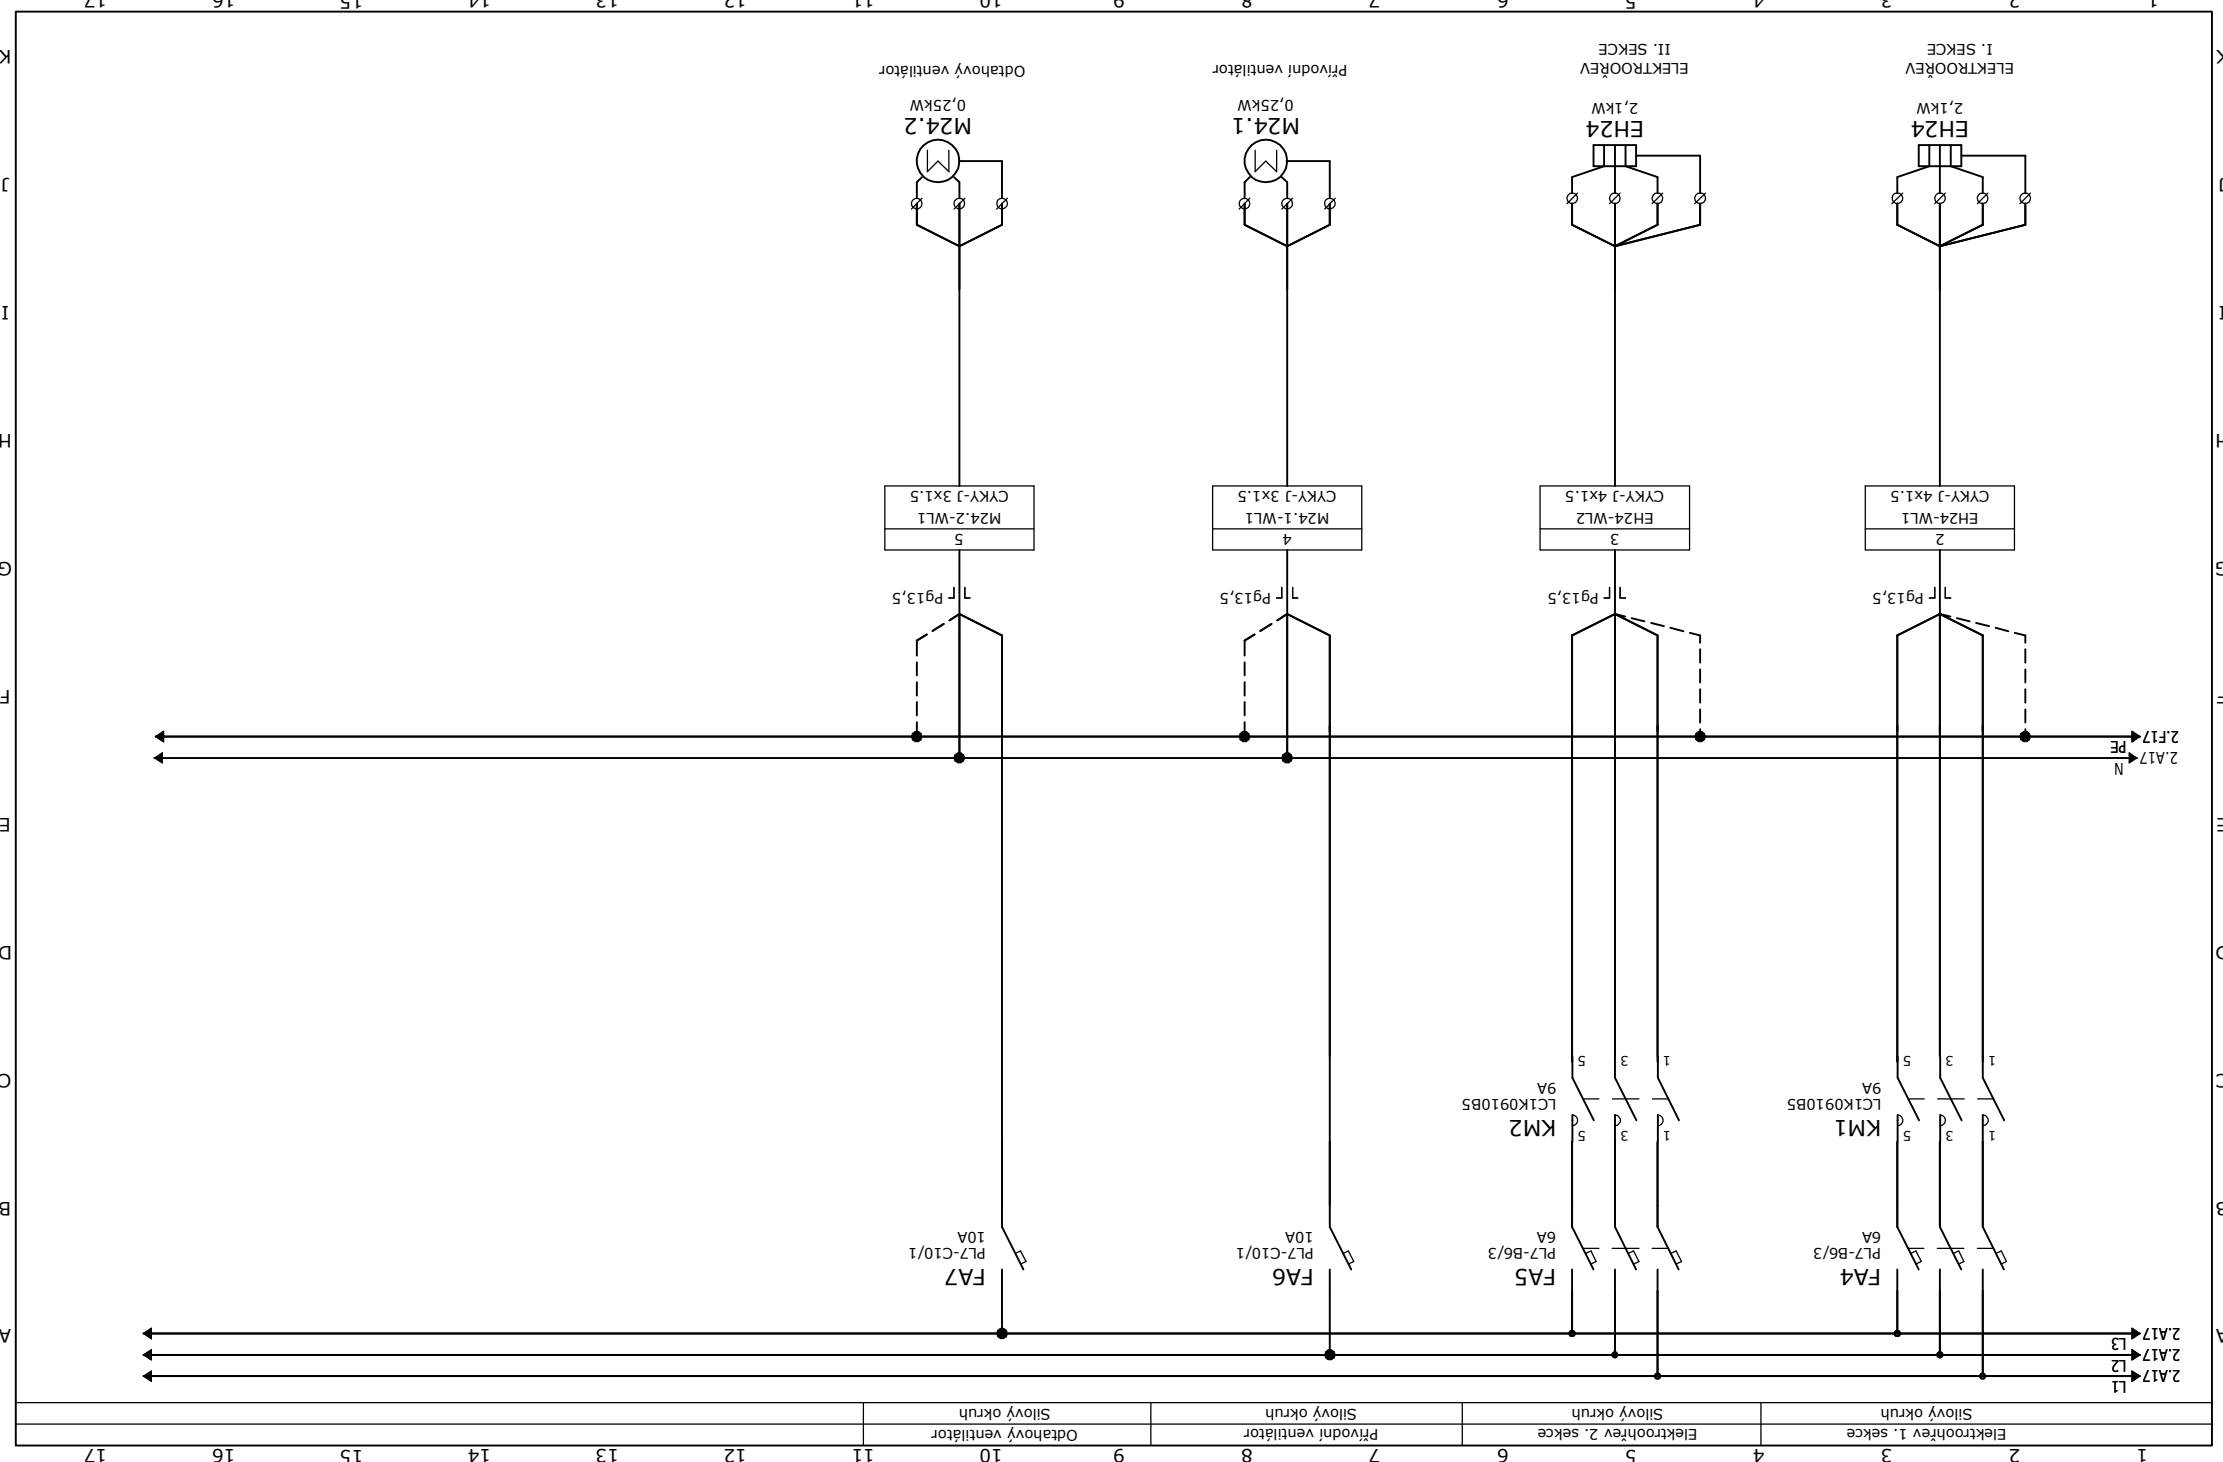

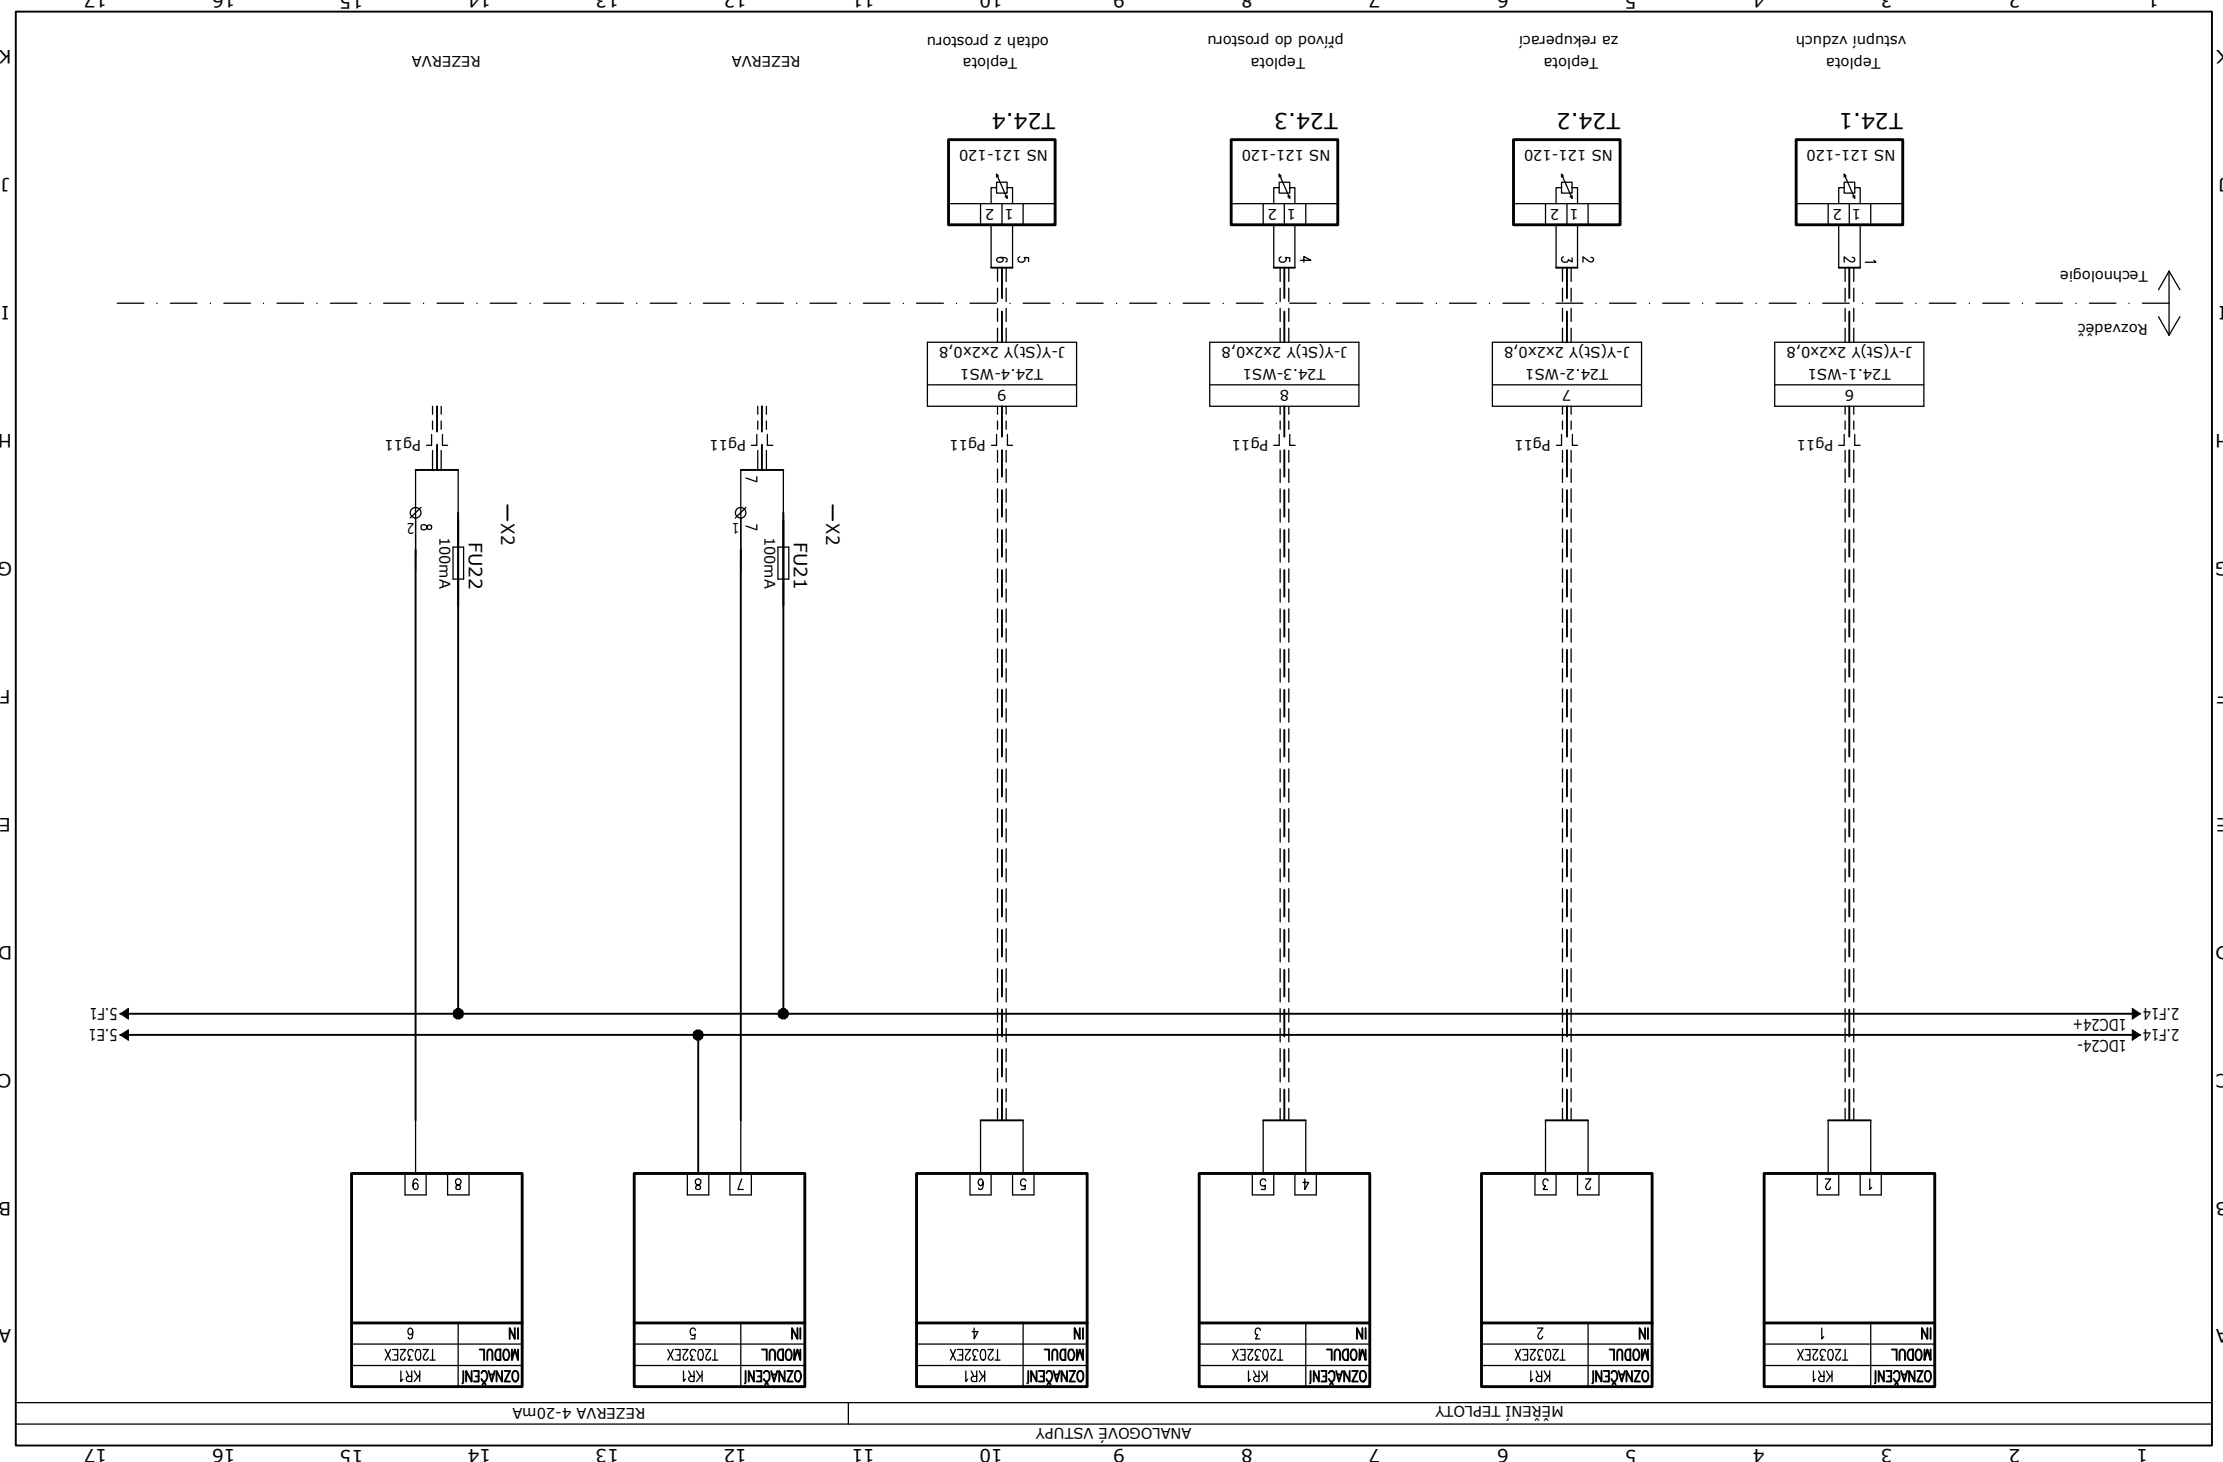


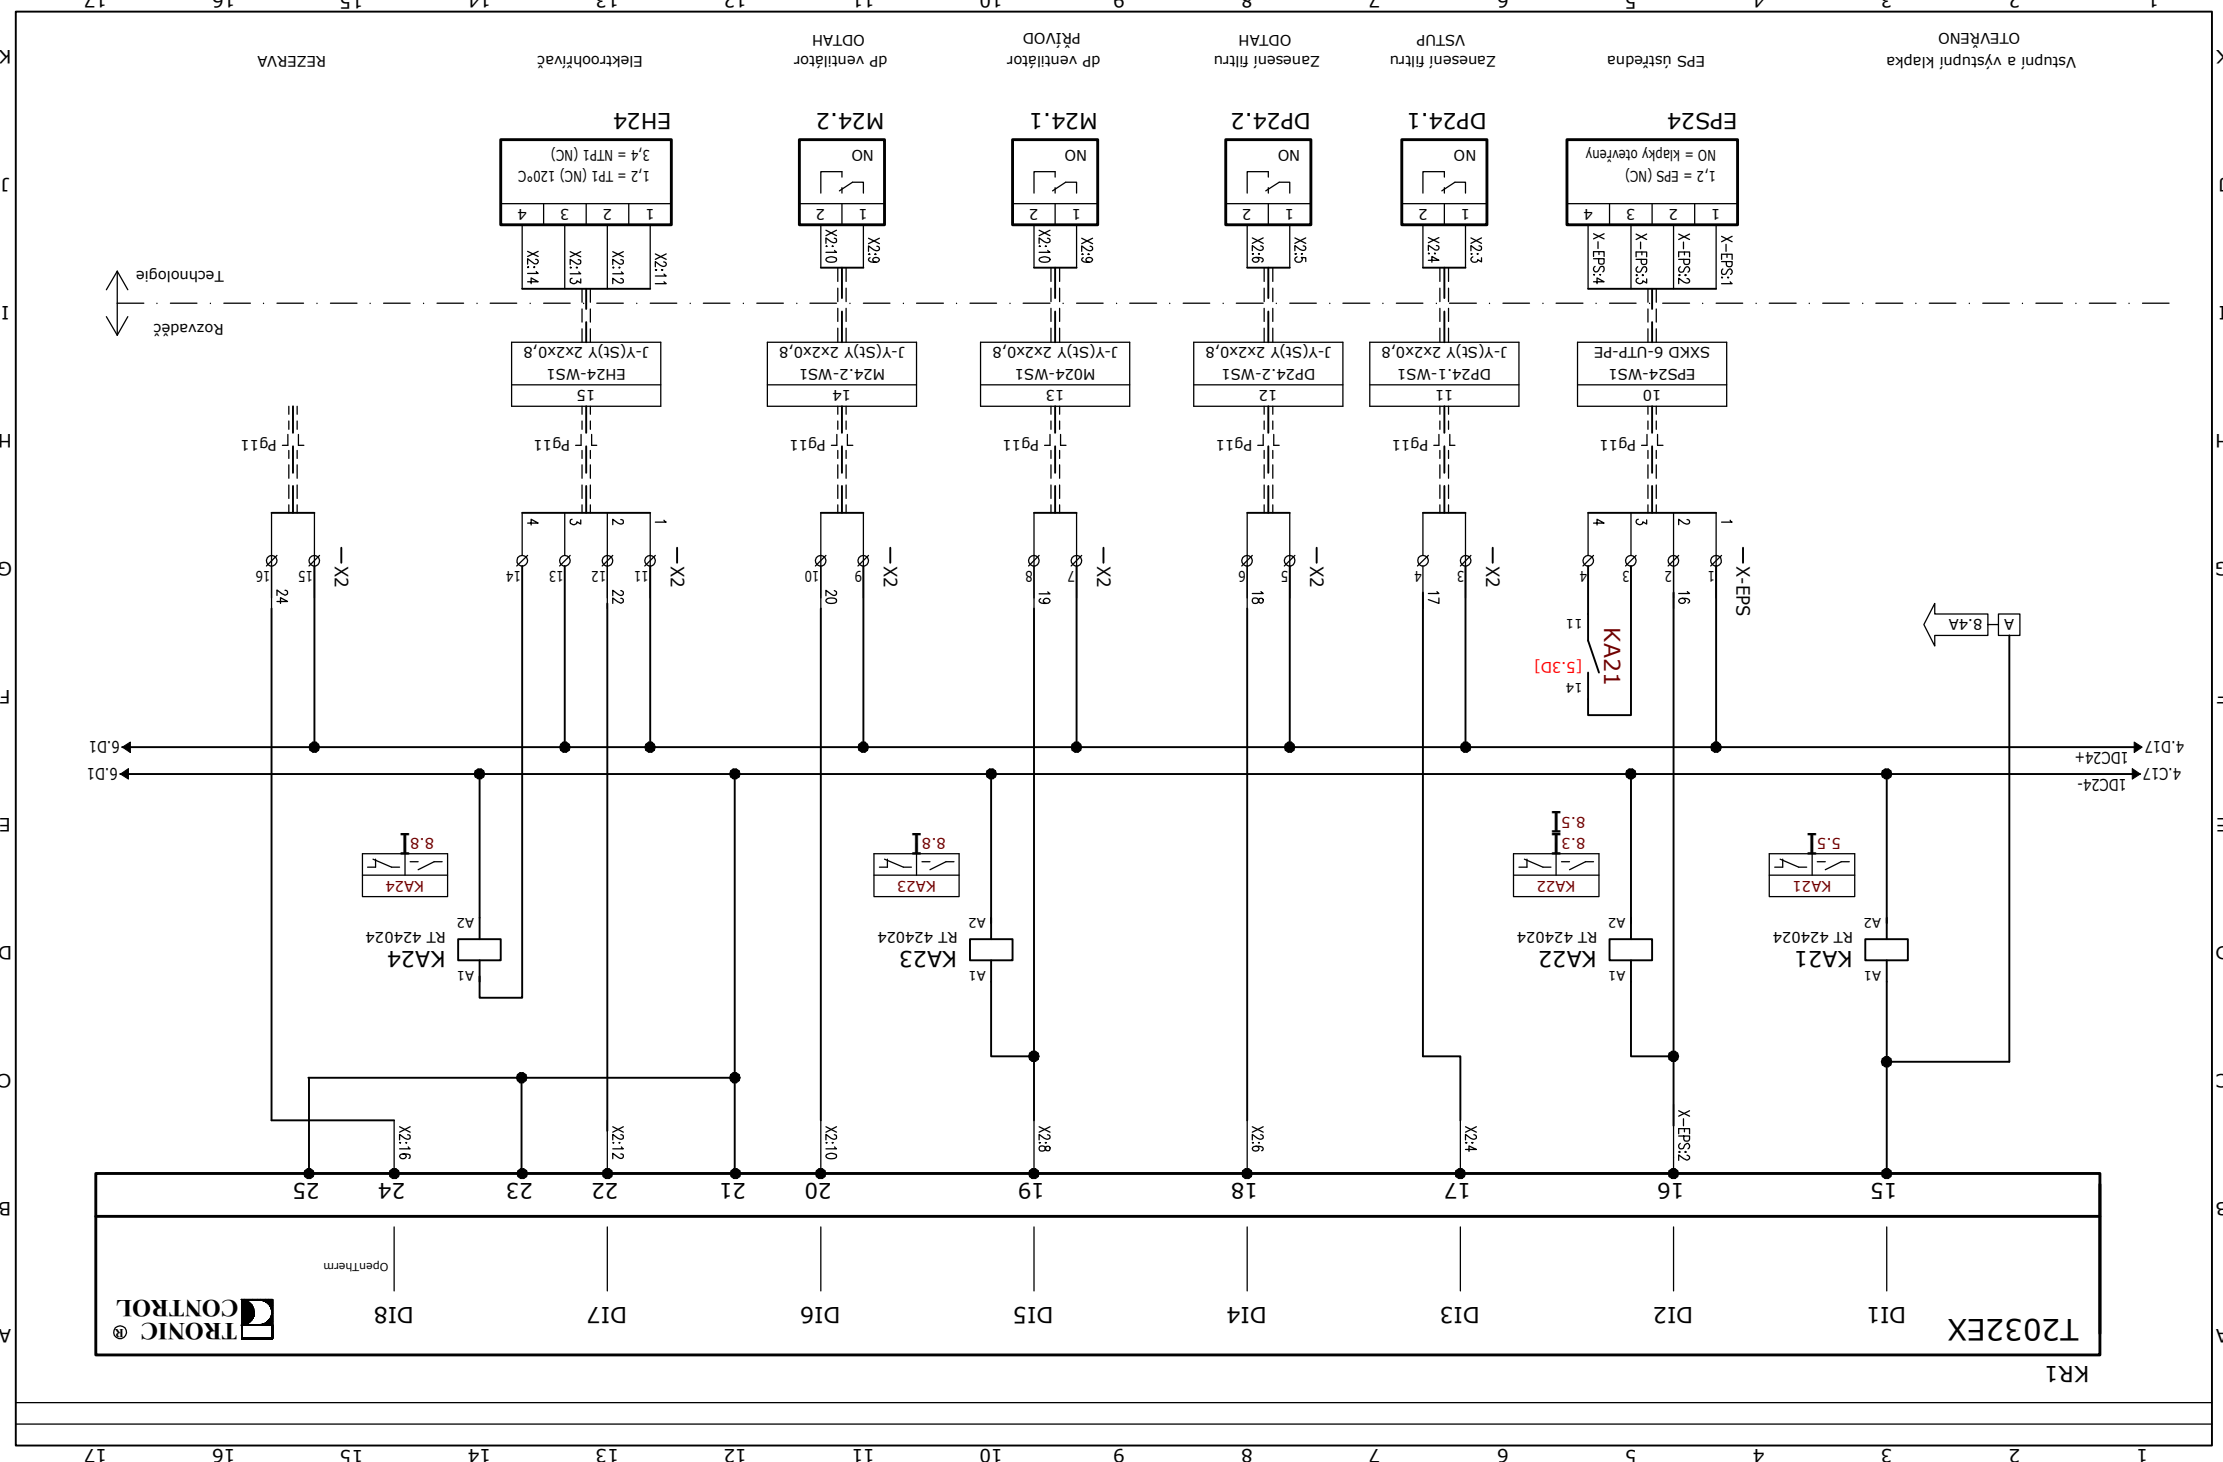



Vypracoval: PETR BOŘUTA	AKCE: REKONSTRUKCE INTERIÉRU ADMIN. BUDOVY "A"		Město: BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4		Otrokovice IČ: 47970596		Investor: AGRIE office s.r.o.		Rozvaděč DMR24		Měřítko: 1:1		V.č.: 120		List: 17	
Kontrola:									Obsah:		Změna/Datum:		Zákazka: 202008			
Datum: 22.06.2020																

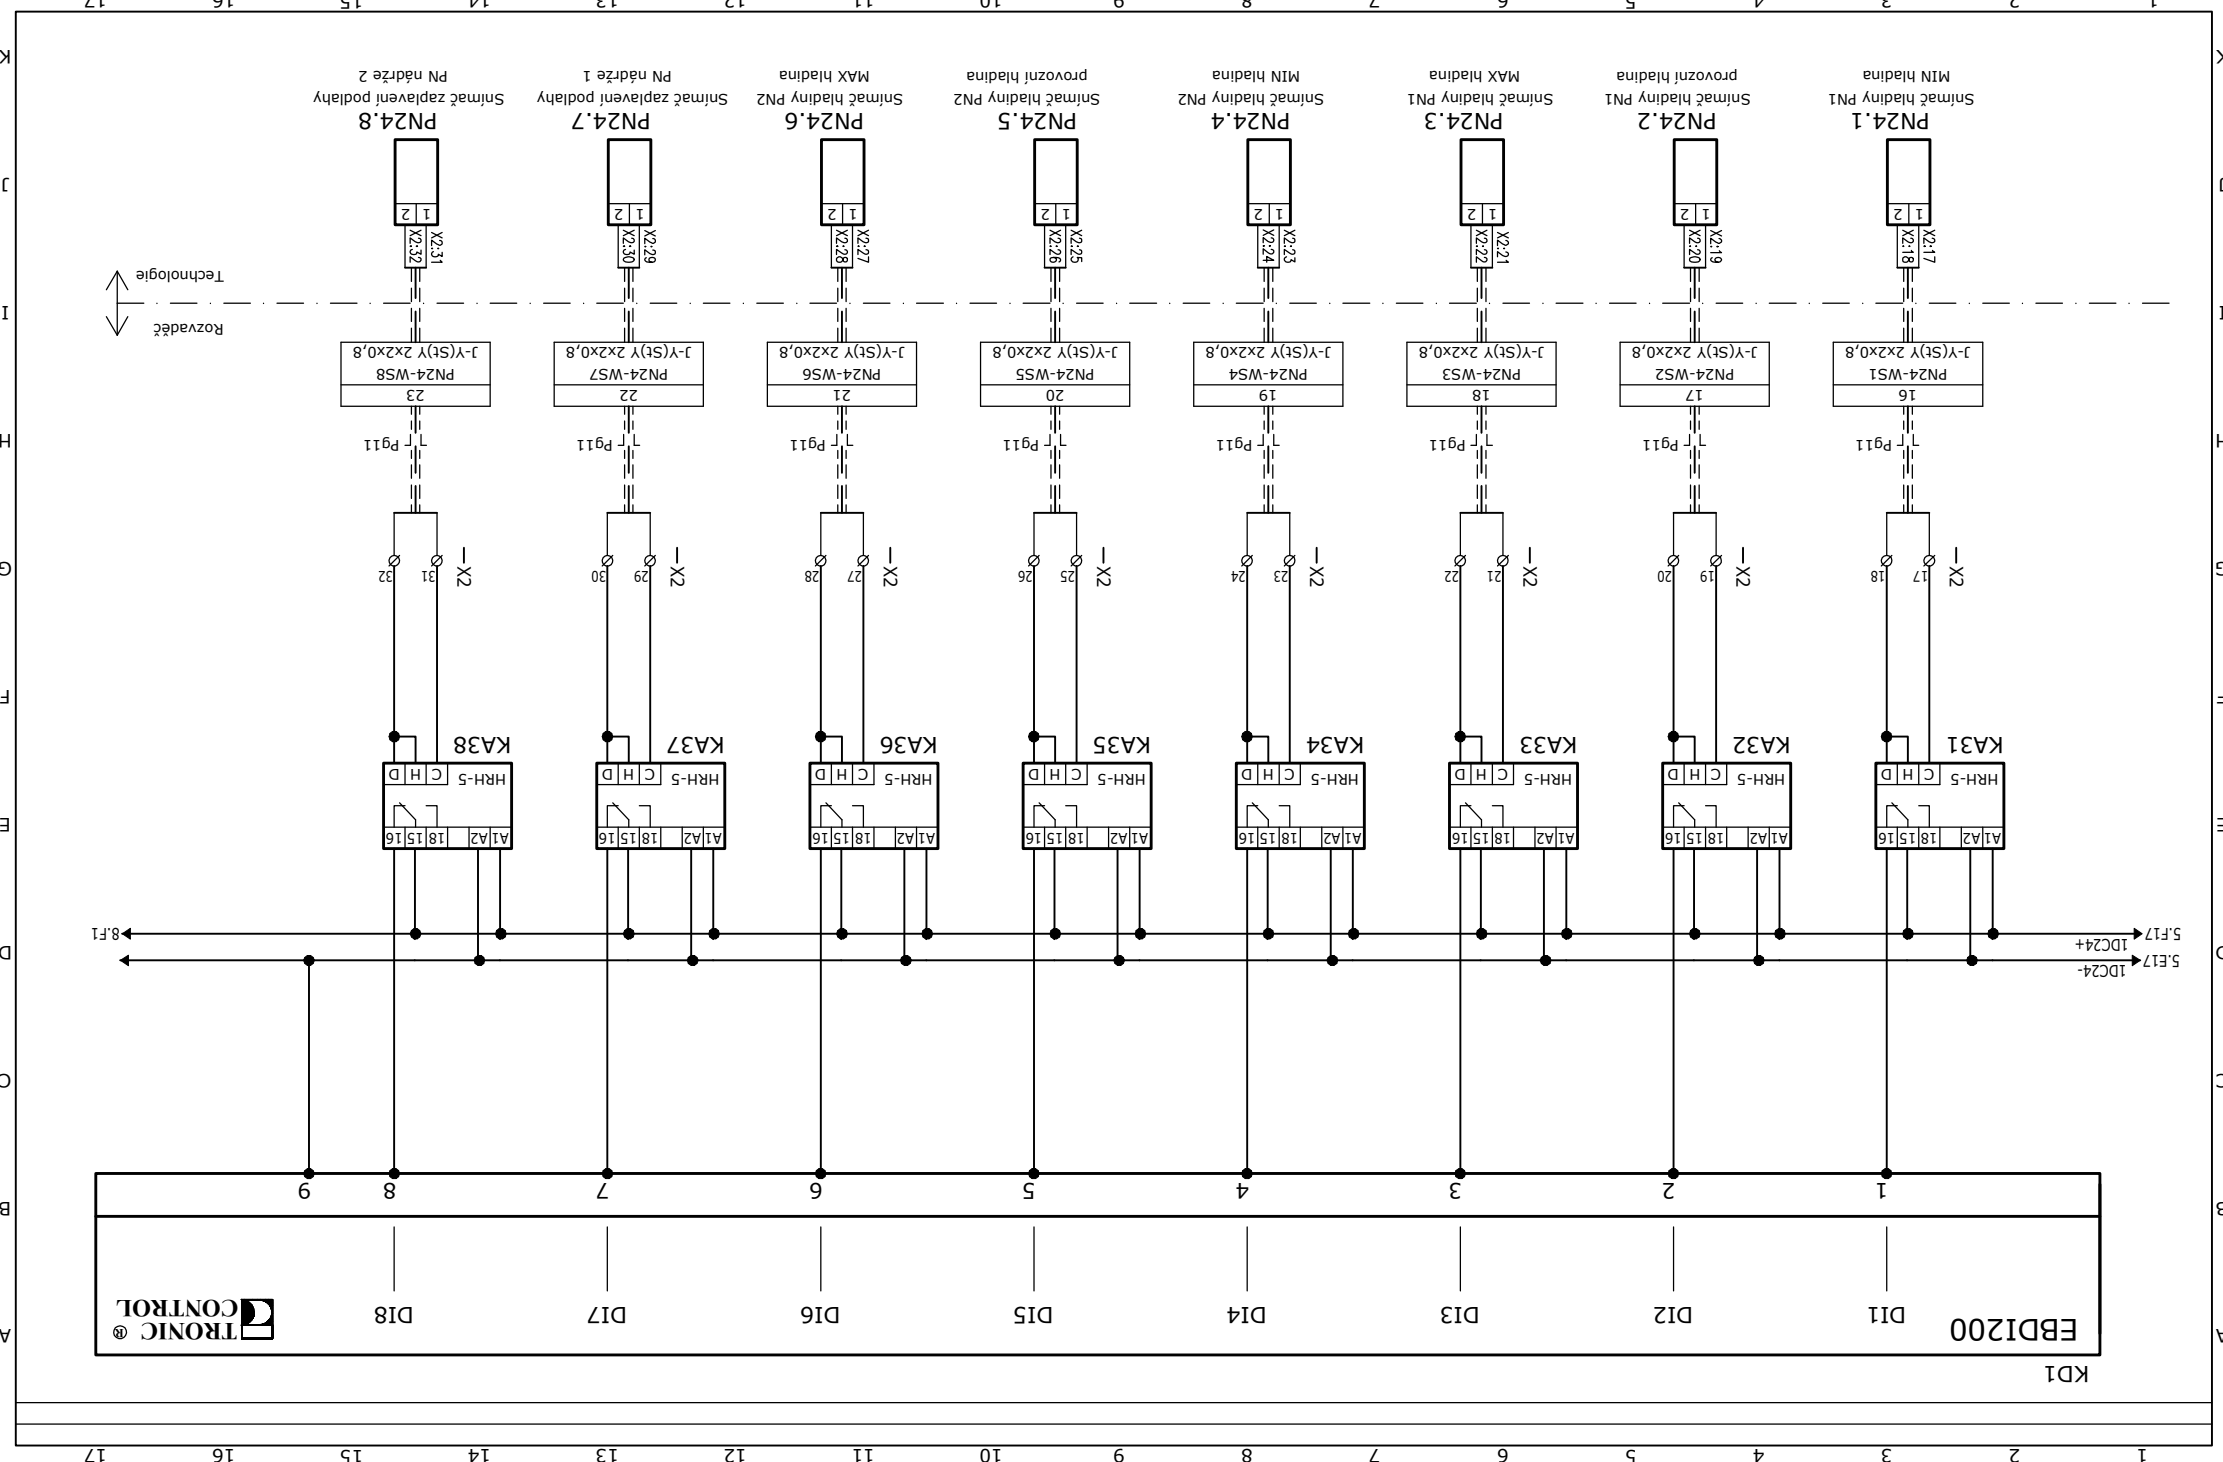


AKCE: REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMIN. BUDOVY "A" BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4 MĚŘENÍ A REGULACE	Petr Bořuta Projekce zařízení Měr Mánesova 1138, 76502 Otrokovice IČ: 47970596			Rozvaděč DMR24		Měřítko: 1:1	V.č.: 120	Listů: 17
	Investor: AGRIE office s.r.o.		Obsah:		Změna/Datum:		Listů: 17	
	Zakazka: 202008							
Vypracoval: PETR BOŘUTA		Kontroloval:		Datum : 22.06.2020				

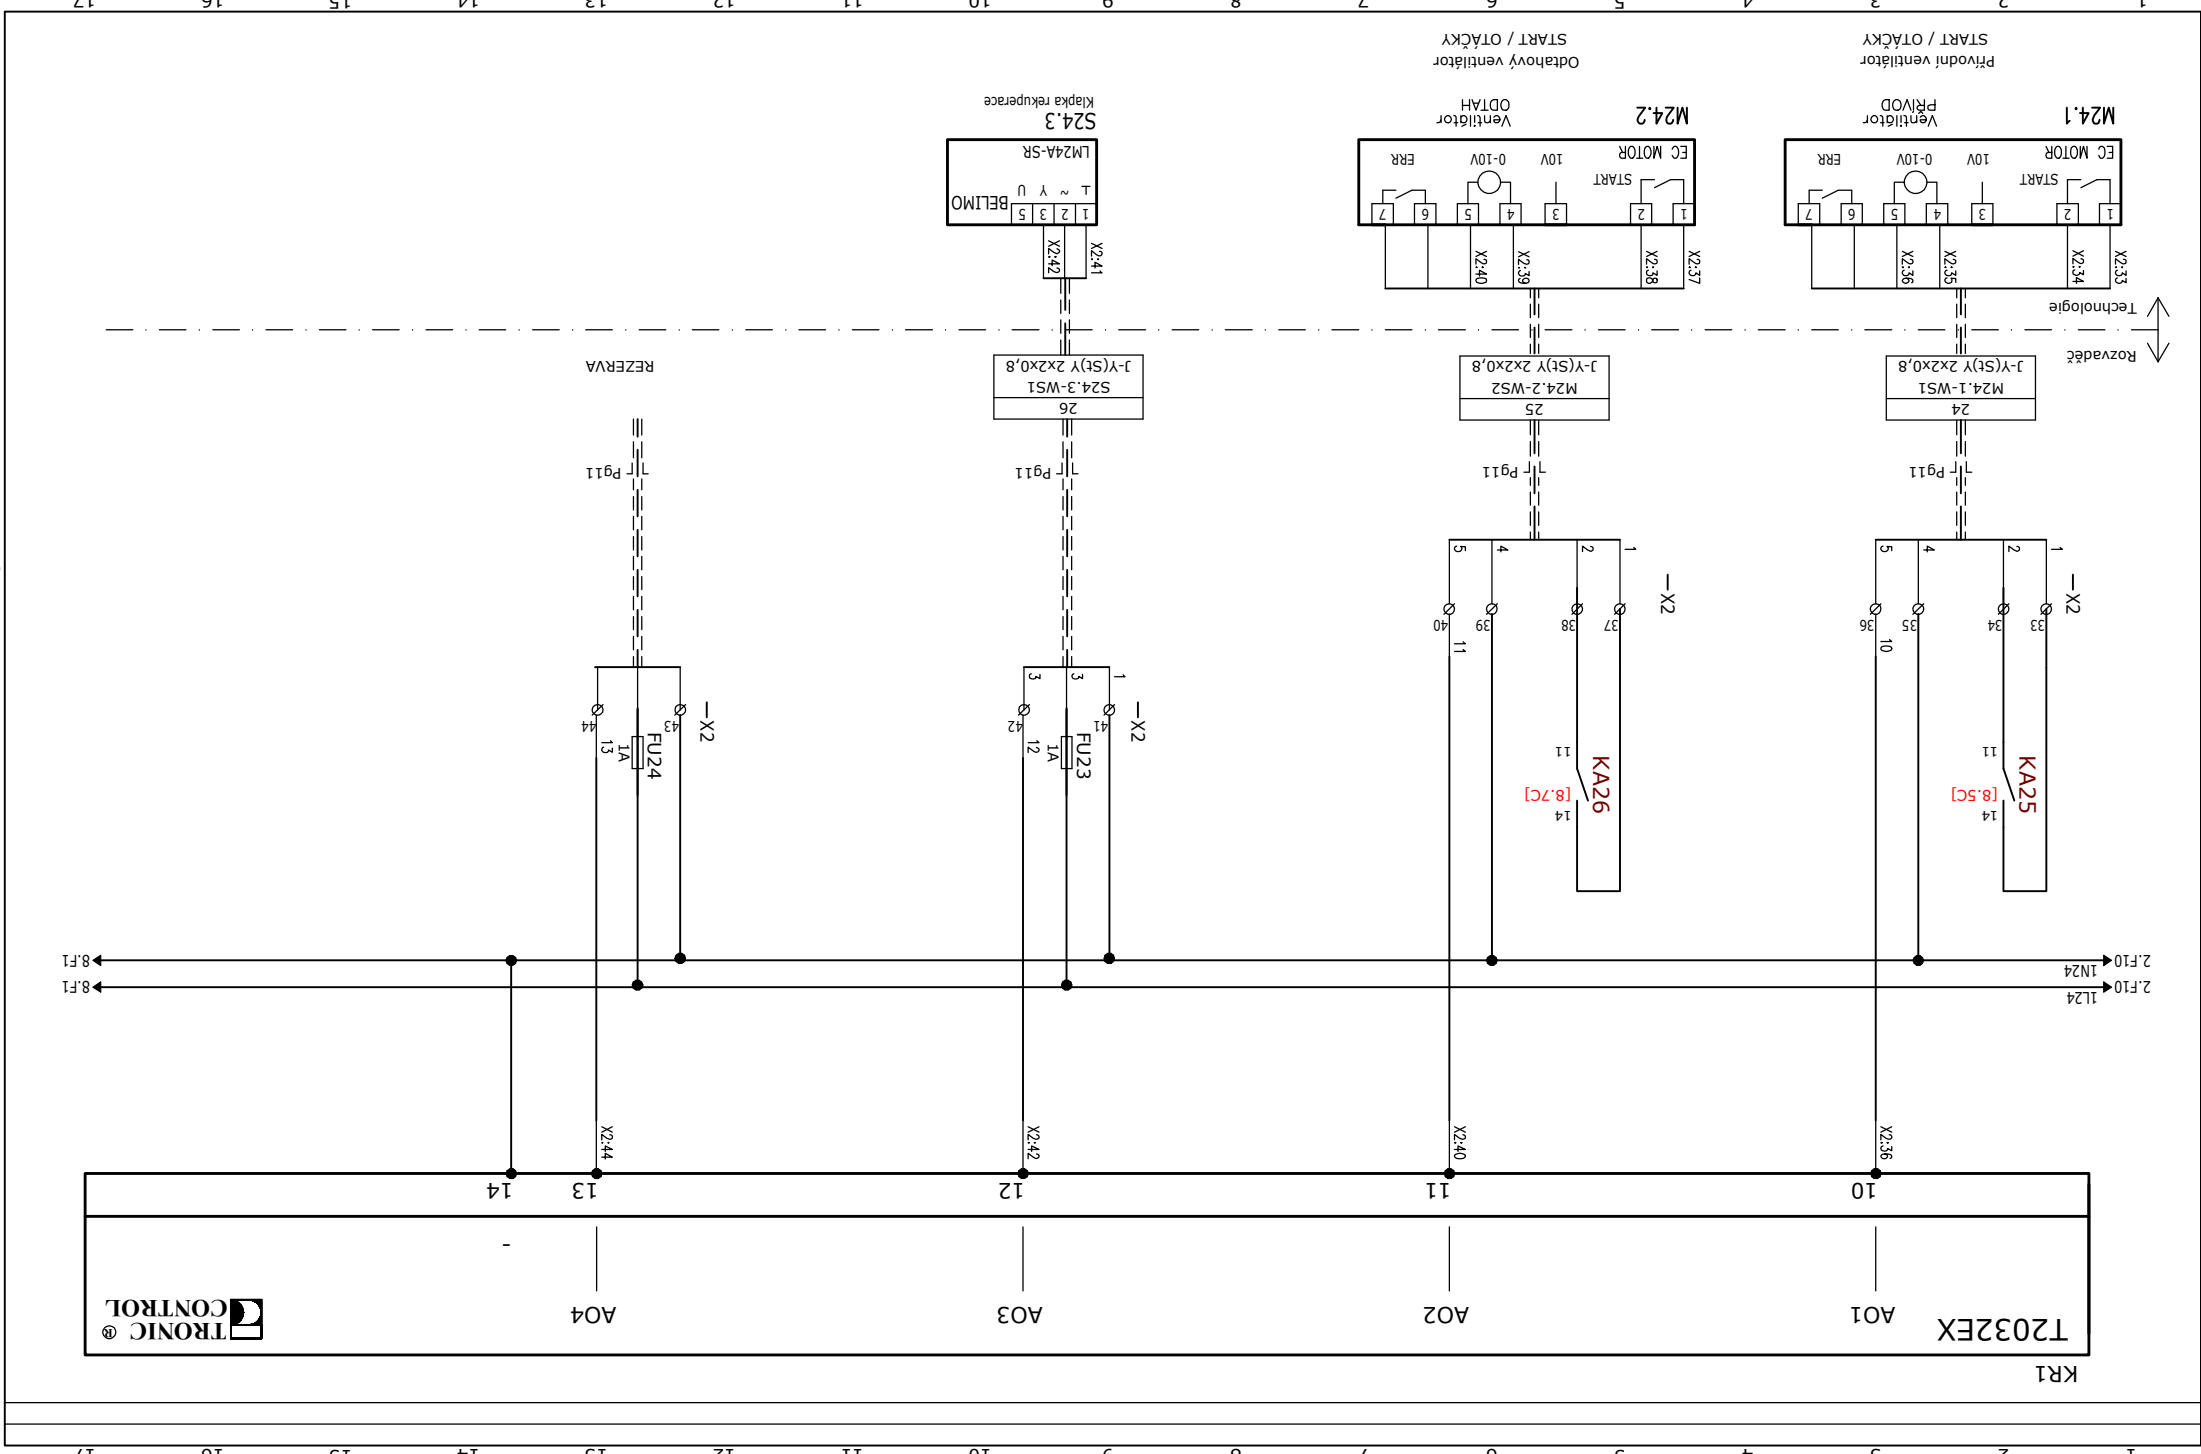

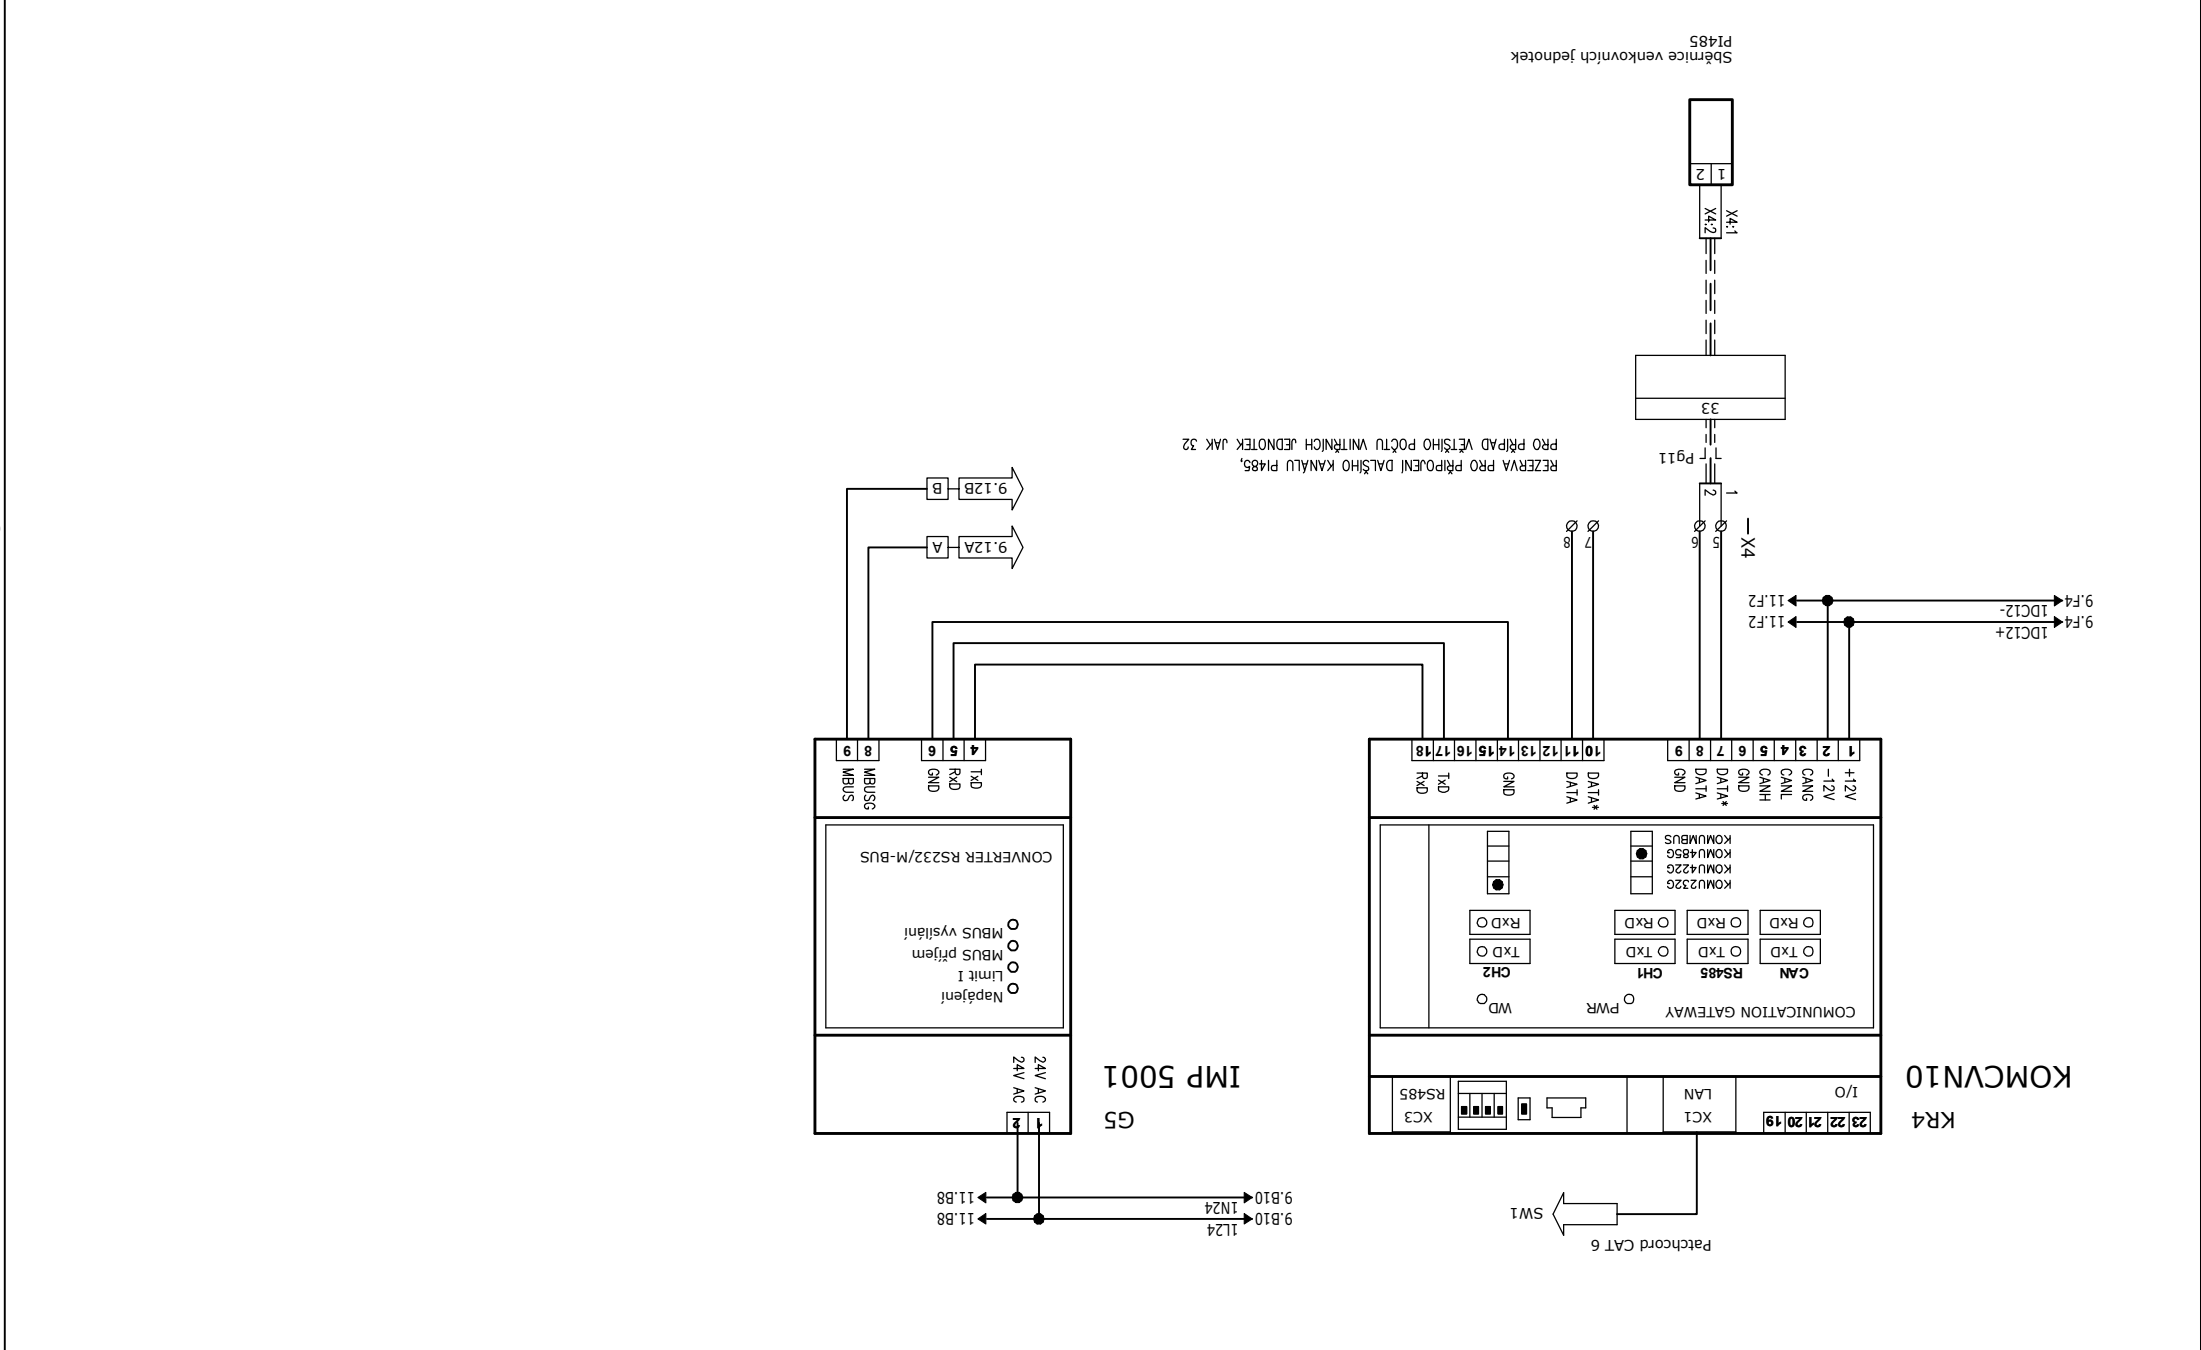

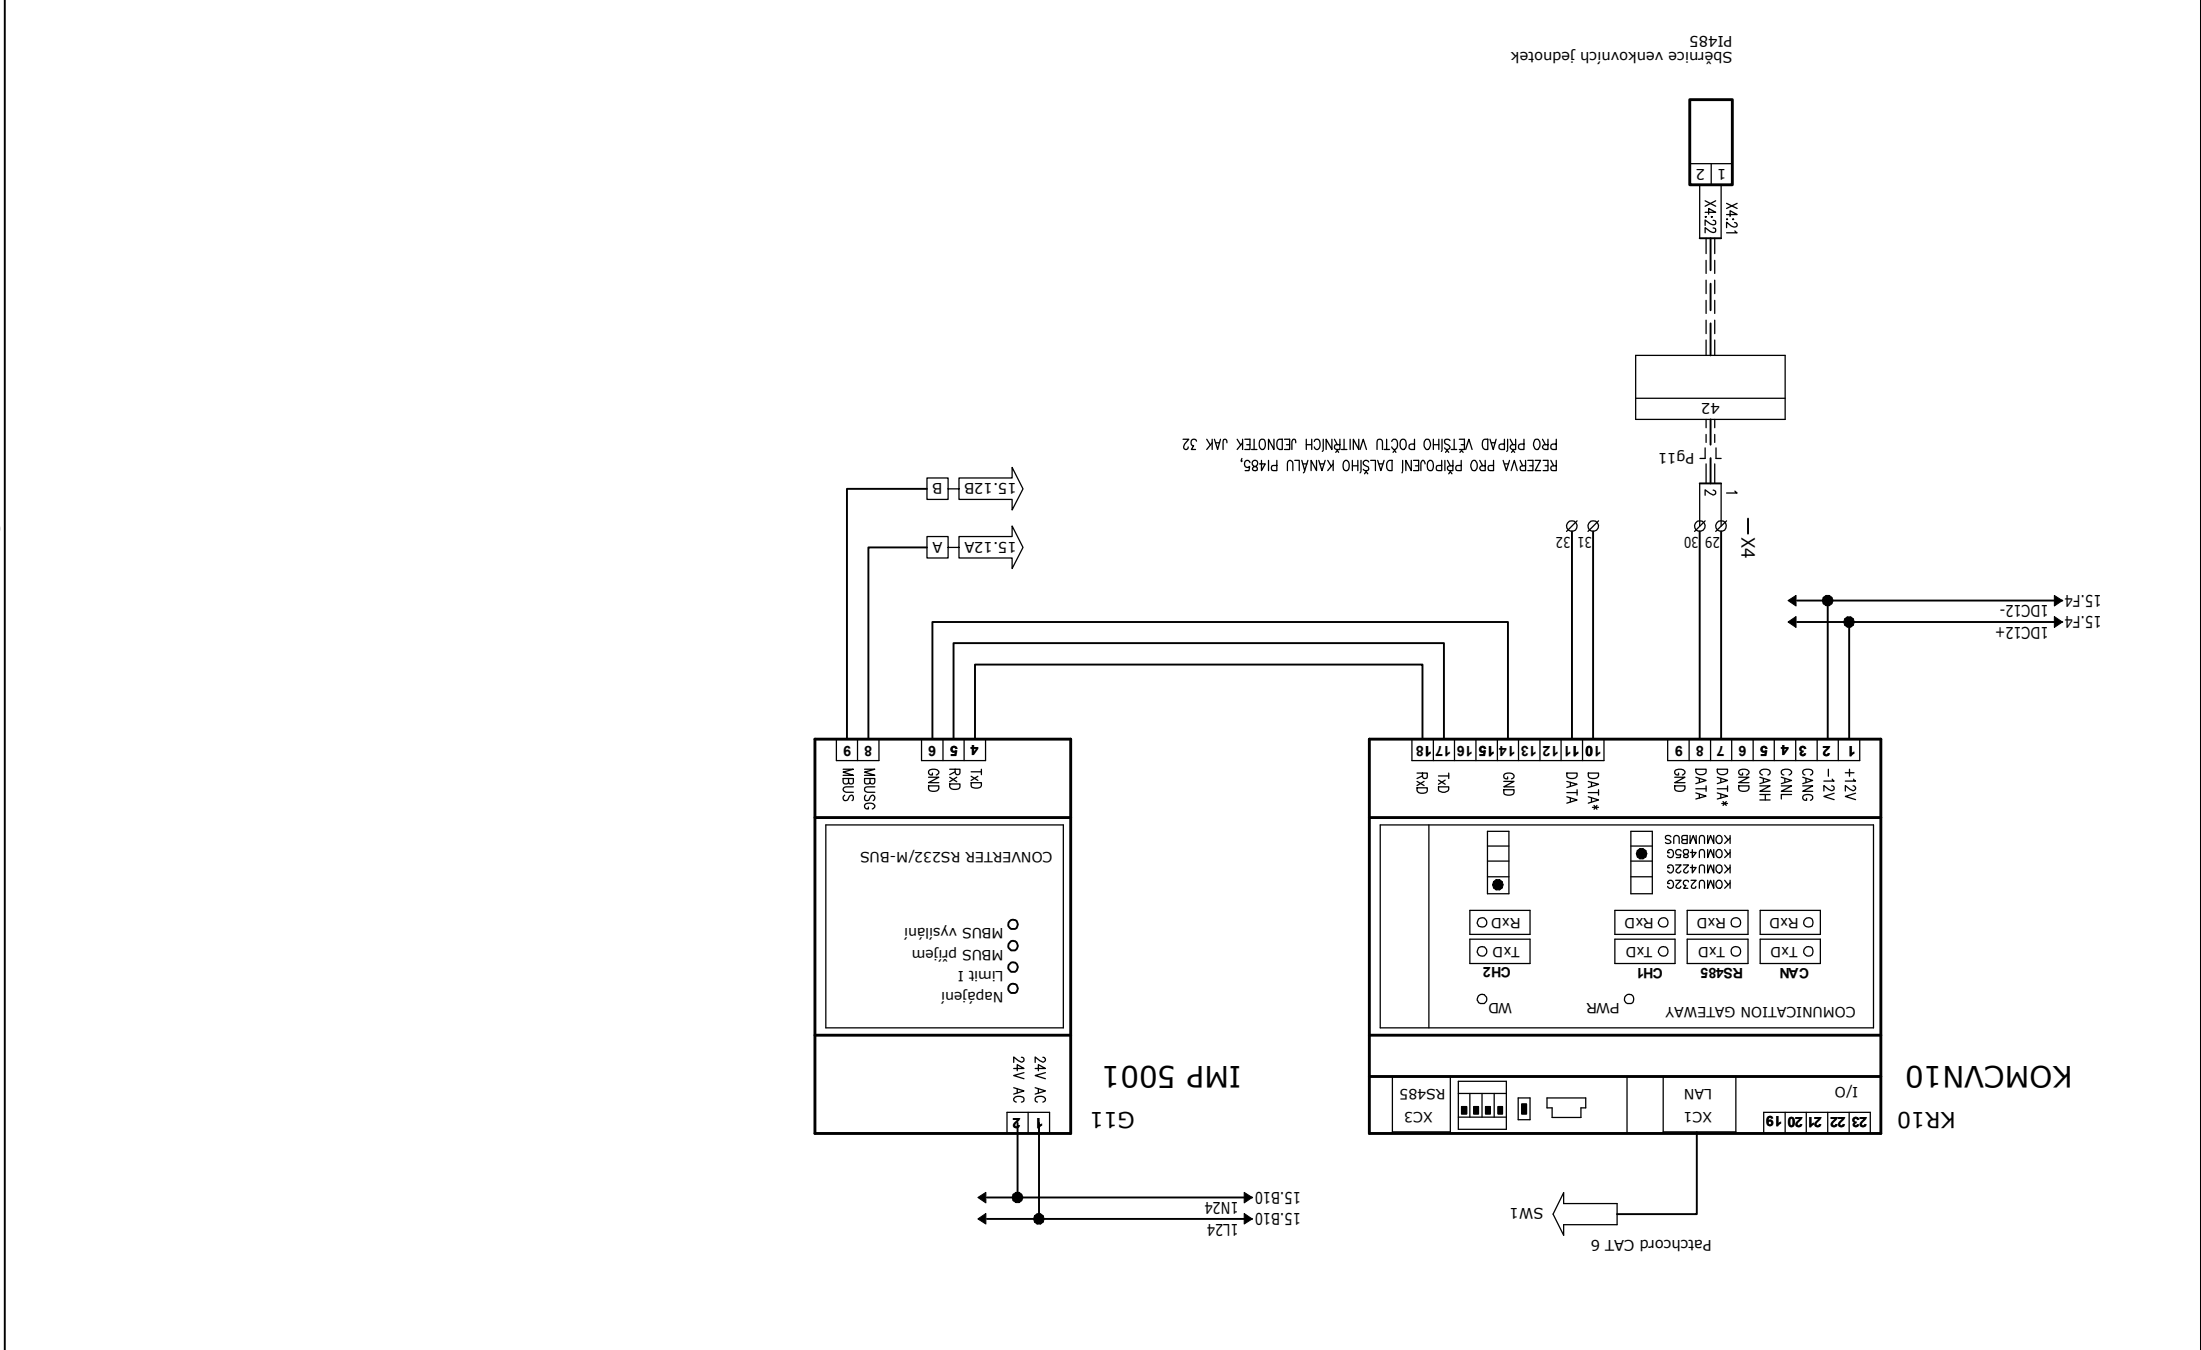

Vypracoval: PETR BORŮTA	AKCE: REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMIN. BUDOVY "A"		Měření a regulace BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4		Měřítko: 1:1		Změna/Datum:		Investor: AGRIE office s.r.o.		Obsah:		Rozvaděč DMR24		Měřítko: 1:1		V.č.: 120		Listů: 17		List: 17	
Kontroloval:	Datum : 22.06.2020		Otrokovice IČ: 47970596		Mánesova 1138, 76502		Petr Borůta		Projektce zařízení Měr		Zákazka: 202008		Vývodky:		Pg13,5 4 + 2 = 7		Pg11 35 + 5 = 40		Pg21 1 + 2 = 3		Začátek: 202008	

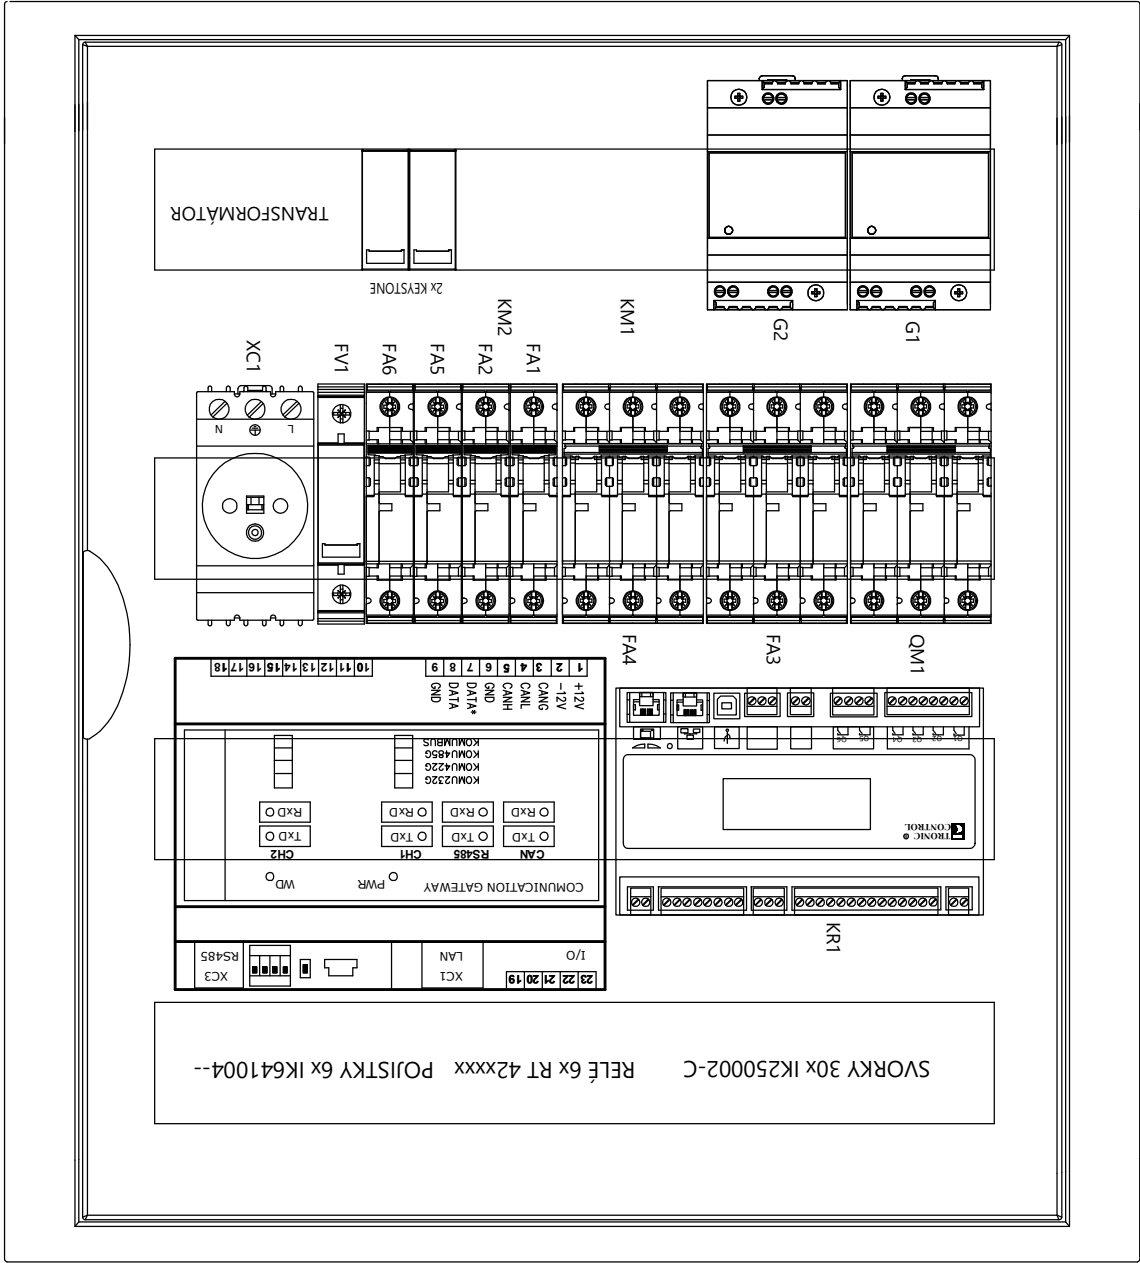

Vývodky:
Pg21 1 + 2 = 3
Pg13,5 4 + 2 = 7
Pg11 35 + 5 = 40

Rozvaděčová skříň
TRONIC SD 8123
800 x 1200 x 300mm
VÝVODKY VRCHEM
DVERE PLNE
KRYTÍ: IP45

Otevírání dveří
Panty vlevo

Poznámka
Výstražná tabulka:
Pozor elektrické zařízení!
Vypni v nebezpečí!
Nehas vodou ani pěnovými přístroji!