


ROZVÁDĚČ RH-AC

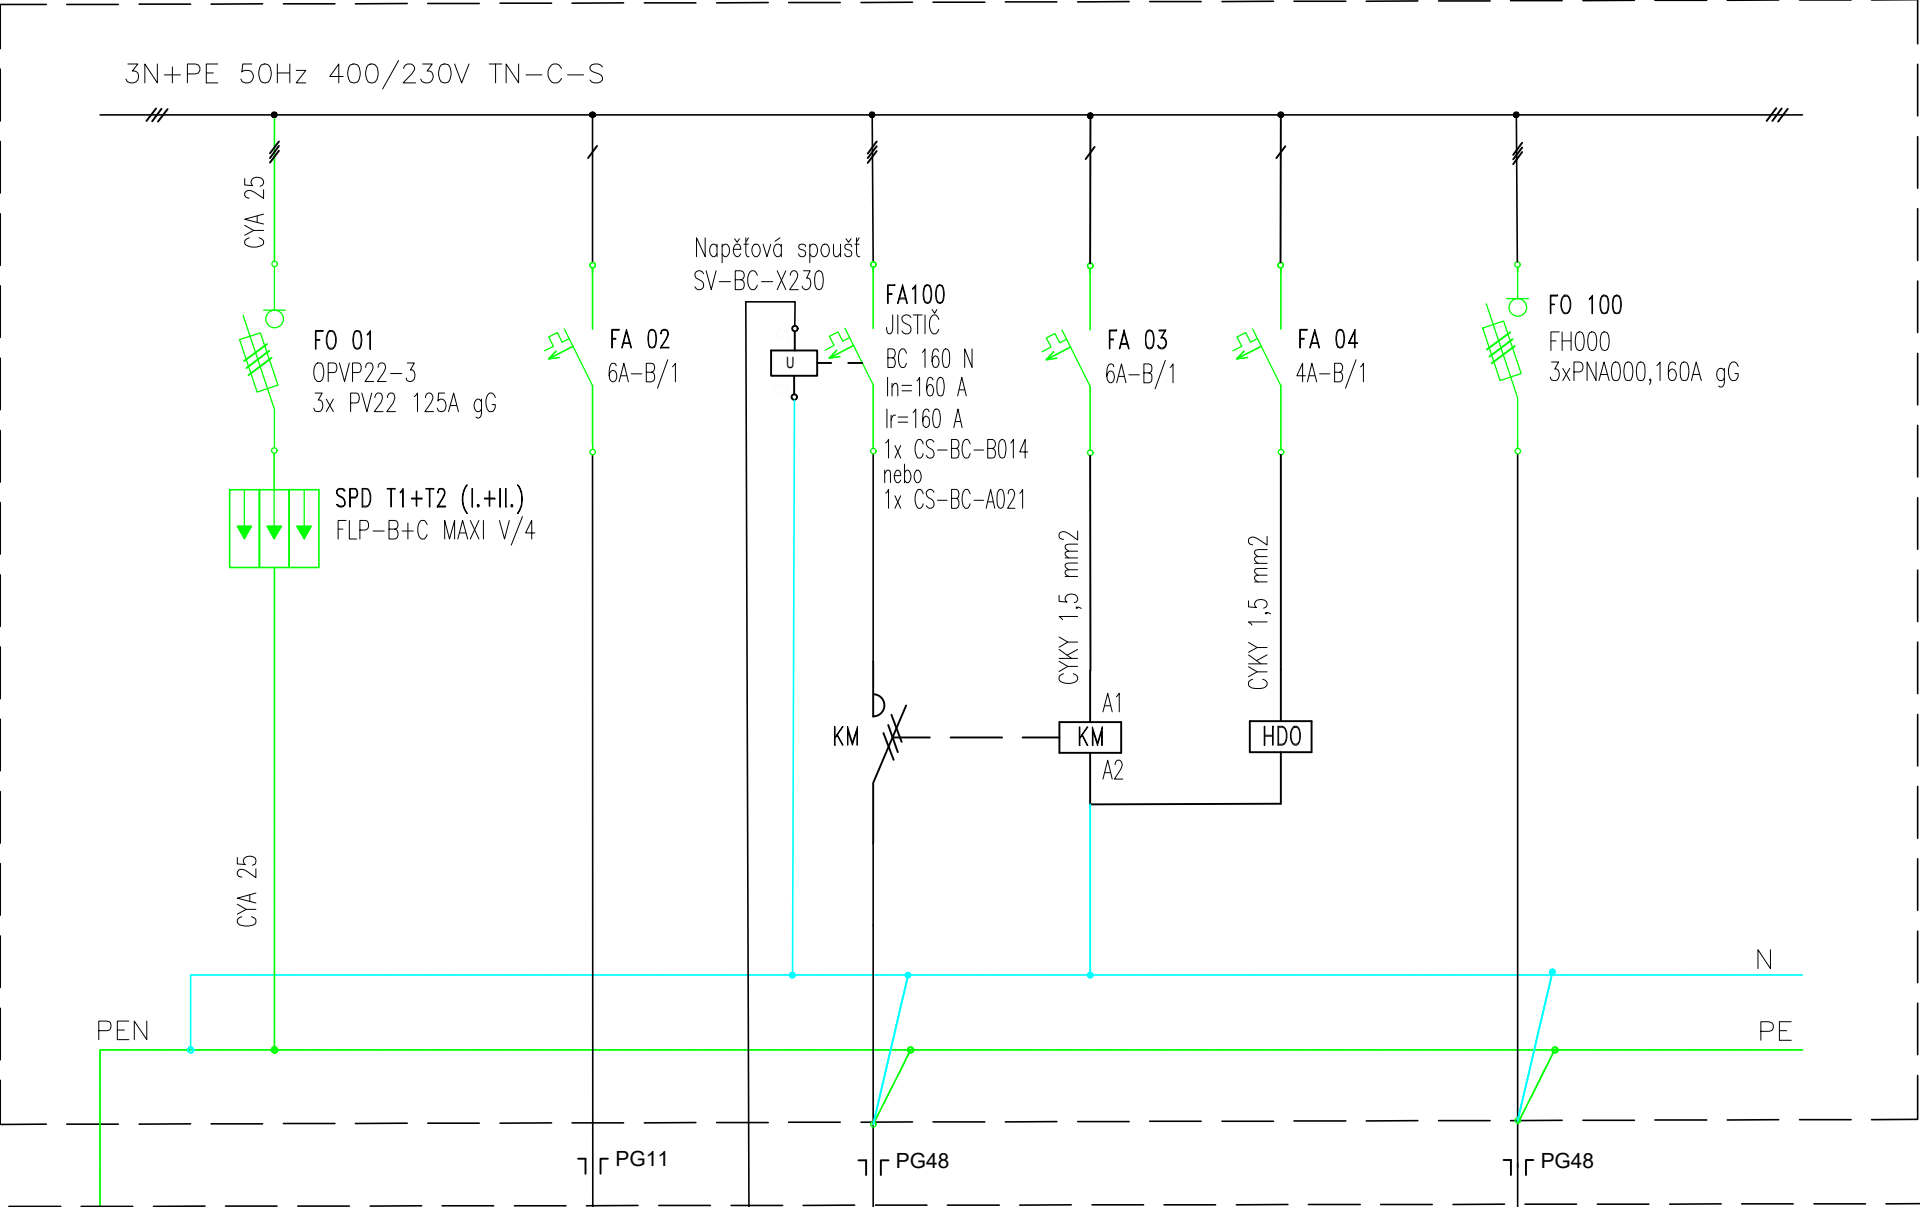

FeZn 30x4/D10mm FeZn
UZEMNĚNÍ ROZVÁDĚČE

CHKE-V-0 2x1,5 mm2
Tlačítko EP0
nouzového vypnutí

ROZVÁDĚČ
RFV-BT
100 kW
CYKY 3x95+50
WL-AC1

ROZVÁDĚČ
RH-AC
100 kW
CYKY 3x95+50
WL-AC2

POZNÁMKY:
RH-AC: ROZVÁDĚČ FOTOVOLTAIKY POMOCNÝ

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		WATTEST, s.r.o. Poříčany 73 Poříčany 73, 289 14 tel.: 606 849 802 email: wattest@iol.cz	
Ing. Karel Červenka		Ing. Dan Staněk			
INVESTOR	Ing. Luděk Šofr, PhD.				
OBEC	Královice u Zlonic, 274 01				
STAVBA: FVE Kralovický dvůr				DATUM	8/2021
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	
FVE - schéma rozváděče RH-AC				ČÍSLO VÝKRESU	D.7