


# R-UPS

povrchový, min.IP40/20

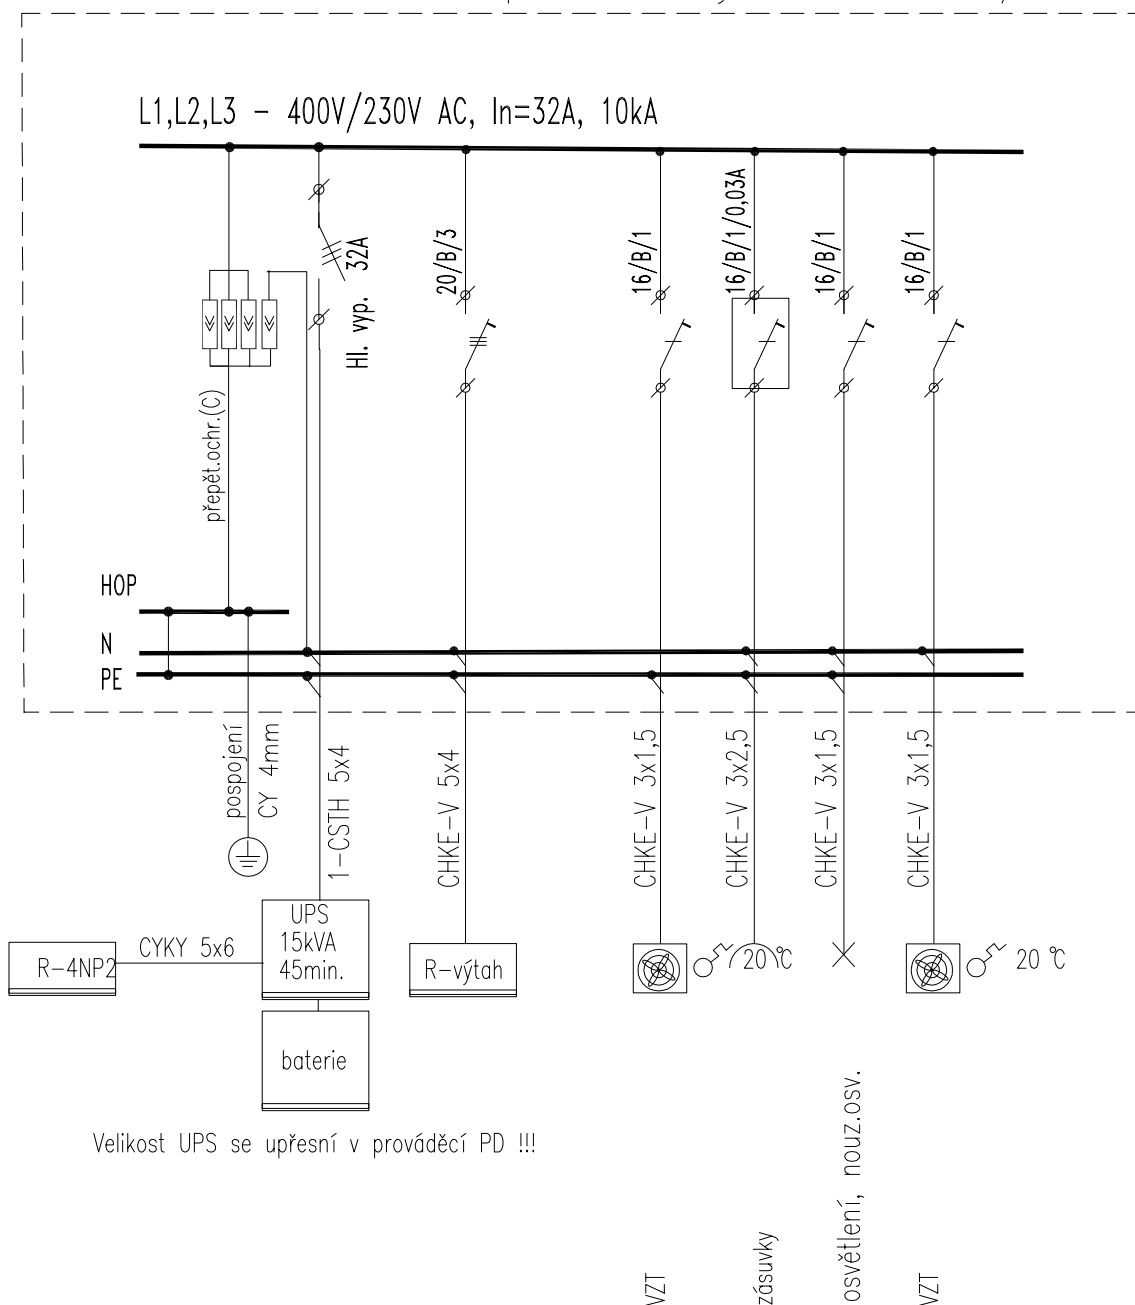

## POZNÁMKA:

- Napěťová soustava: 3x230/400V AC, TN-C-S,
- Instal. příkon: 20kW
- Max. soudobý příkon: 20kW
- Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41: automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním, doplňková ochrana: proudovými chrániči,
- Stavbu provádět dle projektu pro provedení stavby !!!

<b>ELFY ELEKTROFIRMA Josef Šmejkal</b> projekce: Jungmannova 209, 261 01 Příbram III tel.-fax: 318 627 335			Sadská 480 190 00 Praha <b>Investor:</b> Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín místo stavby: k.ú. Milín, parc.č. 235/1, 235/2, 235/4, 235/5		výkres č.: <b>9</b>	č.paré:
projektant:	J. Bonk		název zakázky:		č.zakázky/evid.č.:	
ved. proj.:	Ing. Sladkovský		ZÁKLADNÍ ŠKOLA MILÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY		P-11/909	
kontroloval:	Ing. Sladkovský		"Odborné učebny, bezbarierovost stavby"		datum:	
stupeň:	DVZ	změna: -	platnost výkresu od: 2016-11-25		2016/11	
			název výkresu:		formát:	
			Rozvaděč - R-ups		1A4	
					měřítko:	
					-	