


ŘEZ 1-1

ODVĚTRÁNÍ PODLAHY - SYSTÉM HT160
NAD STŘEŠNÍ ROVINU
VÝFUKOVÁ HLAVICE D160

ODVĚTRÁNO NAD STŘECHU Ø250 mm
OSAZENÍ VENTILÁTOR
NAPŘ: TH-MIXVENT 1300/250
POD VENTILÁTOREM OSAZENÝ
TLUMIČ HLUKU 900/350
UZAVÍRACÍ Klapka D250

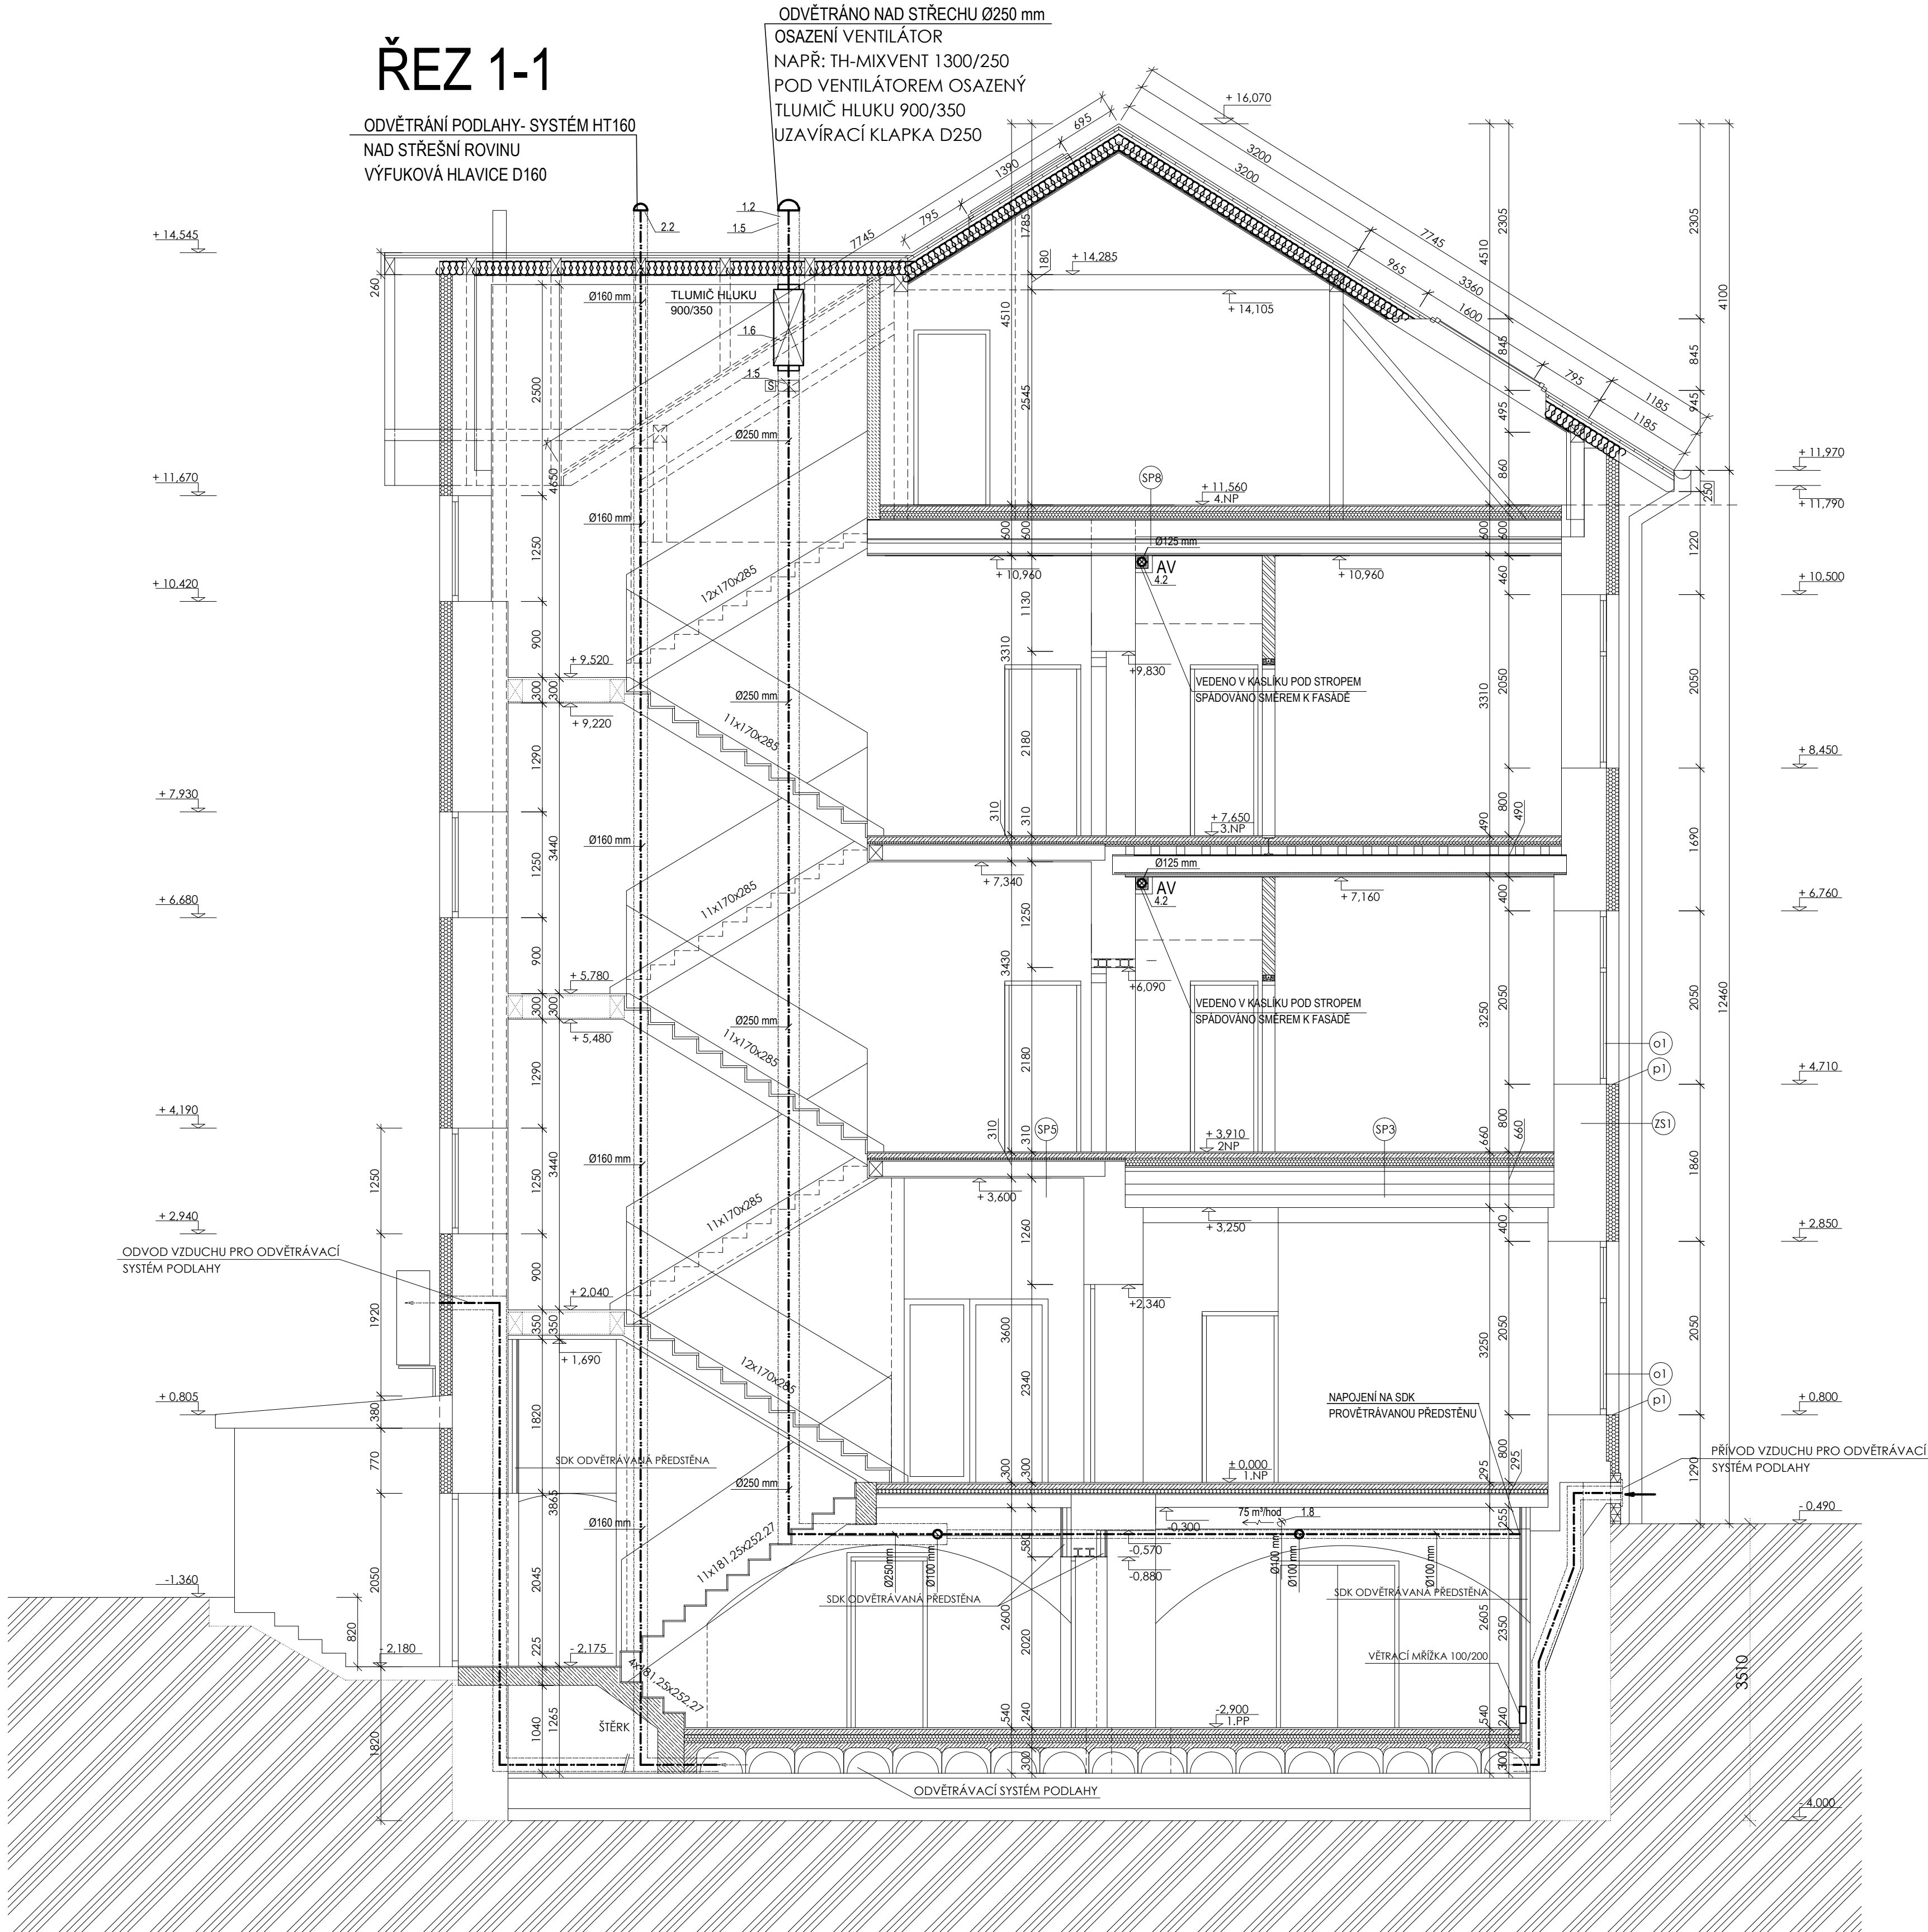

LEGENDA:

PRÍVODNÍ POTRUBÍ
ODVODNÍ POTRUBÍ

STROPNÍ VENTILÁTOR
NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR
DIGESTOŘ

LEGENDA PRVKŮ:

1.1 - VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ VP=740 M3/HOD
1.2 - VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ VO=740 M3/HOD
1.3 - FILTRAČNÍ KAZETA D 250
1.4 - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAC D315.9KW
1.5 - UZAVÍRACÍ Klapka D250-SERVOPHON
1.6 - TLUMIČ HLUKU D 250-900
1.7 - PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE 315/315
1.8 - VÝUSTKA NA KRUH. POTRUBÍ 325X85
VM-1.8-MŘÍŽKA STĚNOVÁ 12.5-200/100

2.1 - PLASTOVÁ FASÁDNÍ MŘÍŽKA 200/200
2.2 - VÝFUKOVÁ HLAVICE D 160

3.1 - VÝFUKOVÁ HLAVICE D 225
3.2 - VÝFUKOVÁ HLAVICE D 160

4.1 - AXIÁLNÍ VENTILÁTOR D125,VO=50M3/HOD-DOBĚH
4.2 - AXIÁLNÍ VENTILÁTOR D125,VO=50M3/HOD-DOBĚH,HYDROSTAT
4.3 - VM1-PŘETLAKOVÁ ŽALUZIOVÁ Klapka NA FASÁDU D125
4.4 - VÝFUKOVÁ HLAVICE D125

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP, v případě užiti dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započítím bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O. BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00 IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857 MOBIL: 724 900 564 E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com WEB: www.design-build.cz
INVESTOR:	R-MOSTY, Z.S.	
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ	
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR POŠVIC	
MÍSTO STAVBY:	NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	ZAKÁZKA: 2016018
NÁZEV ZAKÁZKY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI	STUPEŇ PD: DPS
		DATUM: 25.9.2018
		MĚŘÍTKO: 1:50
		Č. VÝKRESU: D.1.4.33
		Č. PARE: 1
		ODDÍL: D.1.4-TZB