



KRC 900.455  
PV 1/2 č. 1




0.01	SCHO DY	8,1
0.02	CHO DBA	15,6
0.04	PŘEDSTŮJ	4,9
0.05	SUŠARNA KERAMIKY	5,6
0.06	KERAMICKÁ DÍLNA	24,8
0.07	PŘEDSTŮJ	6,3
0.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST Ú.T.	5,4
0.10	SKLAD	11,8

10-6040		
PK 1/2 č. 1, PS 1/2		
0.11	KUCHYNĚ	29,1
0.14	WC + SPRCHA	1,8
0.15	JATNA	6,8
0.16	WC BEZBAR.	3,2
0.17	WC + ÚKLID	2,0
0.18	WC + SPRCHA	4,6
0.19	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	22,9
0.20	REHABILITACE	22,9

## 1:50

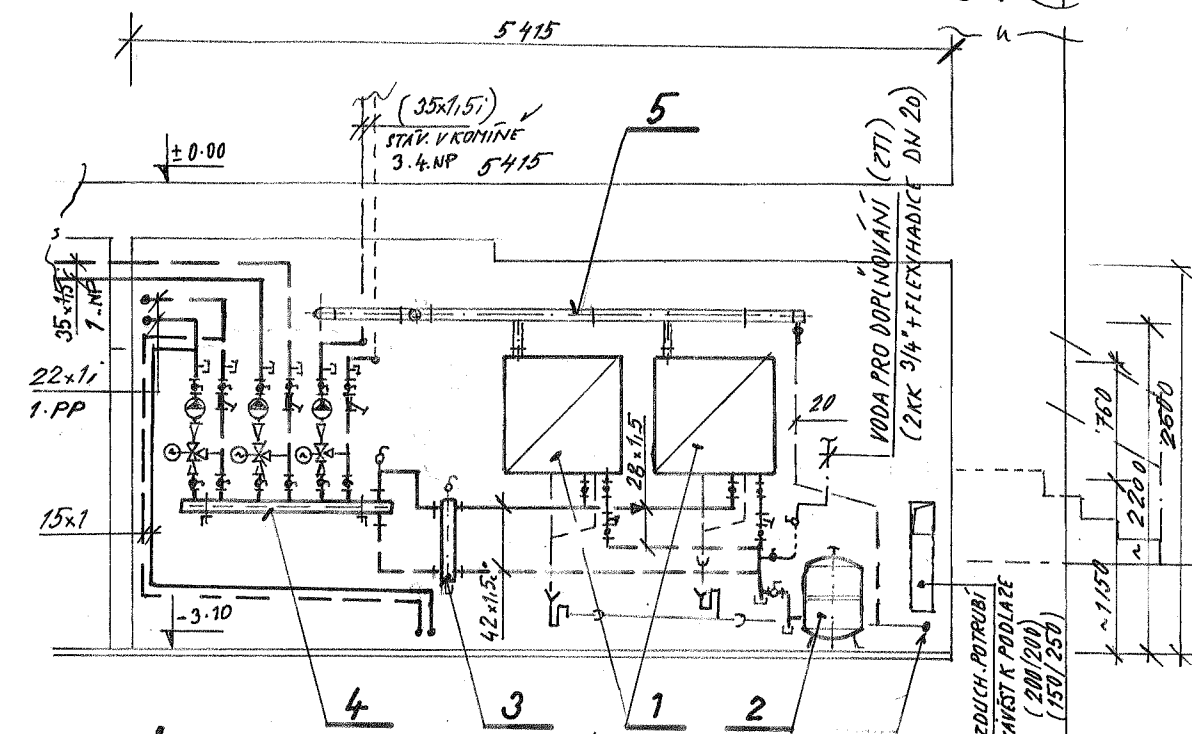

## 1:50

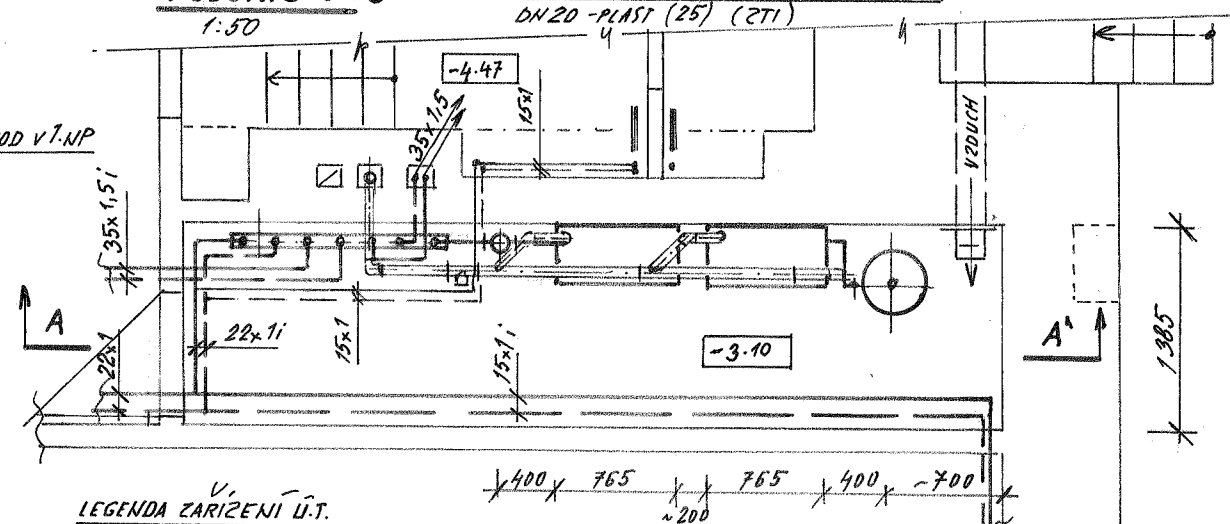

P.Č.	ZAŘÍZENÍ + TECHN. PARAMETRY	KS
1	KONDENZ. KOTEL „GEMINOX THIRI“ 10-35 °C	2
2	TLAK. EXP. NÁDĚBA S MEMBRÁNOU 80L i 350 kPa	1
3	HYDRAUL. VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ - 70 kW	1
4	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVÁČ PRO 3. OKRUHY	1
5	SDRUŽENÝ ODVOD SPALIN DN 125 SE ZPĚTN. KLAPKAMI	1

VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA OPATŘIT THERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI, KROMĚ KRC V D. 18 (SPRCHA),  
V D. 14 (PLE SITUACE)  
V MÍSTNOSTI KDE BUDE PŘENOSNÝ QAA 58, TERMOHLACE NASTAVIDNA 5!

ZODPOV. PROJEKTANT Ů.T.	J. BRIŽANSKÝ		
HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY	ING. ARCH. T. JENČEK		
INVESTOR: PUKA PRO ŽIVOT D.S. RAJMONDOVA 1199/4, PRAHA 8			
AKCE: <b>DOMOV A DENNÍ STACIONÁŘ</b> PRO SPOLUOBČANY S MENT. A KOMB. POSTIŽENÍM - 3. ETAPA BRNO-KRÁLOVO POLE, BOŽETĚCHOVA 15		DATUM	06/2016
		STUPEŇ	PP
		FORMÁT	2 A 4
ČÁST: <b>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ</b>		MĚŘÍTKO ~ 1:100 (B5)	ČÍSLO VÝKR. <b>5.1</b>
VÝKRES: PŮDORYS 1. PP		1:50	