



Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti A [m ²]	Světla výška s.v. [m]	Objem místnosti O [m ³]	Výpočtová teplota interieru θ _{int} [°C]	Tepelná ztráta vzdušným Φ _{vj} [W]	Tepelná ztráta prostupem Φ _{trj} [W]	Tepelná ztráta celkem Φ _{HEj} [W]
VCHOD 228								
1.01.01	chodba + KK	7,9	2,350	18,6	20	0	99	99
1.01.02	koupelna	4,0	2,600	10,4	24	0	13	13
1.01.03	WC	1,6	2,600	4,2	20	0	91	91
1.01.04	pokoj	9,9	2,600	25,7	20	40	243	283
1.01.05	pokoj	17,6	2,600	45,8	20	40	390	430
1.01.06	pokoj	12,5	2,600	32,5	20	40	202	242
Σ BYT 1.01		53,5		137,1		120	1038,0	1158,0
1.02.01	chodba + KK	9,4	2,350	22,1	20	0	112	112
1.02.02	koupelna	3,7	2,600	9,6	24	0	12	12
1.02.03	WC	1,5	2,600	3,9	20	0	88	88
1.02.04	pokoj	9,2	2,600	23,9	20	40	158	198
1.02.05	pokoj	15,2	2,600	42,1	20	40	285	325
1.02.06	pokoj	14,2	2,600	36,9	20	40	211	251
Σ BYT 1.02		54,2		138,6		120	866	986
VCHOD 229								
1.03.01	chodba	8,6	2,350	20,2	20	0	105	105
1.03.02	koupelna	4,0	2,600	10,4	24	0	13	13
1.03.03	WC	1,6	2,600	4,2	20	0	91	91
1.03.04	kuchyně	10,9	2,600	28,3	20	0	162	162
1.03.05	pokoj	15,6	2,600	40,6	20	61	272	333
1.03.06	pokoj	15,9	2,600	41,3	20	61	229	290
Σ BYT 1.03		56,6		145,0		122	872,0	994,0
1.04.01	chodba	8,2	2,350	19,3	20	0	104	104
1.04.02	koupelna	3,5	2,600	9,1	24	0	11	11
1.04.03	WC	1,4	2,600	3,6	20	0	85	85
1.04.04	kuchyně	10,7	2,600	27,8	20	0	170	170
1.04.05	pokoj	17,0	2,600	44,2	20	61	292	353
1.04.06	pokoj	13,3	2,600	34,6	20	61	204	265
Σ BYT 1.04		54,1		138,6		122	866	988

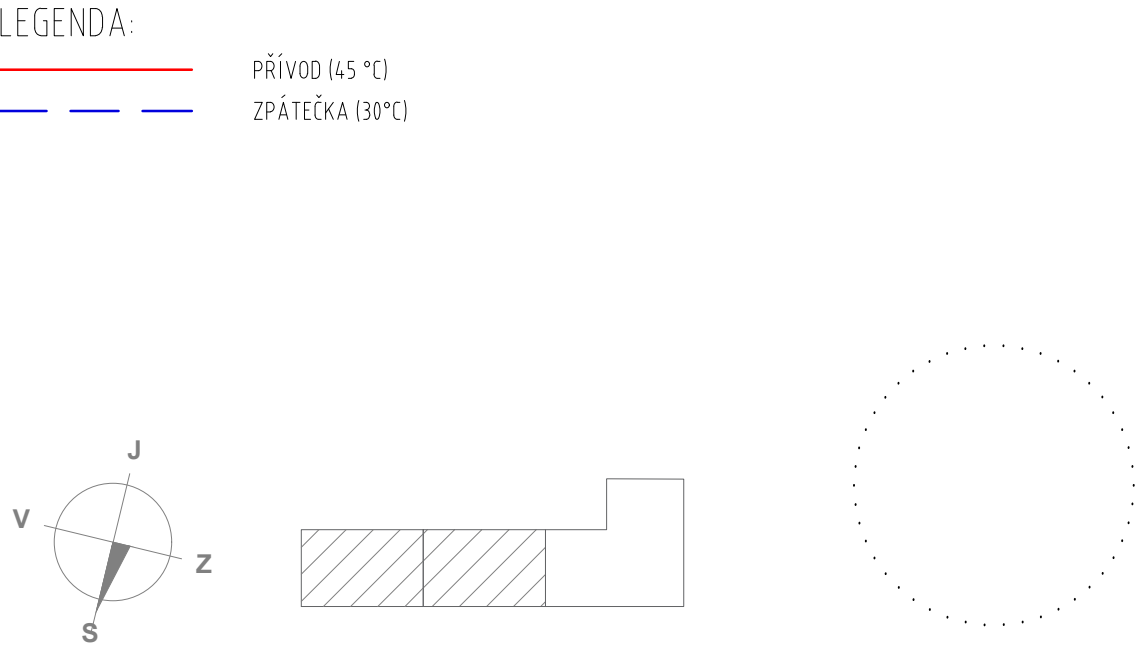

NÁZEV STAVBY:		SÍDLIŠTĚ MILÍN-BLOK T		 evora GREEN ENERGY PROJEKCE • REALIZACE • SERVIS	
INVESTOR:		OBEC MILÍN 11.KVĚTNA Č.P.27,MILÍN			
MÍSTO STAVBY:		U MEDVÍDKŮ 222,223,224,K.Ú. MILÍN		ZAKÁZKA Č.	16139
PROJESE ÚČEL:		VYTÁPĚNÍ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM: 12/2019
VYPRACOVAL:		TOMÁŠ JOCH	ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ ŠÍMA PH.D. (ČKAIT - 0301410)	FORMÁT:	ISO A3.1 (4×A4)
OBSAH:		228 229 - 1NP			MĚŘÍTKO: 1:50
					VÝKRES Č.: UT-03