



VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div><b>ELEKTRO-SYCHRA</b> Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
Jiří Skalický	Ing. Josef Motl	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Lanškroun			
INVESTOR	STEPS s.r.o. Lanškroun Sázavská 995 563 01 Lanškroun			
STAVBA STEPS Lanškroun Stavební úpravy objektu č.p. 995, S02–S03			ZAKÁZKA	20003
			DATUM	2/2020
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	
OBSAH ROZVADEČ RMS2			ČÍSLO VÝKRESU	E5

RMS2 - STEPA - S02-3

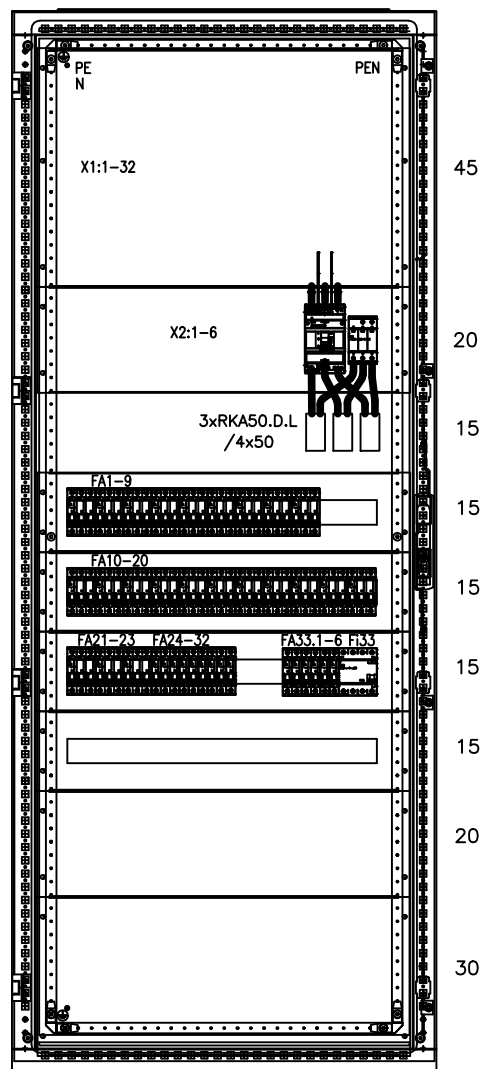

## Rozvaděč RMS2

OCEP skříňový rozvaděč

např.

Krytí: IP55

Rozměry: š 800, v 2000, h 400

Přívod: vrchem

Vývody: vrchem

$I_n = 160A$ ,  $I_{ks} = 10kA$

## Základní údaje:

Napětová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících :

Základní ochrana	- izolací živých částí a krytím
Ochrana při poruše	- ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje
Doplňková ochrana	- Proudovým chráničem

Vypracoval: Jiří Skalický

Kontroloval:

Datum : 2.2020

AKCE:

STEPA LANŠKROUN  
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 995, S02-3

ELEKTRO SYCHRA

Investor: STEPA s.r.o.

Obsah:

ROZVADĚČ RMS2

Zak.číslo: 20003

Změna/Datum: DPS

Měřítko:

A.K.:


V.č.:


E5


Listů: 5

List:

2

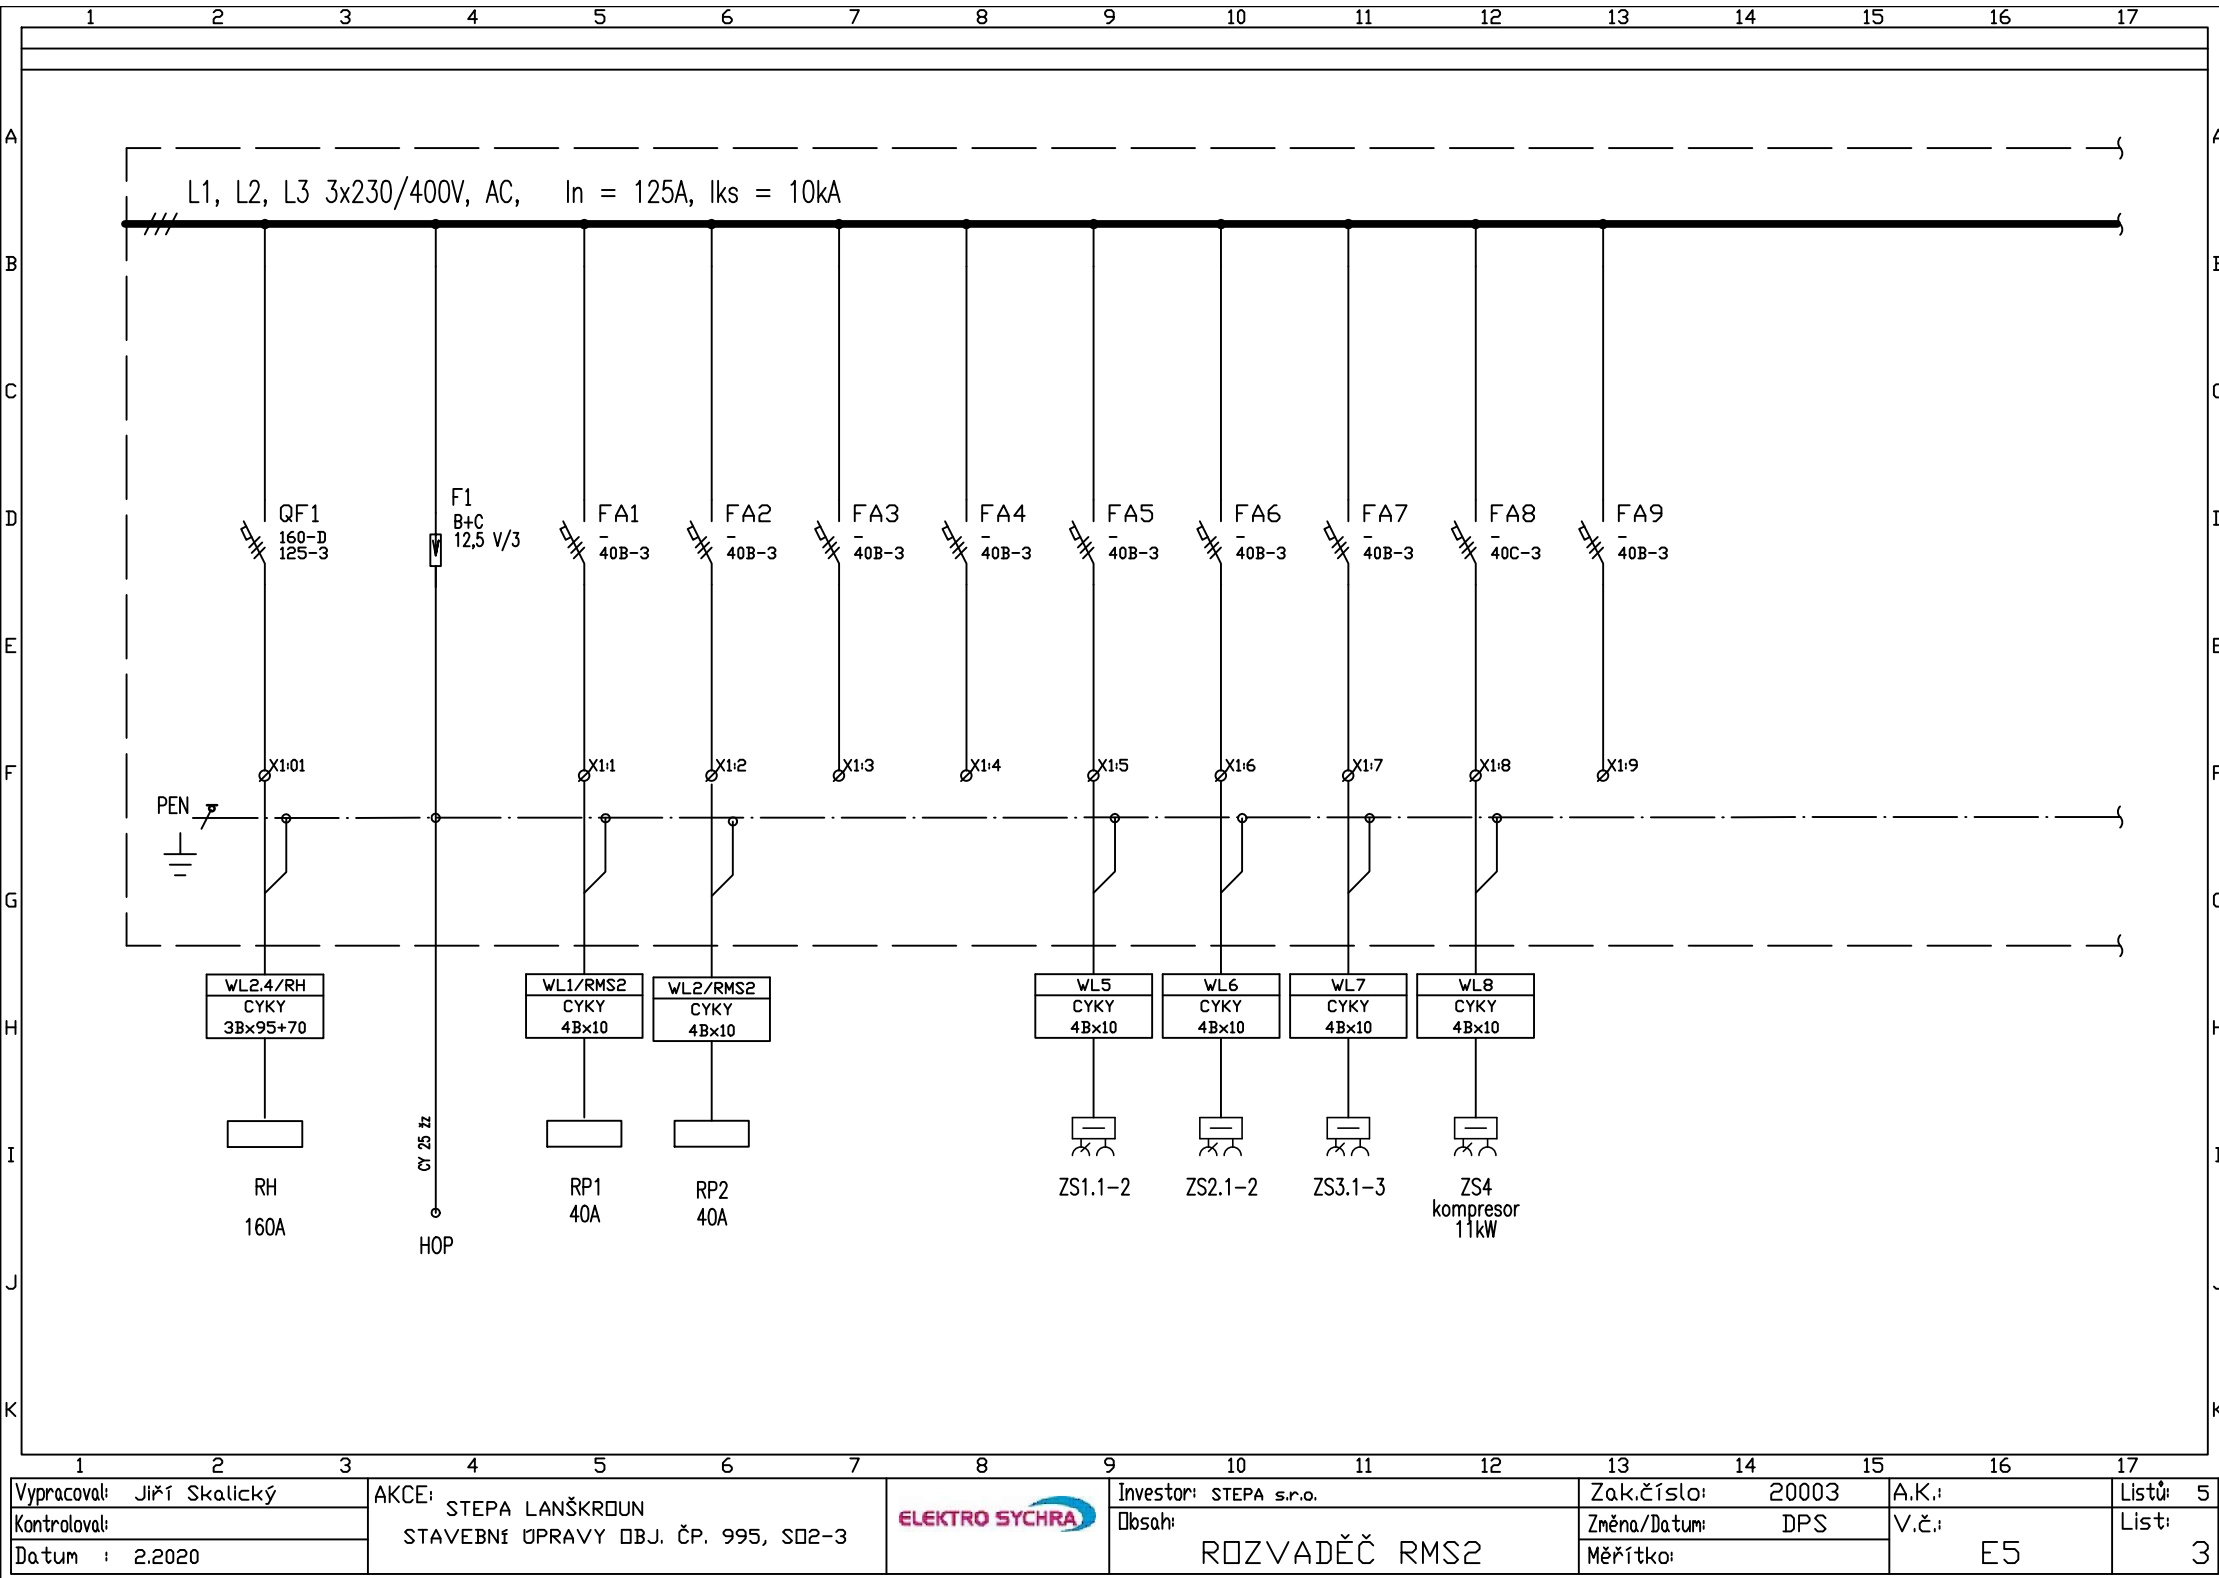

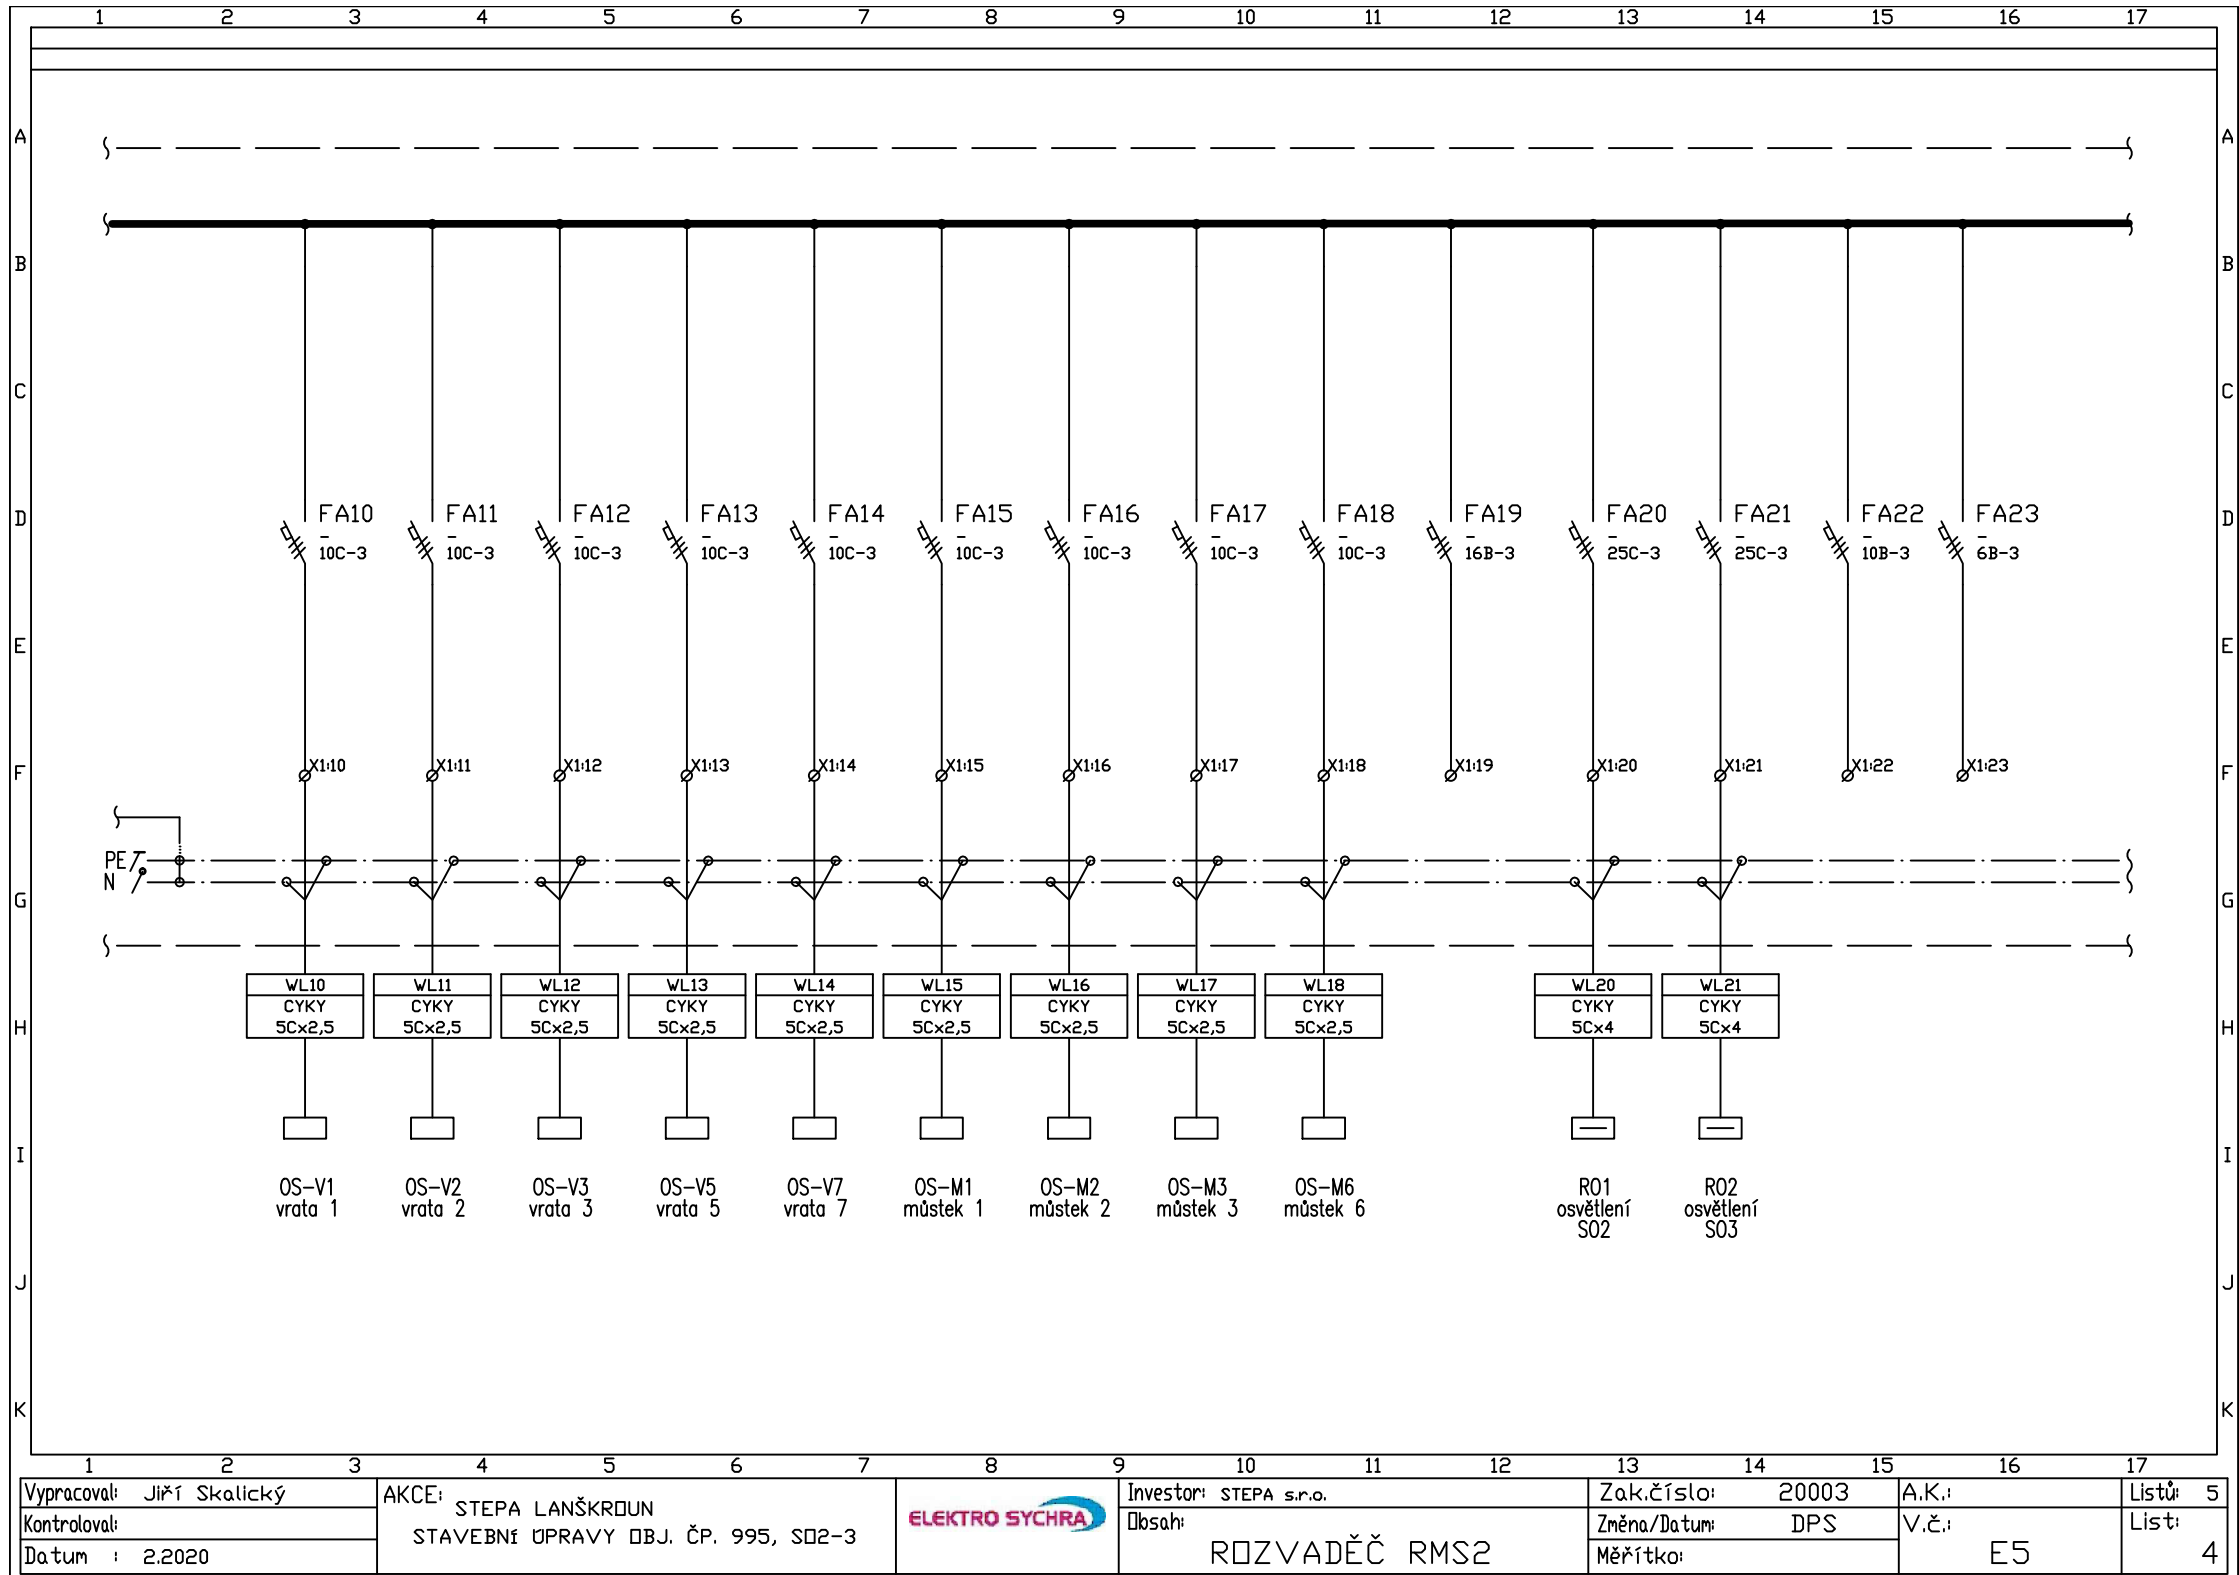

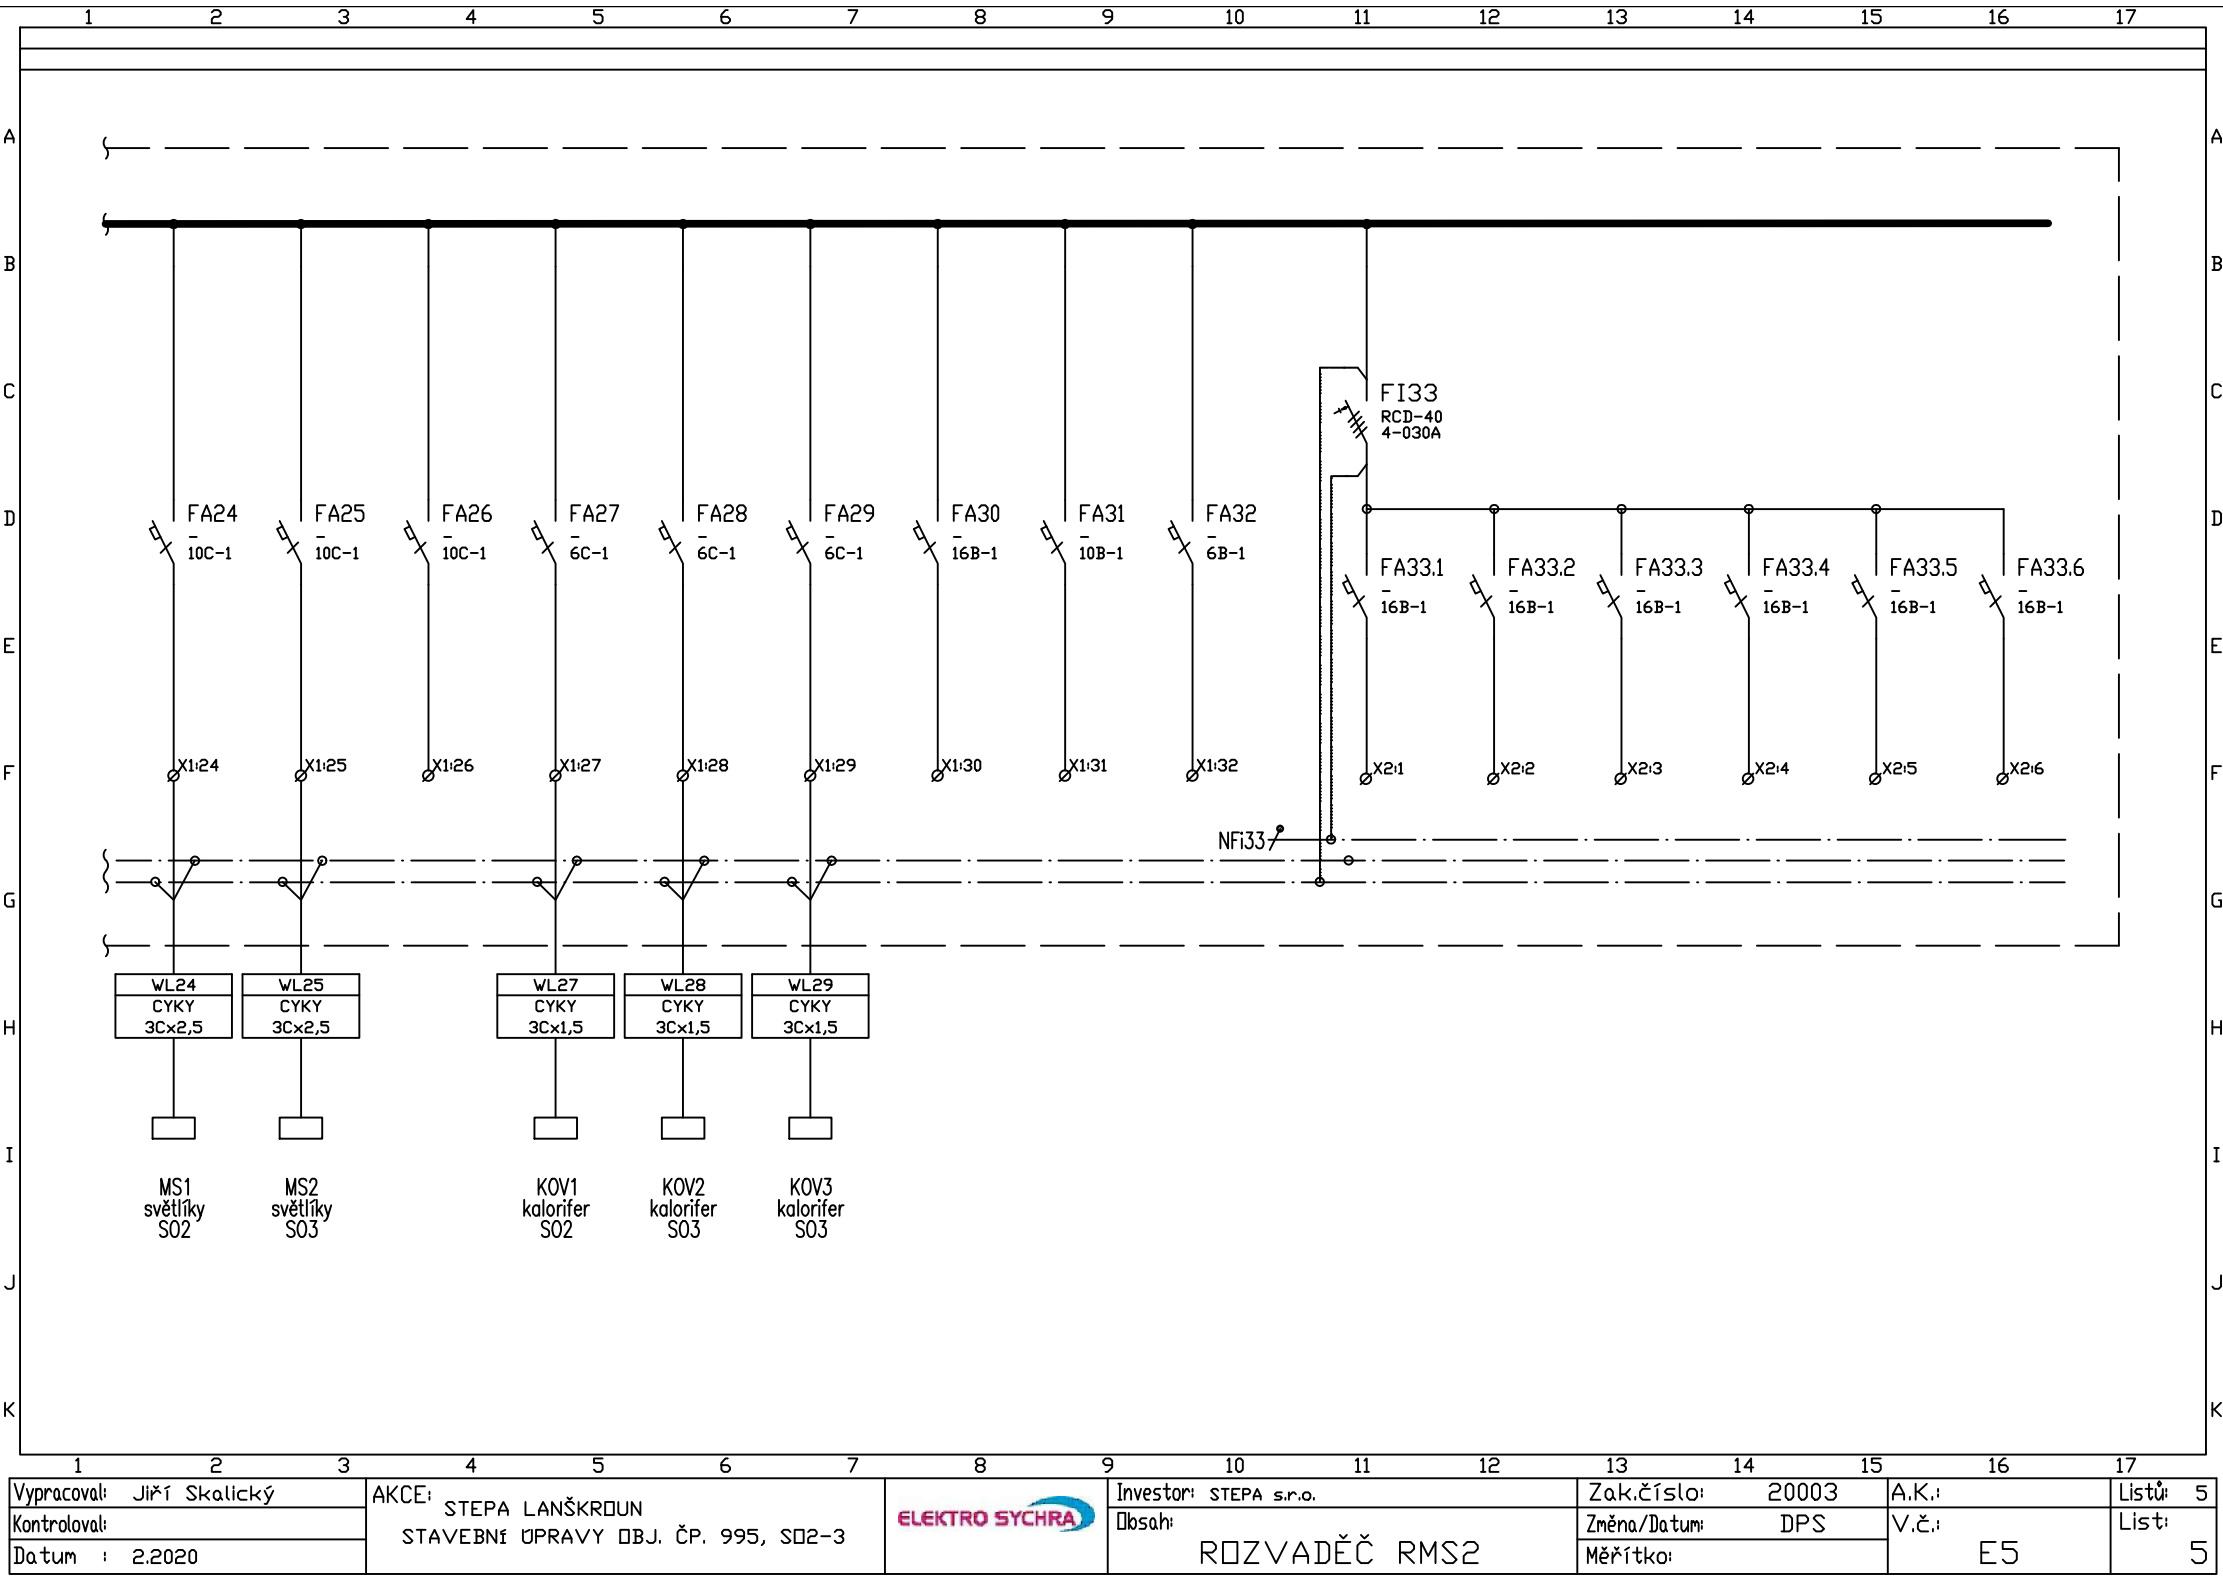

Vypracoval: Jiří Skalický	AKCE: STEPA LANŠKROUN	Investor: STEPA s.r.o.	Zak.číslo: 20003	A.K.: 5	List: 5
Kontroloval:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. ČP. 995, S02-3	Obsah: ROZVADĚČ RMS2	Změna/Datum: DPS	V.č.: E5	List: 5
Datum: 2.2020			Měřítko:		