


POZN.
Navržené přístroje mohou být nahrazeny
přístroji od jiného výrobce – nutno
ale dodržet stejné tech.parametry!

TYP PROVEDENÍ: OCEP S DVEŘMI (96MOD)
KRYTÍ: IP30 / IP00
ROZMĚRY: 600 x 800 x 150 mm
DĚLENÍ: –
NÁTĚR: TYPOVÝ
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU

Pož.odolnost rozvodnice (EI30) upřesní
zpráva PBR

Vypracoval: ing.HETTNER lad.	AKCE: REKONSTRUKCE OBJ.REK.CHATY SLAVIE č.p.134 k.ú.Špindlerův Mlýn, parc.č.134,342 a 8, 70/4... ELEKTRO	ZNAK FIRMY	Investor: Spol.3V Invest s.r.o.	Zak.číslo: 2141	A.K.2141/05/19	Listů: 3
Kontroloval:			Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 12/2019			ROZVODNICE RP1 1NP	Měřítko: 1:1	E13	1

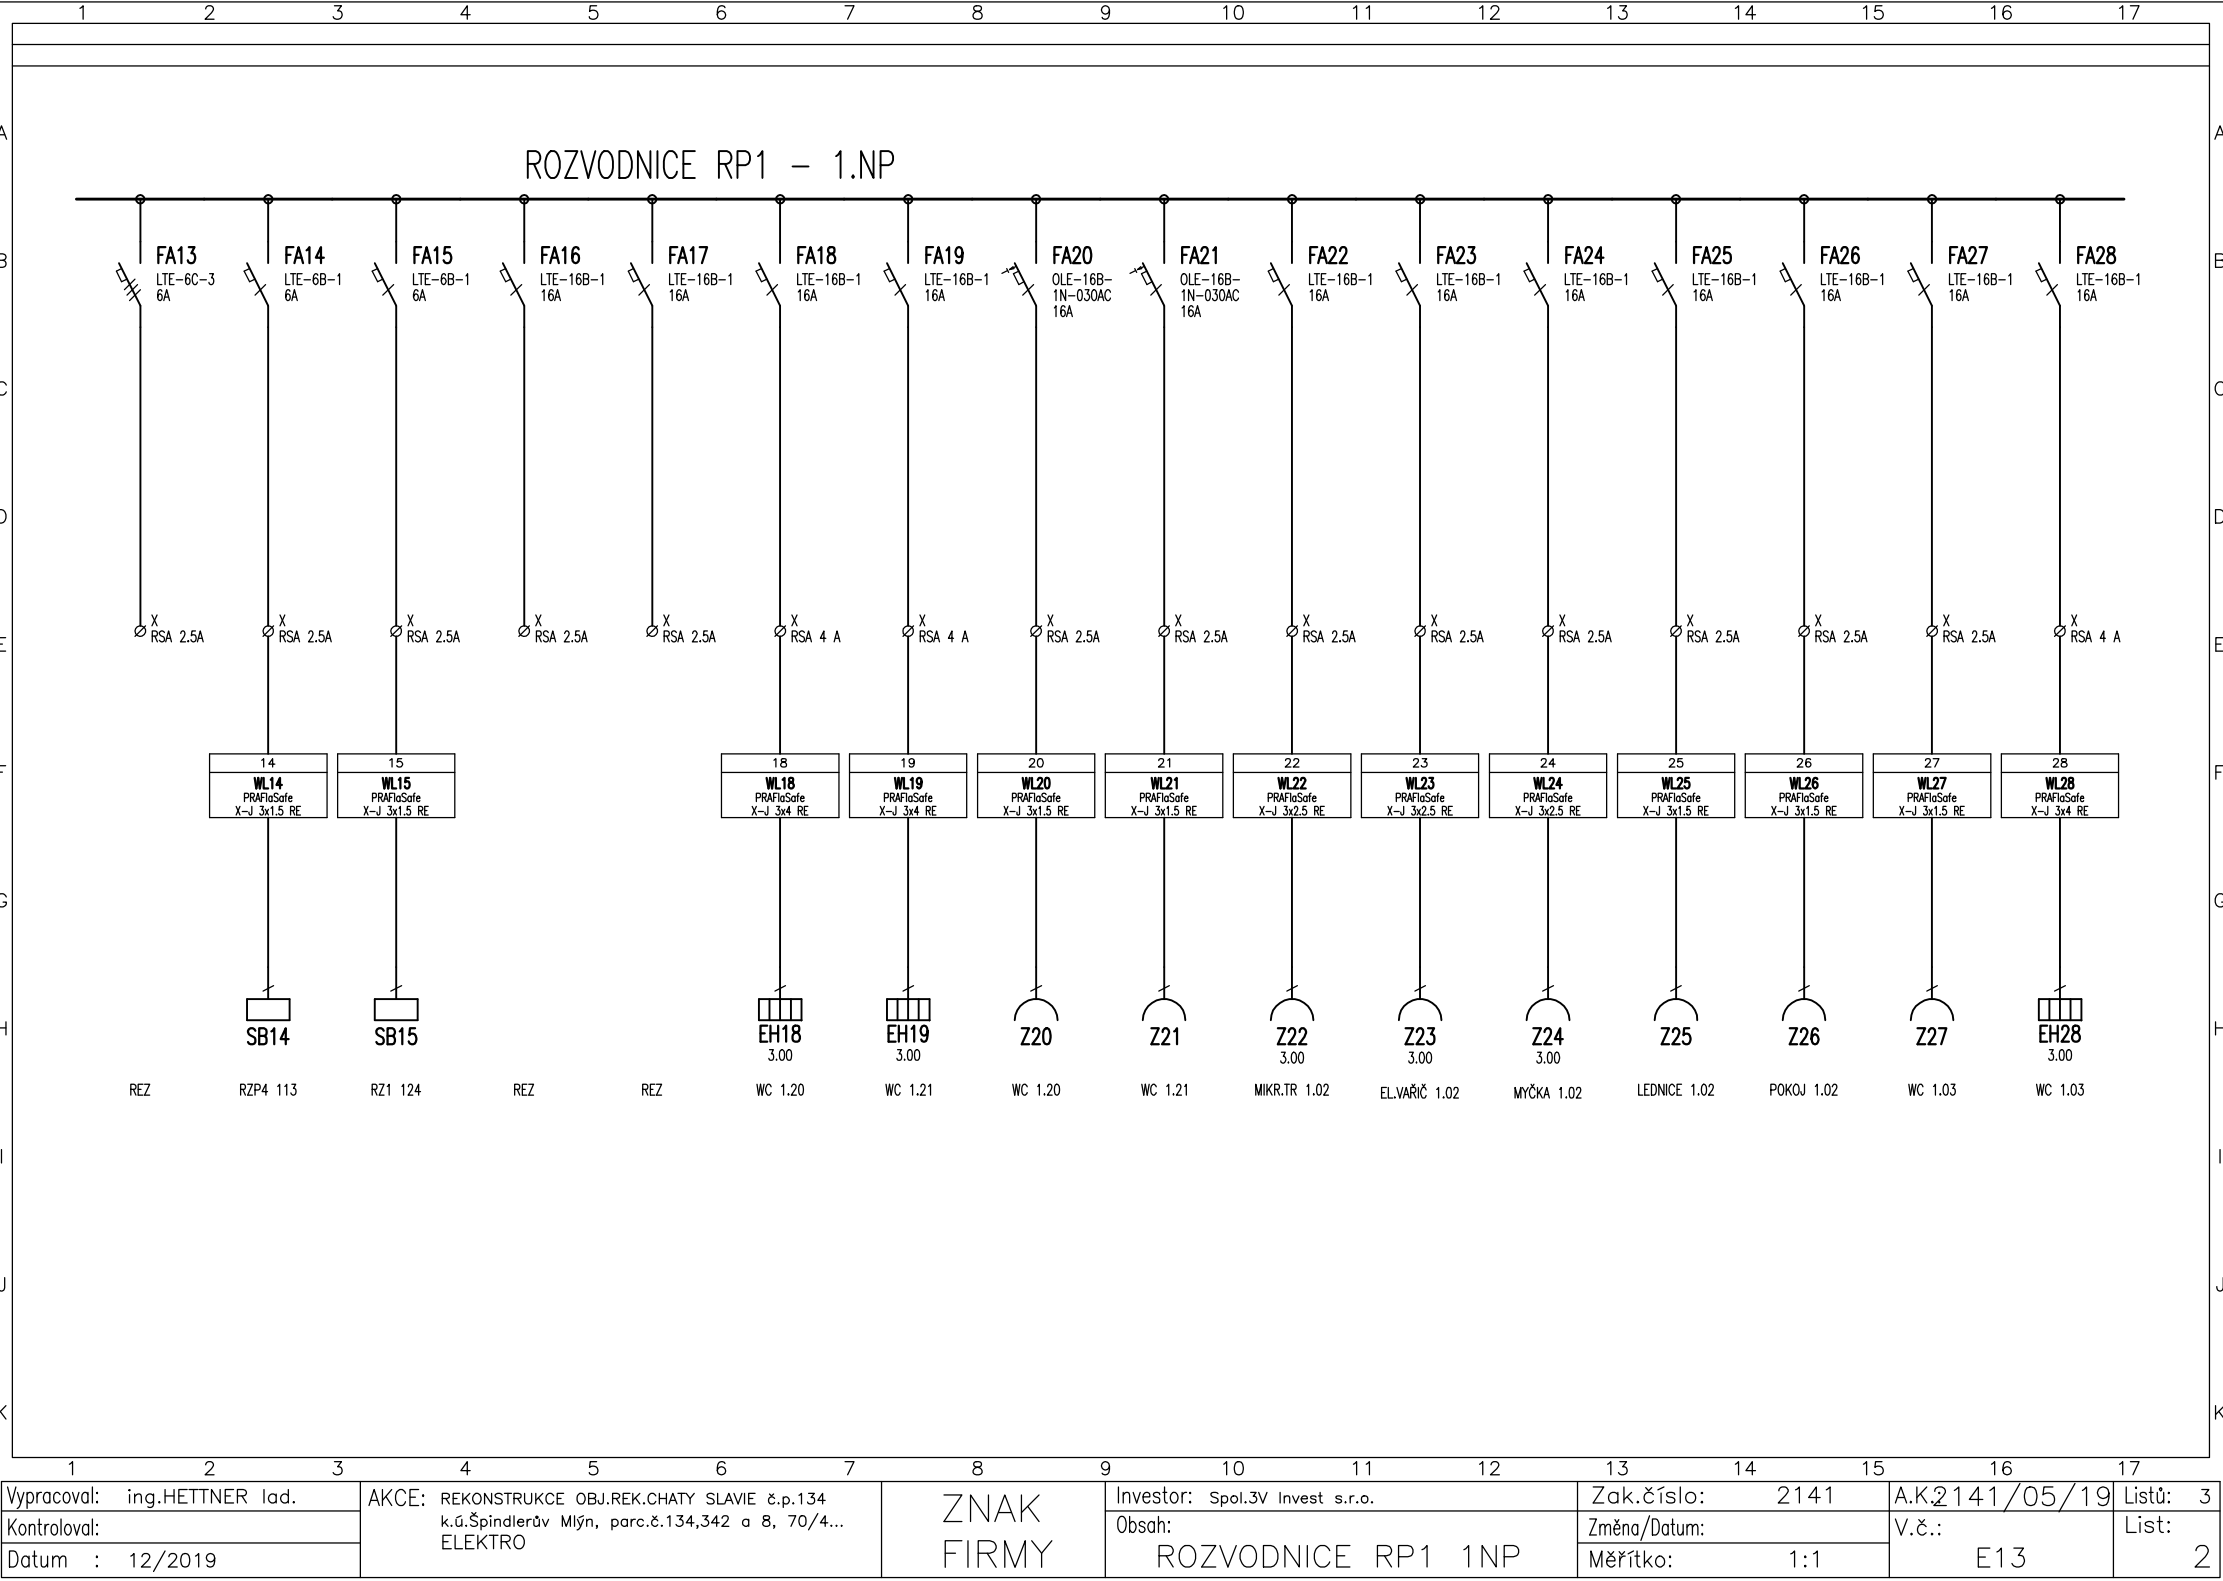

Vypracoval: ing.HETTNER lad.			AKCE: REKONSTRUKCE OBJ.REK.CHATY SLAVIE č.p.134 k.ú.Špindlerův Mlýn, parc.č.134,342 a 8, 70/4...			Investor: Spol.3V Invest s.r.o.			Zak.číslo: 2141			A.K.2141/05/19			Listů: 3	
Kontroloval:			ELEKTRO			Obsah:			Změna/Datum:			V.č.:			List:	
Datum : 12/2019						ROZVODNICE RP1 1NP			Měřítko: 1:1			E13			2	

