


Rozvodnice OCEP na povrch
Krytí: IP44


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, 25A, TN-C-S


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
odpojením od zdroje - dle ČSN 33 2000-4-41/2007, ed.2/Z1



Jana Brožová projekce elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz			
STAVBA: Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu Y, Mírová 258, Školní 256,257 - Milín rozvaděč Y - RK 257-kotelna			
MÍSTO STAVBY: Milín, bytové domy		STUPEŇ PD: zadání stavby	
INVESTOR: Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31		č.výkresu:	
PROJEKTANT: Jana Brožová 		PARÉ:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO: E-04/ 21	DATUM: květen 2021		3
	MĚŘÍTKO:		

DOMY Y - ROZVADĚČ - RK 257-kotelna

L1,L2,L3- 3 PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-S

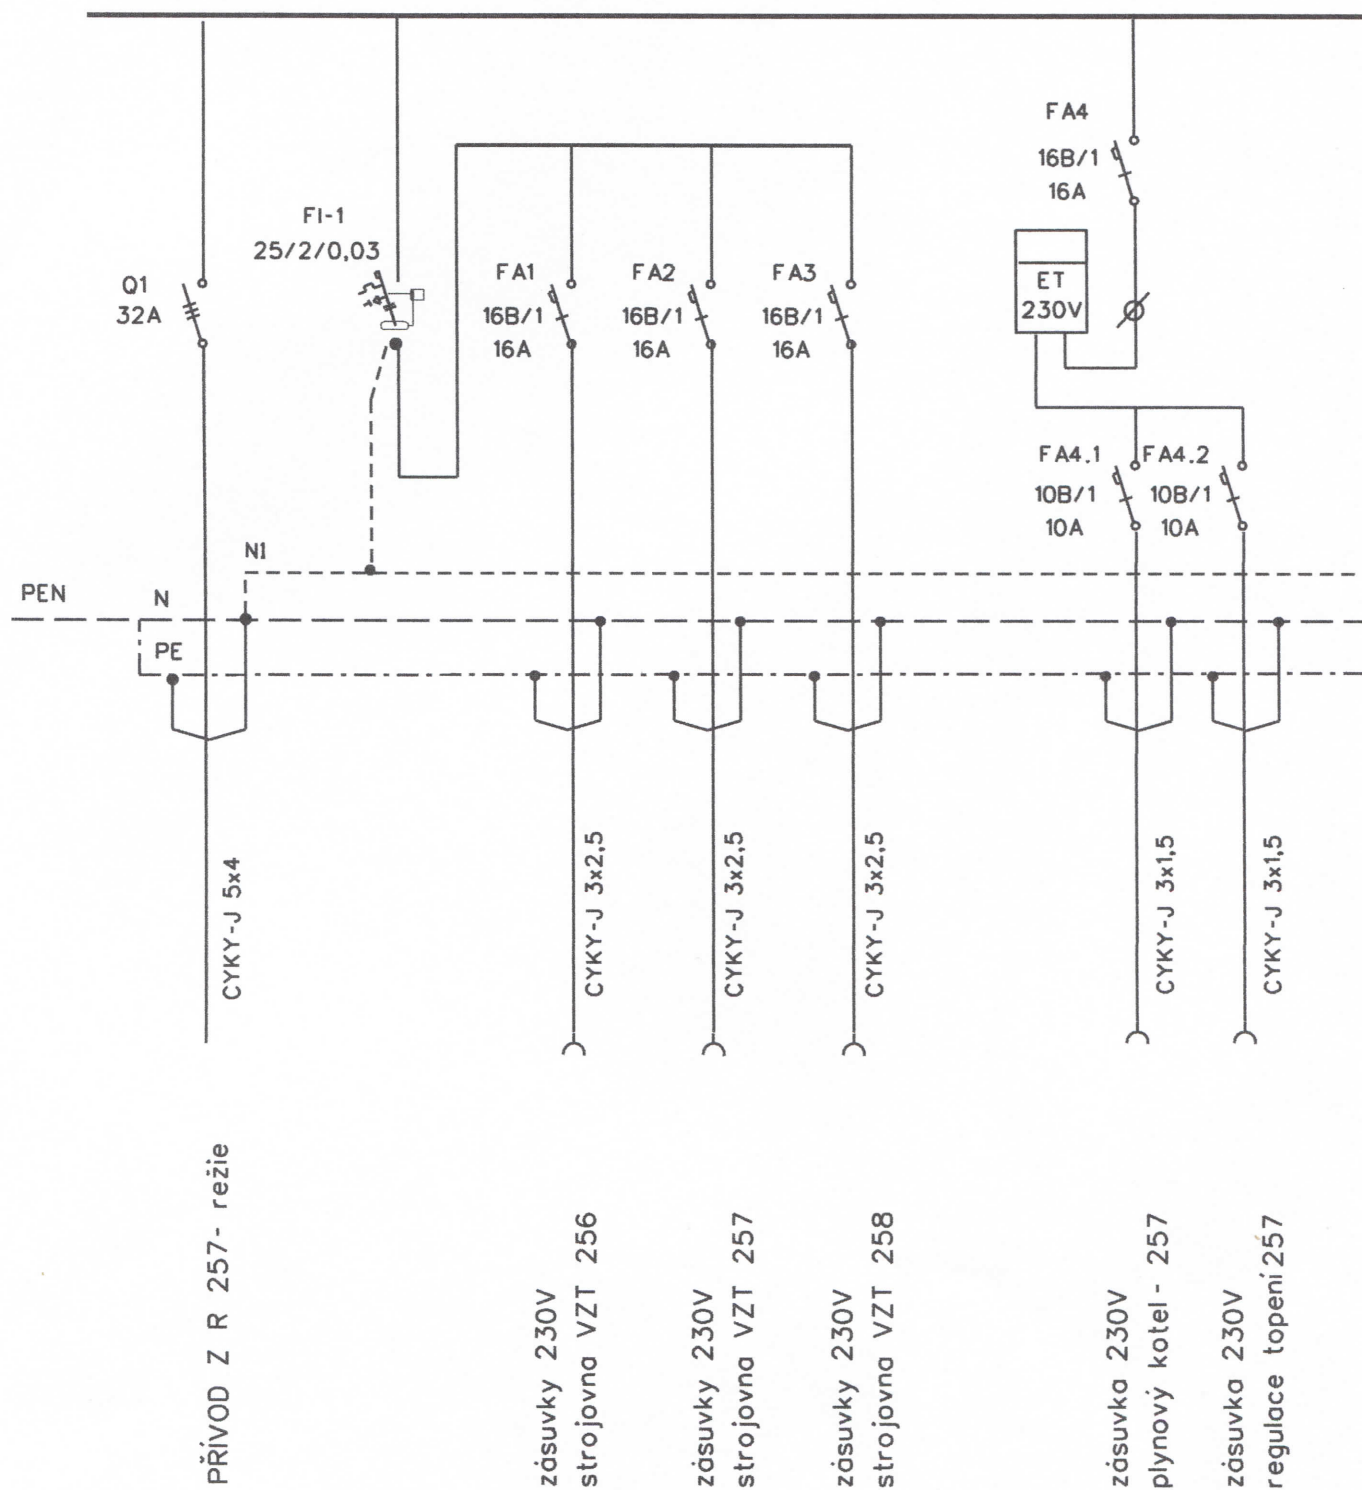


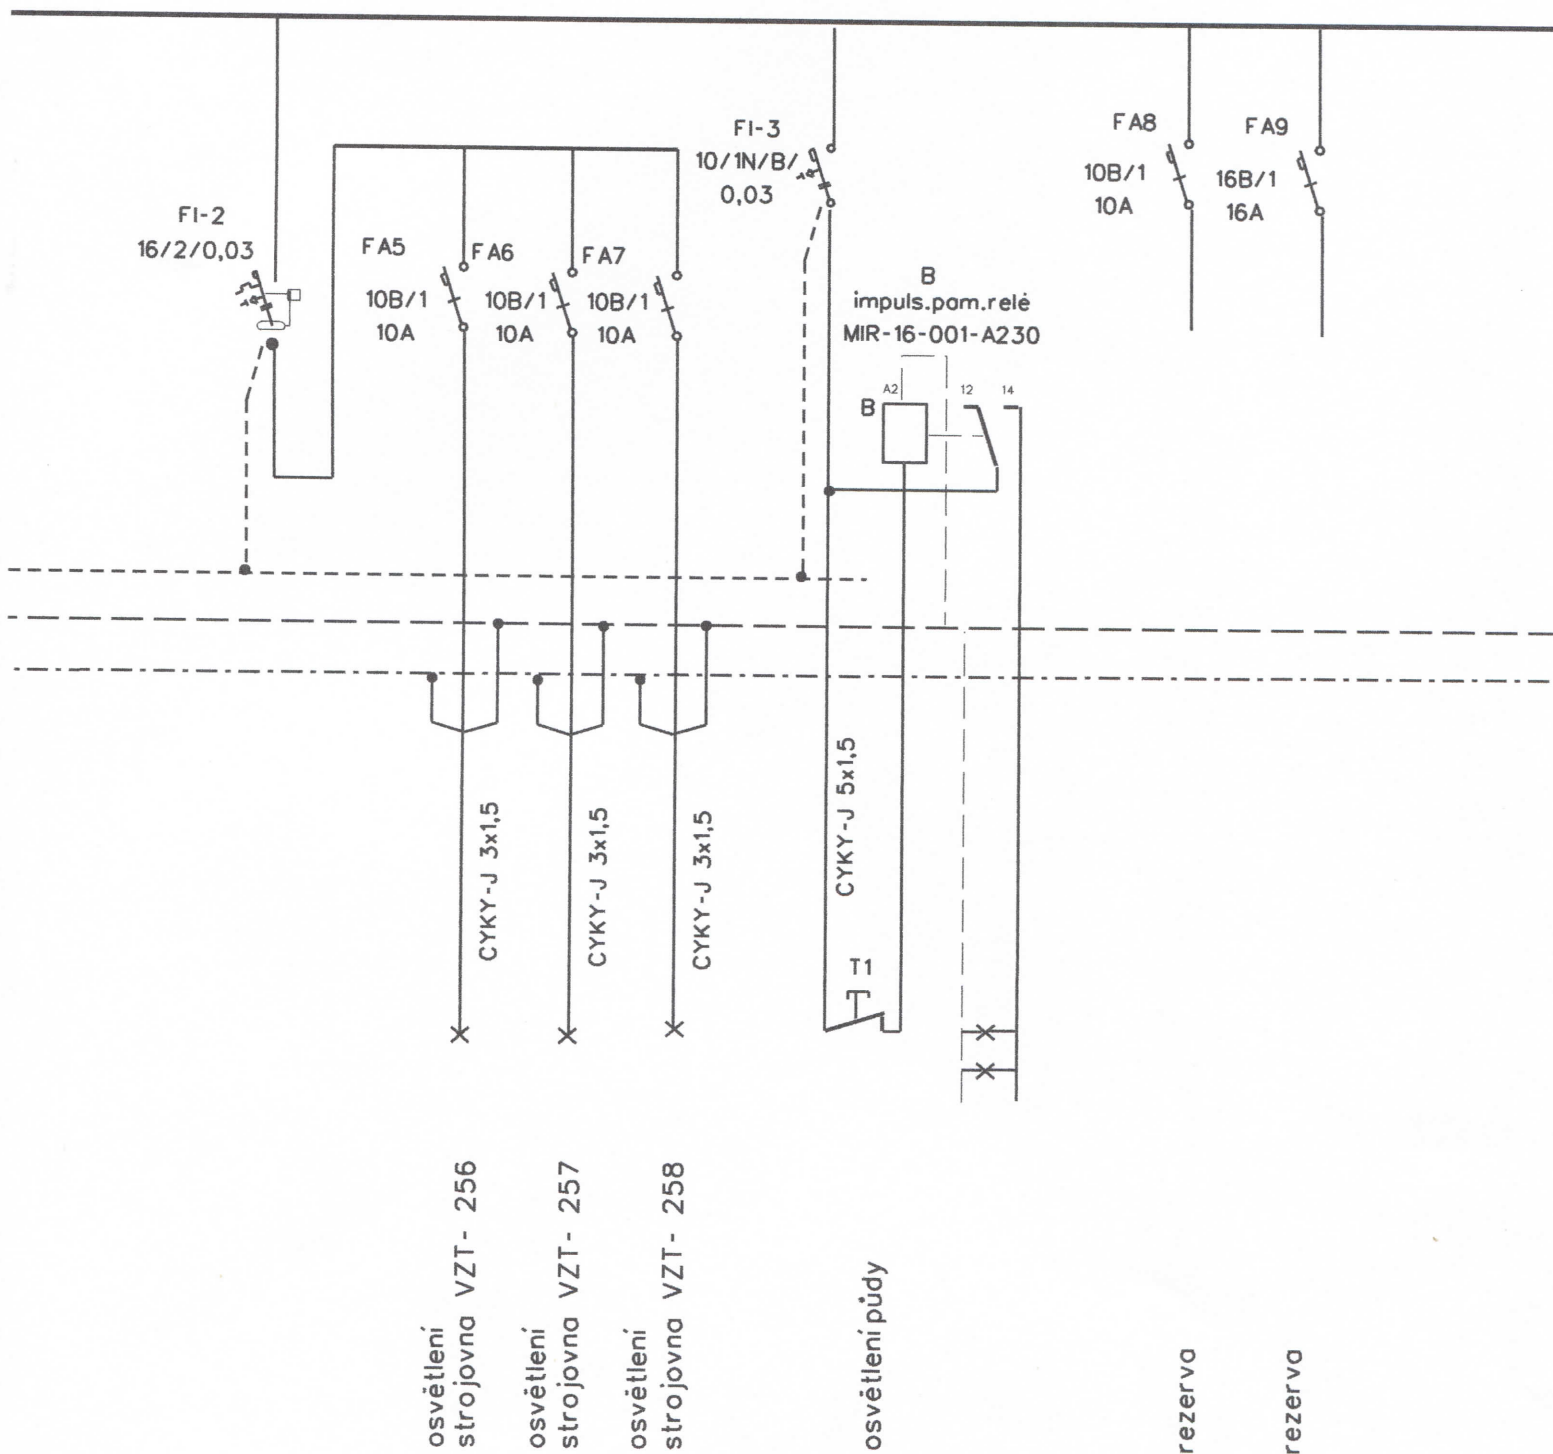

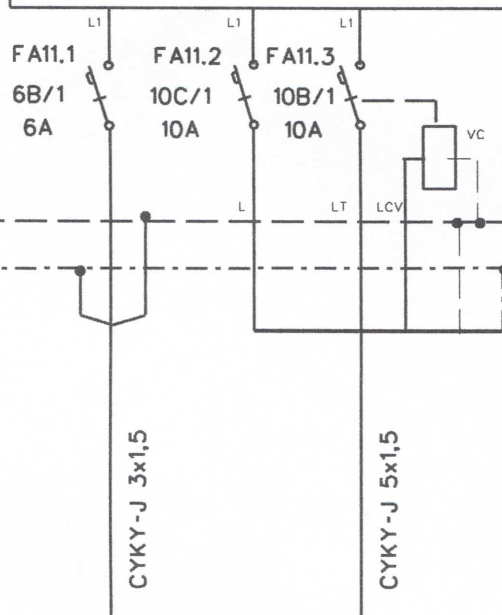

VZT byty 256
EASY BOX CP 230V/6A

rekuperace č.p.256
Me.106.EC1
230V/1,4A

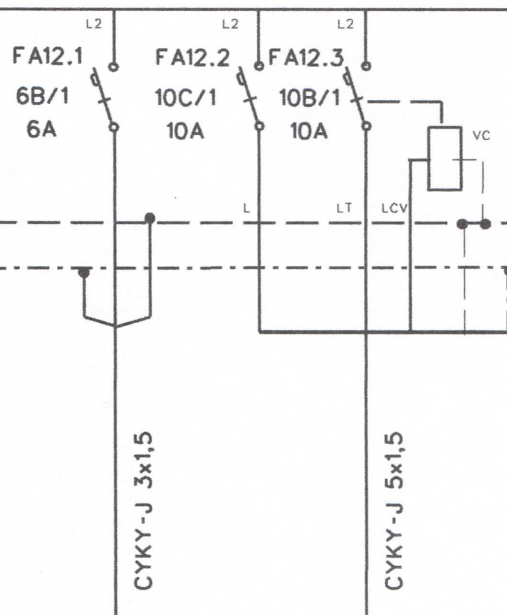

VZT byty 257
EASY BOX CP 230V/6A

rekuperace 1- č.p.257-1
Me.106.EC1
230V/1,4A

rekuperace 2- č.p.257-2
Me.106.EC1
230V/1,4A

VZT byty 258
EASY BOX CP 230V/6A

rekuperace č.p.258
Me.106.EC1
230V/1,4A

MONEX

rozdávěč STA

