

Kateřina Wernerová

Luční 1026

357 35 Chodov

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Chodov
20.12.23	149/23/Po	Pocklan 352352401	22.12.23

Věc:

**Vyjádření - "ZŠ Husova I.-II. stupeň a spojovací chodba, Chodov"**

V zájmovém území stavby "ZŠ Husova I.-II. stupeň a spojovací chodba, Chodov" se nachází zařízení veřejného osvětlení a místní komunikace ve správě naší společnosti.

Veřejné osvětlení:

- Před zahájením zemních prací je nezbytné zajistit vytýčení kabelové trasy, které lze objednat on-line na adrese [www.chotes.cz](http://www.chotes.cz) v záložce Žádosti a vyjádření nebo telefonicky (Ladislav Ferenc - 725 959 048, Josef Vachník - 724 381 039, Rudolf Pocklan - 602 127 779).
- Při provádění zemních prací nesmí dojít k poškození zařízení veřejného osvětlení.
- V případě odkrytí kabelů přizve stavebník před záhozem ke kontrole odpovědného zástupce společnosti (Ladislav Ferenc - 725 959 048, Josef Vachník - 724 381 039, Rudolf Pocklan - 602 127 779).

Komunikace:

- V případě zásahu do místní komunikace budou dodrženy Podmínky pro zásah do místní komunikace nebo chodníku, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

S pozdravem


Rudolf Pocklan  
jednatel



**Chodovské technicko - ekologické služby s.r.o.** ①

U Porcelánky 212, 357 35 Chodov  
tel.: 352 352 400, fax: 352 352 409  
IČO: 26319438, DIČ: CZ26319438

Přílohy: - Situace V0  
- Podmínky pro zásah do místní komunikace nebo chodníku

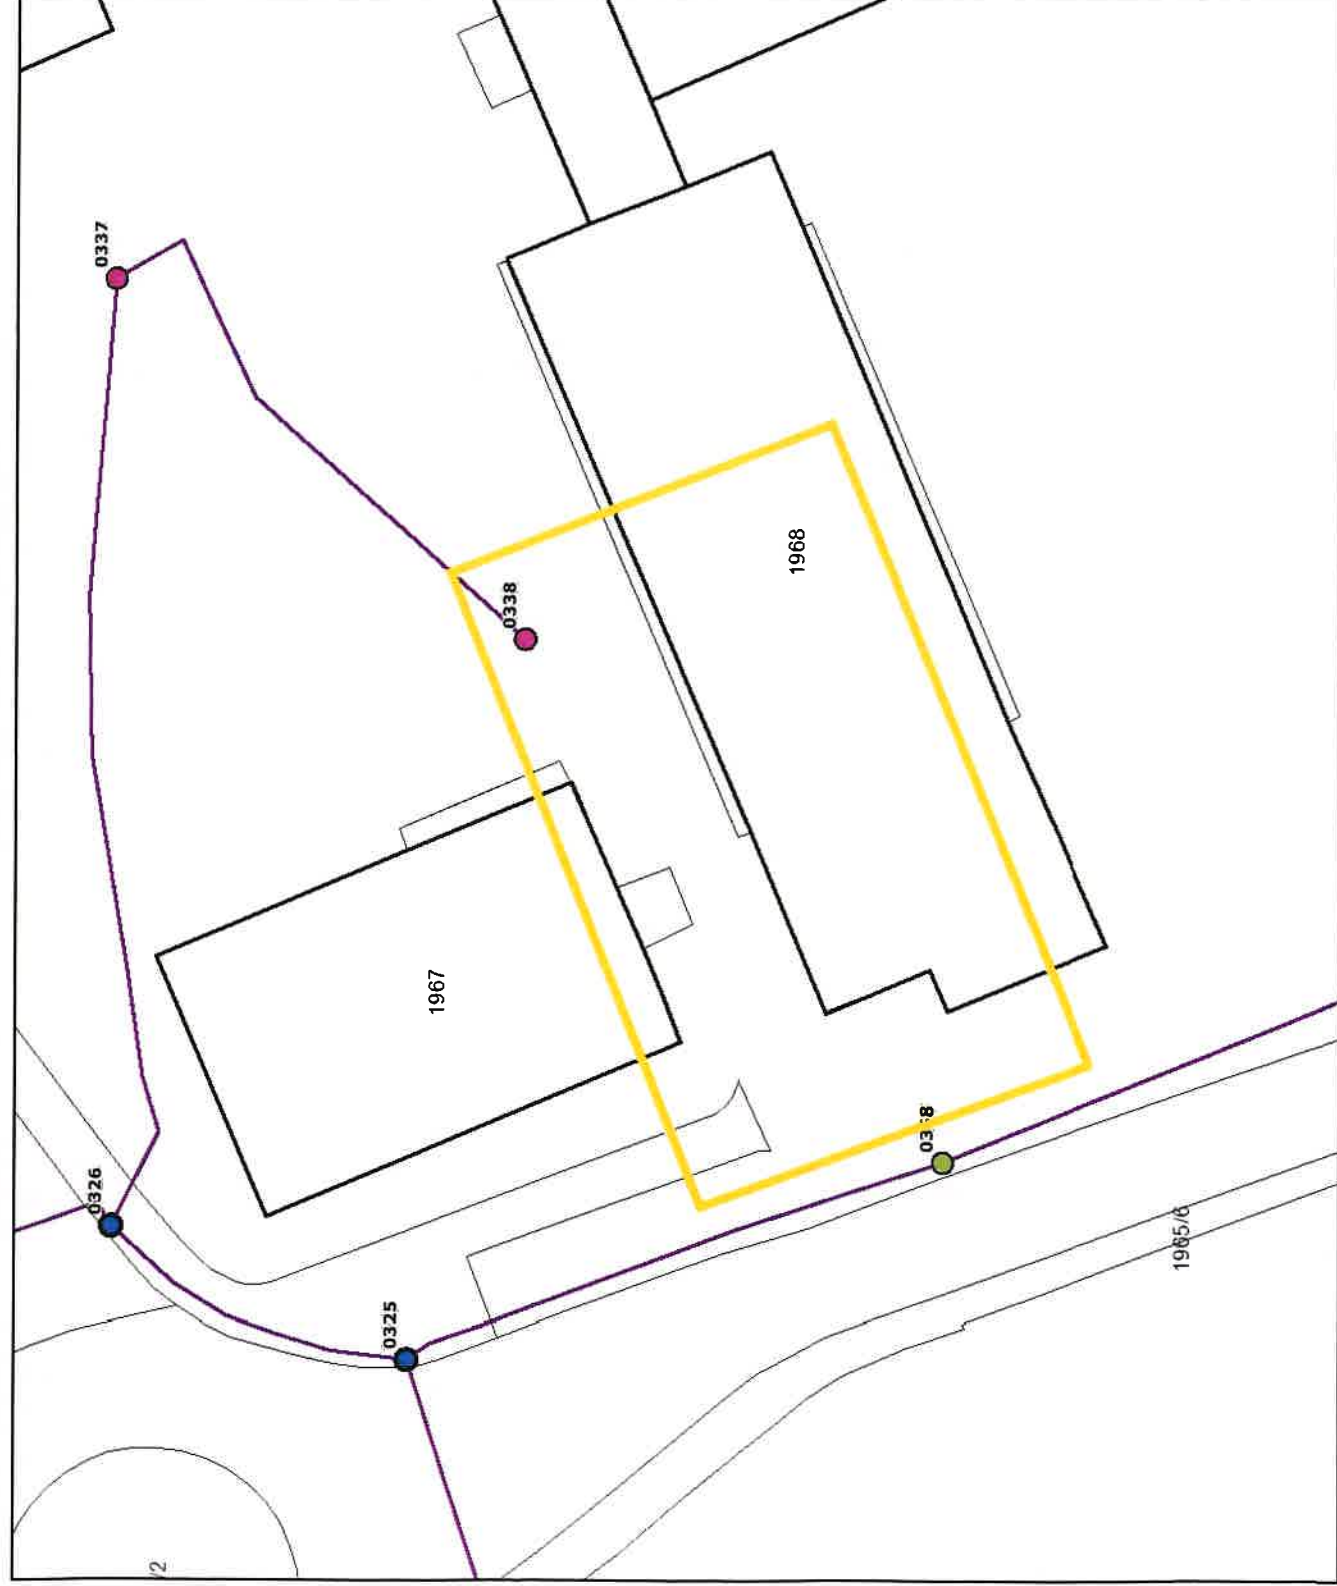

V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o., které je v situaci vyznačeno: viz. legenda

**Zákres je pouze orientační!**

Před zahájením stavebních prací je nezbytné zajistit vytýčení kabelové trasy odpovědným pracovníkem provozovatele:

- Ladislav Ferenc 725 959 048
- Josef Vachnik 724 381 039
- Rudolf Pocklan 602 127 779

Při provádění zemních prací nesmí dojít k poškození zařízení veřejného osvětlení!

V případě odkrytí kabelů přizve stavebník před záhozem ke kontrole některého z výše uvedených pracovníků.

Platnost vyjádření je 12 měsíců od jeho vydání.

22. prosince 2023

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.  
U Porcelánky 212, 357 35 Chodov  
tel.: 352 352 400, fax: 352 352 409  
IČO: 25319438, DIČ: CZ25319438

**Legenda:**

- Sloupky VO (barevně odlišné typy)
- Ostatní zařízení
- Kabelová spojka
- Slučovník
- Zařízení NN
- Rozváděč NN - ostatní
- Rozváděč VO
- Kabel VO podzemní
- Kabel VO nadzemní
- Kabel elektro nadzemní
- Kabel elektro podzemní
- Kabel VO cizí podzemní
- Kabel VO cizí nadzemní
- Nezjištěno
- Chráněná území
- Zájmové území



# Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.

U Porcelánky 212, 357 35 Chodov,  
tel.: 352 352 400, e-mail: chotes@chotes.cz, <http://www.chotes.cz>


## Podmínky pro zásah do místní komunikace nebo chodníku s asfaltovým povrchem:

1. zásah do komunikace bude minimalizován na nezbytný rozsah pro provedení práce
2. okraje výkopu budou upraveny přímým, čistým řezem
3. úprava podloží v dotčené části komunikace bude provedena v souladu s TP 170 (zásyp štěrkopískem, dále 200 mm štěrkodrtí frakce 16-32mm a min. 100 mm asfaltové směsi ve dvou vrstvách - 1. vrstva - 50 mm OK nebo AB; 2. vrstva 50 mm AB)
4. jednotlivé podkladní vrstvy budou řádně zhutněny vibračním pěchem
5. finální asfaltová vrstva bude zhutněna silničním válcem nebo jinou odpovídající vibrační technikou
6. pracovní spáry budou důkladně ošetřeny asfaltovou zálivkou
7. dokončené opravy překopů budou protokolem předány správci komunikace

## Podmínky pro zásah do místní komunikace nebo chodníku ze zámkové dlažby:

1. zásah bude minimalizován na nezbytný rozsah pro provedení práce
2. úprava podloží v dotčené části komunikace bude provedena v souladu s TP 170 (zásyp štěrkopískem, dále 200 mm štěrkodrtí frakce 16-32mm, podkladní vrstva 30-50 mm frakce 2-5mm a finální vrstva - odpovídající zámková dlažba 6 případně 8 cm)
3. jednotlivé podkladní vrstvy budou řádně zhutněny vibračním pěchem
4. spáry zámkové dlažby budou zapískovány jemným pískem a povrch zhutněn odpovídající vibrační technikou
5. dokončené opravy překopů budou protokolem předány správci komunikace

**Příloha vyjádření zn. 149/23/Po ze dne 22.12.2023**



Chodovské technicko-ekologické  
služby s.r.o. ①  
U Porcelánky 212, 357 35 Chodov  
tel.: 352 352 400, fax: 352 352 409  
IČO: 28319438, DIČ: CZ28319438