


SNÍŽENÉ 1.NP

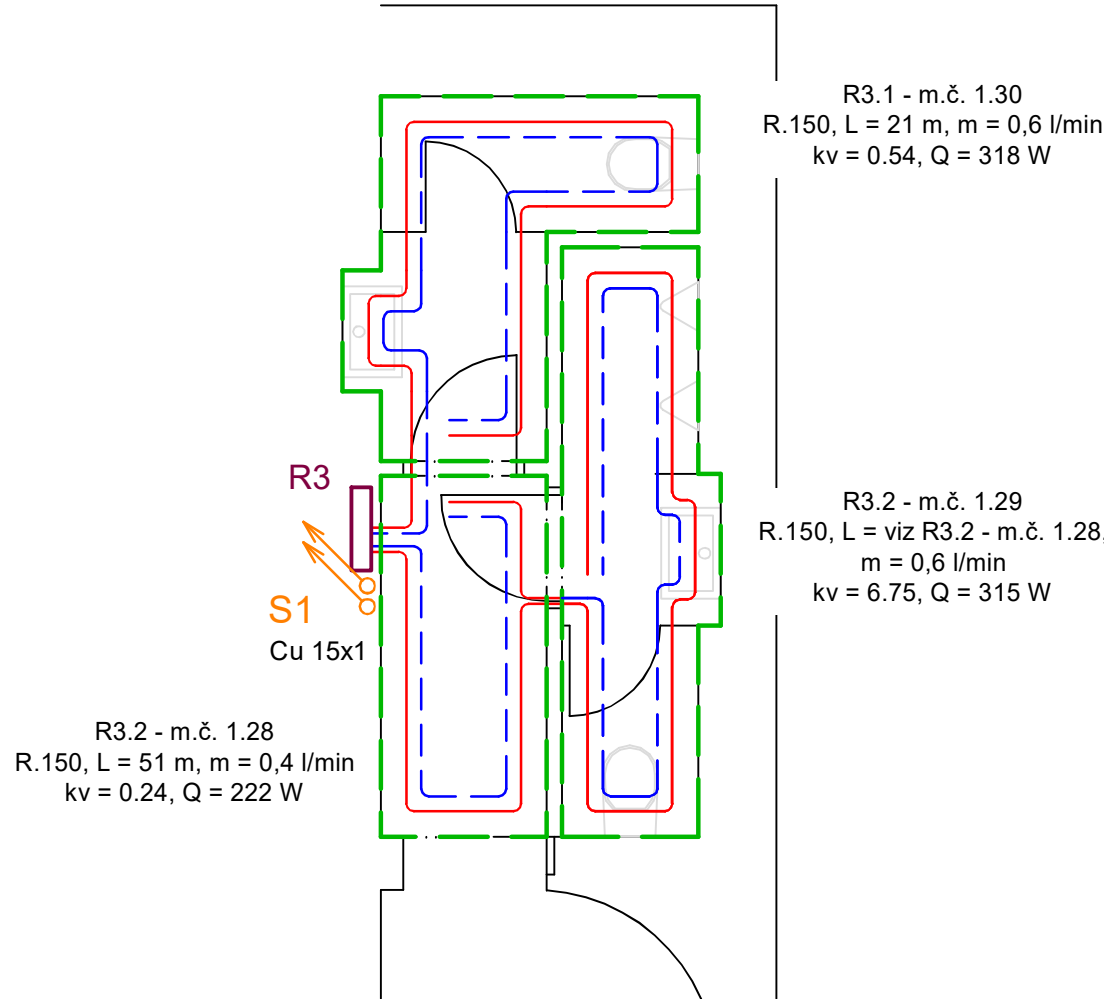


SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ:

SPECIFIKACE
S POUŽITÍM SYSTÉMOVÉ DESKY VARIONOVA S IZOLACÍ 11 mm
POTRUBÍ: RAUTHERM S 17x2,0 mm

- R1** SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE: REHAHU AP 130/1205 (PŘEDSTĚNOVÁ VARIANTA)
ROZMĚRY (VxŠxH): 730x1005x130 mm
- R2** SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE: REHAHU AP 130/805 (PŘEDSTĚNOVÁ VARIANTA)
ROZMĚRY (VxŠxH): 730x805x130 mm
- R3** SKŘÍŇ ROZDĚLOVAČE: REHAHU UP 110/450 (INSTALACE POD OMÍTKU)
ROZMĚRY (VxŠxH): 715-895x450x110-150 mm
- KOMPLETNÍ ROZDĚLOVAČ: HKV-D S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠNĚNÍM
13 OKRUHŮ
- KOMPLETNÍ ROZDĚLOVAČ: HKV-D S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠNĚNÍM
6 OKRUHŮ
- KOMPLETNÍ ROZDĚLOVAČ: HKV-D S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠNĚNÍM
2 OKRUHY

ZPŮSOB KLADENÍ TOPNÉ ČÁSTI HADICE

- PLATÍ PRO VŠECHNY TOPNÉ PLOCHY

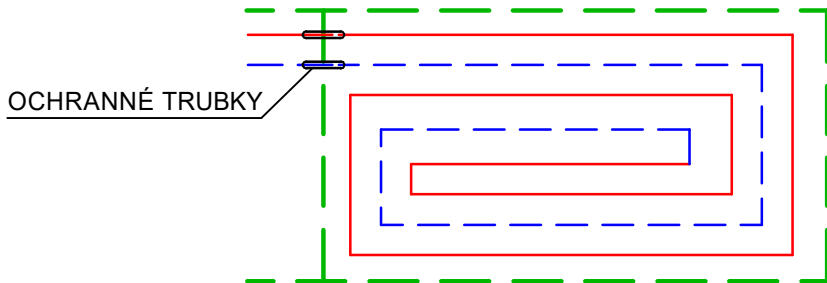

- PŘÍVODNÍ ČÁST HADICE - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- - - VRATNÁ ČÁST HADICE - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- - - DILATAČNÍ SPÁRA TOPNÉ DESKY

LEGENDA:

R.150 = ROZTEČ KLADENÉ HADICE (mm)
L = DÉLKA OTOPNÉHO HADA (m)
m = HMOTNOSTNÍ PRŮTOK (l/min)
kv = REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
Q = VÝKON PODLAHOVÉHO OKRUHU (W)

VYPRACOVAL	Simona Kamenická	ZODP.PROJEKTANT	Jiří Kamenický	JIŘÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec. výhledění a zřizování technika Dlouhá Třebová 211,PSČ 56117 IČO 60145277, tel: 605 439 000
HL.PROJEKTANT	Ing. Jiří Svoboda, 561 53 Dolní Čermná 391			
INVESTOR	ORLICE s.r.o., Na Štěpnicí 851, 56201 Ústí nad Orlicí			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Brandýs nad Orlicí, č.parc. st.1/1, 7/1, 7/3, st.748 Brandýs nad Orlicí č.p. 1			
AKCE	Zámek Brandýs nad Orlicí záchrana kulturní památky a její zpřístupnění veřejnosti Etapa 3 - stavební úpravy, obnova průčelí, změna užívání			
ČÁST	D.1.5 VYTÁPĚNÍ			
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP - PODLAHOVÝ SYSTÉM			
			Měřítko	Č. Výkresu
			1:50	D.1.5.4