


Vzorový řez uložení potrubí PE 63 – pažená rýha

Pozn.:

Šířka rýhy stanovena dle technického manuálu – Vodovodní systémy z PVC a PE.
odst. 1.8.4. vydaného výrobcem potrubí PIPELIFE Fatra s.r.o. v září 2004.

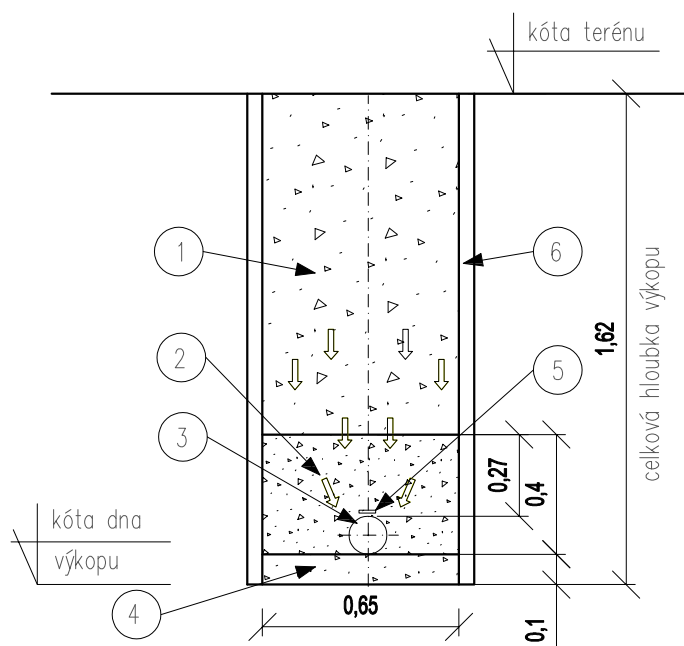

Legenda :

- 1... zásyp vytěženou zeminou (v komunikaci hutněný)
- 2... obsyp pískem $S = 0,261 \text{ m}^2$
- 3... PE 100 SDR 10 $\varnothing 63,0 \times 5,8 \text{ mm}$
- 4... pískový podsyp $S = 0,065 \text{ m}^2$
- 5... signalizační proužek s vodícím drátem
- 6... příložné pažení

Odp. projektant:	Ing. Ivo Hubený	Řešitel:	Mgr. Tomáš Novotný	Fingeo s.r.o. Litomyšlská 1622 565 01 Choceň	
Kraj:	Pardubický	CAD:	Autocad LT		
pMěÚ:	Ústí nad Orlicí	MěÚ:	Brandýs nad Orlicí	Formát:	1/A4
Investor:	ORLICE s.r.o., Na Štěpnici 851, 562 01 Ústí nad Orlicí			Datum:	01 / 24
Akce:	Brandýs, zámeček - zdroj vody na p.p.č. 7/1			Stupeň:	DSP
				Měřítko:	1:25
				Číslo. zak.:	23 1055
Obsah:	Vzorový příčný řez uložení potrubí PE 63 - pažená rýha			Číslo:	6