



## ŘEZ B (M 1:20)

trasa vodovodního řadu v místě křížení s podzemním vedením SEK (v zeleni) zpevněné účelové komunikaci

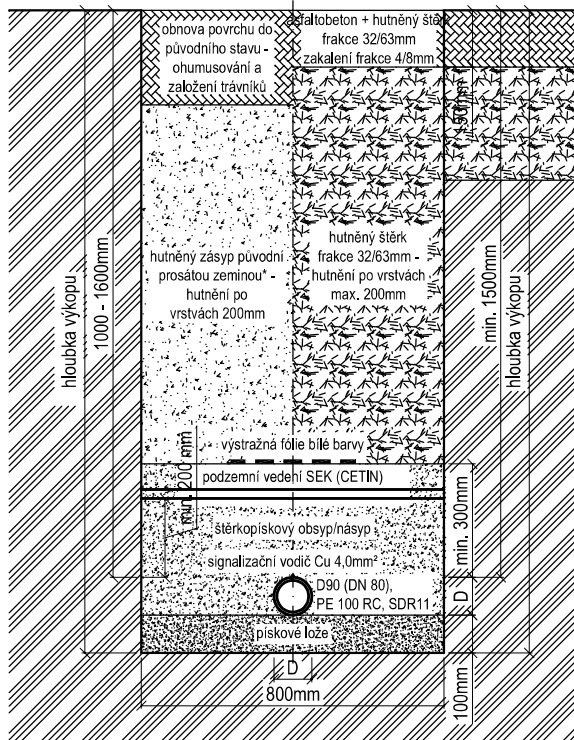

## ŘEZ C (M 1:20)

trasa vodovodního řadu v místě křížení s podzemním vedením SEK (v zeleni) zpevněné účelové komunikaci

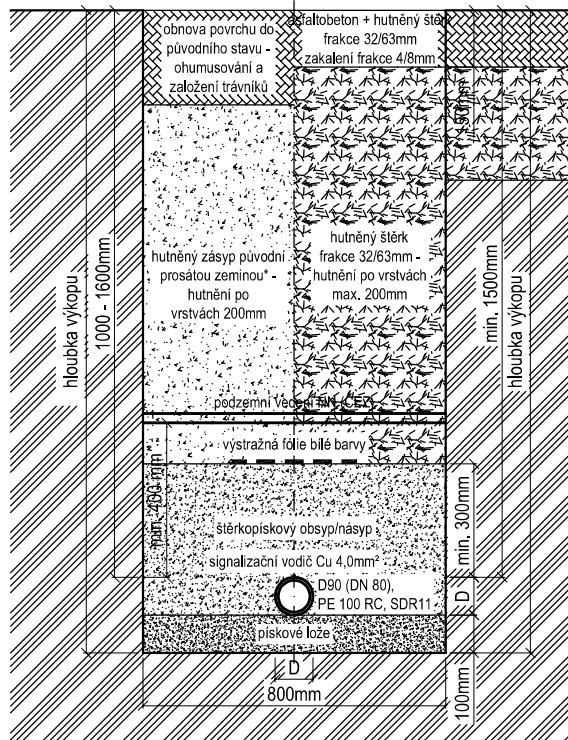

### POZNÁMKA:

- \* PROSÁTOU ZEMINOU SE ROZUMÍ ZEMINA TŘÍDY 1 - 3 S OBLÁZKY DO PRŮMĚRU 16mm, KROMĚ JÍLU (V PŘÍPADĚ, KDY BUDE ZEMINA PRO PODSYP, OBSYP A ZÁSYP KABELOVÉ CHRÁNIČKY V TL. MIN. 80mm NEVYHOVUJÍCÍ, BUDE MOŽNO ZÁHOZ PROVÉST PÍSKEM - O TÉTO SKUTEČNOSTI NEPRODLENĚ INFORMOVAT INVESTORA Z DŮVODŮ OCENĚNÍ VÍCEŇAKLADŮ)
- PŘI REALIZACI STAVBY NUTNO SPLNIT POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OBSAŽENÝCH V JEJICH VYJÁDRĚNÍCH
- V OCHRANNÝCH PÁSMECH JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NUTNO PROVÁDĚT ZEMNÍ PRÁCE VÝHRADNĚ RUČNĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY NUTNO PŘESNĚ VYTÝČIT JEDNOTLIVÉ DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, V PŘÍPADĚ POUŽITÍ BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE - PROTĚK NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI OVĚŘIT HLOUBKU ULOŽENÍ DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ

- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005, POKUD NENÍ VE VYJÁDRĚNÍ STANOVENO JINAK

- V PŘÍPADECH, KDY PŘI DODRŽENÍ NEJMENŠÍHO DOVOLENÉHO KRYTÍ NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DLE ČSN 73 6005 NENÍ MOŽNÉ PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DODRŽET NEJMENŠÍ DOVOLENOU VODOROVNOU VZDÁLENOST "H", BUDE NUTNÉ KŘÍŽENÍ PROVÉST POD STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ - PŘI KŘÍŽENÍ OPĚT NUTNO DODRŽET NEJMENŠÍ DOVOLENOU VODOROVNOU VZDÁLENOST "H" DLE ČSN 73 6005

Katastrální území:  Dolní Těrlicko	Zpracoval:	Tureček		Datum:	05/2025	Zhotovitel PD:	
	Kreslil:	Tureček		Stupeň:	DPS	Ing. Drahomír Tureček	
	Kontroloval:	Tureček		Revize:	A0	Morávka 575 739 04 Praha	
Investor: obec Těrlicko		Akce: Prodloužení vodovodního řadu ul. U Hráze, k. ú. Dolní Těrlicko				Formát:	A4
						Měřítko:	1:20
		Název výkresu: CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY SO01 KŘÍŽENÍ S DALŠÍMI IS				Zakázka:	
						Číslo výkresu:  D.1.1.B.2	