



POTRUBÍ V PODLAZE PRO PŘIPOJENÍ  
ROZDĚLOVACÍCH STANIC

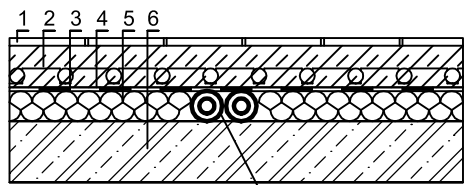

PODLAHA V 1.PP (mezi patry) M 1:10

- 1. - Keramická dlažba : (10 mm)
- 2. - Cementová mazanina : (55 mm)
- 3. - Fixační lišta pro potrubí Fixační lišta potrubí - 16-18mm - 1m : (0 mm)
- 4. - Oddělovací vrstva : (0 mm)
- 5. - Polystyren pěnový EPS 40 mm : (40 mm)
- 6. - Nosná stropní k-ce

Měděné potrubí Ø22x1 mm vedené v návlekové izolaci tl. 6 mm.  
Potrubí pro připojení rozdělovacích stanic.

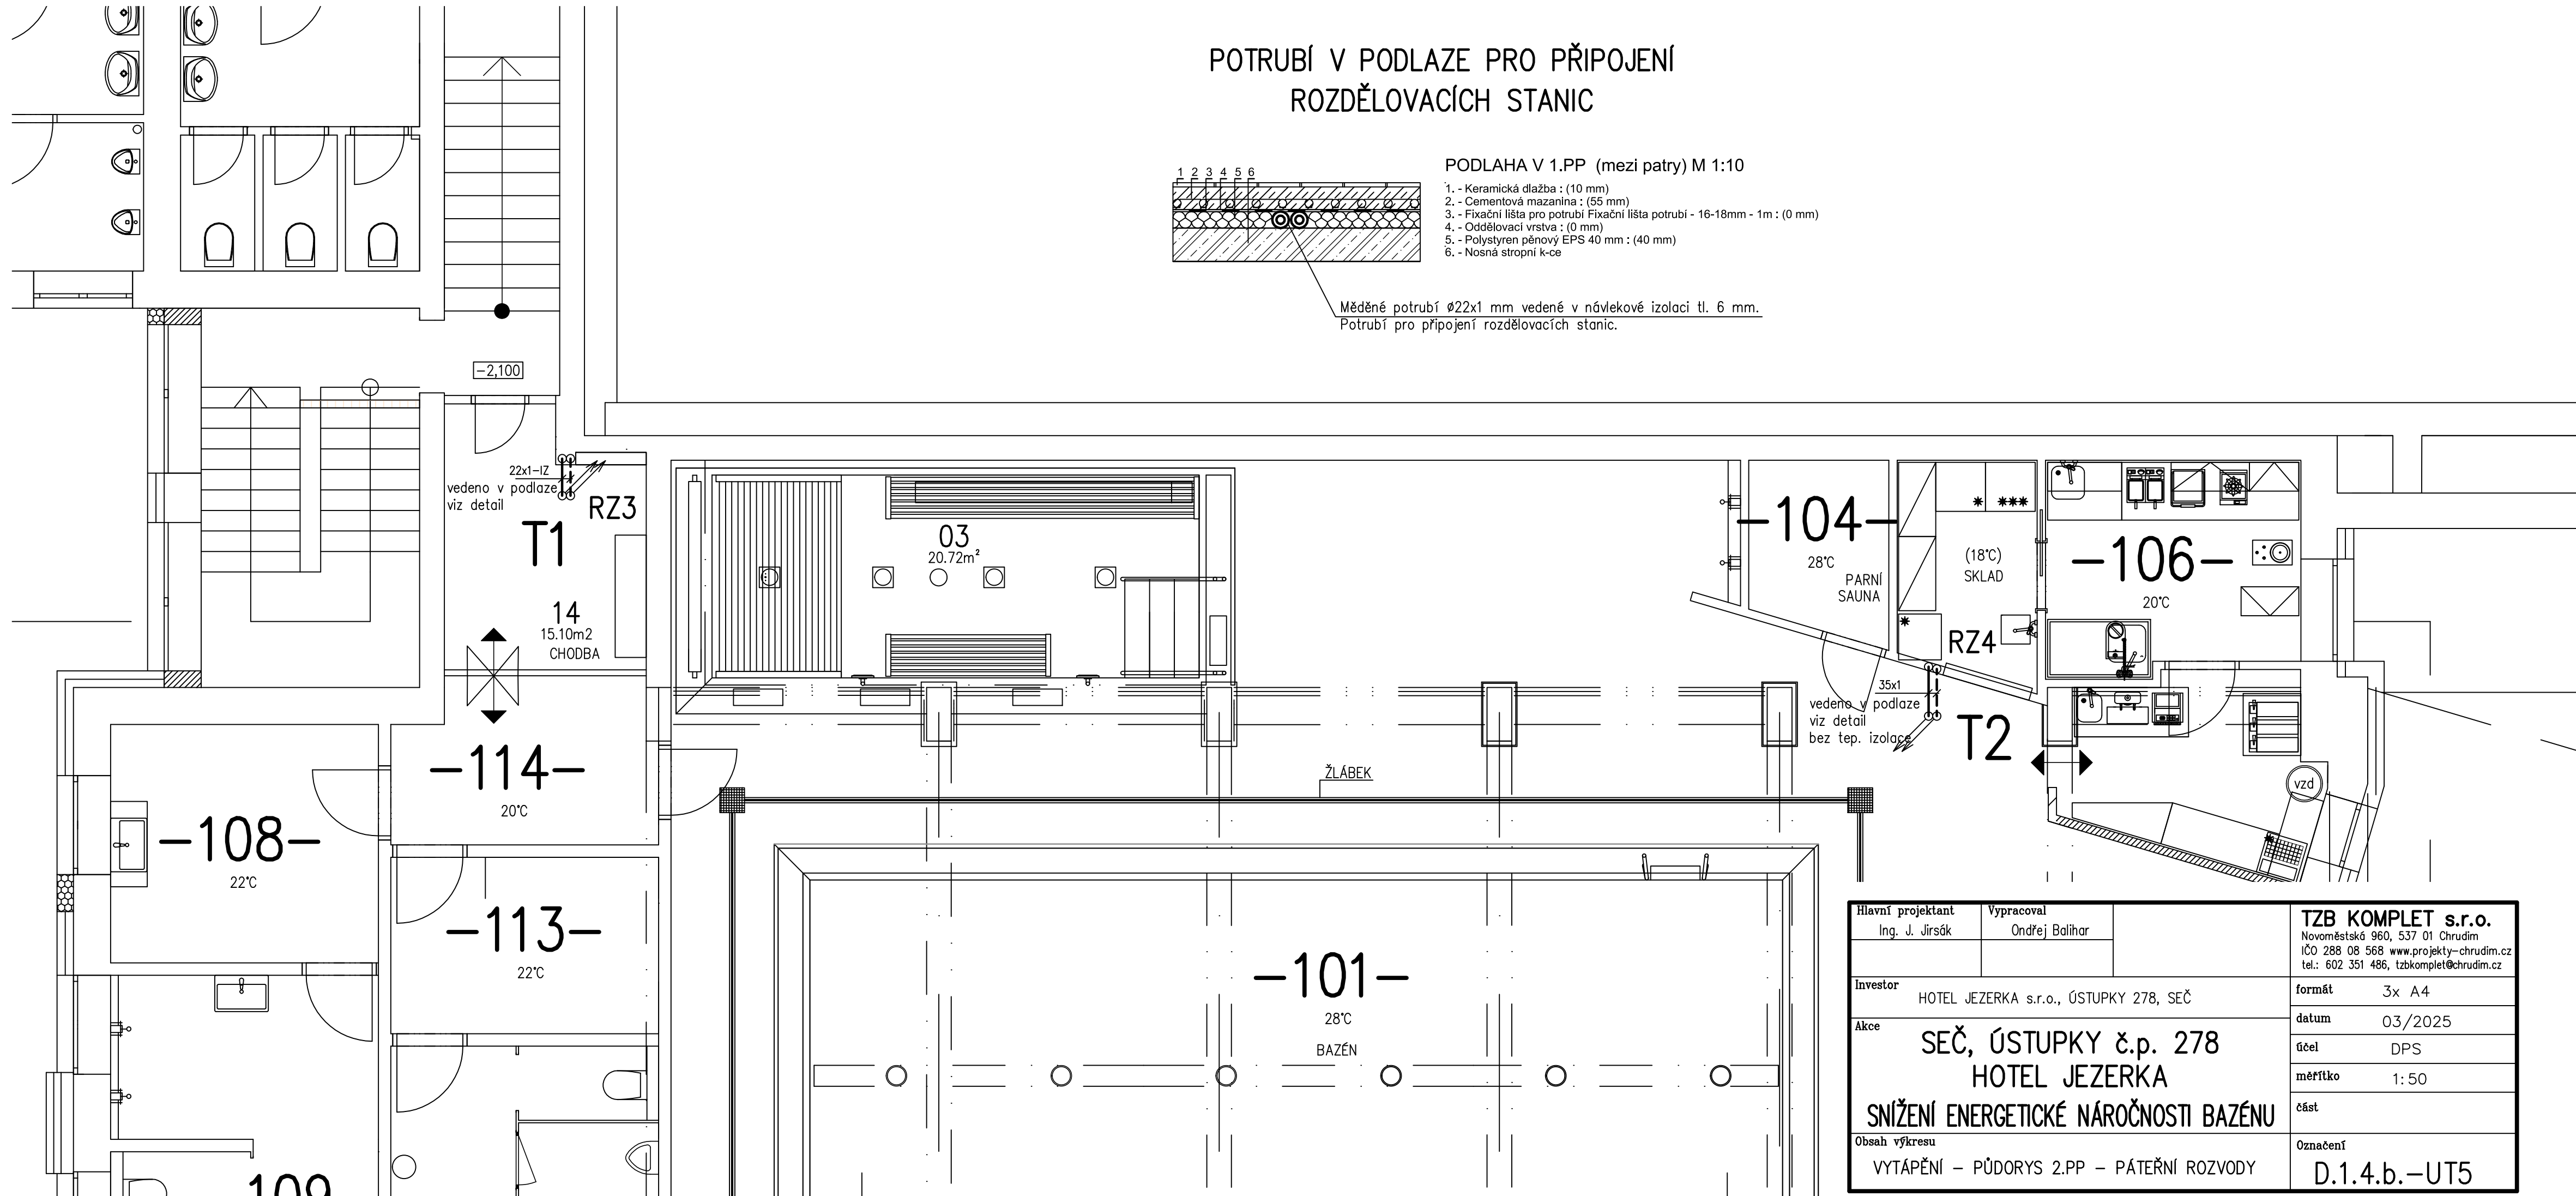

Hlavní projektant Ing. J. Jirsák	Vypracoval Ondřej Balihar	<b>TZB KOMPLET s.r.o.</b> Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568 www.projekty-chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz	
Investor	HOTEL JEZERKA s.r.o., ÚSTUPKY 278, SEČ		formát 3x A4
Akce	SEČ, ÚSTUPKY č.p. 278 HOTEL JEZERKA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BAZÉNU		datum 03/2025
Obzrah výkresu		VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 2.PP – PÁTEŘNÍ ROZVODY	číslo 1:50
			Označení D.1.4.b.–UT5