

ČÁST 1/4




Hlavní rozvodna hotelu
pole č. 5

Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, jehož základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty, v souladu s přílohou A, a
— ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatických odpojením v případě poruchy v souladu s 411.3 a
Kde je to určeno, uplatní se ještě ochrana proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací reziduální proud v souladu s 415.1 nepřekračuje 30mA.

RB1



RB2

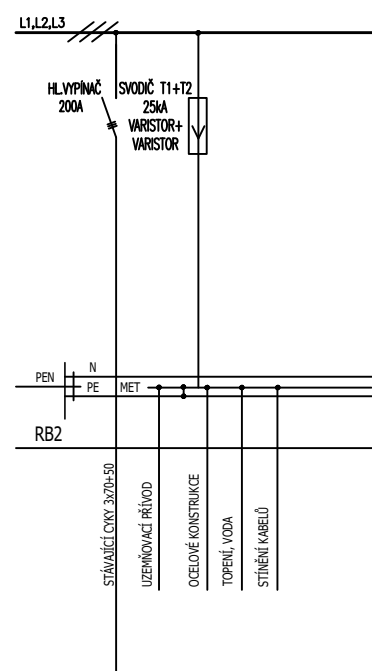

Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jaromír Zíta Chrudimská č.p.12 538 04 Prachovice tel. 731 641 876 e-mail: jaromirzita@seznam.cz
Ing. Jaromír Zíta	Ing. Jaromír Zíta	
Obecní úřad: 538 07 SEČ	Kraj: PARDUBICKÝ	
Investor: HOTEL JEZERKA s.r.o., ÚSTUPKY 278, SEČ		
Název stavby: HOTEL JEZERKA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BAZÉNU		
Obsah výkresu:		Datum 8.7.2025 Účel Dokumentace pro provádění stavby Zak. číslo 75-2025-01 Číslo výkresu D.6.5.1
RB1,2,3 JISTÍCÍ ROZVÁDĚČE		